

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

813.25.01.00469.25

TITULO:	Informe de Monitoreo 3er Bimestre (mayo – junio 2025)	
FECHA:	22 de julio del 2025	
ELABORÓ:	CARLOS ANDRES PINZÓN GARZÓN Agente Especial – EAAAY EICE ESP	
OBJETO:	Presentar informe a la dirección de intervenidas, periodo mayo - junio 2025	
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)	
Entidades Intervenidas y en Liquidación Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	Remitido a través del correo electrónico sspd@superservicios.gov.co	

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS FINANCIEROS	6
1.1. Contabilidad	6
1.2. Presupuesto	6
1.3. Tesoreria	6
1.3.1. Saldo de las cuentas bancarias con cierre a 30 de junio de 2025.....	6
1.3.2. Flujo de caja con corte a 30 de junio de 2025	11
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	15
2.3. Talento humano.....	15
2.3.2. Nomina mayo 2025	15
2.3.3. Nomina junio 2025	18
2.3.4. Nominas año 2025	20
2.3.5. Vacaciones.....	21
2.3.6. Incapacidades vigencia 2025.....	22
2.4. Almacén	25
2.4.2. Supervision de contratos año 2025	25
2.4.3. Bienes inmuebles	26

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

3.	ASPECTOS JURIDICOS	32
3.3.	Procesos judiciales	32
3.3.2.	Laborales	32
3.3.3.	Contencioso administrativo	32
3.3.4.	Acciones constitucionales	33
3.3.5.	Interpuestas por la eaaay	33
3.3.6.	Procesos penales.....	33
3.3.7.	Procesos policivos	34
3.3.8.	Procesos ambientales.....	38
3.4.	Procesos laborales.....	39
3.5.	Procesos contenciosos administrativos.....	61
3.6.	Acciones constitucionales	79
3.7.	Interpuestas por la eaaay	113
3.8.	Denuncias penales	122
3.9.	Procesos policivos	124
3.10.	Procesos ambientales	124
3.11.	Actuaciones.....	131
4.	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.....	132
4.1.	Informe de gestión a corte 15 de mayo de 2025.	132
4.1.1.	Estado del sistema de control interno a 15 de mayo de 2025.....	132
4.1.2.	Evaluación comportamiento de la planta de personal en el marco de la intervención.	133
4.1.3.	Logros planes de mejoramiento.	135
4.1.4.	Beneficios obtenidos producto del seguimiento por parte de la oficina de control interno.	136
4.1.5.	Estado plan anual de auditorías vigencia 2025- paai- 2025.....	139
4.1.6.	Requerimientos de entes de control atendidos.	142
4.1.7.	Informes adjuntos:.....	143
5.	ASPECTOS COMERCIALES	144
5.1.	Introducción.....	144
5.2.	Cifras representativas.....	145

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

5.3.	Fidelización	146
5.3.1.	Solicitud de vinculación.....	146
5.3.2.	Retenciones del servicio de aseo: recibidas y desistidas.....	146
5.3.3.	Vinculaciones del servicio de aseo: recibidas y desistidas.....	147
5.3.4.	Otras actividades de fidelización	148
5.4.	Indicadores de facturación.....	150
5.4.1.	Facturado por servicio.....	151
5.4.2.	Facturado corriente por servicio.....	152
5.4.3.	Facturado cartera por servicio	152
5.4.4.	Informe consumo m3 facturados por servicio (acueducto y alcantarillado) y estrato	153
5.4.5.	Generación cuentas de cobro subsidios para alcaldía.....	154
5.4.6.	Otras actividades	154
5.4.7.	Desviaciones significativas.....	155
5.5.	Gestion de cartera.....	156
5.5.1.	Acuerdos de pago.....	156
5.6.	Comportamiento de la cartera	157
5.6.1.	Cartera por edades de vencimiento	158
5.6.2.	Comportamiento de la eficiencia en el recaudo.....	159
5.6.3.	Otras actividades realizadas en la gestión de la cartera	159
5.6.4.	Cobros coactivos	160
5.7.	Pqrs.....	161
5.7.1.	Canales de atención habilitados.....	161
5.7.2.	Análisis comportamiento pqr.....	161
5.7.3.	Verificación pqr con respuesta extemporánea.	162
5.7.4.	Verificación de pqr por clase de servicios.	162
5.7.5.	Verificación de pqr por tipo de requerimiento.....	163
5.7.6.	Verificación de pqr por canal de presentación.	163
5.7.7.	Causales con mayor frecuencia.....	164
6.	ASPECTOS TECNICOS – ACUEDUCTO	166

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

6.1.	Continuidad del servicio de acueducto 2025.....	166
6.2.	Cargues de suelos al mes de mayo	172
7.	ASPECTOS TECNICOS – ALCANTARILLADO.....	177
7.1.	Gestión de actividades para la operación y optimización del servicio de alcantarillado sanitario	177
7.1.1.	Programa de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario	177
7.2.	Mantenimiento estaciones de bombeo de agua residual.....	187
7.3.	Instalación de tapas de pi red de alcantarillado.....	187
8.	INFRAESTRUCTURA Y PÉRDIDAS	191
8.1.	Determinación del balance hídrico.....	191
8.1.1.	Resultados	192
9.	LABORATORIO DE AGUAS	194
9.1.	Calidad de prestación de servicios: calidad de agua potable.....	194
9.2.	Monitoreos de control de calidad de agua potable.....	194
9.2.1.	Mayo 2025.....	194
9.2.2.	Junio 2025.....	195
9.3.	Histórico irca % anual de control de agua potable en red de distribución..	196
9.4.	Monitoreos del programa de vigilancia de calidad de agua potable (reportes de secretaría de salud – sivicap).....	196
9.4.1.	Mayo 2025.....	197
9.4.2.	Junio 2025.....	197
9.4.3.	Comportamiento mensual irca de vigilancia.....	198
9.4.4.	Histórico irca % anual de vigilancia de agua potable	198
9.5.	Programa piccap	199
9.6.	Suelos laboratorio.....	200
9.7.	Actualización mapas de riesgos de las fuentes de abastecimiento.....	202
10.	PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO	203
10.1.	Tipo de mantenimiento mantenimientos realizados planta definitiva.....	204
11.	UNIDAD DE POTABILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	209
11.1.	Sistemas de captación	209

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

11.1.1.	La tablona.....	209
11.1.2.	Cravo sur.....	210
11.2.	Plantas de tratamiento	213
11.2.1.	Planta definitiva	213
11.3.	Planta alterna.....	249
11.4.	Planta conciliada	251
11.5.	Pozos profundos.	251
11.6.	Volumen de agua potable suministrado.....	254
11.7.	Calidad del agua suministrada.....	257
12.	GESTIÓN DE OPERATIVA PTAR – YOPAL	258
12.1.	Gestión de actividades operativas y de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de yopal.....	258
12.2.	Monitoreos laboratorio sistema de tratamiento aguas residuales:	278
13.	RIESGOS	286
13.1.	Plan de trabajo gestión de riesgos- plan de contingencias y emergencias .	286
13.1.1.	Componente de ejecución para la respuesta a emergencia.	286
13.2.	Medidas correctivas.....	291
13.3.	Componente de preparación para la respuesta a emergencias	292
13.4.	Otras actividades.	294

En el presente documento se relacionan los ítems establecidos para presentación de informe para reunión de monitoreo, tal y como lo indica la circular externa SSPD No. 20161000000034, para la gestión realizada por la entidad en el periodo comprendido en los meses de mayo y junio del 2025.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1>INFORMES</h1>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

1. ASPECTOS FINANCIEROS

1.1. CONTABILIDAD

La oficina de contabilidad presenta a este informe los siguientes documentos adjuntos:

- Estados financieros en editable Excel a mayo de 2025
- Estados financieros en PDF de febrero, marzo y abril de 2025
- Archivo Excel de pasivos a junio de 2025
- Archivo Excel deterioro de cartera cierre 2024

Los anteriores informes se pueden encontrar en la carpeta adjunta con la siguiente

RUTA: **INFORME DE INTERVENIDAS BIMESTRAL MAY-JUN 2025\ANEXOS\ANEXOS. CONTABILIDAD**

1.2. PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto presenta a este informe los siguientes documentos:

- Informe de presupuesto de ingresos mayo
- Informe de presupuesto de ingresos junio
- Informe de presupuesto de gastos mayo
- Informe de presupuesto de gastos junio

Los anteriores informes se pueden encontrar en la carpeta adjunta con la siguiente

RUTA: **INFORME DE INTERVENIDAS BIMESTRAL MAY-JUN 2025\ANEXOS\ANEXOS. PRESUPUESTO**

1.3. TESORERIA

1.3.1. Saldo de las cuentas bancarias con cierre a 30 de junio de 2025.

- Por concepto de convenios

N.	NOMBRE	NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31 DE JUNIO 2025
1	Convenio 2035.16 Banco Bogotá	646694505	\$ 460,474.89
2	Banco Bogotá Cuenta De Ahorros Proyecto Torres De San Marcos	646791111	\$ 63,799,821.56
3	Convenio 238/2005 Banco Bogotá	646639245	\$ 852,682.84



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



N.	NOMBRE	NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31 DE JUNIO 2025
4	Convenio 12/2007 Banco Bogotá	646281964	\$ 2,487,302.66
5	Convenio 133/2007 Banco Bogotá	646640870	\$ 4,000.00
6	Convenio 137/2007 Banco Bogotá	646640888	\$ 732,266.69
7	Convenio 136/2007 Banco Caja Social	26506568873	\$ 490,617.90
8	Convenio 138/2007 Banco De Occidente	505801043	\$ 0.01
9	Convenio 276/2007 Banco Popular	252114798	\$ 10,934,177.32
10	Convenio 309/2007 Banco Bogotá	646641142	\$ 16,296.00
11	Convenio 338/2007 Banco De Occidente	505801571	\$ 1,949,083.58
12	Convenio 444/2007 Banco Caja Social	26506743542	\$ 110,330.59
13	Convenio 51/2008 Banco Bogotá Cuenta	646643973	\$ 3,461.00
14	Convenio 9/2009 Banco Bancolombia	36349516858	\$ 1,608,548.11
15	Convenio 10/2009 Banco Bancolombia	36349517137	\$ 3,892,386.04
16	Convenio 95/2009 Banco Bancolombia	36349516947	\$ 2,821,304.72
17	Convenio 87/2008 Banco Bancolombia	36349219021	\$ 466,185.05
18	Convenio 29/2009 Banco De Occidente	505807750	\$ 636,045.82
19	Convenio 43/2009 Banco Bogotá	646645796	\$ 380,008.00
20	Convenio 48/2009 Banco De Occidente	505808618	\$ 7,764,736.68
21	Convenio 154/2009 Banco Bancolombia	36354776477	\$ 812,385.64
22	Convenio 153/2009 Banco De Bogotá	646646687	\$ 132,950.22
23	Convenio 57/2010 Banco Bancolombia	36363889420	\$ 4,222,568.52
24	Convenio 181/2010 Banco Popular	252157185	\$ 283,656.10
25	Convenio 2067/2012 Banco De Occidente	505817171	\$ 2,073,100.51
26	Acuerdo 1/2012 Banco De Occidente Recursos Sgr Ocad	505817163	\$ 97,238,234.09
27	Convenio 909/2019 Banco Bogotá	646767517	\$ 196.00
28	Convenio 53/2007 Banco Bogotá	646641035	\$ 282,918.78
29	Convenio 842/2010 Anco Bogotá	646652495	\$ 167,830.00
30	Convenio 434/2011 Banco Bogotá	646657007	\$ 268.00
31	Convenio 427/2011 Banco Bogotá	646657015	\$ 749,352.07



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



N.	NOMBRE	NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31 DE JUNIO 2025
32	Convenio 1076/2012 Banco Occidente	505817395	\$ 31,114,581.76
33	Convenio 1088/2012 Banco Davivienda Cuenta 286100046494	286100046494	\$ 879,306,634.28
34	Convenio 590/2013 Banco Colpatria	3552000079	\$ 71,570,432.61
35	Convenio 760/2015 BANCO BOGOTA	646684977	\$ 184,320,912.72
36	Cuenta 1732.20 Banco De Bogotá	646740464	\$ 13,899,603.00
37	Convenio 1001.84.1500.2020 Banco De Bogotá	646737882	\$ 13,919,761.65
38	Convenio 2003.20 Banco Bogotá	646743138	\$ 24,291,083.39
39	Acuerdo No. 11 Banco Bogotá	646761759	\$ 58,627,017.40
40	Convenio 2752.21 Banco De Bogotá	646764993	\$ 8,175,296.10
41	Convenio 2465.21 Banco De Bogotá	64676212	\$ 11,596,322.00
42	Convenio 2727.22 Banco De Bogotá Veredales	646792143	\$ 2,794,968.45
43	Convenio 1428 De 2023 Banco De Bogotá	646811521	\$ 29,285,808.20
44	Convenio 1406 De 2023 Banco Bogotá	646811513	\$ 11,619,979.49
45	Convenio 1771 De 2023 Banco Bogotá	646815944	\$ 1,833,511.44
46	Convenio 1672 De 2023 Banco Bogotá	646815936	\$ 97,614,279.10
47	Convenio 2772 De 202 Banco Bogotá	646818112	\$ 54,946.00
48	Convenio 160/2006 Banco Davivienda Cuenta 286000136387	286000136387	\$ 4,784.95
49	Convenio 17/2011 Banco Bogotá Cuenta	646659466	\$ 485,287.70
50	Convenio 41 De2008 Banco Popular	252128574	\$ 384,308.28
51	Contrato Interadministrativo 001/2014 Banco De Bogotá	646689034	\$ 1,037,602.23
52	Banco Bogotá Cuenta Fondo De Adaptación Acción Popular	646667923	\$ 513,888.03
SALDOS TOTALES EN CUENTAS POR CONVENIOS			\$ 1,647,824,198.17

Los saldos anteriores tomados de los extractos bancarios emitidos por las entidades bancarias correspondientes, dichos extractos se anexan como soporte a este informe.

- Por recursos propios.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO DE CUENTA	NUEVO SALDO
1110050103	Banco Bogotá Cuenta 0646622415- 855048781	855048781	\$ 696,402.00
1110050106	Banco Agrario Cta. Corriente 386030011400 Recaudo	3.8603E+11	\$ 774,895.00
1110060102	Banco Bogotá Cuenta 0646632182- 855008280	646632182	\$ 1,999,973,231.36
1110060103	2024 banco Bogotá Cuenta 0646632372-855009189 Recaudos	855009189	\$ 414,153,761.39
1110060105	Banco Bogotá Cuenta 0646643353- 855055729 Fondo De Vivienda	855055729	\$ 106,703,844.76
1110060107	Banco Bogotá Cuenta 646667923-855092243 Fondo De Adaptación Acción Popular 2011-0532	855092243	\$ 513,884.03
1110060113	Banco Agrario Cuenta 48603300614-4 Facturación	4.86033E+11	\$ 334,436.00
1110060117	Banco BBVA Cuenta 981187990	981187990	\$ 73,032,027.22
1110060120	Banco Bancolombia Cuenta 36349482384	36349482384	\$ 1,959,814.71
1110060123	Banco Bogotá Cuenta 0646696575- 855120209 Fondo Rotatorio De Empleados	855120209	\$ 111,768,582.00
1110060125	Banco Bogotá Cuenta 0646794974 Deuda Publica	646794974	\$ 197,374,023.00
1110060126	Cuenta De Ahorros 646844951 Banco Bogotá Mutuo 225	646844951	\$ 7,407,424,556.00
1132100301	Cuenta De Ahorros Fiducia P.a. Eaa De Yopal No 0646710541- 855147435 Banco De Bogotá	855147435	\$ 1,147,151,180.00
11050201	Banco Bogotá Cuenta Corriente 646745380 Caja Menor	646745380	\$ 30,078,893.00
TOTAL, CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS			\$ 11,491,939,530.47

Los saldos anteriores tomados de los extractos bancarios emitidos por las entidades bancarias correspondientes, dichos extractos se anexan como soporte a este informe.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

1.3.2. **Traslados a provisiones de los meses abril, mayo y junio de 2025.**

Durante los meses del segundo trimestre del año en curso se solicitó a la Fiduagraria provisionar en las cuentas CMI, Cascajar y Remanentes los siguientes traslados de recursos:

- En la comunicación envida 822.16.01.007416.25 del día 21 de mayo de 2025 se provisiono lo correspondiente al mes de abril, así;

SUBCUENTA	VALOR
• Subcuenta CMI-POIR.	\$ 300,000,000.00
• Subcuenta CASCAJAR.	\$ 19,206,273.91
• Subcuenta de REMANENTES	\$ 2,180,793,726.09
TOTAL	\$ 2,500,000,000.00

- En la comunicación envida 822.16.01.00002.25 del día 13 de junio de 2025 se provisiono lo correspondiente al mes de mayo, así;

SUBCUENTA	VALOR
• Subcuenta CMI-POIR.	\$ 320,000,000.00
• Subcuenta CASCAJAR.	\$ 21,317,176.39
• Subcuenta de REMANENTES	\$ 707,747,193.40
TOTAL	\$ 1,043,064,369.79

- En la comunicación envida 822.16.01.10690.25 del día 18 de julio de 2025 se provisiono lo correspondiente al mes de junio, así;

SUBCUENTA	VALOR
• Subcuenta CMI-POIR.	\$ 320,000,000.00
• Subcuenta CASCAJAR.	\$ 20,056,090.37
• Subcuenta de REMANENTES	\$ 1,668,000,000.00
TOTAL	\$ 2,008,056,090.37

Se adjunta a este documento el informe entregado por parte de la Fiduciaria del Banco Agrario donde se informa de manera detallada los movimientos de los recursos recaudados a 30 de junio de 2025. A esta fecha, el saldo de los recursos administrados

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

en el negocio Fiduciario, ascienden a la suma de **\$13.625.275.557,21** tal como se detalla a continuación.

Descripción	No.	JUNIO DE 2025
P.A. Fideicomiso EAAAY EICE ESP	855147435	\$ 1.147.151.180,00
Subcuenta 2 - CMI POIR	901429	\$ 8.881.591.556,65
Subcuenta 3 - Cascajar	901428	\$ 599.237.549,26
Subcuenta 4 - Remanentes	901427	\$ 2.997.295.271,30
Saldo Extractos		\$ 13.625.275.557,21
Saldo Balance		\$ 13.625.275.557,21
Diferencia		\$ 0

RESUMEN SALDOS DE RECURSOS PROPIOS:

CONCEPTO	SALDOS A JUNIO 2025
P.A. Fideicomiso EAAAY EICE ESP	\$ 1.147.151.180,00
Subcuenta 2 - CMI POIR	\$ 8.881.591.556,65
Subcuenta 3 - Cascajar	\$ 599.237.549,26
Subcuenta 4 - Remanentes	\$ 2.997.295.271,30
Saldo Fiduagraria	\$ 13.625.275.557,21
Saldo Cuentas Recursos Propios 30 junio 2025	\$ 11.602.663.080,19
Total, Recursos Propios	\$ 25.227.938.637,40

1.3.2. Flujo de Caja con corte a 30 de junio de 2025

FLUJO DE CAJA A JUNIO DE 2025			
4 - RECURSOS PROPIOS			
	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDOS INICIALES	9.595.518.576,95	12.026.744.779,43	12.034.312.145,64
INGRESOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS			
1 VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO	1.713.831.614,82	1.914.858.327,18	1.625.224.109,67
2 VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	790.382.075,33	883.129.847,92	771.355.303,61
3 VTA SERVICIO ASEO BARRIDO Y RECOLECCIÓN	848.388.190,03	929.157.277,80	797.610.110,94
4 VENTA SERVICIO ASEO DISPOSICION FINAL	272.760.542,96	221.606.159,31	301.018.143,02

FLUJO DE CAJA A JUNIO DE 2025				
4 - RECURSOS PROPIOS				
		ABRIL	MAYO	JUNIO
9	CREDITO EMPLEADOS	35.071.227,00	43.744.579,00	19.701.231,00
11	OTROS INGRESOS VENTA DE MEDIDORES	-	-	-
10	VENTA DE OTROS SERVICIOS Y BIENES	9.709.369,97	48.525.861,94	19.954.857,07
5	SUBSIDIOS ACUEDUCTO	485.354.942,00	509.732.407,00	-
6	SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	200.089.018,00	207.191.145,00	-
7	SUBSIDIOS ASEO	359.138.863,00	383.149.215,00	-
52	TRASLADOS DE CONVENIOS	-	-	-
53	APROVECHAMIENTO ECAS-INGRESO	14.844.212,00	-	-
54	MOVIMIENTO DE FIDUCIA INGRESO	-	-	-
55	INGRESOS POR VEOLIA	300.831.256,00	329.287.521,13	286.562.919,00
57	INGRESOS DE MUTUOS	-	1.400.000.000,00	-
58	INTERESES	5.023.727,00	5.063.594,00	1.106.113,00
TOTAL, INGRESOS		5.035.425.038,11	6.875.445.935,28	3.822.532.787,31
EGRESOS		ABRIL	MAYO	JUNIO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
12	GASTOS DE PERSONAL	663.804.341,00	777.168.547,00	553.766.806,00
13	HONORARIOS	121.610.950,00	103.457.710,00	253.413.922,37
14	ARRENDAMIENTOS	14.090.132,00	2.605.999,98	11.763.828,00
15	MATERIALES Y SUMINISTROS	233.807.676,60	1.107.555.644,92	542.780.744,90
16	MANTENIMIENTOS	-	-	-
17	SERVICIOS	15.444.114,00	144.709.805,48	7.304.692,00
18	IMPUUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.264.000,00	487.059.245,00	188.919.724,00
19	SERVICIOS PÚBLICOS	22.936.275,89	18.394.245,36	14.562.681,70
20	PAGO APROVECHAMIENTO ECAS	-	-	-
21	PAGO EMBARGOS	-	-	-
34	MOVIMIENTO ASEO URBANO	-	-	-



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT: 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



FLUJO DE CAJA A JUNIO DE 2025				
4 - RECURSOS PROPIOS				
		ABRIL	MAYO	JUNIO
36	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-
39	FONDO ROTATORIO	-	39.000.000,00	-
51	PARTIDAS POR IDENTIFICAR INICIALES	-	-	-
COSTOS DE PRODUCCIÓN				
12	GASTOS DE PERSONAL	952.419.280,00	910.976.321,00	646.157.161,00
13	HONORARIOS	-	-	-
14	ARRENDAMIENTOS	-	-	-
15	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.509.769.939,70	171.173.299,33	674.309.766,00
16	MANTENIMIENTOS	-	-	-
17	SERVICIOS	-	-	3.387.507,00
18	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-	-
19	SERVICIOS PÚBLICOS	233.323.040,00	278.134.990,00	314.750.650,00
20	PAGO APROVECHAMIENTO ECAS	171.012.485,00	41.489.589,00	-
21	PAGO EMBARGOS	-	-	-
34	MOVIMIENTO ASEO URBANO	294.924.558,00	286.153.172,00	-
36	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-
39	FONDO ROTATORIO	-	-	-
51	PARTIDAS POR IDENTIFICAR INICIALES	-	-	-
EGRESOS				
TOTAL, EGRESOS		4.285.406.792,19	4.367.878.569,07	3.211.117.482,97
MOVIMIENTO DE TERCEROS		ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS				
45	INCENTIVO A LA REGIONALIZACION	-	-	-
52	TRASLADOS DE CONVENIOS	-	-	-
35	MOVIMIENTO DE FIDUCIA EGRESO	-	-	-
54	MOVIMIENTO DE FIDUCIA INGRESO	3.800.000.000,00	-	-
EGRESOS				
45	INCENTIVO A LA REGIONALIZACION	-	-	-
52	TRASLADOS DE CONVENIOS	-	-	-



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT: 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



FLUJO DE CAJA A JUNIO DE 2025

4 - RECURSOS PROPIOS

		ABRIL	MAYO	JUNIO
35	MOVIMIENTO DE FIDUCIA EGRESO	2.118.792.043,44	2.500.000.000,00	1.043.064.369,79
54	MOVIMIENTO DE FIDUCIA INGRESO	-	-	-
	TOTAL, MOVIMIENTO	1.681.207.956,56	- 2.500.000.000,00	- 1.043.064.369,79
	FLUJO NETO DEL PERIODO	2.431.226.202,48	7.567.366,21	431.649.065,45
	SALDO DISPONIBLE DE CAJA	12.026.744.779,43	12.034.312.145,64	11.602.663.080,19
	SALDO DISPONIBLE DE CAJA	12.026.744.779,43	12.034.312.145,64	11.602.663.080,19

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.3. TALENTO HUMANO

2.3.2. NOMINA MAYO 2025


NOMINA MAYO 2025		
ITEM	CONCEPTOS	TOTAL GENERAL
1	SUELDO	1,065,671,523.00
2	HORAS EXTRAS	65,406,825.00
3	RECARGOS NOCTURNOS	32,133,618.00
4	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	37,123,398.00
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,206,669.00
6	BONIFICACION POR SERVICIOS	37,153,127.00
7	APORTES A PENSION	156,016,600.00
8	APORTES A SALUD	583,700.00
9	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAM	52,005,800.00
10	APORTES SENA	-
11	ICBF	-
12	APORTES A ARL	21,796,800.00
13	BONO CUMPLEAÑOS SINDICATO	2,277,600.00
14	INCAPACIDADES A CARGO DE LA EAAAY	6,190,647.00
15	PROVISION DE CESANTIAS	125,493,941.00
TOTAL COSTO NOMINA EAAAY		1,636,060,248.00

Para el mes de mayo de 2025, la nómina tuvo una disminución notoria, debido a que para este mes se generaron menos cantidad de horas extras y no hubo emergencia por ningún servicio, a la fecha de 30 de mayo de 2025, no se realizó aumento salarial para los servidores públicos.

Así mismo, para el mes de mayo de 2025, hubo ingreso de dos profesionales para los cargos de Tesorero y Líder 1 de presupuesto, mediante contrato de Libre Nombramiento y Remoción.



DISTRIBUCION POR CATEGORIAS	
CARGO	CANTIDAD
GERENTE	0
DIRECTIVOS	4
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	10
PERIODO FIJO	1
ASESOR	1
PROFESIONAL	27
TECNICO/TECNOLOGO	46
ASISTENCIAL	249
TOTAL	338

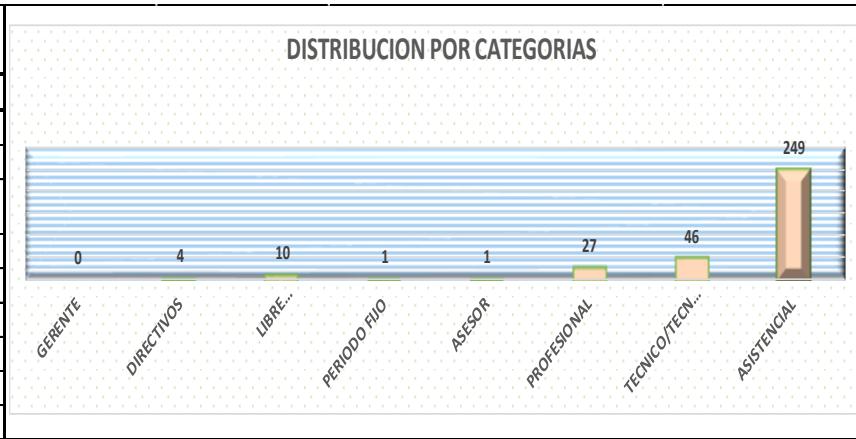


Para el mes de mayo de 2025 el total de funcionarios fue de 338 hubo un aumento de 10 funcionarios más, donde (cuatro) ingresaron mediante Libre Nombramiento y remoción (Subgerente de Asuntos corporativos, Lider1 jurídico talento humano, Líder 1 de presupuesto y Tesorero, así como también aprendices Sena y personal para la bocatoma.

Para este mes, termino el encargo la Ingeniera Adriana Rosas quien, hacia las veces de Subgerente de Asuntos Corporativos, dándole ingreso al nuevo subgerente.

PERSONAL POR DIRECCIONES	
DEPENDENCIA	CANTIDAD
GERENCIA GENERAL	15
SECRETARIA GENERAL	42
SUB GERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS (COMERCIAL)	73
SUB GERENCIA DE ASUNTOS PUBLICOS (ASEO - TECNICA)	208
TOTAL	338



En la EAAAY es evidente que existe o se encuentra más personal vinculado en la subgerencia de servicios públicos, teniendo en cuenta que se encuentran inscritos el personal de acueducto y alcantarillado y el personal de aseo.

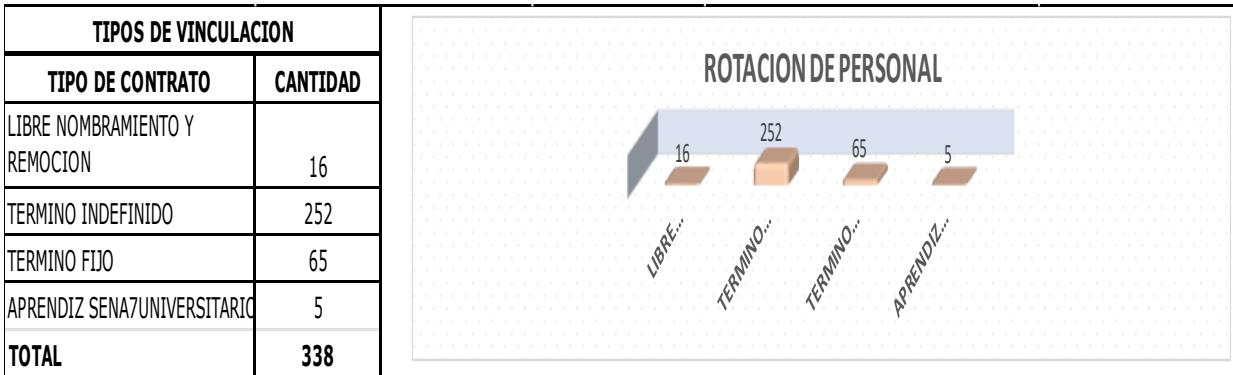

Para el mes de mayo de 2025 se mantiene el personal a término indefinido, pero aumentó la cantidad de personal mediante contrato de Libre Nombramiento y Remoción, por los cuatro nuevos ingresos.

GENEROS	
HOMBRES	MUJERES
214	124

Para el mes de mayo de 2025, se encuentran 338 funcionarios vinculados con la EAAAY, de los cuales 214 funcionarios son hombres y 124 funcionarias son mujeres.

EDADES	CANTIDAD
ENTRE 18 Y 25 AÑOS	16
ENTRE 26 Y 36 AÑOS	78
ENTRE 37 Y 50 AÑOS	165
ENTRE 51 Y 72 AÑOS	79
TOTAL	338

Actualmente en la EAAAY el promedio de edades vinculadas directamente con la empresa, está entre 37 y 50 años, teniendo en cuenta que la mayoría del personal con contrato a término indefinido de la planta transitoria se encuentra entre esas edades, esto obedece también a la antigüedad que llevan en la compañía.

INFORMACION DE SINDICATOS	
SINDICATOS	CANTIDAD
SINTRAEMSDES	211
SINTRAOFICOL	60
NO AFILIADOS A SINDICA	67
TOTAL	338

 EAAAY Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844-000-755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Para el informe sindical, en la EAAAY actualmente se encuentran dos sindicatos, el primero es Sintraemsdes subdirectiva Yopal, que cuenta con 211 funcionarios como beneficiarios de su convención, el segundo sindicato es Sintraoficol Subdirectiva Yopal que cuenta con 60 funcionarios beneficiarios de esta convención.

A la fecha de mayo de 2025, solo 67 funcionarios no hacen parte de ningún sindicato, dentro de los que se encuentran personal a término fijo, Libre nombramiento y remoción y dos funcionarios a término indefinido, es importante mencionar que en la actual administración han dado aprobación para los que quieran convencionarse y hacer parte de las convenciones sindicales.

2.3.3. NOMINA JUNIO 2025

NOMINA JUNIO 2025		
ITEM	CONCEPTOS	TOTAL GENERAL
1	SUELDO	1,052,912,981
2	HORAS EXTRAS	74,102,475
3	RECARGOS NOCTURNOS	27,415,859
4	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	36,989,140
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,233,030
6	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30,188,542
7	APORTES A PENSION	165,308,000
8	APORTES A SALUD	1,049,300
9	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAN	55,000,800
10	APORTES SENA	-
11	ICBF	-
12	APORTES A ARL	21,871,000
13	BONO CUMPLEAÑOS SINDICATO	2,419,950
14	INCAPACIDADES A CARGO DE LA EAAAY	3,850,018
15	PROVISION DE CESANTIAS	128,955,932
16	RETROACTIVO PERSONAL LNR	31,502,314
TOTAL COSTO NOMINA EAAAY		1,665,799,341


Para el mes de junio de 2025, la nómina tuvo un aumento considerable esto debido a que para este mes se aprobó el aumento y pago de retroactivo para los servidores públicos, esto se hizo en base al decreto No 0611 de 2025 donde se decreta lo siguiente




"Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones"

Teniendo como aumento salarial del 7%, dando cumplimiento al aumento salarial a partir de junio de 2025.

Para este mes se realizó el pago del retroactivo del 7% para los empleados de Libre Nombramiento y Remoción de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

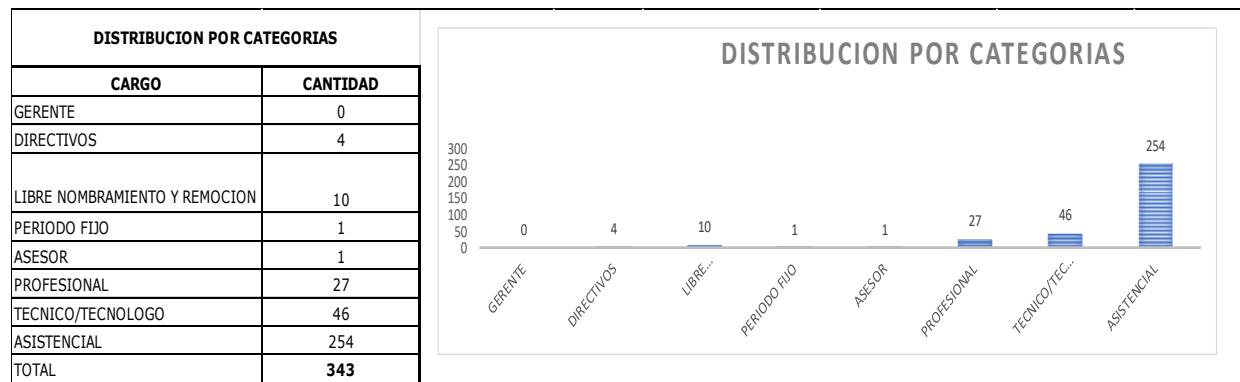


Para el mes de junio de 2025 el total de empleados fue de 343 aumentando personal a término fijo, en reemplazos de personal del relleno sanitario e incluyendo en la nómina a un pasante universitario y aprendiz Sena.

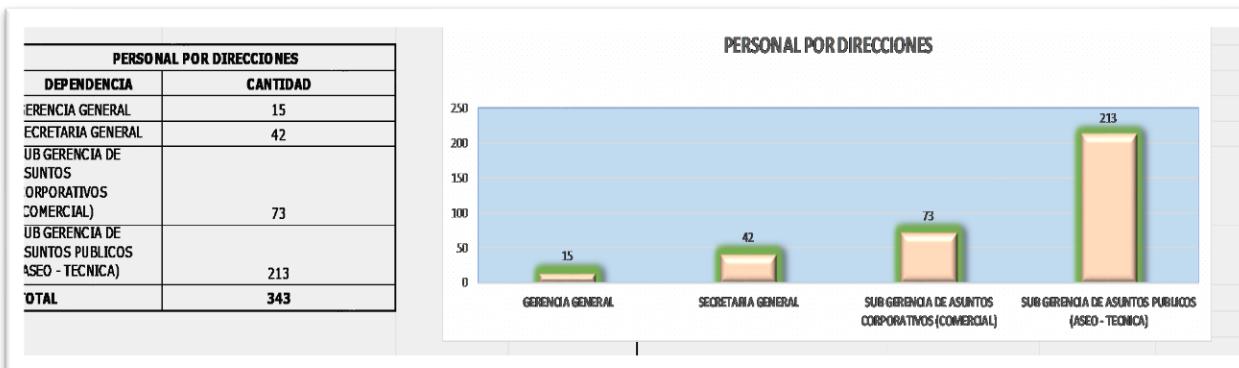

A junio de 2025, la EAAAY cuenta con 343 funcionarios, de los cuales en su mayoría hacen parte de la subgerencia de asuntos públicos.



TIPOS DE CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	16
TERMINO INDEFINIDO	252
TERMINO FIJO	68
APRENDIZ SENA/UNIVERSITARIO	7
TOTAL	343

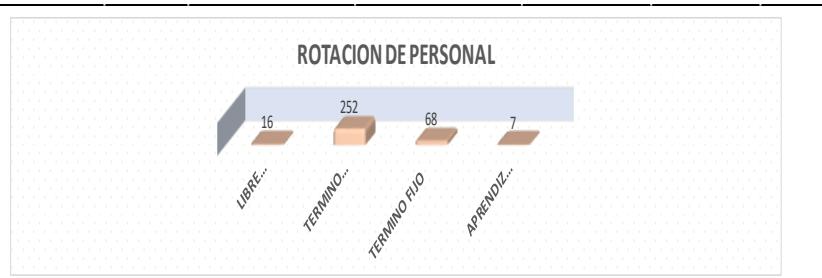


En la EAAAY actualmente se encuentran mediante contrato a término indefinido más del 80% de empleados.

INFORMACION DE SINDICATOS	
SINDICATOS	CANTIDAD
SINTRAEMSDES	215
SINTRAOFICOL	60
NO AFILIADOS A SINDICA	68
TOTAL	343

Para este mes aumentaron las afiliaciones al sindicato sintraemsdes, la EAAAY ha dado autorización para el personal que se quiera afiliar.

2.3.4. NOMINAS AÑO 2025

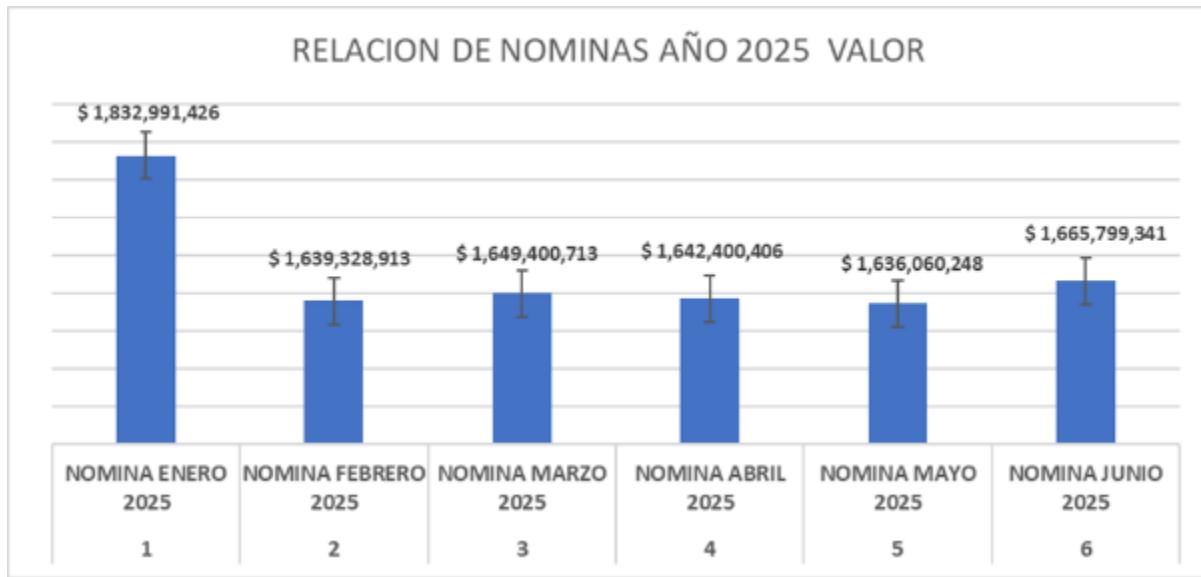

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

En el mes de junio de 2025 la nómina total de empleados aumento notoriamente porque entro en curso el Decreto por el gobierno nacional para los servidores públicos, se espera que para la nómina del mes de Julio ya se pueda mantener el promedio, puesto que toda la operación de la Dirección de Aseo y Dirección Técnica a funcionado perfectamente.

GENEROS	
HOMBRES	MUJERES
217	126

EDADES	CANTIDAD
ENTRE 18 Y 25 AÑOS	20
ENTRE 26 Y 36 AÑOS	78
ENTRE 37 Y 50 AÑOS	166
ENTRE 51 Y 72 AÑOS	79
TOTAL	343

Actualmente en la EAAAY el promedio de edades vinculadas directamente con la empresa, esta entre 37 y 50 años, teniendo en cuenta que la mayoría del personal con contrato termino indefinido de la planta transitoria se encuentra entre esas edades, esto obedece también a la antigüedad que llevan en la compañía.

2.3.5. VACACIONES

MES	VALOR	NUMERO DE PERSONAS A DISFRUTE
MARZO	96,746,171	25
ABRIL	118,904,503	27
MAYO	128,034,878	23
JUNIO	205,778,703	33
TOTAL	549,464,255	108

El mes de junio fue el periodo donde más personal tomo su periodo de disfrute de vacaciones, esto debido al disfrute de vacaciones de los estudiantes y los funcionarios las tomas para pasar tiempo de calidad con ellos, dando como resultado 33 funcionarios, para un total de 205.778.703 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS), donde se liquida Prima de vacaciones, vacaciones en tiempo y bonificación por recreación.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

La EAAAY actualmente cumple con la programación de vacaciones que se realiza anualmente siempre y cuando cumplan con el tiempo para disfrute de vacaciones.

2.3.6. INCAPACIDADES VIGENCIA 2025

Para los meses que van transcurridos de la vigencia 2025, el trámite de incapacidades ha sido oportuno y veraz por parte de la Oficina de Talento Humano, como se detalla a continuación:

- INCAPACIDADES RADICADAS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO ACUMULADAS:**

MAYO - JUNIO:

EPS	INCAPACIDADES RADICADAS A LA EAAAY
SANITAS	35
CAPRESOCA	5
NUEVA EPS	20
POSITIVA ARL	2
COOSALUD	1
TOTAL	63

- INCAPACIDADES RADICADAS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO A CARGO DE LA EAAAY (Incapacidades de 1 o 2 días):**

MAYO - JUNIO:

EPS	INCAPACIDADES A CARGO DE LA EAAAY
SANITAS	16
CAPRESOCA	3
NUEVA EPS	8
TOTAL	27

- INCAPACIDADES RADICADAS PARA RECOBRO EN SUS RESPECTIVAS EPS VIGENCIA 2025:**

MAYO - JUNIO:

EPS	INCAPACIDADES RADICADAS
SANITAS	19
CAPRESOCA	2
NUEVA EPS	12
POSITIVA ARL	2
COOSALUD	1
TOTAL	36

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

• **INCAPACIDADES CLASIFICADAS POR CLASE DE LA VIGENCIA 2025:**

- ✓ Enfermedad general
- ✓ Accidente de transito
- ✓ Licencia de maternidad
- ✓ Laboral

MAYO - JUNIO:

EPS	CLASES DE INCAPACIDADES			
	ENFERMEDAD GENERAL	ACCIDENTE DE TRANSITO	LICENCIA DE PATERNIDAD	LABORAL
SANITAS	34	-	-	-
CAPRESOCA	5	-	-	-
NUEVA EPS	19	-	-	-
COOSALUD	1	-	-	-
POSITIVA ARL	-	-	-	-
TOTAL	59	-	-	4

• **INCAPACIDADES PAGADAS POR EPS DURANTE LA VIGENCIA 2025:**

MARZO - ABRIL:

EPS	INCAPACIDADES PAGADAS	INCAPACIDADES PAGADAS A CORTE 11 DE JULIO DE 2025
SANITAS	-	13
CAPRESOCA	-	1
NUEVA EPS	-	4
POSITIVA ARL	-	1
TOTAL	0	19

MAYO - JUNIO:

EPS	INCAPACIDADES PAGADAS
SANITAS	5
CAPRESOCA	-
NUEVA EPS	-
POSITIVA ARL	-
TOTAL	5

• **INCAPACIDADES PENDIENTES DE PAGO POR EPS VIGENCIA 2025:**

23

MARZO - ABRIL:

EPS	INCAPACIDADES PENDIENTES DE PAGO	INCAPACIDADES PENDIENTES DE PAGO A CORTE 11 DE JULIO DE 2025
SANITAS	9	-
CAPRESOCA	4	3
NUEVA EPS	7	3
TOTAL	20	6

MAYO - JUNIO:

EPS	INCAPACIDADES PENDIENTES DE PAGO
SANITAS	14
CAPRESOCA	2
NUEVA EPS	12
COOSALUD	1
POSITIVA	2
TOTAL	31

- VALORES GIRADOS A LA EAAAY POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES VIGENCIA 2025:**

MARZO - ABRIL:

EPS	VALORES PAGADOS	VALORES PAGADOS A CORTE 11 DE JULIO DE 2025
SANITAS	-	\$ 12.369.877
NUEVA EPS	-	\$ 410.461
POSITIVA ARL	-	\$ 658.224
CAPRESOCA	-	\$ 1.364.874
TOTAL	\$ 0	\$ 14.803.436

MAYO - JUNIO:

EPS	VALORES PAGADOS
SANITAS	\$ 1.452.510
NUEVA EPS	-
POSITIVA ARL	-
TOTAL	\$ 1.452.510

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4</p>	INFORMES			 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP E.A.A.A.Y.</p>
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

2.4. ALMACÉN

La Oficina de Almacén, en ejercicio y ejecución de la labor misional es Recibir, Almacenar, Velar y Custodiar todos los bienes Muebles e inmuebles que adquiera la EAAAY, para el normal funcionamiento de todas las áreas y en cumpliendo de funciones. En este informe describimos de manera clara y concisa, las actividades desarrolladas como son revisión Contrato de consultoría 0178.21, el levantamiento físico de inventarios vigencia 2025; entrada de bienes y seguimiento de bienes de consumo realizados durante este periodo.

El área de Almacén es una dependencia que pertenece a la Secretaría General; la oficina de Almacén cuenta con un Almacenista y tres auxiliares los cuales son los responsables de garantizar el desarrollo de las funciones de supervisión y control de las actividades de almacenamiento, custodia y conservación de elementos y materiales adquiridos por la empresa, con el fin de garantizar el suministro oportuno; así mismo se ocupa de la recepción, conservación y entrega interna a las distintas dependencias o Direcciones productivas los materiales necesarios para llevar a cabo las operaciones de la Empresa.

La oficina de Almacén de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal presenta las siguientes actividades realizadas del periodo del comprendido entre abril y junio de 2025.

2.4.2. SUPERVISION DE CONTRATOS AÑO 2025

A continuación, relaciono el estado de los contratos de los cuales la oficina de almacén ejerce la supervisión y los cuales se encuentran activos.

INFORMACION SALDOS DE CONTRATOS 2025						
No DE CONTRATO	DESCRIPCION	FECHA DE INCIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO (Millones)	VALOR EJECUTADO (Millones)	% EJECUCIÓN
00036-2025	"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMPACADA EN BOLSAS Y BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DE LA EAAAY EICE ESP"	10/07/2025	9/01/2026	12,00	-	0%
00037-2025	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS) PARA LOS TRABAJADORES, QUE PARTICIPAN EN LA REPARACIÓN DE DAÑOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REALICE LA E.A.A.A.Y. E.I.C.E. - E.S.P.	10/07/2025	5/01/2025	15,79	-	0%
0014-2025	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNERES, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EAAAY EICE ESP".	28/03/2025	27/01/2026	136,00	40,25	30%
0019-2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA E.A.A.A.Y. E.I.C.E.-E.S. P"	7/04/2025	6/12/2025	82,00	24,60	30%
0023-2025	"SUMINISTRO DE MATERIALES ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LOS	29/04/2025	28/12/2025	730,00	414,66	57%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EICE-ESP
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR LA EAAAY EICE ESP"					
---	--	--	--	--	--

2.4.3. BIENES INMUEBLES

El área de Almacén es responsable del seguimiento y control de los bienes muebles, desde su entrada o recibo hasta la dada de baja del bien mueble, los bienes Inmuebles a pesar de estar dentro de las funciones del Almacenista también es competencia y responsabilidad de la secretaría general; a la fecha se cuenta con:

2.4.3.1. TERRENOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, 35 predios. Discriminados así:

- Terrenos Urbanos: 24
- Terrenos Rurales: 11

También es la encargada de custodiar las hojas de vida del parque automotor de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal. para un total de:

2.4.3.2. VEHICULOS: Actualmente la Empresa cuenta con **19 vehículos activos** en su parque automotor.

TIPO	PLACA	PROPIEDAD	ESTADO ACTUAL	POLIZA COLECTIVA No. 101000035 - 101000011		SOAT		TEC-MECANICA	
Camioneta Satélite-1000kg	OSE-995	Propio.	Operativo en Aseo	30/03/25	30/03/26	24/08/25	23/08/26		
Camioneta Satélite-1000kg	OSE-996	Propio.	Operativo en Aseo	30/03/25	30/03/26	24/08/25	23/08/26		
Camioneta doble cabina con platón	OSE-997	Propio.	Dirección de aseo (Freddy Aldana)	30/03/25	30/03/26	17/08/25	16/08/26		
Camioneta doble cabina con platón	OSE-999	Propio.	Dirección operativa de acueducto y alcantarillado (Félix Javier Muruaga)	30/03/25	30/03/26	17/08/25	16/08/26		
Camioneta van	OSE-998	Propio.	Dirección operativa de acueducto y alcantarillado (Félix Javier Muruaga)	30/03/25	30/03/26	16/08/25	15/08/25		
Recolector Compactador-32 Yardas.	OSE-941	Propio.	Operativo en Aseo	30/03/2025	30/03/26	13/10/25	12/10/26		



TIPO	PLACA	PROPIEDAD	ESTADO ACTUAL	POLIZA COLECTIVA No. 101000035 - 101000011		SOAT		TEC-MECANICA	
Recolector Compactador-10 Yardas	OSE-974	Propio.	Inoperativo por Mto.	30/03/25	30/03/26	17/05/25	16/05/26	15/08/24	15/08/25
Camioneta	OSE-950	Propio.	Operativo en Gerencia	30/03/25	30/03/26	17/05/25	16/05/26	22/08/24	22/08/25
Camioneta satélite-700kg.	OSE-722	Propio.	Operativo Aseo	30/03/25	30/03/26	7/11/25	6/11/26	18/06/25	18/06/26
Carro tanque 5.800 galones	OSE-728	Propio.	Inoperativo por Mto	30/03/25	30/03/26	16/05/25	15/05/26		
Carro tanque 5.800 galones	OSE-729	Propio.	Operativo en Acueducto.	30/03/25	30/03/26	16/05/25	15/05/26	15/06/24	15/06/25
Recolector Compactador-25 Yardas	OSE-778	Comodato No. 022 del 19 de junio de 2012.	Operativo en Aseo.	30/03/25	30/03/26	16/05/25	15/05/26	26/01/24	26/11/25
Retro Excavadora	N/A	Comodato No. 173 21 de diciembre de 2023	Operativa en el Relleno sanitario	30/03/25	30/03/26	X	X	X	X
Camión internacional equipo de succión	OSE-716	Propio.	Operativo en alcantarillado.	30/03/25	30/03/26	16/05/25	15/05/26	19/12/24	19/12/25
Camioneta doble cabina	OSE-687	Propio.	Operativo en alcantarillado.	30/03/25	30/03/26	27/09/25	26/09/26	18/07/24	18/07/25
Camioneta doble cabina	OSE-688	Propio.	Operativo en Acueducto.	30/03/25	30/03/26	27/09/25	26/09/26	30/09/24	30/09/25
Camión - Recolector Compactador	OSE-985	Propio.	Operativo en Aseo	30/03/25	30/03/26	18/09/25	17/09/26		
Camión - Recolector Compactador	OSE-983	Propio.	Operativo en Aseo	30/03/25	30/03/26	18/09/25	17/09/26		
Camión - Recolector Compactador	OSE-986	Propio.	Operativo en Aseo	30/03/25	30/03/26	18/09/25	17/09/26		

Igualmente se han identificado 4 vehículos fuera de servicio por diferentes motivos; para el que se encuentra en la Bodega de Villa María se ha solicitado concepto técnico para dar de baja, a los otros se espera información suministrada por parte de las personas que actualmente los tienen bajo responsabilidad en el inventario.



TIPO	PLACA	PROPIEDAD	POLIZA COLECTIVA No. 101000035 - 101000011		SOAT		SOAT		OBS
Recolector Compactador- 32 Yardas.	OSE-935	Propio. Siniestrada en el mes de abril de 2024, se encuentra en la base de operaciones.	29/04/24	03/02/25	07/06/24	06/06/25	07/06/24	06/06/25	Siniestrada
Volqueta - Doble troque	OSE-749	Contrato de comodato No. 173 del 21 de diciembre de 2023, suscrito con el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural del Yopal (INDEV). Siniestrada se solicitó a la aseguradora pagarla.	29/04/24	03/02/25	07/08/24	06/08/25	07/08/24	06/08/25	Siniestrada
Recolector Compactador- 25 Yardas	OSE-960	Propio.	X	X	X	X			Devolución
Recolector Compactador- 25 Yardas	OSE-744	Contrato Interadministrativo de Comodato No. 022 del 19 de junio de 2012 Celebrado entre ACUATODOS - EAAAY. Propiedad de la Gobernación de Casanare.	X	X	X	X			Devolución
Camioneta doble cabina	OSE-641	Propio.	X	X	X	X	X	X	Bodega Villa María

2.4.3.3. MOTOCICLETAS: En total se cuenta con **13**; 10 motocicletas y 3 motocarros.

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO	PLACA	FECHA DE MATRICULA	POLIZA COLECTIVA No. 101000035		SOAT		TEC-MECANICA	
Secretaria general	Motocicleta	JNY85C	01/12/10	30/03/25	30/03/26	02/12/25	01/12/26	24/06/25	24/06/26
Alcantarillado	Motocicleta	KIM58F	06/08/20	30/03/25	30/03/26	05/08/25	04/08/26	03/12/24	03/12/25
Alcantarillado	Motocicleta	KIM59F	06/08/20	30/03/25	30/03/26	05/08/25	04/08/26	22/11/24	22/11/25
Alcantarillado	Motocicleta	KIJ78F	06/08/20	30/03/25	30/03/26	05/08/25	04/08/26	03/07/25	03/07/26
C.A.C	Motocicleta	KIJ79F	06/08/20	30/03/25	30/03/26	05/08/25	04/08/26	27/06/25	27/06/26
Acueducto	Motocicleta	KIM60F	06/08/20	30/03/25	30/03/26	05/08/25	04/08/26	02/07/25	02/07/26
Laboratorio	Motocicleta	GTN35E	26/09/16	30/03/25	30/03/26	18/10/25	17/10/26	19/06/25	19/06/26
Operaciones y mantenimiento	Motocicleta	OXR88B	22/04/09	30/03/25	30/03/26	22/02/25	21/02/26	01/03/25	01/03/26
PQRS	Motocicleta	JOK16C	24/05/11	30/03/25	30/03/26	23/05/25	22/05/26	07/11/24	07/11/25

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES								 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16				Tipo de Documento: FORMATO			
					Código: 51.29.06.27				
					Versión 07				

Facturación	Motocicleta	JOK28C	24/05/11	30/03/25	30/03/26	25/10/25	24/10/26	30/10/24	30/10/25
Medición	Moto-carro	542ABO	06/08/20	30/03/25	30/03/26	05/08/25	04/08/26	No está en el RUNT	No está en el RUNT
Acueducto	Moto-carro	543ABO	06/08/20	30/03/25	30/03/26	05/08/25	04/08/26	22/11/24	22/11/25
Electromecánica	Moto-carro	904ABO	27/06/23	30/03/25	30/03/26	24/06/25	23/06/26	No está en el RUNT	No está en el RUNT

2.4.3.4. BIENES DE CONSUMO

Son todos aquellos bienes para satisfacer directamente una necesidad como son: alimentos, elementos de papelería, elementos de cafetería y de aseo, elementos de ferretería, mobiliario, dotación o vestido, etc.

La dependencia tiene un área específica para organizar estos elementos y un funcionario encargado de mantener actualizadas las novedades, movimientos y saldos de bienes en bodega, debidamente clasificados por descripción, cantidad y dependencias que solicita el bien.

Todas las áreas requieren sus necesidades de elementos o insumos de consumo mediante una solicitud de pedido los cinco primeros días de cada mes (elementos de papelería, cafetería y aseo, ferretería, EPP, tintas y tones). Con corte a 31 de junio la existencia de elementos de consumo y devolutivos en bodega es:

- El saldo de elementos de consumo almacenados en bodega de almacén con corte a 31 de junio de 2025, corresponden a un valor de **\$ 1.192.079.324,28**.
- El saldo de elementos devolutivos en bodega de almacén con corte de 31 de junio de 2025, corresponden a **\$ 397.661.100,00**.

2.4.3.5. ACTIVOS FIJOS

- El valor de los activos devolutivos con corte a 31 de junio de 2025 asciende a **\$ 165.030.078.405,79**.
- La depreciación del mes de junio de 2025 corresponde a **\$ 724.390.974,18**

2.4.3.6. PROCESO DE BAJA 2025

Revisión contrato de consultoría No. 0178 del 31 de agosto de 2021, en lo relacionado con el ítem (8) "Efectuar avalúo comercial de maquinaria, vehículos, equipos y demás" la oficina de almacén adelanta el proceso de verificación del estado actual de los activos

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

valorizados por el contratista con el objeto de depurar esta información corresponden a 464 activos, de los cuales; 28 ya se dieron de baja en el año 2023 y 29 se encuentran en proceso de baja, los restantes 407 ítems se pasaron a la Doctora Yolima Barrera con el fin de actualizar valor y tiempo el plazo estimado por ella es de ocho días contados desde el día 8 de julio de 2025, se han realizado las actividades que se relacionan a continuación:

- El 3 de junio 2025 se realiza mesa de trabajo con el Doctor Alejandro Rodríguez Contador de la EAAAY, Freddy Isaza - auxiliar del área de almacén, Piedad Prieto Almacenista y la Doctora Yolima Barrera persona que se encargó de realizar el avalúo comercial de la maquinaria, vehículos, equipos y demás, dentro del Contrato 0.178.21, con el fin de analizar la posibilidad de incorporar los valores de los activos analizados dentro de este contrato, la experta manifiesta que sí es posible realizar esta actualización, pero solamente a los activos que a la fecha están activos, manifiesta que se deben depurar para ver cuales se han dado de baja, teniendo en cuenta que en el año 2023 se realizaron dos procesos de baja y en la actualidad en la bodega de inservible de villa María se encuentran varios activos que están dentro del proceso para dar de baja en esta vigencia, proceso que desde el área del almacén se está adelantando. Se adjunto planilla de reunión.
- De 4 al 27 de junio se realiza la revisión de los 464 ítems, de los cuales se encontró que 28 de los activos se dieron de bajas en proceso realizado en el año 2023 y 29 se encuentran dentro del proceso que se está adelantando por el área de almacén para este año.
- El 7 de julio Se realiza nuevamente reunión con la doctora Yolima Barrera con el fin de socializar los ítems que sobraron (407) una vez se realizó el cruce de información, se concluye que: por parte de almacén se entregara un archivo en Excel con estos ítems para que ella defina el procedimiento a realizar, se debe tener en cuenta valores en libros actual, vida útil y vida remanente para este análisis. información que fue envía ese mismo día. Una vez ella analice estos datos reportará al almacén el tiempo estimado para su entrega. Se adjunto planilla de reunión.

La totalidad de los activos que se reportan en el software de Almacén corresponden a 2311 activos de los cuales:

- 137 están identificados para el proceso de bajas. EN EJECUCIÓN.
- 6 del COMODATO No. 1004 DESPACHOS JUDICIALES

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

- 5 del COMODATO No. 1001 CODISCA
- 16 del COMODATO No. 1003 ALCALDIA DE YOPAL
- COMODATO No. 173 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL2020-INDEV Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP. De este demás de conocer el estado actual, se requiere información sobre las actuaciones realizadas con respecto al vehículo tipo Volqueta OSE 749 siniestrado en año inmediatamente anterior.
- El restante se encuentran distribuidos en los diferentes empleados de la EAAAY., el cual la oficina de almacén se encuentra realizando el inventario individualizado con el fin de cotejar los activos que están bajo su custodia.

Una vez se termine la revisión y depuración de activos de la EAAAY; se hace necesario contratar el avalúo de estos con el fin de actualizar los datos de los que se encuentran totalmente depreciados y aún están en servicio, así como registrar los activos que no están incluidos en los estados financieros de la EAAAY ejemplo planta de tratamiento en otros. De igual manera es muy importante solicitar que se informe cada vez que se generen obras de impacto para los estados financieros se den a conocer para actualizar esta información ya que solo se reflejan gastos y no inversiones.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

3. ASPECTOS JURIDICOS

De manera atenta, me permito poner en conocimiento el estado actual y valores a registrar contablemente de los procesos judiciales que tiene a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

Los apoderados remiten sus provisiones contables conforme parametrización (circular externa 0023 del 11 de diciembre, sistema único de información Normativa), así como las pretensiones y demás información relevante para la descripción del proceso judicial.

Por tanto, la información se clasificó en un solo informe de la siguiente manera:

3.3. PROCESOS JUDICIALES

Durante el periodo comprendido entre los meses de mayo y junio de 2025, la oficina jurídica, a través de los abogados externos, ha gestionado un total setenta y un (71) procesos judiciales, los cuales veintiuno (21) corresponden a procesos ante la jurisdicción laboral, catorce (14) procesos a la jurisdicción contenciosa administrativa, veinticinco (25) acciones constitucionales, siete (07) procesos donde es demandante la EAAAY, seis (06) procesos penales, y un (01) proceso policivo.

Adicionalmente, la Oficina Jurídica ha venido recopilando y clasificando los procesos de carácter ambiental. Actualmente, existen veinte (20) procesos sancionatorios ambientales, iniciados por Corporinoquia en contra de la EAAAY.

Los procesos se clasifican de la siguiente manera:

3.3.2. Laborales

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL, PROCESOS	VALOR INFORME DE ENTREGA
Ordinario Laboral	21	\$3.664.804.911,65
Total, procesos judiciales	21	\$3.664.804.911,65

3.3.3. Contencioso Administrativo

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL, PROCESOS	VALOR POR REGISTRAR CONTABLEMENTE
Ejecutivo	1	\$2.849.190.437
Controversias Contractuales	5	\$5.230.570.512

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Nulidad	2	\$0
Nulidad y restablecimiento de derecho	1	\$0
Reparación directa	4	\$489.230.022,65
Reparación directa (acción in reverso)	1	\$0
Total, procesos	14	\$8.568.990.971,65

3.3.4. Acciones Constitucionales

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL, PROCESOS	VALOR PARA REGISTRAR CONTABLEMENTE
Acción de Grupo	1	0
Acción Popular	24	0
Total, procesos	25	0

3.3.5. Interpuestas por la EAAAY

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL, PROCESOS	VALOR INFORME DE ENTREGA
Laboral		
Ordinario Laboral	1	0
Contencioso administrativo		
Acción contractual	3	\$32.337.773,57
Acción de repetición	1	0
Ejecutivo	2	0
Total, procesos	7	0

3.3.6. Procesos Penales

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL, PROCESOS	VALOR PARA REGISTRAR CONTABLEMENTE
Proceso Judicial Penal	1	0
Denuncia (FISCALIA)	5	0
Total, procesos	6	0

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

3.3.7. Procesos Policiaivos

TIPO DE ACCIÓN	TOTAL, PROCESOS	VALOR PARA REGISTRAR CONTABLEMENTE	PARA
Posesión	1	0	
Total, procesos Policiaivos	1	0	

Siendo esto así, y de acuerdo a lo reportado por los apoderados, la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo De Yopal tiene los siguientes procesos:

VALOR A REGISTRAR	CLASE	CANT. PROCESOS
\$ 3.664.804.911,65	LABORALES	21
\$ 8.568.990.971,65	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	14
\$ -	CONSTITUCIONALES	25
\$ 32.337.773,57	DEMANDANTE	7
\$ -	DENUNCIA PENAL	6
\$ 12.321.487.866,87	TOTAL	73

Aunado a esto se relaciona los procesos laborales culminados, y que se encuentran en cuenta pretoma:



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT: 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



CONDENAS EN MATERIA LABORAL

TIPO DE PROCESO	JUZGADO	DEMANDANTE	NUMERO DE PROCESO	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	WILMER JAVIER VARGAS TORRES	850013105002-2020-00093-00	\$ 300.589.019,00	EL DEMANDANTE SE ENCUENTRA REINTEGRADO. SE ESPERA REALIZAR ACUERDO DE PAGO PARA CUMPLIMIENTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES ORDENADAS EN LA SENTENCIA, ESTE PROCESO TIENE EJECUTIVO CON RAD N 2024-00068 DEL TRIBUNAL, DONDE REVOCÓ EL AUTO DEK 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y ABSTENERSE DE LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO YA QUE LA EMPRESA ESTA INTERVENIDA Y ES UNA CUENTA PRETOMA.
2	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	PAOLA POLICARPA PERILLA CARDENAS	850013105002-2020-00094-00	\$ 357.027.449,00	LA DEMANDANTE FUE REINTEGRADA, SIN CANCELARSE LOS VALORES ORDENADOS POR SALARIOS Y PRESTACIONES. CUENTA PRETOMA.
3	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	MONICA JULIETH CRUZ RODRIGUEZ	850013105002-2020-00097-00	\$ 300.589.019,00	LA DEMANDANTE FUE REINTEGRADA, SIN CANCELARSE LOS VALORES ORDENADOS POR SALARIOS Y PRESTACIONES. CUENTA PRETOMA.
4	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	MARCO AURELIO LEGUIZAMON	850013105002-2020-00098-00	\$ 299.039.373,00	SE ECUENTA PENDIENTE DE REINTEGRO Y DE CANCELAR CUENTA PRETOMA.
5	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	LEIDY MARCELA PIÑEROS SANCHEZ	850013105002-2020-00099-00	\$ 199.894.606,00	SE ECUENTA PENDIENTE DE REINTEGRO Y DE CANCELAR CUENTA PRETOMA.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



CONDENAS EN MATERIA LABORAL

	TIPO DE PROCESO	JUZGADO	DEMANDANTE	NUMERO DE PROCESO	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
6	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	CRUZ MERYS MADERA	85001-3105002-2020-00163-00	\$ 230.281.544,00	LA DEMANDANTE FUE REINTEGRADA, SIN CANCELARSE LOS VALORES ORDENADOS POR SALARIOS Y PRESTACIONES. CUENTA PRETOMA.
7	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	MIREYA JIMENEZ URRUTIA	850013105002-2020-00202-00	\$ 201.133.528,00	SE ECUENTA PENDIENTE DE REINTEGRO Y DE CANCELAR CUENTA PRETOMA.
8	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	SANDRA PATRICIA CUBILLOS	85001-3105002-2020-00204-00	\$ 255.022.673,00	LA DEMANDANTE FUE REINTEGRADA, SIN CANCELARSE LOS VALORES ORDENADOS POR SALARIOS Y PRESTACIONES. CUENTA PRETOMA.
9	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	OMAIRA CARDENAS GUTIERREZ	850013105002-2020-00205-00	\$ 202.725.314,00	SE ECUENTA PENDIENTE DE REINTEGRO Y DE CANCELAR CUENTA PRETOMA.
10	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	HILBERT LAVERDE CARDOZO	850013105002-2020-00206-00	\$ 348.671.597,93	SE ECUENTA PENDIENTE DE REINTEGRO Y DE CANCELAR CUENTA PRETOMA.
11	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	ELVIS ARANDA DAVILA	850013105002-2020-00216-00	\$ 410.139.765,00	EL DEMANDANTE SE ENCUENTRA REINTEGRADO. SIN CANCELAR LOS VALORES ORDENADOS EN LA SENTENCIA. CUENTA PRETOMA.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



CONDENAS EN MATERIA LABORAL

	TIPO DE PROCESO	JUZGADO	DEMANDANTE	NUMERO DE PROCESO	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
12	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	PEDRO ESTEBAN PALACIOS ALVARADO	850013105002-2020-00252-00	\$ 252.006.729,00	SE ENCUENTRA PENDIENTE EL REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON EL FIN DE EVITAR SE GENEREN LOS SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES. CUENTA PRETOMA.
13	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	LUIS HAROLD CAMPO ULIBARRI	850013105002-2021-00255-00	\$ 196.369.970,00	SE ENCUENTRA PENDIENTE EL REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON EL FIN DE EVITAR SE GENEREN LOS SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES. CUENTA PRETOMA.
14	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	CARLOS ARTURO MEJIA	85001-3105-002-2022-00001-00	\$ 163.508.357,00	SE ENCUENTRA PENDIENTE EL REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON EL FIN DE EVITAR SE GENEREN LOS SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES. CUENTA PRETOMA.
15	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	CHISTIAM MODESTO DIAZ GONZALEZ	850013105002-2022-00002-00	\$ 382.623.494,00	SE ENCUENTRA PENDIENTE EL REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON EL FIN DE EVITAR SE GENEREN LOS SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES. CUENTA PRETOMA.
16	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	HERNANDO VEGA MECHE	850013105002-2020-00214-00	\$ 380.859.666,00	
17	ORDINARIO LABORAL	SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	NINI VIANCHA JAIME		\$ 262.288.439,00	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EICE-ESP
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

3.3.8. Procesos Ambientales

AMBIENTAL		
VALOR A REGISTRAR	CLASE	CANT. PROCESOS
\$ 55.354.210,00	AMBIENTALES SANCIONATORIOS	20
\$ -	COACTIVO AMBIENTAL	0
\$ 10.334.451.992,00	COMPENSACIONES	318,5
\$ 10.389.806.202,00		

Se detalla las compensaciones ambientales:

COMPENSACIONES AMBIENTALES PENDIENTES CORPORINOQUIA	
HECTAREAS REFORESTACIÓN	318,5
COSTO HECTAREA EN SMLV	22,794
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2024	\$ 1.423.500,00
COSTO POR HECTAREA	\$ 32.447.259
Costo Total en dinero Compensaciones	\$ 10.334.451.992

Se permite relacionar los procesos judiciales que presenta la EAAAY EICE ESP:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	
			Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

3.4. PROCESOS LABORALES

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
1	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2021- 0023 6	Noviembr e 5 de 2021	octubre 27 de 2022	JAVIER ALEXANDER ALARCON	Ordinario Laboral	<p>Se declare que el actor es beneficiario de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL, por lo tanto, su contrato de trabajo no podía ser terminado sin una justa causa. Pretende el reintegro y el pago de salarios y prestaciones.</p> <p>el día 23 de mayo de 2024 se contesta la reforma de la demanda. El 21 de junio el despacho acepta la contestación de la reforma de la demanda y fija fecha para audiencia de conciliación para el 20 de agosto de 2024 a las 8:30 a.m. Se llevó a cabo la audiencia, se declaró fracasada la conciliación y probada parcialmente la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa. La parte demandante APELÓ El Tribunal confirmó la decisión el 09 de octubre de 2024. Audiencia 3 de marzo 3:30</p>	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
								p.m. Se instala la audiencia, se decretan pruebas y se fija fecha para el 17 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. Se instala la audiencia, se incorporan pruebas y se fija fecha para el 03 de septiembre de 2025.
2	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2021- 0023 9	noviembr e 20 de 2021	octubre 27 de 2022	LUIS FELIPE PIRAGAUTA ACEVEDO	Ordinario Laboral	<p>Se declare que el actor es beneficiario de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL, por lo tanto, su contrato de trabajo no podía ser terminado sin una justa causa. Pretende el reintegro y el pago de salarios y prestaciones.</p>	<p>El día 21 de mayo de 2024 se celebró audiencia de conciliación, declarándose fallida. La Empresa presentó fórmula de acuerdo que no fue aceptada por el demandante. Se fijó fecha para el 19 de julio a las 8:30 a.m. para audiencia de pruebas y juzgamiento. La parte demandante</p>



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
								solicitó aplazamiento, se señaló fecha para el 13 de septiembre, se adelantó la audiencia, se decretaron pruebas y se fijó fecha para fallo para el 20 de noviembre 2024 a las 8:30 a.m. Se instala la audiencia y se incorporan pruebas y decretan pruebas de oficio. Se fija fecha para el 19 de marzo de 2025 a las 8:30 a.m. Se instala la audiencia y se fija fecha para el 09 de junio de 2025 a las 2:30 p.m. Se instala la audiencia, se recepcionan pruebas y se dicta sentencia en contra de la entidad. Se apeló por parte de la EAAAY fue concedido el recurso. Se

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
								encuentra en apelación.
3	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2022- 0000 4	diciembre 07 de 2021	febrero 24 de2022	CARMEN HELENA GARCIA PALACIOS	Ordinario Laboral	Se declare que la demandante es beneficiaria de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL , por lo tanto, su vinculación corresponde a un contrato de trabajo a término indefinido.	El día 21 de junio se fija fecha para el 20 de agosto a las 11:30 a.m. audiencia de conciliación. Se adelantó la audiencia se fijó fecha para el22 de octubre a las 8:30 a.m. pruebas y juzgamiento. Se aplazó la audiencia y se fijó fecha para el 13 de febrero de 2025 a las 8:30 a.m. Se instala la audiencia, al



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
								verificar pruebas se reitera la prueba de oficio al ministerio del trabajo, se fija fecha para el 08 de mayo a las 8.30 de 2025.Se solicitó aplazamiento y fue concedido fijándose fecha para el 8 de julio de 2025 a las 8:30 a.m.
4	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2022- 0000 5	diciembre 07 de 2021	febrero 23 de 2022	OMAR ENRIQUE TORRES LOZANO	Ordinario Laboral	Se declare que el actor es beneficiario de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL, por lo tanto, su contrato de trabajo debe ser a término indefinido, con las garantías establecidas en la Convención de no ser despedido sin una justa causa.	El día 30 de mayo de 2024 se contesta la reforma de la demanda. El 21 de junio se tiene por contestada la demanda y se fija fecha para el 20 de agosto a las 9:30. Primera audiencia. Se lleva a cabo la audiencia, se declara fracasada la conciliación. Se declara parcialmente probada la excepción previa de falta



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
							de agotamiento de la vía gubernativa propuesta en la contestación de la demanda. la parte demandante Apeló y se concedió en el efecto suspensivo. El 09 de octubre de 2024 el Tribunal decide confirmar el auto que declaró probada la excepción previa en cuanto al reintegro. Próxima audiencia el 18 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. Se instaló la audiencia, se incorporaron pruebas y se fijó para audiencia el 04 de septiembre de 2025.	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
5	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2023- 0007 2	abril 10 de 2023	julio 13 de 2023	RONAL ARVEY OCHICA PEÑA	Ordinario Laboral	<p>Se declare que el actor es beneficiario de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL, por lo tanto, su contrato de trabajo no podía ser terminado sin una justa causa. Pretende el reintegro y el pago de salarios y prestaciones.</p>	<p>El 21 de mayo de 2024 se tiene por contestada la demanda. Se fija fecha para audiencia para el 20 de agosto a las 10:30 a.m. Se suspendió la audiencia y se fijó para el 30 de septiembre a las 8:30 continuarla una vez se someta nuevamente el caso al comité de conciliación frente a la contrapropuesta de la parte demandante. El comité de conciliación se reunió el 28 de octubre con recomendación de conciliar. Se realizó la audiencia el 7 de octubre, se declaró fracasada la conciliación y se decretaron pruebas para realizarse el 23 de enero de 2025 a las</p>



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
								8:30 a.m. Se aplaza la audiencia y se fija fecha para el 11 de abril a las 8:30 a.m. Se dicta sentencia y se condena al reintegro y pago de salarios y prestaciones. La EAAAY apeló la sentencia, fue concedido el recurso ante el Tribunal Superior.
6	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2023- 0007 2	Abril 10 de 2023	mayo 25 de 2023	MARILYN VARGAS	Ordinario Laboral	Se declare que la demandante es beneficiaria de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL, por lo tanto, su contrato de trabajo no podía ser terminado sin una justa causa. Pretende el reintegro y el pago de salarios y prestaciones.	El 12 de diciembre se fijó fecha para llevar a cabo audiencia el día 20 de mayo de 2024 a las 8:00 a.m. La cual fue aplazada por solicitud de la demandante. Se fijó fecha para el 12 de agosto de 2024 a las 10:00 a.m. Se llevó a cabo la audiencia sin acuerdo conciliatorio. Se decretaron pruebas y se

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
							fijó fecha para el 12 de noviembre a las 8:00 a.m. Se aplazó la audiencia y se fijó fecha para el 03 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. Se instaló la audiencia y la parte demandante justificó la inasistencia por calamidad familiar. Se fijó fecha para el 13 de noviembre de 2025.	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
7	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2023- 0007 3	abril 10 de 2023	mayo 23 de 2023	MARIA ANTONIA MOLANO	Ordinario Laboral	<p>Se declare que la demandante es beneficiaria de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL, por lo tanto, su contrato de trabajo no podía ser terminado sin una justa causa. Pretende el reintegro y el pago de salarios y prestaciones.</p>	<p>El 20 de mayo de 2024 se llevó a cabo audiencia de conciliación que se declaró fracasada, se decretaron pruebas y se fijó la fecha para el 12 de noviembre de 2024 a las 8:30. Se aplazó la audiencia y se fijó fecha para el 04 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. Se desarrolla la audiencia, se condena a la entidad EAAAY a reintegrar y pagar salarios y prestaciones pudiendo descontar los periodos laborados para las entidades del Estado. Se interpuso recurso de apelación y fue concedido. El tribunal admitió el recurso, el 13 de junio de 2025 se</p>

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
								presentaron alegatos de conclusión.



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
8	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2023- 0007 3	10 de abril de 2023	13 de julio de 2023	CARLOS SANTIAGO MORENO VARGAS	Ordinario Laboral	<p>Se declare que el actor es beneficiario de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL, por lo tanto, su contrato de trabajo no podía ser terminado sin una justa causa. Pretende el reintegro y el pago de salarios y prestaciones.</p>	<p>El día 24 de junio de 2024 se contestó la demanda, proponiendo excepciones previas y de fondo, se fija fecha para el 12 de noviembre a las 2:30 audiencia de conciliación. Se adelantó la audiencia, la parte demandante rechazó la propuesta de la EAAAY EICE ESP. Se declaró fracasada la conciliación y se fijó fecha para el 11 de marzo de 2025 a las 8:30 a.m. Se instaló la audiencia, se decretaron pruebas de oficio y se fijó audiencia para el 06 de mayo de 2025 a las 8:30 a.m. Se instala la audiencia, se incorporan pruebas y se fija para el</p>

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
								próximo 30 de julio a las 8:30 audiencia de juzgamiento.



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
9	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2023- 0015 0	abril 10 de 2023	Julio 13 de 2023	EUCLIDES CORREA CASTILLA	Ordinario Laboral	Se declare que el actor es beneficiario de la C.C. suscrita con SINTRAOFICOL , por lo tanto, su contrato de trabajo no podía ser terminado sin una justa causa. Pretende el reintegro y el pago de salarios y prestaciones.	El 20 de mayo a las 10:00 a.m. se celebró audiencia de conciliación que se declaró fracasada. Se decretaron pruebas y se fijó fecha para el día 14 de noviembre a las 8:00 a.m. Se aplazó la audiencia y se fija fecha para el 05 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. Se recepcionaron pruebas, se decretaron pruebas de oficio y se fijó fecha para fallo para el 12 de noviembre de 2025.
10	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2024- 0012 3	junio 05 de 2024	julio 04 de 2024	TERESA QUINTANA SUAREZ	ORDINARI O LABORAL	Pretende que el juez determine la existencia de un estado de debilidad manifiesta, garantizando la estabilidad laboral reforzada por cuenta de su estado de salud.	La demanda fue contestada dentro del término legal. El 01 de agosto de 2024. El despacho admitió la contestación de la demanda, reconoce personería el 05 de febrero de 2025



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
								fijando fecha para audiencia de conciliación para el día 09 de junio a las 10 a.m. Se concilió en audiencia, modificando el contrato de trabajo de término fijo a término indefinido. Sin reconocimiento de valores.
11	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2024- 0016 2	agosto 02 de 2024	AGOST O 22 DE 2024	MANUEL SEGUNDO YEPES	ORDINARI O LABORAL	Pretende se declare la culpa patronal de la entidad EAAAY EICE ESP, con ocasión del accidente laboral que sufrió cuando se desempeñaba como tripulante. Pretende la indemnización por perjuicios.	El 07 de febrero de 2025 se admite la contestación de la demanda, se fija fecha para celebrar la primera audiencia el día 10 de junio a las 10 a.m., se adelantó la audiencia, se declaró fracasa la conciliación por falta de ánimo conciliatorio por la EAAAY. Se fijó fecha para el 22 de octubre de 2025.



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
12	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2023- 0010 1	mayo 11 de 2023	agosto 24 de 2023	EAAAY EICE ESP	Ordinario Laboral	Se pretende la revisión de las convenciones suscritas con las organizaciones sindicales sintraoficol y sintraemsdes. Teniendo en cuenta que la carga financiera representa un desequilibrio económico que afecta a la entidad, máxime en este momento con ocasión de la intervención.	Se encuentra al despacho para decidir sobre contestación de la demanda por parte de sintraoficol nacional. Se encuentra al despacho para verificar contestación de la demanda por parte de las demandadas y fijar fecha para audiencia.
13	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2024- 0146	julio 10 de 2024	agosto 22 de 2024	DIANA MARCELA RAMIREZ	Ordinario Laboral	Manifiesta ser miembro de la organización sindical SINTESPY y gozar de fuero circunstancial por la presentación del pliego de peticiones. Que se ordene en consecuencia el reintegro desde	La demanda fue contestada dentro del término el 01 de octubre de 2024. El 07 de febrero el despacho admite la contestación de la demanda y fija fecha para el día 12 de junio a las



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
							el momento del despido. Y como consecuencia el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir.	9:00 a.m. La audiencia fue aplazada por incapacidad médica de la señora Juez, fijándose fecha para el 20 de octubre de 2025.
14	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2024- 0144	julio 04 de 2024	agosto 22 de 2024	EDGAR RUEDA MERCHAN	Ordinario Laboral	Manifiesta el demandante ser miembro de la organización sindical SINTESPY y gozar de fuero circunstancial por la presentación del pliego de peticiones. Que se ordene en consecuencia el reintegro desde el momento del despido. Y como consecuencia el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir.	La demanda fue contestada dentro del término el 01 de octubre de 2024. El 07 de febrero de 2025 el despacho admite la contestación de la demanda y se fija fecha para audiencia para el día 12 de junio a las 8 a.m. La audiencia fue aplazada por incapacidad médica de la señora Juez, se fijó para el 20 de octubre de 2025.



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
15	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2024- 0148	julio 11 de 2024	agosto 22 de 2024	JOSE EDILBERTO RINCON	Ordinario Laboral	Manifiesta el actor ser miembro de la organización sindical SINTESPY y gozar de fuero circunstancial por la presentación del pliego de peticiones. Que se ordene en consecuencia el reintegro desde el momento del despido. Y como consecuencia el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir.	La demanda fue contestada dentro del término el 01 de octubre de 2024. El 07 de febrero de 2025 el despacho admite la contestación de la demanda y fija fecha para el 12 de junio a las 10 a.m. audiencia de conciliación. La audiencia fue aplazada por incapacidad médica de la señora Juez, fijándose fecha para el 20 de octubre de 2025.
16	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2025- 0001 4	19 de diciembre de 2024	enero 31 de 2025	MARIBEL PATACON PEDRAZA	Ordinario Laboral	Pretende la demandante la aplicación del artículo 6, 8 y 9 de la convención colectiva suscrita entre la EAAAY y SINTRAOFICIO L. Declarar la nulidad del despido, el reintegro al cargo que	La demanda fue notificada el día 25 de febrero del 2025. El 11 de marzo de 2025 fue contestada la demanda, oponiéndose a las pretensiones.



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
							desempeñaba o a uno de superior categoría. Además del pago de los salarios y prestaciones dejadas de cancelar hasta el momento del reintegro.	
17	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2025- 0006	19 de diciembre de 2024	enero 31 de 2025	YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA	Ordinario Laboral	Pretende la demandante la aplicación de los artículos 6, 8 y 9 de la convención colectiva suscrita entre la EAAAY y SINTRAOFICIO L. Declarar la nulidad del despido, el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de superior categoría. Además del pago de los salarios y prestaciones dejadas de cancelar hasta el momento del reintegro.	La demanda fue notificada el día 25 de febrero del 2025, el 11 de marzo de 2025 se contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones. Mediante auto de fecha 20 de junio de 2025 se admite contestación de la demanda y se fijó fecha para el 11 de noviembre de 2025



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
18	JUZGAD O SEGUND O LABORAL	2024- 0209	Junio 28 de 2024	Enero 22 de 2025	BLADIMIR BALLESTEROS	Ordinario Laboral	Pretende el demandante el reintegro por aplicación de la convención colectiva de sintraemdes, el pago de horas extras que alega no se le cancelaron. Despido injusto.	La demanda fue notificada el 3 de febrero de 2025. Se contestó la demanda el 17 de febrero de 2025. Se encuentra al despacho para fijar fecha para primera audiencia.
19	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2025- 0001	Enero 14 de 2025	marzo 06 de 2025	PUBLER NAIRO MORALES GUTIERREZ	Ordinario Laboral	Pretende el demandante la aplicación de los artículos 6, 8 y 9 de la convención colectiva suscrita entre la EAAAY y SINTRAOFICIO L. Declarar la nulidad del despido, el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de superior categoría. Además del pago de los salarios y prestaciones dejadas de cancelar hasta el momento del reintegro.	La demanda fue notificada el 07 de abril de 2025, se contestó el día 23 de abril de 2025. el 16 de mayo se acepta la contestación de la demanda y fija fecha para el 29 de julio de 2025 audiencia de conciliación.



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
20	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2025- 0001 4	Enero 23 de 2025	Abril 10 de 2025	WENDY YULANNY SUAREZ RINCON	Ordinario Laboral	Pretende la demandante la aplicación de los artículos 6, 8 y 9 de la convención colectiva suscrita entre la EAAAY y SINTRAOFICIO L. Declarar la nulidad del despido, el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de superior categoría. Además del pago de los salarios y prestaciones dejadas de cancelar hasta el momento del reintegro.	La demanda fue notificada el 22 de abril de 2025, contestada el 7 de mayo de 2025.



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso
21	JUZGAD O PRIMERO LABORAL	2025- 0000 8	Enero 16 de 2025	Abril 24 de 2025	RUBIELA TORRES PATIÑO	Ordinario Laboral	Pretende la demandante la aplicación de los artículos 6, 8 y 9 de la convención colectiva suscrita entre la EAAAY y SINTRAOFICIO L. Declarar la nulidad del despido, el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de superior categoría. Además del pago de los salarios y prestaciones dejadas de cancelar hasta el momento del reintegro.	La demanda fue notificada el día 25 de abril de 2025, se contestó el 12 de mayo de 2025.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	
			Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

3.5. PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
1	Consejo De Estado	2010-00110	17 de agosto de 2010	revisa do el expediente en samai, no se encontró dicha información.	Carlos Ernesto Álvarez Guio, Natalia Álvarez Flechas, Carla María Álvarez Flechas	reparación directa	recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria del 29 de septiembre de 2015 proferida por el tribunal administrativo de Casanare	05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ----10-02-2025 envía copia de providencia emitida el 11 de diciembre de 2024 a instrumentos públicos Yopal//06-12-24 se registra proyecto de sentencia para ser discutido // 21-08-24 se encuentra a al despacho para fallo	RUSBIN GIOVANNI MOGOL LON TORRES



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								de segunda instancia	
2	Juzgado Tercero Administrativo	2016-00101	15 de abril de 2016	05 de agosto de 2016	Gregorio Naciance no Murillo Valencia	reparación directa	se busca que pague daños y perjuicios ocasionados con la pésima construcción, deficiente puesta en marcha y omisión de la planta de tratamiento aguas residuales (PTAR), ubicada en la vereda morichal, la cual en el año 2012, mediante acción popular el juzgado segundo administrativo de Yopal con radicado 2008 - 0068, en donde se ordenó al municipio y a la E.A.A.A.Y, que identificara a quien estaba a cargo el sostenimiento y tratamiento de la PTAR, con el fin de regular cualquier situación que ocasionara perjuicios a la	04/07/2025 ----aap- ordena notificar al agente interventor de la EAAAY 05-06-2025los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ----3 - 03-2025 avc-se remite link del expediente digital de acuerdo a la solicitud que realizo de manera presencial la parte demanda	RUSBIN GIOVANNI MOGOL LON TORRES

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							comunidad de santa fe de morichal	nte en la ventanilla del despacho . /// actualmente se encuentra pendiente cerrar la etapa probatoria // 09-04-24 al despacho informando que entidad encargada de experticia no se ha pronunciado sobre requerimiento efectuado .	

3	Tribunal Administrativo De Casanare	2017-00115	no se evidencia dentro del expediente de samai	28 de julio de 2017	Unión Temporal Tilo Y Punto Nuevo	controversias contractuales	presunto incumplimiento y afectación de equilibrio económico y financiero de contrato de obra. pretensiones subsidiarias de reparación directa omisión de operación y administración de sistemas de tratamiento de aguas residuales de centros poblados tilo dirán y punto nuevo municipio de Yopal.	05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ----19-06-24 ingresa al despacho del consejo de estado para elaborar proyecto de sentencia // 07-05-23 se encuentra pendiente de fallo de segunda instancia en el consejo de estado. // 09-04-21 auto deniega nulidad y concede apelación	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES
---	-------------------------------------	-------------------	--	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	---	---------------------------------

4	Tribunal Administrativo De Casanare	2019-00109 acumulado 2021-00055	15 de agosto de 2019	no se evidencia dentro del expediente de samai	B&C Bioscien ces Sas, Unión Tempora l Planta Modular - Hidroser vicios Ltda,	ejecutivo	se levantar la totalidad de medidas cautelares que pesan sobre las cuentas bancarias y demás de la EAAAY, a partir del 1 de septiembre de 2023, por encontrar que las sumas embargadas y secuestradas hasta el 31 de agosto de 2023 son suficientes para garantizar el pago de los créditos que se ejecutan. sin embargo, a raíz de la prosperidad del recurso de queja incoado por la EAAAY contra el auto del 15 de octubre de 2021 que negó el recurso de apelación contra la sentencia proferida por este tribunal el 16 de septiembre de 2021, el consejo de estado asumió el recurso de apelación contra la misma.	ordena la despacho s no han generado actuacion es frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ---13- 11-2024 cambio de ponente //17-05-24 el apoderad o de la parte demandante solicita ampliació n de medidas cautelare s al despacho del tribunal administrativo de Casanare // 18-01-24 remitido al consejo de estado para resolver recurso de apelación interpues to contra sentencia del tribunal.	05-06-2025los despacho s no han generado actuacion es frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ---13- 11-2024 cambio de ponente //17-05-24 el apoderad o de la parte demandante solicita ampliació n de medidas cautelare s al despacho del tribunal administrativo de Casanare // 18-01-24 remitido al consejo de estado para resolver recurso de apelación interpues to contra sentencia del tribunal.
---	-------------------------------------	--	----------------------	--	--	-----------	--	--	--

RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
5	Juzgado Primero Administrativo	2019-00329	02 de agosto de 2019	20 de febrero de 2020	Fabio Velandia Otálora	controversias contractuales	solicita que se declare que la ut cumplió a cabalidad con las condiciones del contrato n 123 de 2014, que se condene a la EAAAY por el rompimiento económico del contrato de intervención, ya que permaneció 50 días en la obra sin causa imputable a la culpa del demandante.	05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ---- 28/02/2025 se encuentra a la espera para fallo de primera instancia //// a la fecha no se ha emitido fallo de primera instancia, la demanda fue contestada oportunamente por parte de la eaaay.	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES



6	Juzgado Primero Administrativo	2019-00409	25 de octubre de 2019	1 de octubre de 2020	Unión Temporal Interventoría Construcción Redes 2013 Lino Rodríguez Ochoa	se instauró como: reparación directa - acto interventor - remverso - mediante auto del 21 de octubre de 2021, se adecuó a controversias contractuales.	el demandante argumenta que existe un enriquecimiento sin justa causa (saldo del contrato de interventoría 02013 que no ha cancelado LA EAAAY) contrato derivado del convenio no 1076 de 2012.	05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. 27-08-2024----- el señor(a): José Octavio marques romero a través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud no. 893315 tipo: recepción de memorial es de fecha: 27/08/2024 15:55:55 , donde solicitó: solicitud de impulso procesal---la demanda fue contestada de manera oportuna. el 23-10-23 se	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES
----------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	---	--	--	--	---------------------------------

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								presentó sustitución de poder por parte de la EAAAY.	

7	Tribunal Administrativo De Casanare	2020-00682	14 de diciembre de 2020	12 de abril de 2021	B&C Bioscien ces Sas, Unión Tempora l Planta Modular - Hidroser vicios Ltda,	controve rsias contractu ales	se liquide judicialmente tanto el contrato 058 de 2013 como el acuerdo conciliatorio de fecha 22 de mayo de 2017 conforme al contenido de este último y el cual fue aprobado mediante auto de fecha 19 de julio de 2017 del tribunal administrativo de Casanare dentro del proceso controversias contractuales identificado con expediente 8500123330022 0150006600. que en la liquidación judicial se consagre el reconocimiento y ordene el pago de 2.130.644.870 00 a favor de la parte demandante y que corresponde a la suma de dinero debida a la fecha por la atención y cumplimiento absoluto del acuerdo conciliatorio.	05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ----24-01-24 devolución de recurso de queja, a la espera auto obedézcase y cúmplase // 28-11-23 auto resuelve bien denegado el recurso de apelación // 28-03-23 remitido al consejo de estado para resolver recurso de queja.	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES
---	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	--	-------------------------------	--	---	---------------------------------



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
8	Juzgado Primero Administrativo	2022-00214	27 octubre de 2022	11 de mayo de 2023	Jorge Leonardo Infante Tovar	nulidad simple	se declare la nulidad de las directivas 001, 002, 003, 004, 005 y 006 expedidas por la junta directiva de la entidad y se vuelva a las resoluciones anteriores sobre la planta de personal de la EAAAY.	se encuentra al despacho para decidir sobre la admisión de la demanda.	DISNARDA ELVIRA ROZO TOLOZA
9	Tribunal Administrativo	2023-00044	junio 27 de 2023	noviembre 08 de 2023	Wilfredo Viancha	nulidad y restablecimiento	se decrete la nulidad de la sanción disciplinaria proferida por la personería municipal en contra del demandante y como consecuencia se decrete el restablecimiento del derecho del acto, ordenándose el reintegro del demandante y el pago de salarios y perjuicios.	nulidad de la sanción disciplinaria impuesta al actor.	DISNARDA ROZO TOLOZA



10	Juzgado Quinto Administrativo	2023-00074	19 de mayo de 2023	24 de agosto de 2023	Arrecife Bienes Raíces S.A.S	reparación directa	declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal EICE E.S.P. con nit no. 844.000.755-4 representada legalmente por el señor Jairo Bossuet Perez barrera o quien haga sus veces de los perjuicios causados a la sociedad arrecife bienes raíces S.A.S. antes inversorasa jc s.a.s. empresa legalmente constituida mediante el nit no 901125842-0 representada legalmente por el señor Nancy Yolanda Garcia Sanabria identificada con cédula de ciudadanía no 1.048.847.513 con motivo de la pérdida económica con la ocupación permanente del inmueble al predio de identificado con matrícula inmobiliaria 470-126822 lote número 15 de la manzana a	05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ----13-01-2025 mpm-informando que cumplimiento del auto de fecha 16 de julio de 2024 // 06-11-24 traslado de excepciones propuestas por el apoderado de la entidad demandada // 11-06-24 traslado de expediente del juzg 1 adtivo al juzg. 5 adtivo // 26-09-23 se contestó la demanda .	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES
-----------	-------------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	--	--	---------------------------------

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

11	Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Yopal	2023-00156	28 de agosto de 2023	11 de septiembre de 2023	Jorge Leonard o Infante Tovar	nulidad simple	nulidad del decreto no. 213 del 07 de julio de 2023 expedido por el alcalde de Yopal y por medio del cual se adopta el plan parcial de desarrollo alameda Martha Mojica ubicado en suelo de expansión del municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones.	05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ---- 22/02/2025 renuncia de poder apoderado Corporino quia /// 09-05-24 se envió el expediente al tribunal administrativo de Casanare // 22-04-24 se presentó y concedió recurso de apelación // 18-03-24 sentencia 1ra inst. niega pretensiones	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES
-----------	--	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------	---	--	---------------------------------



12	Tribunal Administrativo De Casanare	2024-00010	12 de febrero de 2024	08 de marzo de 2024	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio	controvercias contractuales	nulidad del decreto no. 213 del 07 de julio de 2023 expedido por el alcalde de Yopal y por medio del cual se adopta el plan parcial de desarrollo alameda Martha Mojica ubicado en suelo de expansión del municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones.	25/06/2025 inadmitir el llamamiento en garantía. documento firmado electrónicamente por: Aura patricia Lara Ojeda fecha firma: un 25 2025 3:45pm -- 05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ----30-01-2025 renuncia poder apoderada superintendencia de sp /// 27-09-24 se recibe subsanación del llamamiento en garantía aportado por la EAAAY // 12-09-24	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES
----	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	---	-----------------------------	---	--	---------------------------------

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								se tomó por contestada la dda // 14-05-24 ingresó al despacho con contestaciones y excepciones. // 02-05-2024 se contestó la demanda y se llamó en garantía con fines de repetición	

13	Juzgado Quinto Administrativo	2024-00012	19 de abril de 2024	02 de julio de 2024	Grow Data S.A.S.	controversias contractuales	controversia generada por el contrato de interventoría no. 0055 celebrado entre la EAAAY y Grow Data Sas, se solicita el pago total del contrato, pero el contratista no ha ofrecido la documentación total necesaria para generar la liquidación contractual, razón por la cual se ha pausado el proceso y se genera demanda	10/06/2025 -- mpm-informando atentamente que el auto mediante el cual se admitió y notificar a la demandada, fue notificado en el estado no. 040, de fecha 3 de julio de 2024 y comunicado a las partes y demás sujetos procesados en la misma fecha ----05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ----20-08-24 se contestó la demanda por parte de la	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES
----	-------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------------------	---	--	---------------------------------

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								EAAAY EICE ESP.	

14	Juzgado Cuarto Administrativo	2024-0003 3	13 de marzo de 2024	21 de marzo de 2024	Intercont Service S.A.S.	reparación directa	que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal E.I.C.E E.S.P identificada con el nit 844.000.755-4 por enriquecimiento sin justa causa en detrimento de la accionante sociedad comercial intercont service sas identificado con el nit. no. 900308099-7 por el trabajo realizado consistente en el retiro de material sedimentable arena sobre el canal de entrada a la captación de agua de la planta de tiramiento ptap de yopal sobre el rio cravo sur. el cual la eaaay se niegan a pagar adeudándole a la fecha diez millones novecientos ocho mil pesos m cte 10.908.000 realizado en treinta y seis 36 horas a un valor de trescientos tres mil pesos m cte 303.000 por hora trabajada	05-06-2025 los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan.---- 29/05/2020 25 -- krt-se comunica : cumplimiento providencias de fecha 29/04/2020 25 de res17280 comu:24937 nelson enrique gomez rondon :(enviado email), res17280 comu:24938 empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal :(enviado email), res17280 comu:24939 rusbin giovanni	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES
----	-------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	---	--	---------------------------------



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							mogollon torres --- -27-09- 24 auto fija fecha aud. inicial para el 23-04-25 10.30 am // 21-08- 24 se le dio traslado de las excepciones de la contestación de la demanda por parte del demandante // 21-06-24 ingresó al despacho para proveer // 18-06-24 se constesta la demanda por parte de la eaaay.		



3.6. ACCIONES CONSTITUCIONALES

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
1	Juzgado Primero Administrativo	200 6-004 12	03 De Noviembre De 2006	No Se Evidencia Fecha De Admisión De La Demand a En La Plataforma De Samai	Mariluz Gomez Cristiano Y Alvaro F. Rojas Manjarres	Acción Popular	El Juzgado Primero Protegió Los Derechos Colectivos De Los Habitantes De Los Barrios Villa Rita Y El Cimarrón De Yopal, Al Goce De Un Ambiente Sano Y A La Seguridad Y Prevención De Desastres Previsibles Técnicamente Y El 13 De Agosto De 2007 El Tribunal Administrativo De Casanare, Declaró Nulidad Parcial Por La No Vinculación Al Departamento De Casanare, Al Ministerio De Medio Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial Y Dentro De Los Considerando s Señalo: Que	25/06/2025-- El Señor(A): Edwar Jerley Martínez Cervera A Través De La Ventanilla Virtual, Radicó La Solicitud No. 1800889 Tipo: Recepción De Memoriales De Fecha: 16/06/2025 11:08:05, Donde Solicitó: Informe Auto 29 De Mayo De 2025 ---- 05-06- 2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. ---- Esta Pendiente Informe De Cumplimiento De Fallos Judiciales En	Rusbin Giovan ni Mogoll on Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							La Zona Donde Se Encuentran Ubicados Los Predios De Los Barrios Subnormales Villa Rita Y Cimarrón No Pueden Ser Utilizados Como Zona Residencial, Toda Vez Que Al Encontrarse Aledaños Al Aeropuerto O Dentro De Su Polígono De Aproximación Implica Peligro Y Daños Para La Vida Y La Salud De Quienes Residen Allí	Primera Y Segunda Instancias, Consistentes En Reubicación De Los Residentes De Los Barrios Villa Rita Y Cimarrón. 12-12-24 Auto Fija Fecha De Verificación Judicial Para El 14-12-24. El 14 Fr Marzo De 2025, Se Llevó A Cabo Audiencia De Inspección Judicial En La Cual Se Evidencio Que La Eaaay Ha Cumplido Hasta El Momento Con Las Ordenes Judiciales.	
2	Juzgado Primero Administrativo	2007-00724	23 De Noviembre De 2007	27 De Noviembre De 2007	Ana Merita Rincon Albarracín	Acción Popular	Protección A Los Derechos Colectivos A La Seguridad Y Salubridad Públicas, La Preservación Y Goce De Un Ambiente Sano. Ordeno A La E.A.A.Y A Adoptar Una Política	12-12-24 Se Requiere A Corporinoquia A Generar Muestreo Y Análisis De La Ptar Del Municipio De Yopal. // 24-04-24 Se Envío Memorial Que Contesta Incidente De	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Publica Para El Manejo De Las Aguas Residuales, Control De Vertimientos Y Descontaminación Del Caño Usivar Y Del Rio Charte. El 23 De Marzo De 2010 El Tribunal Administrativo De Casanare Confirmo La Decisión Del Juzgado Primero	Desacato Por Parte De La Eaaay // 12-04-24 En Audiencia De Verificación Se Abrió Incidente De Desacato Contra Interventoria Y Delegado De La Eaaay // Esta Pendiente Audiencia De Verificación Para El Día 12 De Abril A Las 2:00pm De Fallos Judiciales En Primera Y Segunda Instancias, Consistentes En Con El Fin De Comprobar Avances Realizados En El Año 2023 (Permisos Ante Corporinoquia De Vertimiento De Aguas Residuales Al Río Charte), El Estado Actual De Cosas Y Las Decisiones De Cumplimiento	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								Que Se Planteará Por Parte De La Nueva Administración Y Nuevo Periodo De Gobierno 2024-2027	
3	Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Yopal	200 8-003 79	02 De Abril De 2008	26 De Noviembre De 2008	Argemiro Silva Gaona Y Otros	Acción Popular	Ordeno A La E.A.A.Y Y Al Municipio De Yopal A Adoptar Las Medidas Necesarias Para El Sostenimiento , Mantenimiento Y Funcionamiento De La Ptar En Morichal Igualmente A Adoptar Las Medidas Necesarias Para Prevenir Y Erradicar Focos De Contaminación De La Misma, También Ordeno A Presentar Ante El Banco De Proyectos De La Gobernación El Royecto Relacionado	05-06-2025los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. ---- 01-08-24 El Expediente Está Al Despacho Para Verificación De Cumplimiento De Sentencia // 18-03-24 Auto Requiere Informe Para Generar Fallo // 11-03-24, El Expediente Paso A Despacho Para La Verificación De Informe Presentado Por Parte Del	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>				 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Con La Implementaci ón Y Construcción De La Red De Alcantarillado Pluvial Del Corregimiento De Morichal; En Segunda Intancia El Tribunal Declaro Desierto El Recurso De Apelacion En Contra De La Sentencia De Primera Intancia Y Modifico El Ordinal Tercero Ordenando Al Municipio De Yopal Que Adopte Las Medidas Administrativas Tecnicas, Presupuestales Y Demas Para Asegurar El Funcionamiento De La Ptar Del Corregimiento De Morichal.	Municipio De Yopal Relacionado Con El Cumpliment De Sentencia.	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
4	Tribunal Administrativo De Casanare	2013-00144	23 De Junio De 2013	25 De Julio De 2023	Procuraduría 23 Judicial II Ambiental Y Agraria	Acción Popular	Demandada Con Respecto Al Relleno Sanitario Cascajar De Yopal	10/06/2025 Grp- Comunicación Actuación Procesal ---- 05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. ---- 29-11-24 Al Despacho Con Informes Solicitados // 31-10-24 Se Allega Informe Por Parte De La Eaaay // 10-10-24 Auto Que Informea Poner En Conocimiento De Las Entidades Accionadas Memoriales Visibles En Los Índices 282, 284 Y 285 De Samai Para Que Se Pronuncien En El Término De 20 Días, Esto Previo A Resolver Incidente De	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>				 27 AÑOS EAAAY E.P.A.E. - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Desacato // 23-09-24 Solicitud De La Procuraduría 23 Ambiental De Iniciar Incidente De Desacato Contra Los Demandados // 27, 28 Y 29-08-24 El Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio Se Pronunció De Manera Positiva Frente Al Informe Suministrado Por La Eaaay Eice Esp; 17-07-24 La Eaaay Envío Informe Del Contrato 147 De 2022 Y Estado De Avance Del Proyecto De Relleno Residuos Solidos; Actualmente Se Encuentra En Comité De Verificación Del Cumplimiento Del Fallo, Y Se Están Llevando A		



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								Cabo Mesas De Trabajo.	
5	Tribunal Administrativo De Casanare	201 4-000 68	30 De Abril De 2014	02 De Mayo De 2014	Procuraduría 23 Judicial Y Ambiental Y Agraria	Acción Popular	Protección De Los Derechos E Intereses Colectivos Relacionados Con La Utilización Y Defensa Del Medioambiente El Goce Al Espacio Público En Condiciones De Seguridad Salubridad Y Tranquilidad La Seguridad De Los Bienes De Uso Público Y El Paisaje Como Patrimonio Común Al Goce De Un Ambiente Sano Y Al Manejo Y Aprovechamiento Racional De Los Recursos Naturales Afectación Ambiental A Que Está Siendo Sometido El Rio Tocaría	05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. 10/04/2025 El Señor(A): Gonzalo Ramos Rojas A Través De La Ventanilla Virtual, Radicó La Solicitud No. 1592751 Tipo: Recepción De Memoriales De Fecha: 10/04/2025 22:59:06-----30-05-24 Al Despacho Del Tribunal Con Respuesta De Las Entidades Obligadas. Verificación	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Debido Al Vertimiento De Aguas Residuales Domésticas De La Chaparrera La Disposición Inadecuada De Basuras Al Desvió O Intervención Humana Del Cauce Natural Del Recurso Hídrico Para El Beneficio De Cultivos De Arroz Y A La Actividad Minera En El Desarrollo De La Explotación De Material De Arrastre	Cumplimiento De Fallo	
6	Juzgado Primero Administrativo	201 4-000 72	10 De Abril De 2014	21 De Abril De 2014	Aldemar Garcia	Acción Popular	Se Declare Responsable A Los Demandados Por Los Perjuicios Ocasionados Por El Suministro De Agua Contaminada A La Población	05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. ---- 20-02-23 Se Digitaliza El Expediente Y Renuncia Del Apoderado De La E.A.A.A.Y	Rusbin Giovan ni Mogoll on Torres

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES					 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO	
					Código: 51.29.06.27	
					Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
7	Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Yopal	201 4- 000 76	26 De Marzo De 2014	09 De Julio De 2014	Anggie Marcela Maldonado Torres	Acción De Grupo	Reparar Los Perjuicios Causados Al Conjunto De Personas Afectadas Con La Facturación Del Servicio Público Domiciliario De Agua En El Municipio De Yopal.	05-06-2025los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. ---- 18-04-22 Se Remitio Y Asigno Juez Ad Hoc Jose Antonio Cortes Para Continuar Con El Tramite	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres
8	Tribunal Administrativo De Casanare	201 4- 002 30	22 De Octubre De 2014	30 De Octubre De 2014	Procuraduría 23 Judicial II Ambiental Y Agraria	Acción Popular	Protección De Derechos Colectivos Al Goce De Un Ambiente Sano Acceso A Servicios Públicos A Su Protección Eficiente Y Oportuna Acceso A Infraestructura De Servicios Que Garanticen La Salubridad Pública Afectada Por El Inadecuado Funcionamiento De La Planta De Tratamiento	09/06/2025 - - Dhf-Con Respuesta Entidades ---- - 05-06-2025los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. ---- 04-07-24 Apo Alcaldia Allega Informes Requeridos // 19-02-24 Apo Gobernacion De Casanare	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
9	Juzgado Primero Administrativo	201-5-00252	27 De Mayo De 2015	03 De Junio De 2015	Procuraduría 23 Judicial Ii Ambiental Y Agraria	Acción Popular	Se Ampare Derecho Colectivos Con La Construcción De Acueducto De La Vereda Jordan Municipio De Yopal	05-06-2025 Los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. 22/04/2025 --- Se Lelvo A Cabo Inspección Judicial ---- 01-08-24 Se Remite Poder Especial Por Parte De La Eaaay // Se Reprogramo La Fecha De Inspección Judicial De Verificación Para El 02 De Agosto De 2024 A Las 7am	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
10	Juzgado Primero Administrativo	2016-00108	02 De Mayo De 2016	10 De Mayo De 2016	Defensoría Del Pueblo Regional Casanare	Acción Popular	Se Sigue Que Se Proteja El Derecho A Gozar De Un Ambiente Sano A La Salud De Los Alumnos, Cuerpo Docente Y Administrativo De La Institución Educativa Megacolegio El Progreso	05-06-2025 Los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. ---- 09-02-24 Auto Que Requirió Al Alcalde Del Municipio De Yopal Para Que En El Término De Veinte (20) Días Proceda A Realizar Las Actuaciones Administrativas Necesarias Incluyendo Ruta De Cumplimiento Legal, Técnica Y Jurídica Con Fechas En Paralelo A Las Órdenes Dadas Y Responsables Dentro De La Entidad. Se Le Otorgó El Término Máximo Del Día Veintitrés (23) De Marzo De 2024 Para	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								Allegar Informe De Cumplimiento . // 08-02-24 Auto Da Por Terminado Incidente De Desacato Por Parte De La Eaaay	
11	Juzgado Primero Administrativo	2017-00415	10 De Noviembre De 2017	30 De Noviembre De 2017	Cesar Guevara Calderón Y Otros	Acción Popular	Se Ampare Derecho Colectivo Con La Construcción De Acueducto Y Alcantarillado De La Ciudadela La Bendición	05-06-2025 Los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. 22-05-2025 -- El Señor(A): Diana Carolina Gallo Ariza A Través De La Ventanilla Virtual, Radicó La Solicitud No. 1713063 Tipo: Recepción De Memoriales De Fecha: 21/05/2025 16:01:13, Donde Solicitó: Revocatoria	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								De Poder ----- -08-11-24 Se Genera Acta De Audiencia De Verificación Judicial // 16-10-24 Auto Fija Fecha De Audicencia De Inspección De Verificación Para El Viernes 08 De Noviembre De 2024 A Las 7:00 Am // 23-05-24 Se Concedió Recurso De Apelación. // 13-02-24 La Sociedad De Activos Especiales Allegó Al Juzgado Informe De Cumplimiento . // 01-11-23, El Apoderado De La Sociedad De Activos Especiales Presentó Recurso De Apelación En contra Del Fallo De Primera Instancia, Sin Embargo, A La Fecha El Juzgado No	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								Se Ha Pronunciado.	
12	Tribunal Administrativo De Casanare	201 8-000 71	09 De Julio De 2018	23 De Julio De 2018	Carlos Andres Polania Tovar	Acción Popular	Garantizar Los Derechos Colectivos A Gozar De Un Ambiente Sano Protección De La Salubridad Pública Espacio Público Defensa Del Patrimonio Económico Libre Locomoción Y Seguridad De Los Habitantes Carencia De Agua Potable De Alcantarillado Pluvial Pavimentación De Vías	05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumenque Estos Manejan. 18/03/2025 El Señor(A): Jorge Andres Valcarcel Suarez A Tráves De La Ventanilla Virtual, Radicó La Solicitud No. 1508752 Tipo: Recepción De Memoriales De Fecha: 18/03/2025 11:21:21---- 18-02-2025 Cambio De Poder Corporinoquia /// 01-10-24 Audiencia De Pruebas, En Los 05 Días Siguientes Se Debe Presentar Alegatos De	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES				 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO	
				Código: 51.29.06.27	
				Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								Conclusión // 26-09-24 Al Despacho Ingresá Para Audiencia De Pruebas 01 De Octubre De 2024 // 09-09-24 Auto Que No Repone Recurso De Reposición // 30-08-24 Al Despacho Con Recurso De Reposición Al Auto Del 08- 08-24 // 08- 08-24 Auto Que Ordena Fijar Los Honorarios Del Perito // 05-03-24 Se Realizo Audiencia De Pacto De Cumplimiento En Donde Se Fijo El 1 De Octubre A Las 8:30 Audiencia De Pruebas	
13	Tribunal Administrativo De Casanare	201 8- 001 18	24 De Septiembre De 2018	No Se Encuentra En El Expediente.	Guillermo Gaviria Giraldo	Acción Popular	Violación De Derechos Colectivos Por La Expedición De Licencias Contrariando Las Disposiciones	01/07/2025 Ppb-Ingresá Al Despacho Con Informes De Cumplimiento ----- 05-06-2025los Despachos No Han	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Expresas Del Pot De Yopal	Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. ---- 06-12-24 Se Encuentra Al Despacho Sin Respuesta De Los Informes Solicitados Para Algunas Partes // 16-09-24 Auto Obedézcase Y Cúmplase Sentencia Del Consejo De Estado, Sigue Desvinculada La Eaaay Por Falta De Legitimación En La Causa Por Pasiva // El Expediente Fue Enviado En Físico Al Consejo De Estado	
14	Juzgado Primero Administrativo	201-8-00393	26 De Noviembre De 2018	13 De Diciembre De 2018	Henry Oswaldo Gamboa Vargas	Acción Popular	Pretende Se Construyan Andenes De Único Nivel Con Rampas Que Garanticen El Tránsito Seguro De Peatones Y Personas Que Se Desplacen En Sillas De	05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. ---- 18-02-2025 Sustitución	Rusbin Giovan ni Mogollón Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Ruedas Y Otros Similares, Al Lado Izquierdo Y Derecho Del Corredor Vial Que Interconecta La Intersección De La Marginal Que Da Justo Al Frente Del Concesionario Toyota, Con La Zona De La Ciudadela La Decisión Y El Hospital Regional De La Orinoquía Y Que Se Construya Una Cubierta Al Canal Hídrico Que Existe Al Lado De La Vía Marginal De La Selva.	De Poder Por Corporinoquia /// 04-10-24 Memorial Informa Cumplimiento Por Parte De La EAAAY // 01-10-24 Acta De Diligencia De Inspección Judicial Apertura Incidente De Desacato // 05-09-24 Se Fijo Fecha De Inspección Judicial De Verificación Para El 01-10-24 A Las 11:00 Am // 27-02-24 Se Realizo Audiencia De Inspección De Verificación De Cumplimiento De Sentencias.	
15	Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Yopal	2019-00263	31 De mayo De 2019	17 De junio De 2019	Defensoría Del Pueblo Regional Casanare	Acción Popular	Qué Se Brinde El Servicio De Agua Potable A Una Urbanización Que Tuvo Licencia Por Parte Del Municipio De Yopal.	05-06-2025 Los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. ---- 24-05-24	Rubín Giovan ni Mogollón Torres

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES				 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO	
				Código: 51.29.06.27	
				Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								Hubo Audiencia De Pacto De Cumplimiento // 11-03-24 Se Concede Apelación Al Fallo Debido A Que Existe Falta De Legitimación En La Causa Por Pasiva. Se Encuentra Pendiente De Fallo De Segunda Instancia Del Tribunal Administrativo De Casanare. // 08-11-23 Se Profirió Sentencia De Primera Instancia Accediendo A Las Pretensiones Que Buscaban Que Se Brinde El Servicio De Agua Potable En La Urbanización Getsemaní.	
16	Juzgado Segundo Administrativo Del	201 9- 004 28	10 De octubre De 2019	20 De enero De 2020	Defensoría Del Pueblo Regional Casanare	Acción Popular	Se Solicita Protección A Los Derechos Colectivos Por El Deficiente Funcionamiento	5-06-2025 Los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al	Rusbin Giovan ni Mogoll



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
	Círculo De Yopal						<p>to Del Canal De Aguas Lluvias Caño Seco Y Alcaraván Del Municipio De Yopal.</p> <p>Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. 29/05/2025 Memorial A Actuaciones Incidente - Defensoría Del Pueblo El Señor(A):Dalia Jimenez Maestre A Través De La Ventanilla Virtual, Radicó La Solicitud No. 1746726</p> <p>Tipo: Recepción De Memoriales De Fecha: 29/05/2025 17:52:49, Donde Solicitó: Incidente Desacato Acción Popular 85001333300 2-2019-00428-00 ----25-11-24 El Juzgado Se Abstiene De Abrir Desacato Y Le Ofrece Un Plazo De Un Mes A La EAAAY A Entregar El</p>		ón Torres

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P. 1996-2023
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								Informe Requerido // 15-10-24 Requerimiento Previo A Apertura De Desacato // 10-10-24 Solicitud De Apertura De Incidente De Desacato Promovida Por La Defensoría Del Pueblo // 03-09-24 Al Despacho Para Verificar Cumplimiento De La Sentencia // 07-06-24 La EAAAY Allegó Informe Que Evidencia Acciones De Cumplimiento De Fallo A Través De Apoderado Judicial	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
17	Juzgado Tercero Administrativo	202 1-001 36	18 De Agosto De 2021	27 De Agosto De 2021	Defensoría Del Pueblo Regional Casanare	Acción Popular	Proteger Los Derechos Colectivos, Ordenando A Los Accionados En Un Tiempo Perentorio, Que Estudien, Diseñen, Adopten Y Ejecuten El Tipo De Construcción O Intervención Que Se Encuentre Idónea Y Pertinente Y Que Resuelva De Fondo La Problemática De La Planta De tratamiento De Aguas Residuales (PTAR), De La Vereda Punto Nuevo, Del Corregimiento Punto Nuevo Del Municipio De Yopal En Virtud Del Fenómeno De Socavación Por La Presencia Del Río Cravo Sur	05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan.---9/05/2025 Avc-Se Notifica: Auto Fija Fecha De Audiencia De Fecha 08/05/2025 ---El 09-12-24 Se Genera Y Entrega Al Despacho Informe Estado Actual PTAR Punto Nuevo Por Parte De La EAAAY // El 21-11-24 Se Requirió Al Agente Especial De La EAAAY Previo Desacato //El 23-08-24 Se Le Prorrogó Por 30 Días A La Eaaay Para Entregar De Oficio 229-2024; 06-08-24 Se Presentó Derecho De	Rusbin Giovan ni Mogollón Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								Petición A La Alcaldía De Yopal Por Parte De La EAAAY; Se Entregó Informe Documental Avances Acción Popular Por Parte De La Alcaldía De Yopal; Se Encuentra Al Despacho	
18	Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Yopal	202 2- 000 70	01 De Abril De 2022	04 De Abril De 2022	Cindy Martínez Riaño Entre Otros	Acció n Popul ar	La Accionante Pretende Que Se Ordene A La EAAAY A Garantizar El Suministro De Agua Potable Para Los Habitantes Del Barrio Cañaguate	05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. ---- 16/05/2025 Drc-Para Verificación De Cumplimiento De Sentencia. ---- 21-02-2025 Cambio De Apoderado Por Parte De La Gob Casanare /// 22-10-24 Traslado De Recurso De Súplica Propuesto Por Serviunidos	Rusbin Giovan ni Mogoll ón Torres

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Ltda. // 10-10-24 Auto Admite Recurso De Apelación Del Tribunal Activo De Casanare // 04-10-24 Salida Del Proceso Por Apelación De Sentencia // 02-09-24 Se Concede Recurso De Apelación // 26-08-24 Serviunidos Ltda Presenta Recurso De Apelación A La Sentencia; El 11 De Junio De 2024 Primera Instancia, Sentencia Accede A Las Pretensiones Del Demandante Y Se Ordena Al Amparo Del Servicio Público De Acueducto A La EAAAY. El Municipio De Yopal Solicitó Recurso De Apelación		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES				 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO	
				Código: 51.29.06.27	
				Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
19	Juzgado Cuarto Administrativo	202 2-001 59	02 De Septiembre De 2022	16 De Septiembre De 2022	Beneficiarios De Proyecto Urbanístico "Lote Vis, Vip Y Vipa"	Acción Popular	Pretende Se Instale Y Habilite Los Servicios Públicos De Agua, Luz, Y Alcantarillado A Los Predios Del Proyecto Brisas De Tocaría	5-06-2025los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. ---- 28-01-2025 Notifican Cambio De Gerente En Indev /// 15-03-24 Se Emitió Fallo De Primera Instancia Negando Las Pretensiones Deprecadas.	Rusbin Giovan ni Mogollón Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
20	Juzgado Tercero Administrativo	202-002-11	22 De octubre De 2022	27 De octubre De 2022	Rene Leonardo Puentes Vargas	Acción Popular	Se Declare Que La Empresa De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Yopal EAAAAY EICE ESP- Con La Invitación Y Suscripción Mediante La Modalidad De Contratación Directa Del Contrato 148 De 2022 Vulneró Los Derechos Colectivos Invocados En Los Literales A Y B De Esta Demanda Y Pone En Riesgo Los Demás Enunciados En La Medida En Que Celebró El Contrato Contrariando El Ordenamiento Jurídico Legal Y Constitucional Que Debía Haberse Aplicado En Particular Lo Ateniente A La Obligatorieda	05-06-2025los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. ---- 06-11-24 Cumplimiento De Providencia Donde Se Compulsaron Copias // 10-10-24 Auto Ordena Expedir Copias // 25-09-24 Al Despacho Informando Que Se Encuentra Ejecutoriada La Providencia Del 05 De septiembre Del 24 // 05-09-24 Auto Obedézcase Y Cúmplase Por Parte Del Juzg. // 21-06-24 EAAAY Presentó Solicitud De Constancia De Ejecutoria De La Sentencia. //	Rusbin Giovan ni Mogollón Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							d De Garantizar La Concurrencia De Oferentes En El Marco De Una Licitación Pública U Otro Procedimiento Regulado Que Permitiera La Selección Objetiva De La Mejor Tecnología Costos Condiciones Financieras Y Del Contratista Que Se Hará Cargo Por Los Próximos Treinta Y Dos 32 Años Del Diseño Construcción Y Operación De Una Infraestructura Esencial Para La Prestación Del Servicio De Alcantarillado De La Ciudad De Yopal Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Además Porque Puso En Riesgo La Formulación	25-04-24 Se Rechazo Recurso De Apelación // 08-04-24 Se Emitió Sentencia De Primera Instancia El 08 De Abril De 2024 Donde Se Accede A Las Pretensiones De La Demanda.	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							De Una Política Pública Indispensable Para La Planificación De La Óptima Prestación De Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado De La Ciudad Como Es El Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado De Yopal.		



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
21	Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Yopal	202 2-002 19	31 De octubre De 2022	07 De diciembre De 2022	Rene Leonardo Puentes Vargas	Acción Popular	Se Declare Que La Empresa De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Yopal EAAAAY EICE ESP- Con La Invitación Y Suscripción Mediante La Modalidad De Selección Pública De Operador De Servicios Por Iniciativa Particular Del Contrato 147 De 2022 Vulneró Los Derechos Colectivos Invocados En Los Literales A Y B De Esta Demanda Y Pone En Riesgo Los Demás Enunciados En La Medida En Que Celebró El Contrato Contrariando El Ordenamiento Jurídico Legal Y Constitucional Que Debía Haberse Aplicado En	05-06-2025los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. --- 03-03-2025 Drc-Actuación Automática: Proceso Finalizado Por: Envía A Otro Despacho Fecha Presentación Proceso: 2022-10-31, Fecha Providencia Remisoria: 2025-03-03-----01-12-24 Auto Obedézcase Y Cúmplase // 31-10-24 Auto Confirma La Suspensión Provisional Del Contrato No. 147 De 2022 Suscrito Entre Las Partes // 02-10-24 Al Despacho Del Tribunal Administrativ	Rusbin Giovan ni Mogollon Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Particular Lo Ateniente A La Obligatoriedad De Garantizar La Concurrencia De Oferentes En El Marco De Una Licitación Pública U Otro Procedimiento Regulado Que Permitiera La Selección Objetiva De La Mejor Tecnología Costos Condiciones Financieras Y El Contratista Que Se Hará Cargo Por Los Próximos Veinticinco 25 Años Del Diseño Construcción Y Operación De Una Planta De Aprovechamiento De Residuos Sólidos Municipales	o De Casanare Por Reparto. // 27-09-24 Salida Del Proceso Por Recurso De Apelación Auto Medida Cautelar. // 29-05-24 El Juzgado Informó El Vencimiento De La Etapa, Por Lo Que Se Encuentra Al Despacho Para Sentencia. // 21-05-24 Se Presentaron Los Alegatos De Conclusión Por Parte De La Eaaay.	
22	Juzgado Primero Administrativo	202-002-55	07 De diciembre De 2022	21 De diciembre De 2022	José Alfonso Suarique Antipara	Acción Popular	Pretende Se Presente Informe Del Estado Actual De La Estación De Bombeo De	05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al	Rusbin Giovanni Mogollón Torres

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Aguas Residuales De Villa Lucía Localizada En La Calle 40 Con Carrera 44 Y Sus Mantenimientos De Los Últimos 3 Años, Y No Determino Los Derechos Colectivos.	Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. ---- 03-03-2025 Se Realizo Diligencia De Inspección Judicial /// 13-11-24 Auto Reprograma Audiencia // 19-09-24 Auto Decreta Pruebas Con Inspección Judicial Para El 13-11-24 A Las 7am // Se Evidencia En La Plataforma De Samai Que El 22 De octubre De 2023, Se Presentó Un Memorial Del Señor Humberto Rodríguez, También Se Observa Que El Despacho No Se Ha Pronunciado Frente Si Se Subsanó El Proceso.	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
23	Juzgado Primero Administrativo	202-002-59	15 De diciembre De 2022	26 De enero De 2023	Defensoría Del Pueblo Regional Casanare	Acción Popular	Declarar responsables A La Gobernación De Casanare El Municipio De Yopal Casanare Y La Empresa De Acueducto Aseo Y Alcantarillado De Yopal EAAAY. Por La Vulneración De Derechos Colectivos De La Comunidad Residente En El Sector Denominado Vereda Lagunas Del Corregimiento La Chaparrera Del Municipio De Yopal Casanare Como Son El Acceso A Los Servicios Públicos De Agua Potable Y A Que Su Prestación Sea Eficiente Y Oportuna A La Seguridad Y Salubridad Publicas El Acceso A Una Infraestructura De Servicios Públicos Que Garantice La	05-06-2025 los Despachos No Han Generado Actuaciones Frente Al Proceso, Por El Volumen que Estos Manejan. 11/03/2025 Ángel Yesid Maldonado Gutiérrez A Través De La Ventanilla Virtual, Radicó La Solicitud No. 1483262 Tipo: Recepción De Memoriales De Fecha: 11/03/2025 14:53:53, Donde Solicitó: Poder Y Solicitud De Reconocimiento Jurídico ---03-03-2025 El Apoderado De La Gobernación Renuncia A Poderes /// Se Llevó A Cabo Audiencia De Pacto Del 15 De noviembre De 2023, Y Se Esta A La	Rusbin Giovan ni Mogollón Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Salubridad Publica Los Derechos De Los Consumidores Y Usuarios Mínimo Vital Vivienda Digna Salud Y Vida.	Espera De La Audiencia De Pruebas.	
24	Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Yopal	2023-00005	11 De Enero De 2023	23 De Enero De 2023	Oromairo Avella Ballesteros	Acción Popular	Con Ocación De Las Evidentes Inconsistencias En Las Etapas De Formación Y Ejecución Del Contrato De Obra Pública No. 0090 Del 22 De mayo De 2020 Suscrito Por La Empresa EAAAY EICE ESP Con El Consorcio Cra 40 Nororiental Se Declaren Vulnerados Los Derechos Colectivos A La Moralidad Administrativa En Conexidad Con La Defensa Del	21-08-24 Archivo Electrónico Del Presente Proceso // 22-07-24 Sentencia Que Declara Carencia Actual De Objeto Por Hecho Superado // 04-03-24 Se Presentaron Alegatos De Conclusión.	Rusbin Giovan ni Mogollón Torres



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							Patrimonio Público.		
25	Juzgado Cuarto Administrativo	2023-00010	Abril 18 De 2023	Abril 25 De 2023	Jorge Leonardo Infante Tovar	Acción Popular	Qué Se Protejan Y Amparen Los Derechos E Intereses Colectivos A La Moralidad Administrativa Y Patrimonio De La Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal, Así Como Los Demás Cuya Vulneración Resalte Probada Para Que, Con Estos Fines Y El De Reivindicar La Vigencia Del Principio De Legalidad, Se Suspendan Las Directivas Nos. 003,	El Día 02 De abril De 2024 Se Celebró Audiencia De Pruebas, Se Recepcionaron Los Testimonios Decretados, Se Corrió Término Para Presentar Alegatos De Conclusión Que Se Radicaron El 9 De abril De 2024 A Tráves De La Aplicación De La Rama Judicial. El 01 De agosto De 2024 Se Profiere Fallo De Primera Instancia, Declarando Parcialmente Afectados Los	Disnara Elvira Rozo Toloza

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							004, 005 Y 006 De 2022 Expedidas Por La Junta Directiva De La Entidad	Derechos Colectivos. Se Interpuso Recurso De Apelación. Fue Concedido 22 agosto. Confirmada El 03 De octubre De 2024.	

3.7. INTERPUESTAS POR LA EAAAY



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
1	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO	2013-00116	22 DE MARZO DE 2013	30 DE ABRIL DE 2013	CONSTRUC ERCA LTDA. - CARIBABAR E INGENIERIA LTDA. - MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES LTDA. - N&O ASOCIADOS LTDA. - EFRAIN NARANJO SALAMANCA Y CONSTRUCCIONES EMYCAR LTDA.	EJECUTIVO	QUE SE LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL, Y EN CONTRA DE LOS MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL CARIBABARE.	05-06-2025 Los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ---- 26-07-23 AUTO APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PRESENTADA POR LA EAAAY, AUNQUE RECONOCE UN VALOR SUPERIOR TODA VEZ QUE EL VALOR LIQUIDADO POR EL AUXILIAR DEL DESPACHO ARROJÓ UN MONTO MAYOR. (\$2.500.890.149,25))	RUSBIN GIOVANNI MOGORRON TORRES



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
2	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO	2015-00128	02 DE MARZO DE 2015	27 DE MARZO DE 2015	NELSON AUGUSTO PLATA ARANGO	CONTROVERSIA CONTRACTUALES DERIVADAS DEL CONTRATO No. 136 DE 2012 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES	CONTROL POR PARTE LA EAAAY DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DERIVADAS DEL CONTRATO No. 136 DE 2012 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES	04/07/2025 - DRC- Actuación automática: Proceso finalizado por: Archivo electrónico fecha presentación proceso: 2015-02-13, fecha providencia remisoria: 2024-08-29 Despacho origen: JUZGADO 2 ADMINISTRA TIVO ORAL Tipo providencia: Sentencia - FALLO ----- 30-09-24 AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE - ARCHIVO // 10-09-24 CONSTANCIA DEVOLUCIÓN FALLO AL JUZG 02 ADMTIVO 29-08-24 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL TRIBUNAL MODIFICA ALGUNOS NUMERALES // 02-07-24 SE CONCEDE	RUSBIN GIOVANNI MOGORILLON TORRES



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ASEGUARODA RA.	
3	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO	201 6-000 53	29 DE FEBRERO DE 2016	08 DE ABRIL DE 2016	FUNDACION FIDET	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	INCUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0169 DE 2012.	05-06-2025 Los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ---- 11-09-24 CONSTANCIA DE EJECUTORIA Y REMISIÓN // 01-12-23, SE EMITIO FALLO EN DONDE SE ORDENO ARCHIVAR EL PRESENTE PROCESO AL NO EXISTIR COSTAS	RUSBIN GIOVANNI MOGORRON TORRES



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
4	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO	2016-001-14	23 DE MAYO DE 2016	30 DE MAYO DE 2016	CARLOS ALFONSO ANDRADE ORTIZ	CONTROVERSIA CONTRACTUALES	SE ACUDE AL MEDIO DE CONTROL POR PARTE LA EAAAY DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0061 DE 2013, POR NO SATISFACE R A LA EAAAY EN LOS INFORMES DE ACTIVIDAD ES QUE NO FUERON ENTREGADOS DE MANERA OPORTUNA Y OFICIAL GENERANDO DE ESTA MANERA UN INCUMPLIMENTO, POR LO QUE SE PRETENDE CON LA PRESENTE ORDENAR	05-06-2025Los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ---- 24-02-21 SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO PARA FALLO, SE REMOVIO AL PERITO Y SE ORDENO PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSION EL 11-12-20	RUSBIN GIOVANNI MOGOLLON TORRES



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							JUDICIALMENTE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTEVERNTORIA NO 0061 DE ABRIL DE 2013 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE UNA PLANTA DE POTABILIZACION MODULAR PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL		
5	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO	2019-00362	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE OCTUBRE DE 2020	DANIEL HERNANDO POSADA SUAREZ Y FREDDY MORENO GUIO	ACCION DE REPETICIÓN	SE PRETENDE CONDENAR A LOS SEÑORES HERNANDO POSADA SUAREZ EN CALIDAD DE AGENTE ESPECIAL Y AL DR FREDY MORENO GUIO EN	05-06-2025Los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. ---- 29-08-24 AUTO ORDENA EMPLAZAMIE	RUSBIN GIOVANNI MOGORILLON TORRES



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
							SU CALIDAD DE ASESOR JURIDICO A REINTEGRA R LA SUMA DE (\$ 149.361.57 8) A LA ENTIDAD DEMANDANTE EN CUMPLIMIE NTO DE LAS SENTENCIA S PROFERIDA S POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE yOPAL EN FECHA 09 DE MAYO DE 2018 Y CONFIRMA DA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL DE 12 DE SEPTIEMBR E DE 2018	NTO // 19-10-23 mediante auto se requiere al Superintendente de SSPPDD Dagoberto Quiroga Collazos.	



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
6	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE	2023-00077	12 DE OCTUBRE DE 2023	07 DE NOVIEMBRE DE 2023	FUNDACIÓN MÉTODOS	EJECUTIVO	MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO 850012333000-2016-00064-01	05-06-2025 Los despachos no han generado actuaciones frente al proceso, por el volumen que estos manejan. 7/05/2025 El Señor(a): PEDRO CAMILO VIDALES CAMACHO a través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud No. 568216 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 07/05/2024 17:41:41, donde solicitó: SOPORTE ENVIO A TERCEROS---03-05-24 AUTO QUE ORDENA CONTINUAR CON EL TRÁMITE // 30-04-24 AL DESPACHO CUMPLIDO AUTO QUE LIBRO MANDAMIENTO EJECUTIVO // 07-11-23	RUSBIN GIOVANNI MOGORRILLON TORRES



No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandante	Medio de control	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre Apoderado De La Empresa
								se libra mandamiento de pago y se libran oficios de embargos a entidades bancarias.	
7	JUZGADO PRIMERO LABORAL	2023-00101	mayo 11 de 2023	agosto 24 de 2023	SINTRAEIDES - SINTRAOFICOL COL	Ordinario Laboral	Se pretende la revisión de las convenciones suscritas con las organizaciones sindicales sintraoficol y sintraemsdes. Teniendo en cuenta que la carga financiera representa un desequilibrio económico que afecta a la entidad, máxime en este momento con ocasión de la intervención.	Se encuentra al despacho para decidir sobre contestación de la demanda por parte de sintraoficol nacional. Se encuentra al despacho para verificar contestación de la demanda por parte de las demandadas y fijar fecha para audiencia.	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

3.8. DENUNCIAS PENALES

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado Completo	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Denunciado	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?
1	Juzgado 2º penal de Yopal	85001-60-01172-2013-01359-00	11/04/2013	11/04/2013	William Enrique Celemin Caceres, Edwuin Miranda Plazas, Bladimir Castro Avellaneda, Omar Alexander Salcedo Gorraiz, Carlos Alfonso Andrade Ortiz.	Por la suscripción de contratos y convenios sin el cumplimiento de requisitos legales, con presunto plagio de diseños de una planta de tratamiento, que terminó fallando en su estructura y explotando sus tanques de almacenamiento.
2	Fiscalía 32 seccional de Yopal	NUNC 850016001172202413515	5/07/2024	Asignado a la Fiscalía 32 seccional de Yopal el 06/08/2024.	PERSONAS INDETERMINADAS	En la carpeta correspondiente al CONTRATO 822.24.16.03.0012 .24, suscrito entre la empresa y Carlos Eduardo Albarracín Patiño, se puede evidenciar en la página 5 de 5 del documento, una posible adulteración del mismo.
3	Fiscalía 13 seccional de Yopal	NUNC 850016001172202413737	18/07/2024	Asignado a la Fiscalía 13 seccional de Yopal el 16/08/2024.	PERSONAS INDETERMINADAS	En los procesos precontractuales y contractuales correspondientes a los contratos No. 811.14.01.0093.23 y 812.14.01.00010.24, se observa la intervención en la elaboración y aprobación de documentos por parte del

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

						trabajador, respecto de una empresa con presunta participación y/o representación legal de un familiar.
4	Fiscalía 13 seccional de Yopal	NUNC 85001600117220241 3745	18/07/2024	Asignado a la Fiscalía 13 seccional de Yopal el 16/08/2024.	PERSONAS INDETERMINADAS	De acuerdo a visita e informe de la SSPD, se encontró perdida de inventarios de herramientas, insumos y demás inventarios y presunta venta de los mismos por parte de funcionarios de la empresa.
5	Fiscalía 13 seccional de Yopal	NUNC 85001600117220241 4157	5/08/2024	Asignado a la Fiscalía 13 seccional de Yopal el 05/09/2024.	JAIRO BOSSUET PEREZ	De acuerdo con informes y declaraciones, se tuvo conocimiento del uso de la camioneta de gerencia de la empresa, para uso con fines personales por parte del Gerente y la momento de la intervención de la EAAAY por parte de la SSPD, se encontró el vehículo abandonado en un taller sin vínculo contractual con la empresa, el cual tuvo que ser recuperado y requirió reparación por aprox \$40 millones.



6	Fiscalía 28 seccional de Yopal	NUNC 85001600117220241 5059	10/09/2024	Asignado a la Fiscalía 28 local de Yopal el 18/10/2024.	PERSONAS INDETERMINADAS	Suscriptor pone en conocimiento de la empresa, que una casa de su propiedad la cual esta en posesión material de un tercero de mala fe, esta siendo objeto de intervención en los contadores de agua, causando alteración de registros de consumo de agua.
---	--------------------------------	-----------------------------------	------------	---	-------------------------	--

3.9. PROCESOS POLICIVOS

No. Procesos	Despacho Judicial	Radicado Completo	Radicado (organizados cronológicamente)	Fecha de radicación de la demanda	Fecha de admisión de la demanda	Demandado	Medio de control - Acción judicial	Hechos relevantes del proceso ¿Qué trata el proceso?	Estado actual del proceso	Nombre apoderado de la empresa
1	Corregiduría de Monichal	2025-015	2025-015	5/03/2025	2/04/2025	PERSONAS INDETERMINADAS	POLICIVO	Que se superen los hechos que afectan la posesión y tenencia del predio de la EAAAY donde se encuentra ubicada la PTAR del Municipio.	Pendiente nueva fecha, para la audiencia pública inicial que se iba a llevar a cabo el 5 de mayo de 2025, y que quedó aplazada, por el corregidor de Monichal	Alejandro Puentes

3.10. PROCESOS AMBIENTALES

No. De procesos	Tipo de Proceso	No. de expediente	Objeto de incumplimiento	Estado Actual del proceso
1	Administrativo Sancionatorio	200.38.13.210	Queja HÉCTOR RODRÍGUEZ - ASOPALMO. Contaminación del Río Charte por Vertimiento de aguas residuales de la planta de tratamiento, que	A la espera de la decisión de fondo por parte de Corporinoquia de acuerdo al escrito de alegatos de

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. De procesos	Tipo de Proceso	No. de expediente	Objeto de incumplimiento	Estado Actual del proceso
			afectan el Corregimiento de Morichal.	conclusión presentado por la EAAAY
2	Administrativo Sancionatorio	200.38.16.124	Incumplimiento de las obligaciones impuestas en actos administrativos dentro del exp. No. 500.11.08.112, en relación con la concesión de aguas subterráneas para el Corregimiento de Morichal, Jurisdicción del municipio de Yopal.	A la espera de decisión de fondo por parte de Corporinoquia.
3	Administrativo Sancionatorio	200.38.17.140	Queja presentada por la comunidad de la Vereda la Niata en jurisdicción del Municipio de Yopal, presunto manejo inadecuado del relleno sanitario "Cascajar" ubicado en esa zona. Excavaciones en lugar aledaño a la trinchera No. 9 del Relleno Sanitario Cascajar, y la continua disposición de residuos sólidos en la celda A de esa misma trinchera.	A espera del acto administrativo que corre traslado del escrito de alegatos de conclusión para la presentación por parte de la EAAAY.
4	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.18.418	Incumplimiento de autos y resoluciones dentro del exp. No. 97-1086. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas ubicada en Morichal que hace parte del PSMV del Municipio de Yopal	A espera del acto administrativo que corre traslado del escrito de alegatos de conclusión para la presentación por parte de la EAAAY.
5	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.19.082	Incumplimientos de autos y resoluciones dentro del exp. No. 200.07.02-163. No se realizó el establecimiento de 19,67 hectáreas y 52 árboles de especies nativas, y su	A espera del acto administrativo que corre traslado del escrito de alegatos de conclusión para la presentación por parte de la EAAAY.

 EAAAY Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. De procesos	Tipo de Proceso	No. de expediente	Objeto de incumplimiento	Estado Actual del proceso
			mantenimiento por tres (03) años. Hallazgos sobre el río Cravo sur, sobre el caño usivar, caño seco y el caño upamena, en los tramos de los diferentes canales y vertederos finales sobre las cuatro fuentes superficiales en mención como control y seguimiento de los permisos otorgados a la EAAAY EICE ESP.	
6	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.19.295	Aprovechamiento del recurso hídrico sin licencia ni concesión de aguas subterráneas en La Chaparrera. Suministro de agua a 730 usuarios. Captación de un pozo profundo ubicado por el Colegio Luis Carlos Galán, para beneficio de la comunidad del centro poblado de la chaparrera del Municipio de Yopal. Exp. No. 200.07.06.055.	A la espera del acto administrativo que práctica y decretan pruebas.
7	Administrativo Sancionatorio	200.38.13.195	Queja EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA captación ilegal de agua de la tubería de la EAAAY por parte de la empresa HYDROCASANARE, lo que genera que la disminución de la presión del agua que llega a las viviendas, que sea escaso el suministro y que solo se preste el servicio cuatro horas diarias en el casco urbano de La Chaparrera. Venta de agua a empresas privadas / petroleras.	A la espera del acto administrativo que define de fondo el proceso sancionatorio

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. De procesos	Tipo de Proceso	No. de expediente	Objeto de incumplimiento	Estado Actual del proceso
8	Administrativo Sancionatorio	200.38.17.225	Incumplimiento permisos de exploración de aguas subterráneas para la construcción de pozos profundos para abastecimiento del sistema de acueducto de Yopal.	A la espera del acto administrativo que define de fondo del proceso sancionatorio.
9	Administrativo Sancionatorio	200.38.15.340	Solicitud por parte de la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria de evaluación - imposición de medida preventiva relleno sanitario: Informe Técnico No. 500.10.1.15-1275 de fecha 24 de noviembre de 2015, visita de verificación a la operación del relleno sanitario macondo. Inadecuada disposición de residuos en la trinchera 9 del Relleno Sanitario Macando.	A la espera del acto administrativo que define de fondo del proceso sancionatorio.
10	Administrativo Sancionatorio	200.38.15.279	Incumplimiento obligaciones contenidas en autos y resoluciones del expediente No. 200.07.01-01 Licencia ambiental para la construcción y operación del relleno sanitario Macondo del Municipio de Yopal. Contaminación al suelo por el inadecuado manejo de líquidos percolados en la trinchera No. 9 del Relleno Sanitario Macondo.	A la espera de la expedición del acto administrativo que rechaza recurso de reposición interpuesto por la EAAAY
11	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.23.067	Queja - tala de árboles en la carrera 1ra con calle 33 barrio los ocobos se están talando los árboles en el parque.	A la espera de la expedición del acto administrativo que formula los cargos de la presunta infracción.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. De procesos	Tipo de Proceso	No. de expediente	Objeto de incumplimiento	Estado Actual del proceso
12	Administrativo Sancionatorio	200.38.16.218	Incumplimiento a las obligaciones impuestas dentro del exp. No. 97-1847 respecto a la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta Modular del Acueducto de Yopal. No se presentó el programa y/o plan de uso eficiente y ahora de agua. Concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos para el proyecto de la planta modular otorgado a la EAAAY en la vereda Guayaquito.	A la espera del acto administrativo que corre traslado para la práctica de pruebas.
13	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.18.052	Incumplimiento de autos y resoluciones dentro del exp. No. 200.07.05-082 (permiso de ocupación de cauce) sobre protección del talud en los pasos elevados y pasos subfluviales del acueducto La Tablona y el proyecto de ampliación del acueducto.	a la espera del acto administrativo que define de fondo el proceso sancionatorio
14	Administrativo Sancionatorio	200.38.16.209	Incumplimiento de resoluciones y autos dentro del exp. No. 200.38.14-173. Incumplimiento de requerimientos con respecto de los permisos ambientales a la EAAAY EICE ESP para el desarrollo del proyecto de construcción del emisario final del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio. Inadecuada operación de la PTARD de Yopal, lo que genera olores ofensivos y por el incumplimiento de en los porcentajes de remoción.	Por parte de Corporinoquia declaró ambientalmente responsable a la EAAAY del cargo único formulado mediante acto administrativo No. 200.57.17.4023 del 10 de noviembre de 2017. Impuso como sanción una multa consistente en el pago a favor de CORPORINOQUIA de 73.899.213, MAS LA COMISION BANCARIA- Por parte de jurídica se observó que no se dio contestación de las actuaciones procesales dentro del proceso de manera que se realizó un

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. De procesos	Tipo de Proceso	No. de expediente	Objeto de incumplimiento	Estado Actual del proceso
				acuerdo de pago con la entidad.
15	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.20.250	Queja de inadecuado manejo y disposición final de residuos sólidos en el punto de entrega del alcantarillado pluvial al afluente "Caño Seco" del municipio de Yopal. Descargue de aguas provenientes de canales pluviales, sin control debido al deterioro o ausencia de rejillas y compuertas.	A la espera del acto administrativo que define de fondo el proceso sancionatorio.
16	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.18.349	Incumplimiento de autos y resoluciones dentro del exp. No. 500.33.08-312 sobre ocupación de cauce construcción de obras en la margen derecha del río Cravo Sur sobre los puntos paso elevados Cafarnaúm y EL Grande en las Veredas Guayaquito, Guamalera y Bella Vista Baja. Incumplimiento medida de compensación 200 árboles de especies nativas y su	A la espera del acto administrativo que corre traslado para la práctica de pruebas.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. De procesos	Tipo de Proceso	No. de expediente	Objeto de incumplimiento	Estado Actual del proceso
			mantenimiento por tres (03) años	
17	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.20.124	No haber ejecutado la medida de compensación consistente en la reforestación de 15 hectáreas de árboles nativos siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corporación; incumplimiento con los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente. Exp. No. 200.07.01-001	A la espera del acto administrativo que define de fondo el proceso sancionatorio.
18	Administrativo Sancionatorio	200.38.16.279	Incumplimiento de obligaciones contenidas en autos y resoluciones del expediente No. 500.33.02.10-050 sobre ocupación de cause para la construcción de un paso elevado sobre el Caño Usibar que conduce el alcantarillado de la zona suroccidental del casco urbano de Yopal	Resolución No. 200.36.22.1535 de fecha 20 de octubre de 2022, por medio de la cual se profiere una decisión de fondo de un proceso sancionatorio ambiental.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

No. De procesos	Tipo de Proceso	No. de expediente	Objeto de incumplimiento	Estado Actual del proceso
19	Administrativo Sancionatorio	200.32.7.24.092	Queja por vertimientos de la PTAR de Tilodiran que está generando contaminación en la fuente hídrica Caño los Aceites, por funcionamiento inadecuado de la PTAR.	N/A
20	Administrativo Sancionatorio	200.38.11.189	Queja por vertimiento de lixiviados al caño el Turrón por rebosamiento de una de las piscinas de tratamiento en el relleno sanitario macondo.	Resolución 200.36.21-1382 del 10 de noviembre de 2021, por medio del cual se resuelve recurso de reposición contra la Resolución 200.36.19-2509

3.11. ACTUACIONES.

A través de los apoderados judiciales, se han remitido diversas actuaciones dentro de los procesos judiciales en los que la EAAAY E.I.C.E. E.S.P. es parte. Estas actuaciones incluyen contestaciones de demandas, interposición de recursos, presentación de memoriales e informes, que permiten el impulso procesal correspondiente.

Con el fin de garantizar el seguimiento y defensa efectiva de cada proceso, la Oficina Jurídica dispone de enlaces directos a los expedientes digitales, en los cuales reposan todas las actuaciones realizadas por los apoderados en representación de la entidad. Adicionalmente, se ha habilitado una plataforma Drive destinada a la alimentación y organización permanente de los documentos e información relevante de cada proceso por parte del apoderado.

Cabe resaltar que se ha garantizado la asistencia al 100% de las audiencias programadas por los distintos despachos judiciales, asegurando así una representación activa y oportuna de la entidad ante la administración de justicia.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY E.P.D. DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

4. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

4.1. INFORME DE GESTIÓN A CORTE 15 DE MAYO DE 2025.

En concordancia con los lineamientos internos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, esta Oficina presenta los resultados de los productos con mayor relevancia generados a corte 15 de mayo de 2025, enmarcados dentro de los cinco roles esenciales, que hacen parte de la estructura del control interno, así: **i)** Liderazgo estratégico, **ii)** Enfoque hacia la prevención, **iii)** Evaluación a la gestión del riesgo, **iv)** Evaluación y seguimiento y, **v)** Relación con entes externos de control; y las actividades aprobadas dentro del Programa Anual de Auditorías Internas 2025. Bajo estos parámetros se desarrolla el presente informe de gestión:

4.1.1. Estado del sistema de control interno a 15 de mayo de 2025.

Componente	Criterios	¿El componente está presente y funcionando?	Debilidades	Nivel Comparativo de Cumplimiento componente	
				Evaluación parcial a 18/11/2024	Evaluación parcial a 15/05/2025
Ambiente de control	24	Si	11	89%	85%
Evaluación de riesgos	17	Si	7	97%	97,5%
Actividades de control	12	Si	4	87%	86%
Información y comunicación	14	Si	9	89%	85%
Monitoreo	14	Si	4	99%	99%
Total, de Requisitos.			81		

Al revisar los cinco componentes se evidencia en general un nivel adecuado de cumplimiento, que refleja madurez en la implementación y operación del sistema de control interno como parte esencial de la séptima dimensión del MIPG. La EAAAY EICE ESP, cuenta con una estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">I N F O R M E S</h1>			 27 AÑOS EAAAY EICE-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

herramientas diseñadas para el logro de sus objetivos y metas, como los son el **Plan Estratégico Institucional 2021-2030**, el **plan de gestión y resultados PGR 2025** y los **planes de acción por dependencia**, que para la vigencia 2025 se enfocan en superar las causales que dieron origen a la medida de toma de posesión por parte de la SSPD. Estos planes se encuentran integrados y alineados como producto de mesas de trabajo con directores, profesionales, líderes del proceso y la Alta Dirección.

La Empresa cuenta con 35 procesos, (*muchos han sido objeto de actualización en el marco de la intervención*), un mapa de procesos, y una estructura organizacional. La Empresa tiene formuladas e implementadas mediante acto administrativo 17 políticas de gestión y desempeño, las cuales se complementan con 14 políticas institucionales, todas documentadas. Las **políticas de Control Interno de Gestión y de administración del riesgo de la EAAAY EICE ESP**, se encuentran sujetas a la definición concluyente de una estructura organizacional, cargos, salarios, procesos y procedimientos, que consulte la realidad financiera, presupuestal y operacional de la empresa, con la máxima racionalidad de la relación costo-beneficio.

Logro alcanzado: De acuerdo a lo expresado, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP en el marco de la intervención, exactamente del 18 de noviembre de 2024 al 15 de mayo de 2025, ha mantenido un nivel de avance de cumplimiento en promedio del **90,05% sobre 100%**, de los 81 requisitos evaluados, 47 se encuentran en un 100%, 1 sobre 93%, 18 se encuentran sobre 80% y 15 sobre 70%. Este nivel de avance indica que el Sistema de Control Interno en la Empresa, está presente y funcionando; asegurando razonablemente el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos.


4.1.2. Evaluación comportamiento de la planta de personal en el marco de la intervención.

Logro alcanzado: Por parte de la Agencia Especial se han adoptado medidas necesarias a fin de lograr el funcionamiento de la empresa con una planta de personal mínima, lo que representa un indicador de eficacia en las medidas adoptadas. A continuación, a modo resumen se ilustra el comportamiento de la planta de personal:

Modalidad de vinculación	Situación pretomía	Situación Postoma				
	3/10/2023	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	
Libre nombramiento y remoción	13	16	16	16	13	
Trabajadores Oficiales	382	319	319	318	316	
TOTAL	395	335	335	334	329	

COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN

■ 31/03/2025 ■ 28/02/2025 ■ 31/01/2025 ■ 31/12/2024 ■ 03/10/2023

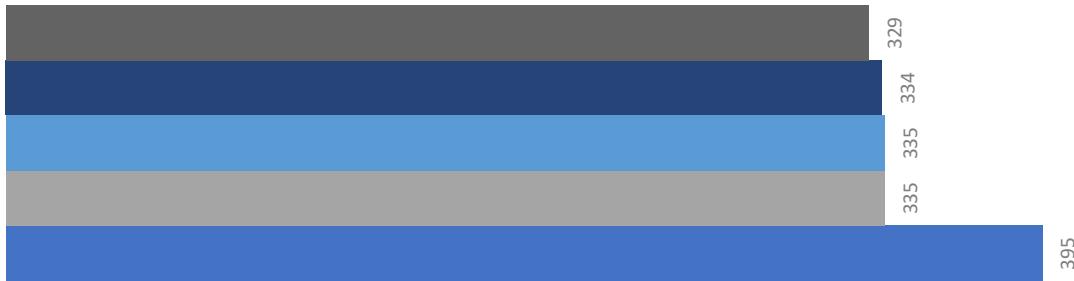

Beneficios. Se evidencia disminución de los costos de la planta de personal, pasando de 395 servidores públicos a 329, reflejándose una disminución del 16%, representada en 66 retiros, decisiones respaldadas en actos administrativos, tales como, **(i)** la Resolución interna No.01924 de noviembre 27 de 2023, “*por medio de la cual se deja sin efecto la estructura organizacional y planta de cargos contemplada en la Directiva No.01 del 19 de junio de 2023*” y **(ii)** la Resolución No. 0139 del 26 de febrero de 2025,

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<i>I N F O R M E S</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

"por la cual adoptan decisiones sobre cargos de libre nombramiento y remoción de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP" encaminadas a optimizar la eficiencia de la planta de personal de la Compañía.

El último acto administrativo tuvo por objeto suprimir los siguientes cargos:

- Jefe Departamento Financiero, adscrito a la Secretaría General.
- Jefe Departamento Administrativo, adscrito a la Secretaría General.
- Subgerente de Servicios Públicos, adscrito a la subgerencia de Servicios Públicos.
- Jefe del Departamento Técnico, adscrito a la Subgerencia de Servicios Públicos.
- Líder 2 coordinación de Bienestar Social en Talento Humano.
- Tecnólogo (a) adscrito a la coordinación de bienestar social en talento Humano.
- Un (1) técnico adscrito a la Coordinación de Bienestar Social en Talento Humano.

Adicionalmente, se dispuso en la mencionada resolución que, los recursos que se ahorren por concepto de la supresión de los cargos relacionados en el acto administrativo se destinen exclusivamente a asuntos operativos de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta decisión cobra vigencia a partir del primero de marzo del año en curso. Otra de las medidas implementadas consistió en la provisión de 5 cargos de libre nombramiento y remoción bajo la modalidad de encargo, reflejándose un ahorro adicional en la nómina mensual.

Con las medidas implementadas se proyecta un ahorro mensual aproximado de **\$147.302.471** que incluye salarios, prestaciones salariales y prestaciones sociales.

Adicionalmente, la Agencia Especial ha gestionado apoyo financiero ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del Fondo Empresarial, para realizar el estudio de la planta de personal; tal como se evidencia en el documento radicado No. 810.16.01.01418.25 del 23 de enero de 2025, en el que se pone de presente la falta de recursos para realizar el estudio de la planta que responda a las necesidades reales en materia social, técnica y financiera de la Compañía, en términos de eficacia, eficiencia, efectividad y economía.

4.1.3. Logros planes de mejoramiento.

4.1.3.1. Plan de mejoramiento suscrito contraloría Departamental producto de la Auditoría financiera y de Gestión practicada en la vigencia 2023- Resultados evaluación.

135

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Logro alcanzado: Se implementaron 66 acciones con enfoque preventivo y correctivo para 46 hallazgos detectados por la Contraloría Departamental de Casanare. Las acciones fueron evaluadas en su integridad por el órgano de Control en diciembre de la vigencia 2024. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO		
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Puntaje Atribuido
Informes de Avance	75,00	11,30
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	91,3	32,0
Efectividad de las acciones	86,4	43,2
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		86,39
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento		CUMPLE

Beneficios. Se evidenció por parte del órgano de Control la implementación correcta de acciones por parte de las áreas responsables de la Empresa en un **91,3%**, con una efectividad del 86,4%; obteniendo como **resultado de la evaluación un 86.39 puntos sobre 100**, que determinó el cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental de Casanare y ejecutado por la Empresa.

4.1.4. Beneficios obtenidos producto del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

- Se logró el aseguramiento del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Yopal (PTA Rio Cravo) con una cobertura de 365 días, a partir del 30 de marzo de 2025 hasta el 30 de marzo de 2026; mediante una unión temporal entre SEGUROS DEL ESTADO S.A y CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

- Se logró disminución en Horas Extras en el último bimestre de la vigencia 2024 respecto del mes de octubre en un 40%, representado en 1.301 Horas Extras, que contribuyo en un ahorro de 43 millones de pesos.
- Se realizó oportunamente la rendición de la cuenta y presentación de informes, correspondiente a la vigencia 2024, a través del sistema integral de Auditoría SIA-CONTRALORÍA, conforme a los formatos habilitados en la plataforma, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 001 del 8 de enero de 2025 expedida por la Contraloría Departamental de Casanare, los lineamientos contenidos en la guía manual versión 4.2 de enero de 2025 y las recomendaciones generadas en la Circular interna No. 811.16.04.00002.25.
- Se realizó oportunamente el reporte correcto del informe anual de evaluación del Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2024, a la Web de la Contaduría General de la Nación, mediante el sistema de información CHIP, dando cumplimiento a los señalado en la Resolución No. 193 de 2016. Se obtuvo una calificación de **4.0** puntos dentro de una escala del 1 al 5, ubicando a la Empresa en un rango **ADECUADO**, en presencia de debilidades que requieren la implementación de acciones encaminadas a mejorar y fortalecer la ejecución de **controles internos asociados al proceso contable**, con el objetivo de mitigar o prevenir la materialización de riesgo que pueden llegar a afectar el proceso contable y, por consiguiente, la calidad de los estados financieros de la empresa.
- Es notable el avance logrado por las áreas de Laboratorio, Facturación, Tarifas, Operación Aseo, Disposición Final, Tesorería, Fidelización, Acueducto y Alcantarillado y Potabilización en el cargue del SUI. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar esta reducción de incumplimientos, y es un reflejo del compromiso que se tiene con la misión y objetivos institucionales de la Empresa. El progreso identificado es un indicador del arduo trabajo, y es una muestra del impacto positivo que podemos generar con el trabajo colaborativo en equipo. Cada dato cargado es un paso hacia la transparencia y la eficiencia en nuestros procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.

RESULTADOS DEL AVANCE

VARIABLES EVALUADAS

Cortes de Evaluación	Vencidos	Formatos en estado pendiente

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

RESULTADOS DEL AVANCE

Con corte a 31 de enero de 2025	192	265
Con corte a 28 de febrero de 2025	161	231
Con corte a 17 de marzo de 2025	175	233
Con corte a 15 de abril de 2025	110	170
Con corte a 15 de mayo de 2025	91	150

Como se observa se registran avances en la gestión del desempeño para el cargue del SUI a corte 15 de mayo de 2025, se contribuyó sustancialmente a la disminución de incumplimientos, en un **53%, pasando de 192 formatos vencidos a 91.**

- Se realizó oportunamente el reporte de la información institucional a través del Aplicativo FURAG vigencia 2024, con un nivel de cumplimiento del 100%; como se puede constatar en las certificaciones generadas por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública. El informe se encuentra publicado en la página web institucional de la empresa <https://www.eaaay.gov.co/media/nhaii4hr/41-informe-diligenciamiento-furag-2024.pdf>
- La Oficina de Control Interno de Gestión evaluó la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas en materia de austeridad del Gasto al cierre de la vigencia 2024, concluye que a partir de la intervención se han emprendido planes de trabajo para neutralizar riesgos, se han implementado acciones de mejora y fijado políticas internas institucionales orientadas a la eficiencia y austeridad en el gasto público. El informe detallado puede ser consultado en la página Web Institucional de la Empresa <https://www.eaaay.gov.co/media/3mgjuj2l/11-informe-cierre-fiscal-austeridad-del-gasto-2024.pdf>
- La Oficina de Control Interno de Gestión evaluó la gestión respecto a la operación, registro, actualización y gestión de la información de servidores públicos y su incorporación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), concluye de manera general, el cumplimiento en la vinculación de las hojas de vida de los servidores públicos de la empresa; sin embargo, se evidenciaron debilidades que requieren atención para superarlas. Mediante el informe No. 813.16.01.00242.25 se da a conocer en detalle los resultados del seguimiento y verificación a. El informe

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

se encuentra publicado en la página web Institucional de la Empresa <https://www.eaaay.gov.co//media/q2zlgxfy/informe-sigep-ii-i-trimestre-2025.pdf>

- La Oficina de Control Interno de Gestión evaluó la legalidad del Software instalado en los equipos (hardware) y la actualización de inventarios (hardware) llega a la conclusión que no se evidenciaron situaciones de desactualización de información del inventario que generen riesgo frente a la instalación de software sin su correspondiente licenciamiento, teniendo en cuenta los soportes evidenciados, razón por la cual no se generan observaciones que ameriten la suscripción de un plan de mejoramiento. Los resultados de la evaluación se encuentran en el informe No. 811.16.01.00124.25, el cual puede ser consultado en la página web Institucional de la Empresa <https://www.eaaay.gov.co//media/zmqbmwby/5-informe-012425-informe-seguimiento-derechos-de-autor-vigencia-2024.pdf>

4.1.5. Estado plan anual de auditorías vigencia 2025– PAAI- 2025.

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobó el 21 de enero de 2025, el plan Anual de Auditorías Internas – PAAI 2025, el cual se encuentra publicado en la página web <https://www.eaaay.gov.co//media/vghnhg2j/0-plan-anual-auditoria-2025.pdf> A continuación se detalla las acciones programadas:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

ROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	
		%	%	UNIDA D	CANTI DAD
LIDERAZGO ESTRATEGICO.	Acompañamiento, asesoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.	4%	0%	Actas	2
	Acompañamiento, asesoría en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional (4), conciliación (24) y sostenibilidad contable (2).	3%	0%	Actas	30
ENFOQUE HACIA LA PREVENCION .	Evaluación de un periodo respecto al Cumplimiento del cargo en el SUI- Generando recomendaciones y alertas tempranas con enfoque hacia la prevención.	3%	0%	Informes	1
	Seguimiento, acompañamiento y control con enfoque preventivo y concomitante a través de las ALERTAS TEMPRANAS a los responsables, con el fin de garantizar la gestión y trámite oportuno a peticiones, quejas, reclamos instaurados por usuarios, autoridades administrativas y Entes de Control.	8%	0%	Alertas tempranas	48
	Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental de Casanare y la Contraloría General de la República.	5%	0%	Gestión	3
EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO.	Seguimiento bimensual cargo de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI- Generación de recomendaciones y alertas para gestionar los riesgos.	3%	0%	Informes- Mesas de trabajo- Gestión	6
	Seguimiento y evaluación a la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos.	5%	0%	Informes consolidados	3
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de acciones en los 6 componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP.	2%	0%	Informes consolidados	3

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	seguimiento derechos de Autor de Software - Énfasis Licencias de Software - Inventario de Hardware – 2024	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento peticiones, quejas y reclamos.	3%	0%	Informes	2
	Evaluación independiente al proceso contable y su reporte al CHIP y SIA Observa	7%	0%	Informe	1
	Evaluar el uso de los recursos que constituyen el fondo de la caja menor de la EAAAY EICE ESP constituida para la vigencia 2025.	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento proyectos financiados con el sistema general de regalías SGR.	5%	0%	Informe	1
	Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa.	4%	0%	Informes	2
	Evaluación independiente del sistema de control interno de gestión segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre da la vigencia 2025.	12%	0%	Informes	2
	Evaluación y reporte de la encuesta que genera DAFF a través de FURAG para la vigencia 2024	6%	0%	Reporte	1
	Seguimiento al sistema de gestión y del empleo SIGEP	4%	0%	Informe	1
	Seguimiento al cumplimiento ley de cuotas.	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento, evaluación y reporte del índice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014.	2%	0%	Informe-Reporte	1
	Seguimiento plan de mejoramiento 2025 del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa - Producto de auditoría externa.	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento cumplimiento Austeridad del gasto	5%	0%	Informes consolidados	3

RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL .	Asesoría y acompañamiento en el proceso de rendición de la Cuenta Fiscal de la vigencia 2024.	6%	0%	Reporte	1
	Realizar acompañamiento en las visitas programadas por los Entes de Control y atención de las auditorías que se lleguen a desarrollar.	2%	0%	Actas visita	3
	Realizar acompañamiento, asesoría y apoyo a las diferentes areas funcionales de la empresa, para facilitar el flujo de información requerida por los entes de control.	3%	0%	Gestión	12

Total, de actividades programadas:	130
Total, de actividades ejecutadas a corte 15 de mayo de 2025:	53
Avance acumulado a corte 15 de mayo de 2025:	57%
Total, informes generados a corte 15 de mayo de 2025:	15

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

El PAAI aprobado tiene como objetivo evaluar la eficiencia, eficacia de la gestión y resultados de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentando de resultados orientando en la gestión de riesgos para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas. El PAAI se está ejecutando de acuerdo a lo programado, con un avance del **57%** en cumplimiento de sus roles y funciones. Los informes generados se pueden consultar en página web institucional en el siguiente link <https://www.eaaay.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/informes-control-interno-de-gestion/>

4.1.6. Requerimientos de entes de control atendidos.


Con ocasión de los roles desplegados por la Oficina de Control Interno de Gestión y las instrucciones impartidas por la alta Dirección, esta Oficina ha venido acompañando y apoyando a las diferentes dependencias a través de la generación de **ALERTAS TEMPRANAS INTERNAS** con carácter preventivo y concomitante, realizadas en el **tablero de control, comunicaciones internas y mesas de trabajo**. Este acompañamiento se encuentra orientado a prevenir respuestas incompletas, incongruentes o fuera de tiempo, para mejorar el accionar administrativo. En consonancia con lo expresado la Oficina, ha promovido gestionar y tramitar adecuadamente los asuntos de competencia de cada uno de los responsables para facilitar adecuadamente el flujo de información. Acciones apoyadas por las instrucciones y políticas de operación impartidas por la Agencia Especial.

Seguimiento Requerimiento Entes de Control -Vigencia 2025				
ENTE DE CONTROL Y VIGILANCIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Contraloría General de la República	1	1	3	3
Contraloría Departamental Casanare	4	5	6	5
Procuraduría General de la Nación	3	6	1	1
Personería Municipal Yopal	3	4	5	2
Defensoría del Pueblo	-	-	2	-
	11	16	17	9

142

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1>INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Total, de requerimientos cerrados correctamente	53
--	-----------

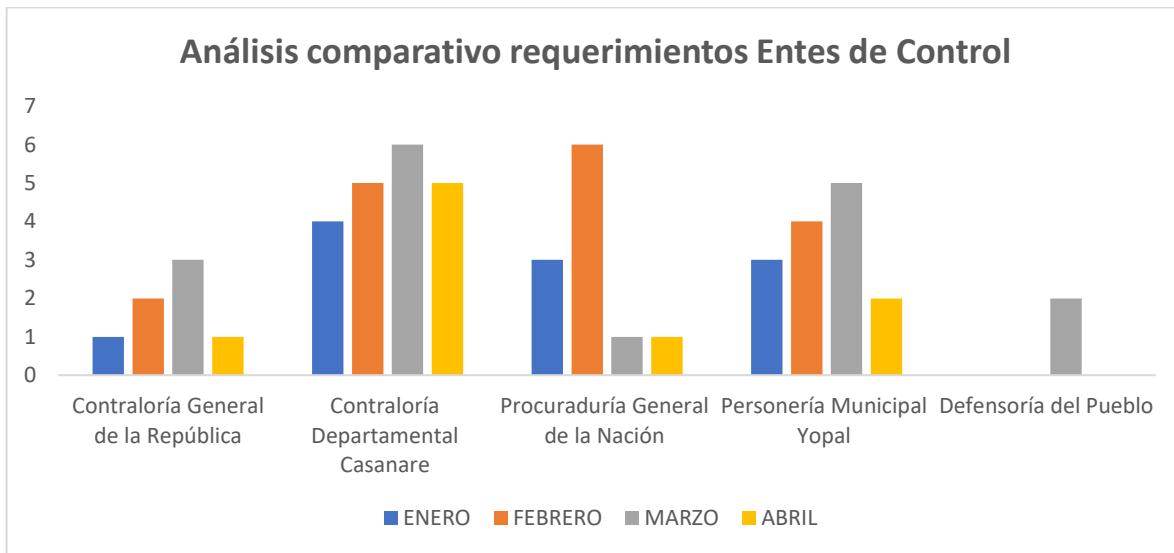

4.1.7. **Informes Adjuntos:**

La Oficina de Control Interno de Gestión Presenta los siguientes informes adjuntos:

- Informe ejecutivo SUI julio 2025 (813.25.01.00456.25)
- Tercer informe tercer bimestre 2025 (811.25.01.00453.25)
- Plan anual de auditoria
- Indicadores Acumulados II Trimestre 2025
- Plan de trabajo Cargue SUI

Los anteriores informes se pueden encontrar en la carpeta adjunta con la siguiente RUTA: **INFORME DE INTERVENIDAS BIMESTRAL MAY-JUN 2025\ANEXOS\ANEXOS. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

5. ASPECTOS COMERCIALES

5.1. INTRODUCCIÓN

Desde la Subgerencia de Asuntos Corporativos, a través de la Dirección de Gestión de Usuarios y Comercialización está encargada de atender las necesidades de los clientes de la Empresa desde el momento en que presenta una solicitud (cuenta nueva), pasando por los procesos de facturación, cartera y finalizando en la oficina de PQR que es la encargada de la recepción y resolución de las peticiones, quejas y reclamos que presentan los usuarios y/o suscriptores.

Este informe tiene el alcance de mostrar las actividades ejecutadas con el fin de alinear la información del área, incluyendo la evolución que se ha presentado en lo que va corrido del año para los procesos de Fidelización y Nuevas Cuentas; Medición, Consumos y Facturación; Recaudo, Cartera y Normalización y Atención al Cliente y SPQR.

El desarrollo de las actividades al interior de cada área se lleva a cabo con base en la siguiente normatividad:

- Ley 142 de 1994.
- La aplicación de tarifas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de acuerdo con lo definido en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 720 de 2015.
- Resolución 001109.24 por medio de la cual se ajusta y complementa el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera y Procedimiento Administrativo de Etapa Persuasiva y Cobro Coactivo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EICE – ESP y deja sin efectos aquellas que le sean contrarias.
- Decreto 1077 de 2015.
- Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Demás normatividad vigente.

En adición al marco regulatorio enunciado, se realizaron las siguientes actividades:

- Se continua con el proceso de facturación electrónica de cobros relacionados con servicios públicos AAA en cumplimiento con la normativa emitida por la DIAN cuyo inicio de operación fue el pasado 1º de noviembre de 2024.
- La pasarela de pagos para el recaudo en línea continua habilitada en donde en promedio se realizan alrededor de 8.400 transacciones por mes lo que representó un recaudo promedio mes del orden 850 millones de pesos en los últimos dos meses.
- Desde la Subgerencia, a través del proceso de Nuevos Negocios, se continuó con la venta y facturación de servicios complementarios o especiales tales como: equipo

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES				 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07

de succión presión, limpieza de pozos profundos, servicio especial de aseo en eventos, entre otros.

5.2. CIFRAS REPRESENTATIVAS

A continuación, se presenta el cuadro resumen de indicadores y la evolución del recaudo de la Empresa en la vigencia del año 2025:

CIFRAS REPRESENTATIVAS (millones)										
Concepto	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	Total Año	Var. Ult. Bimestre	Variación Vigencia
Acueducto (# usuarios)	48.598	48.601	48.661	48.798	48.906	49.205	49.280	49.280	374	682
Alcantarillado (# usuarios)	45.006	45.087	45.139	45.265	45.268	45.444	45.504	45.504	236	498
Aseo (# usuarios)	37.823	38.211	38.291	38.438	38.516	38.525	38.589	38.589	73	766
Facturación Total	\$ 7.790	\$ 7.732	\$ 7.544	\$ 7.993	\$ 8.112	\$ 8.500	\$ 8.420	\$ 48.301	308	629
Facturación Corriente	\$ 3.586	\$ 3.722	\$ 3.864	\$ 3.729	\$ 3.835	\$ 3.958	\$ 3.835	\$ 22.944	-1	249
Facturación Cartera	\$ 3.946	\$ 4.010	\$ 3.680	\$ 4.264	\$ 4.276	\$ 4.542	\$ 4.585	\$ 25.357	308	639
Recaudo Total	\$ 3.781	\$ 3.857	\$ 3.364	\$ 3.805	\$ 3.650	\$ 3.976	\$ 3.530	\$ 22.183	-120	-251
Recaudo Corriente	\$ 3.048	\$ 3.174	\$ 2.696	\$ 3.219	\$ 3.129	\$ 3.363	\$ 3.028	\$ 18.609	-101	-20
% Efic. Recaudo Co	84%	85%	70%	86%	82%	85%	79%	81%	-3%	-5%
Recaudo Cartera	\$ 733	\$ 683	\$ 669	\$ 587	\$ 521	\$ 614	\$ 502	\$ 3.574	-19	-231
% Efic. Recaudo Ca	18%	17%	18%	14%	12%	14%	11%	14%	-1%	-7%
Cartera Acumulada	\$ 4.010	\$ 3.875	\$ 4.456	\$ 4.463	\$ 4.740	\$ 4.771	\$ 5.127	\$ 5.127	388	1.118

Al revisar **la variación del último bimestre** se puede evidenciar:


- El recaudo corriente se tuvo una disminución de 101 millones con respecto al bimestre anterior. En cuanto a la eficiencia del recaudo, en junio cerró en el 79%.
- El recaudo de cartera tuvo una baja de 19 millones con respecto al bimestre anterior.
- El recaudo total bajó en 120 millones con respecto al bimestre anterior.
- La eficiencia del recaudo bajó en tres puntos porcentuales (3%) con respecto a al bimestre anterior; básicamente se explica en un menor número de días de recaudo en el mes de junio, el último día del mes fue festivo, lo que hace que el recaudo que se realiza por Supergiros para los días 27, 28, 29 y 30 (viernes a lunes festivo) se vea reflejado en el mes de julio que es cuando ingresa el dinero a los Bancos (147 millones se registraron el 1 de julio por el canal de Supergiros).
- Es importante resaltar que, ante la falta de personal operativo, afecta los procesos así:
 - En el caso de facturación en sitio se está viendo afectado; hoy hay 8 aforadores de 12 que se tenían en julio de 2024 y para disminuir el número de horas extras (garantizando el cumplimiento de la normatividad laboral) se pasó de realizar el aforo en 2 días a tres días por ciclo, afectando así el proceso de análisis en campo y post-crítica de la facturación.
 - En el caso de cartera, no se logra realizar las suspensiones a todos los usuarios que son deudores; así mismo, los procesos de control de fraudes/ilegales, procesos persuasivos y cobros coactivos están sujetos a la disponibilidad del recurso que se tiene, generando acciones tardías en muchos de los casos.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

5.3. FIDELIZACIÓN

5.3.1. Solicitud de vinculación.

En el período comprendido entre enero y junio se activaron 2.012 servicios (acueducto: 781, alcantarillado: 498 y Aseo: 753).

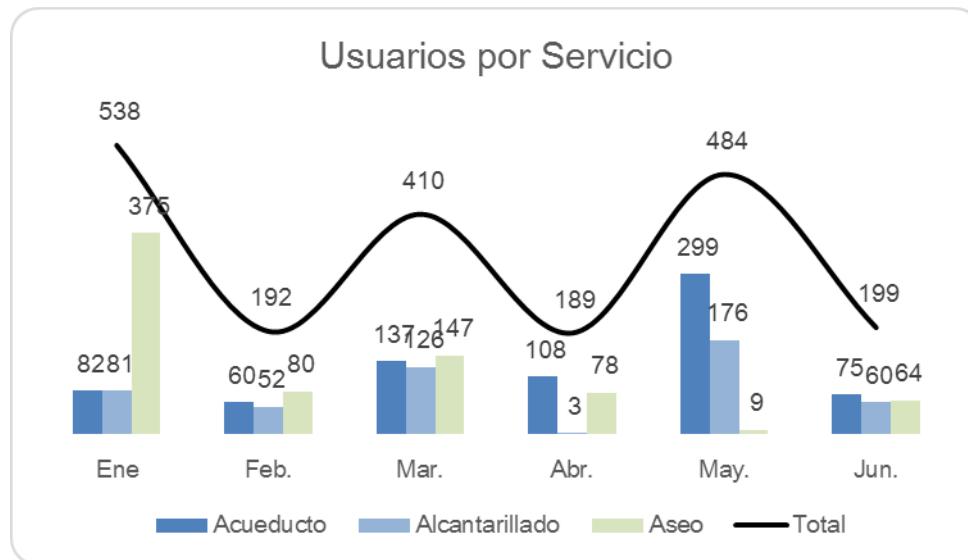


En el último bimestre se activaron, con relación al bimestre anterior, 33 servicios menos en Acueducto, 57 más en alcantarillado y 14 menos en aseo. La diferencia en alcantarillado se da, básicamente, porque en abril se activaron servicios de acueducto en la Urbanización Las Mariselas que contaba con servicio de Alcantarillado y para el Acueducto se surtía de un pozo profundo.

5.3.2. Retenciones del servicio de aseo: recibidas y desistidas

En el proceso de gestionar las solicitudes de desvinculación recibidas para realizar el traslado del servicio de aseo a la competencia, en el bimestre se recibieron 57 solicitudes y se lograron fidelizar (mantener el servicio con La Empresa) un total de 47 (74.44%). A continuación, se presenta la evolución en lo corrido del año.

Retenciones

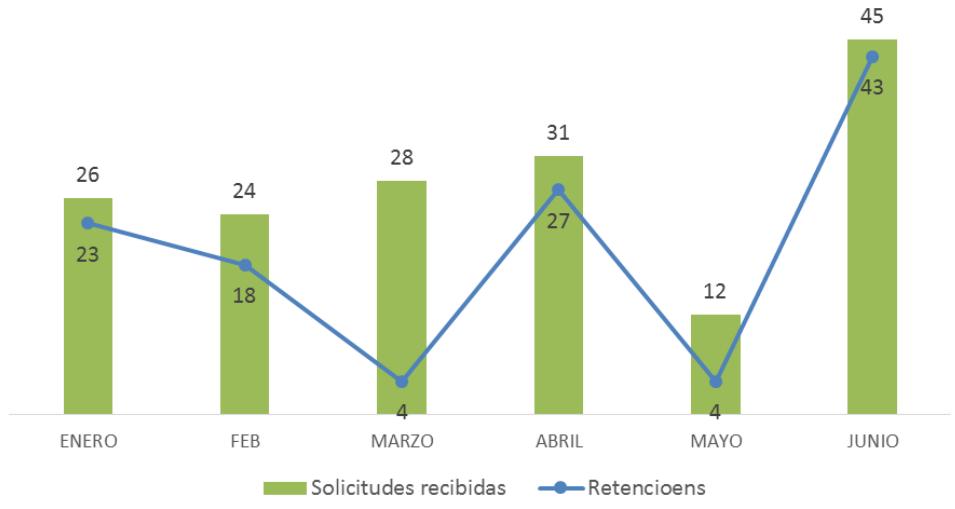


5.3.3. Vinculaciones del servicio de aseo: recibidas y desistidas

En el proceso de buscar nuevos clientes de aseo, en el bimestre se recibieron 81 solicitudes y se lograron concretar 49 (60.43%); al cierre del bimestre anterior sólo se había logrado concretar 9 (69.23%) solicitudes y se habían recibido 13. Es importante anotar que el proceso de vinculación/desvinculación de usuarios del servicio de aseo requiere de la ejecución de un proceso que tiene establecidos tiempos (cerca de 60 días) e interacción con la competencia, lo cual busca asegurarle al usuario la información necesaria para soportar su decisión. En el mes de abril, en consecuencia, se estaban concretando las solicitudes recibidas en febrero, tiempo para el cual la oficina de Fidelización sólo contó con una persona para atender las actividades de vinculación en campo.

A continuación, se presenta la evolución en lo corrido del año.

Vinculaciones del servicio de aseo

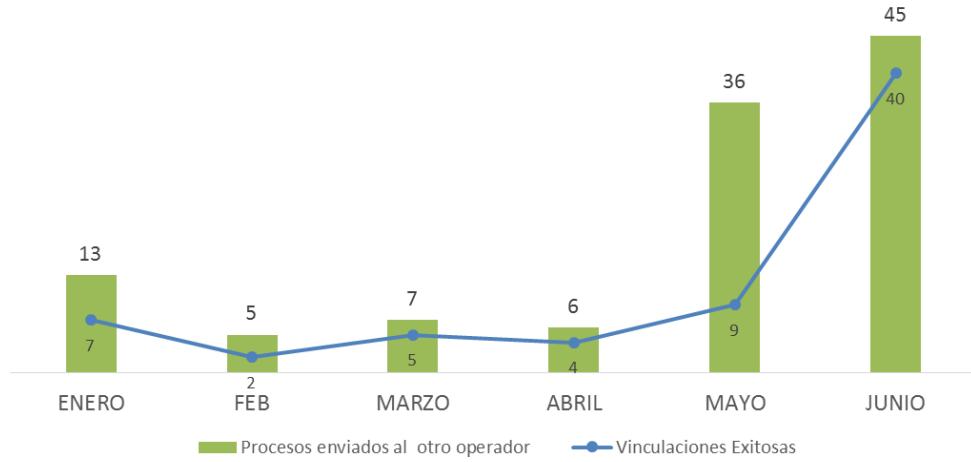

5.3.4. Otras Actividades de fidelización

Usuarios fidelizados

Se lleva a cabo mesa de trabajo con el presidente del centro poblado de San Rafael de Morichal, con el fin de atender requerimiento sobre la prestación del servicio de aseo, entrega de facturas y matriculas pendiente por realizar, teniendo en cuenta que este corregimiento está en expansión y todos los días hay construcciones nuevas.





Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



Usuarios fidelizados

Se asiste a mesa de trabajo en planeación municipal, por problemática generada por el shut de residuos instalado frente al HORO, teniendo en cuenta que está generando mal aspecto y desorden al lugar.



Se lleva a cabo entrega de contenedores para fortalecer la prestación del servicio de aseo y dar cumplimiento a compromisos adquiridos que permiten la fidelización de multiusuarios.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES							
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	Código: 51.29.06.27	Versión 07			

5.4. INDICADORES DE FACTURACIÓN

CONCEPTO	INDICADORES								Var. Ult. Bimestre	Variación Vigencia
	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25			
Acueducto (# usuarios)	48.598	48.601	48.661	48.798	48.906	49.205	49.280	374	682	
Cobertura Acueducto	99%	99%	99%	100%	100%	101%	101%	0,4%	1,7%	
Alcantarillado (# usuarios)	45.006	45.087	45.139	45.265	45.268	45.444	45.504	236	498	
Cobertura Alcantarillado	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	0,1%	1,2%	
Aseo (# usuarios)	37.823	38.211	38.291	38.438	38.516	38.525	38.589	73	766	
Cobertura Aseo	100%	101%	101%	101%	101%	101%	100%	-0,5%	0,3%	
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	54,90%	53,12%	50,82%	48,06%	50,56%	50,99%	50,41%	-0,15%	-4,50%	
IPUF	16,8	16,1	15,1	14,7	14,6	14,6	14,1	-0,5	-2,6	
ICUF										
ICUFAc	13,8	13,2	13,5	14,9	13,1	13,0	12,9	-0,2	-0,9	
ICUFAlc	13,6	12,9	12,9	12,3	12,2	12,9	12,7	0,5	-0,9	
Suscriptores Facturados Acueducto	48.519	48.601	48.661	48.798	48.906	49.205	49.280	374	761	
Indicador Facturación Acueducto	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	0,4%	0,7%	
Suscriptores Facturados Alcantarillado	45.006	45.087	45.139	45.265	45.268	45.444	45.504	236	498	
Indicador Facturación Alcantarillado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,1%	0,2%	
Suscriptores Facturados Aseo	37.150	38.211	38.291	38.438	38.516	38.525	38.589	73	1.439	
Indicador Facturación Aseo	100%	100%	100%	101%	101%	101%	100%	-0,5%	0,3%	
Reposiciones	160	249	283	284	195	208	141	-54	-19	
Micromedidores Dañados	4.966	2.965	2.304	4.196	3.853	3.060	3.863	10	-1.103	
Efectividad Reposicion	3,2%	8,4%	12,3%	6,8%	5,1%	6,8%	3,7%	-1,4%	0,4%	

Los puntos verdes son los meses en que se logró el mejor resultado para el período.

- Cobertura del Servicio.** La cobertura comercial por servicio tiene cumplimientos del orden del 100% para los tres servicios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo).
- IPUF.** Este indicador presenta una baja de punto cinco (0.5) con respecto al bimestre anterior pasó de 14. 6 a 14.1 al cerrar el bimestre y tiene una diferencia de menos.
- ICUF.** Para el mes de junio, el indicador presenta una leve mejoría, pasa de 13.1 a 12.9 en Acueducto, mientras que en alcantarillado pasa de 12.2 a 12.7. Al revisarlo con respecto a la vigencia 2024, el indicador presenta mejoría en ambos servicios.
- INDICADOR DE SUSCRIPTORES FACTURADOS.** El indicador de suscriptores sigue en un 100%, en el bimestre se facturaron 683 suscriptores (entre los tres servicios) adicionales al cierre del bimestre anterior.
- REPOSICIÓN DE MEDIDORES.** El número de medidores que se instalaron por reposición fue 349 para el bimestre; en ambos meses se dio un mayor número de reposiciones con respecto a diciembre de 2024, sin embargo se presenta una disminución con respecto al bimestre anterior (130 menos) debido, en parte, a




la falta de personal para atender las actividades de instalaciones/reposición de medidores y atención de fugas internas (se tienen dos personas para estas tres actividades) y a la ausencia de equipos para reponer.

5.4.1. Facturado por Servicio

A continuación, se presentan la evolución de los valores facturados por servicio, y en los siguientes apartes se discriminan entre facturado corriente y facturado de cartera. Como se puede ver, la facturación ha ido creciendo en lo corrido del año

Factuación Total (Millones de Pesos)							
Servicio	dic-24	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.
Acueducto	3,411.51	3,446.15	3,287.20	3,905.32	3,954.83	4,166.69	4,057.92
Alcantarillado	1,676.10	1,764.88	1,791.34	1,734.21	1,729.92	1,809.75	1,784.45
Aseo	2,444.25	2,520.89	2,465.94	2,353.43	2,427.16	2,523.31	2,577.26
Total	7,531.86	7,731.93	7,544.49	7,992.96	8,111.91	8,499.75	8,419.63

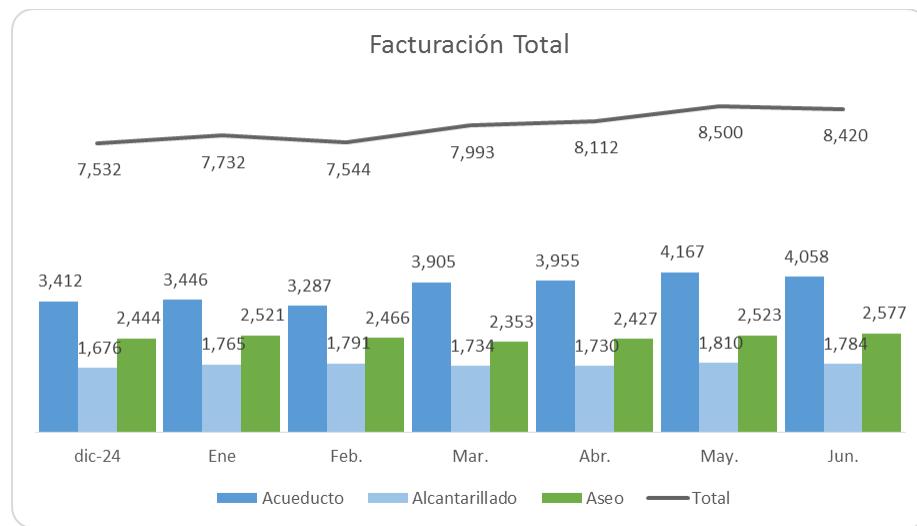


La facturación total tuvo un incremento de 307.7 millones al cerrar el bimestre con respecto al cierre del bimestre anterior.

A continuación, se presenta la evolución por tipo de facturación.




5.4.2. Facturado Corriente por Servicio

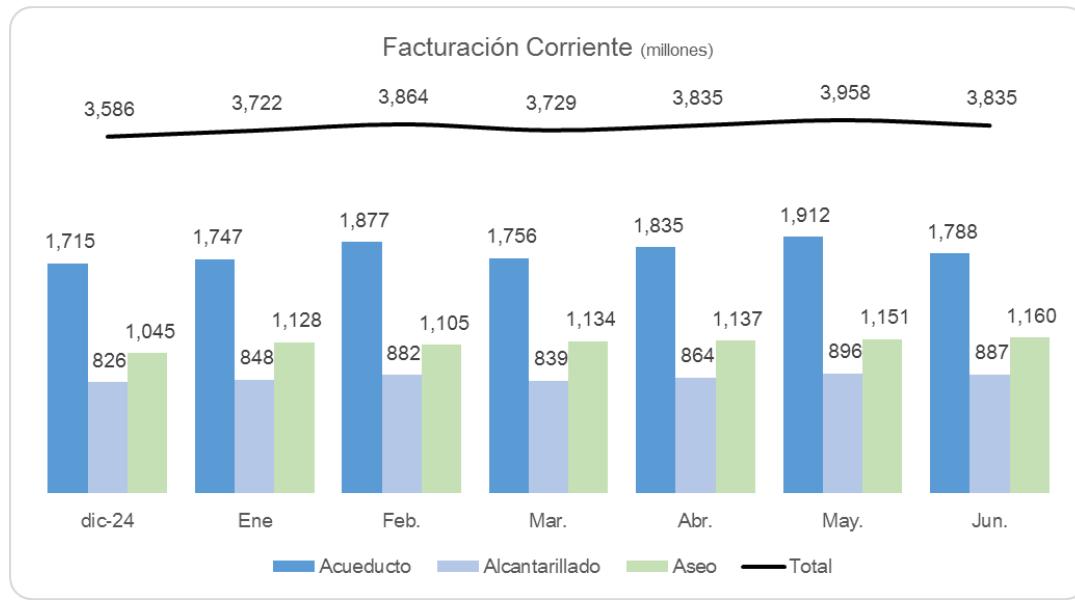

La facturación corriente tuvo disminución de 0.62 millones con respecto al cierre del bimestre anterior, esto se debió, básicamente a un menor consumo (13.715 metros cúbicos menos en junio que en abril).

5.4.3. Facturado Cartera por Servicio

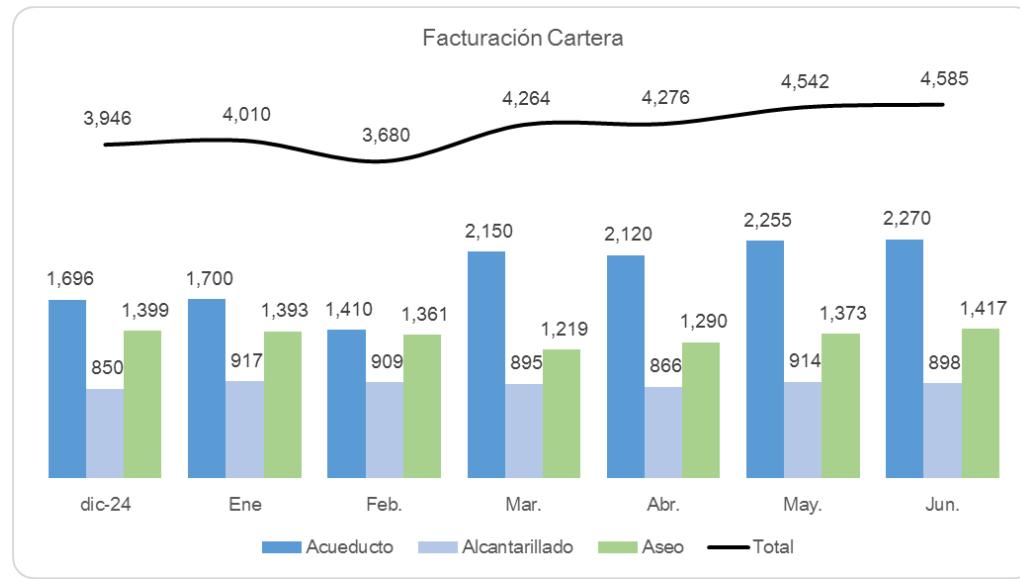




La facturación de cartera, para el mes de junio tiene un incremento de 308 millones con respecto a abril de 2025.

5.4.4. Informe Consumo M3 Facturados por Servicio (Acueducto y Alcantarillado) y Estrato

Consumo Estimado por Estrato								
Sector	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Total	Promedio mes
Uno	127,379	127,139	121,987	121,812	129,164	124,568	752,049	125,342
Dos	239,349	233,036	224,771	225,651	235,130	238,255	1,396,192	232,699
Tres	156,848	179,485	261,277	175,854	157,953	156,403	1,087,820	181,303
Cuatro	36,044	35,927	33,379	36,499	34,404	33,203	209,456	34,909
Cinco	193	209	171	233	162	134	1,102	184
Comercial	69,997	69,185	69,877	72,837	66,911	65,627	414,434	69,072
Oficial	15,710	18,546	20,323	19,781	22,099	20,150	116,609	19,435
Subtotal Todos los sectores	645,520	663,527	731,785	652,667	645,823	638,340	3,977,662	662,944
La Bendición	45,700	45,939	45,800	45,776	46,208	46,388	275,811	45,969
Total	691,220	709,466	777,585	698,443	692,031	684,728	4,253,473	708,912

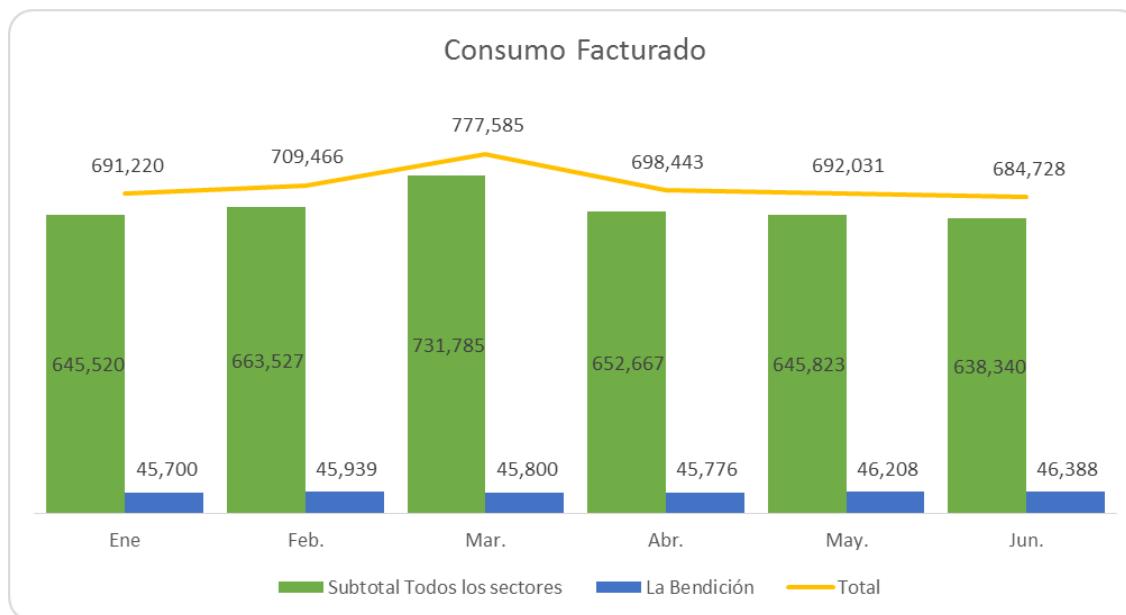

En lo corrido del año se ha facturado un total de 4.253.473 m³ de agua, siendo marzo el mes con mayor volumen facturado (7% corresponde al sector de La Bendición). Para el bimestre en análisis, se facturaron (en total) 9.933 m³ más que en el bimestre anterior.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES				 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO		
			Código: 51.29.06.27		
			Versión 07		

5.4.5. Generación Cuentas de Cobro Subsidios para Alcaldía

En lo corrido del año se han emitido cuentas de cobro para los meses de enero a junio por un total de 3.529,4 millones de pesos; el siguiente cuadro presenta el detalle de los cobros realizados.

Servicio	dic-24	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.
Acueducto	206,247,267.00	211,145,348.00	212,905,980.00	206,342,235.00	213,512,462.00	223,889,848.00	222,648,414.00
La Bendición	49,196,826.00	49,876,353.00	50,344,537.00	50,403,805.00	52,061,573.00	52,256,100.00	52,473,982.00
Alcantarillado	104,135,574.00	107,067,995.00	109,099,450.00	106,987,184.00	109,846,461.00	114,969,281.00	114,403,916.00
Aseo	195,603,670.00	197,462,084.00	212,326,893.00	216,918,876.00	219,026,056.00	212,876,494.00	210,602,498.00
Total	555,183,337.00	565,551,780.00	584,676,860.00	580,652,100.00	594,446,552.00	603,991,723.00	600,128,810.00
Acumulado	555,183,337.00	1,120,735,117.00	1,705,411,977.00	2,286,064,077.00	2,880,510,629.00	3,484,502,352.00	4,084,631,162.00
Cuenta de cobro	0345.25	04394.25	07094.25	08101.25	08101.25	08839.25	09999.25
Fecha generación	27/02/2025	17/03/2025	12/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	12/06/2025	08/07/2025
Fecha radicado	03/03/2025	31/03/2025	16/05/2025	03/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	10/07/2025
Radicado Alcaldía	2025109944	2025117760	2025127683	2025131454	2025134577	20251644579	2025139569
Fecha pago	02/05/2024						
Valor pagado	555,183,337.00						
Valor acumulado	555,183,337.00	555,183,337.00	555,183,337.00	555,183,337.00	555,183,337.00	555,183,337.00	555,183,337.00
Pendiente Pago	-	565,551,780.00	1,150,228,640.00	1,730,880,740.00	2,325,327,292.00	2,929,319,015.00	3,529,447,825.00

5.4.6. Otras Actividades

Registro de Eventualidades.

Desde la Unidad de Consumo, Medición y Facturación, al momento de realizar el aforo, se identifican eventualidades asociadas con las condiciones de operación del servicio, lo cual debe redundar en mejoras en los volúmenes facturados y el control de pérdida de agua. El siguiente cuadro presenta un resumen de las eventualidades identificadas en cada período del 2025.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES						 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16			Tipo de Documento: FORMATO	
						Código: 51.29.06.27	
						Versión 07	

Tipo Eventualidad	Enero	Fbrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Promedio mes
AFORO DESVIACION	266	158	178	178	223	127	188
Cobro por promedio	1,107	1,882	2,159	2,159	2,262	2,221	1,965
CORTADO	720	652	699	699	739	680	698
Deshabitado	588	521	620	620	641	779	628
DESVIACION CERRADA	168	236	133	133	162	256	181
En Construcion	37	60	72	72	117	84	74
Fuera de Ruta	3		1	1	1	1	1
Lectura Negativa	6	29	18	18	31	33	23
Lote	33	25	20	20	24	31	26
Medidor Entre Rejas	288	234	241	241	357	271	272
Medidor Invertido	11	4	3	3	3	3	5
Medidor Nuevo	183	305	274	274	174	186	233
Medidor Taponado	167	186	183	183	223	260	200
No dejan entrar, medidor	3	17	3	3	1	8	6
Poco Uso, Sin Consumo	1,893	1,642	1,546	1,546	1,544	1,513	1,614
Possible Fraude	2	27	15	15	28	8	16
Suspension Temporal	93	103	111	111	114	90	104
Totalizador	389	401	408	408	403	400	402
Usuario en Desviacion	141	132	138	138	144	98	132
Total general	6,098	6,614	6,822	6,822	7,191	7,049	6,766

De acuerdo con la eventualidad, el proceso de facturación realiza acciones en función de mejorar la calidad de los cobros realizados a los usuarios; así mismo, direcciona a las unidades de Fidelización y Cartera para que realicen las revisiones correspondientes en los casos de predios deshabitados y/o posibles fraudes.


5.4.7. Desviaciones significativas.

La Unidad de Consumo, Medición y Facturación es la encargada de realizar el análisis de las desviaciones significativas que se identifican desde el proceso de facturación en sitio, de acuerdo con la normatividad vigente. En lo corrido del año 2025, el proceso se ha encargado de atender un total de 1.032 desviaciones significativas con un consumo de 64.703 m³ en discusión, de los cuales se ha logrado:

- Confirmar el cobro en 867 casos (fugas visibles) con un consumo total de 50.100 m³ (77,4% en promedio) con un valor estimado de 114,2 millones de pesos (ver siguiente cuadro).
- Desistir del cobro en 134 casos (fugas no visibles) con un consumo total de 8.112 m³ (13% en promedio) con un valor estimado de 18,5 millones de pesos.
- Continúan en análisis un total de 31 casos con un consumo en discusión de 6.491 m³.

A continuación, se presentan los datos consolidados y algunas gráficas del comportamiento.

DESVIACIONES ACTIVADAS									
MES	Cant	M3 en discusión	Fugas No Visibles	M3 - Fugas No visibles	Fugas Visibles	M3 - Fugas Visibles	En proceso de análisis	Vr. Recuperado	% efectividad
ENERO	232	14,719	33	2,444	199	12,275	-	27,987,000	83.4%
FEBRERO	172	11,472	28	1,834	144	9,638	-	21,974,640	84.0%
MARZO	131	5,904	19	946	112	4,958	-	11,304,240	84.0%
ABRIL	167	12,745	24	1,465	143	11,280	-	25,718,400	88.5%
MAYO	203	10,683	25	1,073	178	9,610	-	21,910,800	90.0%
JUNIO	127	9,180	5	350	91	2,339	31	5,332,920	25.5%
TOTAL	1,032	64,703	134	8,112	867	50,100	31	114,228,000	77.4%

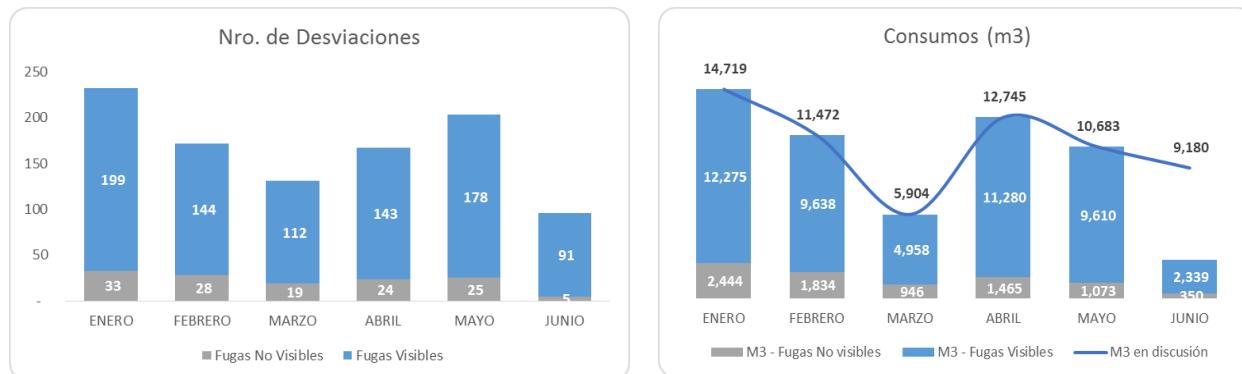

5.5. GESTION DE CARTERA

A continuación, se describen las actividades que se llevaron a cabo como parte de la gestión de la cartera.

5.5.1. Acuerdos de Pago

Acuerdos de Pago (Millones de pesos)								
	dic-24	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Total
Financiación	87.65	113.81	73.44	97.77	74.76	67.04	86.81	513.63
Cantidad	84	133	95	96	87	93	84	588
% Cuota Inicial	34.53	41%	42%	42%	41%	44%	50%	43%
% Financiado	53.12	59%	58%	58%	59%	56%	50%	57%
Vr. Promedio cuenta financiada/suscriptor (\$)	0.39	0.86	0.77	1.02	0.86	0.72	1.03	0.87




- El valor mínimo de la cuota inicial sigue estando por encima del valor del 30% v

Abonos (Millones de pesos)								
	dic-24	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Total
Cantidad de Abonos	279	217	186	245.00	243.00	253.00	206.00	1,350.00
Valor Abonos	124.09	37.81	21.69	42.28	38.10	31.03	34.29	205.21

- Los abonos son una herramienta que busca mantener saneada la cartera de los usuarios y facilitar el pago del servicio facturado.
- En consecuencia, la herramienta permite a los usuarios realizar pagos parciales en función de garantizarles la continuidad del servicio y a la Empresa le permite un recaudo mayor de la facturación corriente sin generar acciones de suspensión del servicio.
- En el bimestre se logró un recaudo de 459 millones de pesos de los 1.350 que se han recaudado en el transcurso del año a través de este mecanismo.

5.6. Comportamiento de la Cartera

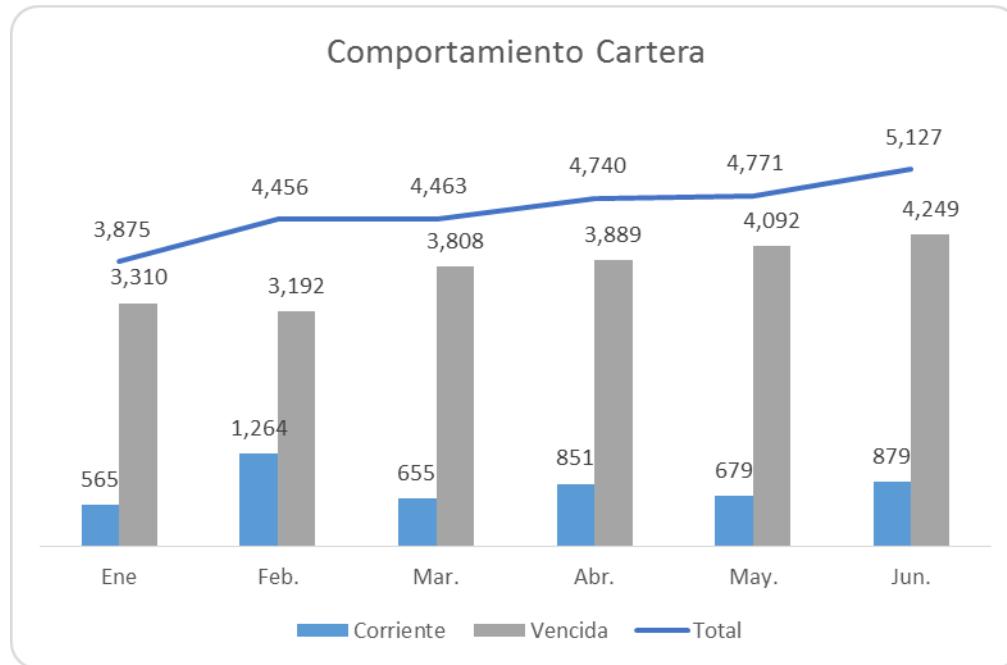

La cartera tuvo un incremento de 388 millones con respecto a abril (28 en la cartera corriente y 360 millones en la cartera vencida). La variación se puede explicar en qué, junio tuvo menos días de recaudo (147 millones que se recaudaron por Supergiros en

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES				 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

el último fin de semana, 27 al 30, se registraron el primer día del mes de julio; el recaudo de esos 4 días se aplicó el 1º de julio).

5.6.1. Cartera por Edades de Vencimiento

Cartera por edades (Millones de pesos)							
Período	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Variación Período
Cartera 0 días	565	1,264	655	851	679	879	28
1-30 Días	397	263	585	694	712	685	-9
31-60 Días	92	98	200	83	152	144	61
61-90 Días	106	101	236	208	112	94	-114
91-120 Días	50	54	167	332	121	152	-181
121 - 150 Días	138	88	402	405	148	119	-286
151 - 180 Días	326	272	141	112	317	151	39
181 - 360 Días	726	799	554	549	894	1,152	603
Mayor a 1 año	1,476	1,518	1,524	1,505	1,636	1,751	246
Total	3,875	4,456	4,463	4,740	4,771	5,127	388

- La cartera no vencida presenta un aumento de 28 millones entre abril y junio.
- La cartera vencida tuvo un incremento de 360 si se compara con el bimestre anterior.

A continuación, se presenta la distribución de la cartera mayor a un año

Cartera por edades (Millones de pesos)						
Período	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.
mayor a 1 año	540	556	558	548	604	644.19
mayor a 2 años	200	204	200	198	221	264.40
mayor a 3 años	104	107	113	107	115	115.29
mayor a 4 años	107	111	116	115	119	117.90
mayor a 5 años	214	223	217	218	235	243.99
mayor a 6 años	214	223	217	218	235	128.41
mayor a 7 años						73.89
mayor a 8 años						44.57
mayor a 9 años						36.39
mayor a 10 años						47.36
mayor a 11 años						24.72
mayor a 12 años						9.90
Total	1,381	1,424	1,420	1,404	1,529	1,751.02

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Nota: Inicialmente se había solicitado que la cartera se discriminara los primeros cinco años y, en la reunión de seguimiento a compromisos se solicitó que se ampliará al máximo número de años que estuviera en cartera. De ahí que este punto sólo esté a partir de junio.

5.6.2. Comportamiento de la Eficiencia en el Recaudo

INDICADORES DE CARTERA	dic-24	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.
Efiencia Corriente	84%	85%	70%	86%	82%	85%	79%
Efiencia Cartera	18%	17%	18%	14%	12%	14%	11%
Eficiencia Total	49%	50%	45%	48%	45%	47%	42%
Cumplimiento indicador eficiencia							
Corriente		Rango I (Superior)	Rango II (Intermedio)	Rango I (Superior)	Rango II (Intermedio)	Rango II (Intermedio)	Rango II (Intermedio)
Cartera		Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)
Total		Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)	Rango III (Inferior)

El recaudo corriente se mantiene en rangos de eficiencia intermedio a pesar de la disminución del 3%, 1% y 3% en la eficiencia del recaudo corriente, el de cartera y el total (respectivamente). Como se expuso antes, la disminución, en parte, se da por un menor número de días de recaudo a través de Supergiros (los días 27 al 30 de junio se registraron como recaudos del 1º de julio).

5.6.3. Otras Actividades realizadas en la gestión de la cartera

Debido a la limitación de personal operativo, desde enero del año 2024, se definió que los usuarios que presentaran mora y que fueran objeto de suspensión, fueran aquellos que presentaran deuda superior a \$35.000, sin importar la edad de mora que tuvieran. Además, estos usuarios son notificados, previo a la suspensión, mediante comunicación escrita y/o el envío de mensajes de texto (3.000 aprox.).

En el mes de junio se realizaron 4.812 visitas para suspensión y corte, encontrando:

- 1.658 (34%) en los que el usuario ya había pagado (por incidencia en notificaciones y mensajes recordando el pago);
- 2.158 (45%) casos en los que no se logró realizar el proceso debido a diversas causas, relacionadas con los medidores (estaban entre rejas, taponados,

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

nublados, no había medidores, etc.), también hay casas en construcción, predios deshabitados, o con dos matriculas, y en general situaciones diversas que no permiten el corte o suspensión.

- 333 (7%) en los que se logró suspender.
- 117 (2%) en los que se realizó corte del servicio.
- 375 (8%) el servicio ya estaban cortados.

En el caso de las reinstalaciones/reconexiones, en el mes se programaron 351 en total, como parte del control del programa de control de pérdidas

Control de fraudes e ilegales. Con el equipo de cartera se implementó una actividad de visitas en sitio para el control de posibles fraudes e ilegales desde el pasado mes de abril y cuya primera fase consiste en realizar una inspección de campo a los más de diez mil doscientos usuarios marcados en el sistema de información en los estados de suspensión, corte, predio deshabitado y en cobro coactivo, con el fin de verificar que haya coherencia entre la situación real en campo versus el estado registrado en el sistema, esta actividad se viene desarrollando con la capacidad de operadores disponibles que tenemos, los cuales han cubierto el 65,3% de la base de predios a visitar, realizando en promedio 135 visitas por día. La segunda fase consiste en levantar los procesos para los casos que se identifiquen como posibles fraudes, esta actividad está pendiente de realizarse por falta de personal administrativo que realice la gestión.

5.6.4. Cobros Coactivos

A continuación, se presenta la distribución de la cartera de acuerdo al valor que aplica para gestión de cobro coactivo (20% de 1SMLMV).

Rango cartera	Cant	Valor	Cobro Coactivo	Otro Estado
			Cant	Valor
■ 03 - 180-360 DÍAS HACER PREJURIDICO			837	\$ 712.445.363
■ 04 - 180-360 DÍAS - EN COBRO COACTIVO	53	\$ 88.724.909		
■ 05 - Mayor 1 año menor a 5 años - EN COBRO COACTIVO	366	\$ 467.703.943		
■ 06 - Mayor 1 año menor a 5 años - SIN COBRO COACTIVO			708	\$ 775.168.617
■ 07 - Mayor 5 años - EN COBRO COACTIVO	215	\$ 521.641.008		
■ 08 - Mayor a 5 años - SIN COBRO COACTIVO			61	\$ 101.321.638
Total general	634	\$ 1.078.069.859	1.606	\$ 1.588.935.618

En el sistema hay registrados 634 suscriptores en estado de Cobro coactivo, así:

- 53 tienen deudas que van entre los 6 y 12 meses. Se debe revisar si ya tiene embargos establecidos. En caso negativo, proceder con el embargo.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

- 366 tiene entre 1 y 5 años. Todos ellos deben estar embargados (es necesario validar)
- 215 tienen más de 5 años. En este caso, se debe revisar cuál es la parte de la cartera que podría estar prescrita.

Para los usuarios que están en otros estados y que tiene deuda superior al 20% de un SMLM (1.606) se tiene:

- 837 tienen morosidad entre 6 y 12 meses y no tiene cobro coactivo. Se debe revisar e iniciar proceso persuasivo y cobro coactivo.
- 708 tienen morosidad menor a 5 años, y de estos 426 están activos y 282 en otros estados que deben revisarse. Los activos deben realizarse procesos de prejurídico.
- 61 tienen morosidad mayor a 5 años, de estos 36 están activos y 25 en otros estados que deben revisarse. Los activos deben realizarse procesos de pre jurídico.
- En todos los casos se debe revisar el motivo de la morosidad porque puede estarse causando por valores decimales en algún concepto que no haya sido cubierto por el proceso de registro del recaudo. A partir de julio, el recaudo se aplicará de la factura más antigua a la más nueva y esto deberá "normalizar" la morosidad

5.7. PQRS

5.7.1. Canales de atención habilitados.

En la actualidad se tienen habilitados los canales de atención para recepción de PQR: 1) de manera presencial en nuestras oficinas ubicadas en las instalaciones administrativas de la Empresa; 2) Virtual a través del correo electrónico pqr@eaaay.gov.co, para las peticiones, quejas y reclamos; y el correo denuncias@eaaay.gov.co para todas las denuncias que la comunidad quiera realizar con relación al comportamiento de los trabajadores y/o funcionarios de La Empresa; 3) Se tiene habilitada la línea de atención vía WhatsApp para la recepción de PQRS.

Análisis comportamiento PQR.

COMPORTAMIENTO ATENCION X MES							
Foma \ Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Total	1,931	1,961	2,027	1,886	1,881	1,721	11,407
Nro días mes	21	20	20	20	20	19	79
Promedio atendidas/día	92	98	101	94	94	91	144



Para el caso de los tiempos de respuesta, se están realizando dentro de los quince (15) días hábiles establecidos en la norma.


5.7.2. Verificación PQR con respuesta extemporánea.

En lo que va corrido del año no se han dado respuestas extemporáneas a las peticiones que registradas por los usuarios.

5.7.3. Verificación de PQR por clase de servicios.

COMPORTAMIENTO POR SERVICIO							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Participación
Veolia	186	179	161	131	171	125	10%
Acueducto	929	942	1011	970	968	890	53%
Alcantarillado	473	493	507	494	549	556	27%
Aseo	154	170	205	190	193	150	10%
Total	1,742	1,784	1,884	1,785	1,881	1,721	100%

La mayor parte de PQRS están relacionadas con el servicio de acueducto seguida de alcantarillado y aseo; en el caso de Veolia, se incluyen las peticiones de cambio de facturación que solicitan desde dicha empresa. A continuación, se puede observar el gráfico del comportamiento de los registros durante el año.

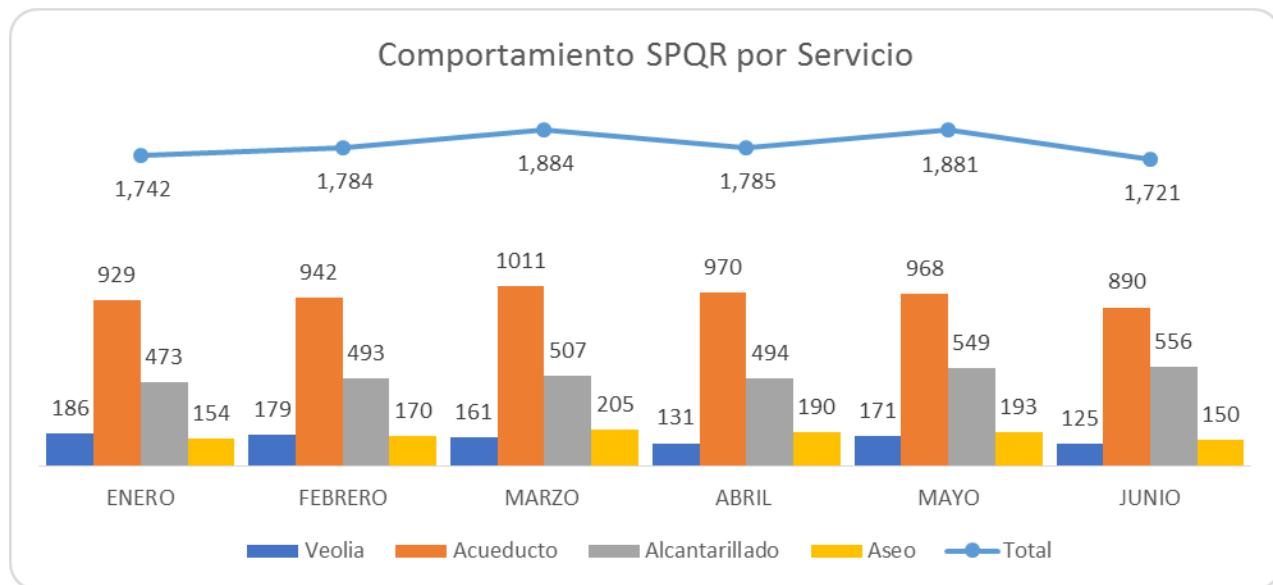

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES						 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16			Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

5.7.4. Verificación de PQR por tipo de requerimiento.

COMPORTAMIENTO POR TIPO DE PETICION								
Tipo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Participación
Petición	1104	1056	1167	906	910	690	4039	52.08%
Queja	3	15	8	7	1	5	31	0.40%
Reclamación	806	854	836	957	950	1012	3597	46.38%
Recurso de Reposición	1	11	4	5	12	7	32	0.41%
Recurso de Reposición y Subsidiario de Apelación	17	25	12	11	8	7	56	0.72%

El 52,08% de los requerimientos de los usuarios fueron clasificados como peticiones mientras que el 46,38% lo fueron como reclamaciones. Se viene haciendo un análisis de la manera como se registran las PQRS con el fin de realizar ajustes en la clasificación de los requerimientos de los usuarios al momento de realizar el registro en el sistema de información.

5.7.5. Verificación de PQR por canal de presentación.

PQR - POR FORMA DE PRESENTACION								
Forma \ Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Participación
Correo Electrónico	21	8	28	40	106	136	339	3.12%
Escrita	132	108	111	127	227	39	744	6.84%
Teléfonica	6	41	44	83	77	52	303	2.78%
Verbal	1,619	1,633	1,703	1,575	1,471	1,494	9,495	87.26%
Total	1,778	1,790	1,886	1,825	1,881	1,721	10,881	100%

En cuanto al tipo de presentación, los usuarios siguen prefiriendo la atención en oficina (presentación verbal) con un 87,26% seguida por la presentación escrita con un 6,84%.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES						 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

5.7.6. Causales con mayor frecuencia.

PQR - POR FORMA DE PRESENTACION								
Causales	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Participación
Reposición del medidor	244	276	277	160	200	127	1,284	28.72%
Inconformidad con la medición del consumo o producción facturado.	190	206	172	158	205	184	1,115	24.94%
Cobros por promedio	160	169	175	162	193	213	1,072	23.98%
Cambio de información por solicitud del usuario	80	83	78	56	88	63	448	10.02%
Fuga en el medidor	82	36	23	16	22	37	216	4.83%
Fallas en la conexión del servicio-fuga en acometida	2	5	97	108	73	50	335	7.49%
TOTAL	758	775	822	660	781	674	4,470	100%

Nota: Al realizar la revisión de los causales, se encuentra que estas seis (6) representan el 78.28% de las PQR recibidas en el servicio de acueducto.

PQR - POR FORMA DE PRESENTACION								
Causales	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Participación
Cobros por promedio	156	163	167	160	186	212	1,044	36.73%
Inconformidad con la medición del consumo o producción facturado.	174	199	162	143	180	169	1,027	36.14%
Cambio de información por solicitud del usuario	73	74	78	61	73	58	417	14.67%
Fallas en la conexión del servicio	-	5	97	6	11	12	131	4.61%
Inconformidad por desviación significativa	24	19	21	12	14	24	114	4.01%
Cobros por Inoportunos	33	31	19	8	16	2	109	3.84%
TOTAL	460	491	544	390	480	477	2,842	100%

Nota: Al realizar la revisión de los causales, se encuentra que estas seis (6) representan el 92.51% de las PQR recibidas en el servicio de alcantarillado.

Causales	PQR - POR FORMA DE PRESENTACION							Participaci ón
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	
Cambio de información por solicitud del usuario	60	53	62	41	60	52	328	35.50%
Cobros por promedio	7	23	23	46	26	27	152	16.45%
Inconformidad con la medición del consumo o producción facturada.	18	33	28	24	23	11	137	14.83%
Cobros por Inoportunos	32	30	33	5	13	7	120	12.99%
COBRO POR No UNIDADES INDEPENDIENTES	22	8	9	19	58	4	120	12.99%
Inmueble deshabitado	6	8	9	19	19	6	67	7.25%
TOTAL	145	155	164	154	199	107	924	100%

Nota: Al realizar la revisión de los causales, se encuentra que estas seis (6) representan el 87.01% de las PQR recibidas en el servicio de aseo.

Al consolidar los tres servicios, se encuentra que el mayor número de requerimientos se da por "Inconformidad con el consumo o producción facturada", "Cobros por promedio" y "reposición de medidor" que en total equivalen al 56% de los requerimientos recepcionados.

Se está haciendo proceso de análisis de las PQR para determinar acciones que ayuden a mejorar las condiciones de atención y de calidad en la prestación del servicio, tales como:

- Mejoras que puedan aplicarse en el registro de las PQR.
- Identificar los motivos que son el origen "real" de las causales con miras a que las áreas mejoren procesos, buscando que las PQR se disminuyan.
- Actividades que puedan realizar las demás áreas que se deben atender la solución de las PQR o que son origen de éstas.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		


6. ASPECTOS TECNICOS – ACUEDUCTO

INTRODUCCION


La Unidad Redes de Acueducto adscrita a la Dirección Operativa se permite presentar el informe operativo correspondiente a los meses de mayo-junio 2025, donde se da a conocer los principales indicadores que demuestran la operación y funcionamiento, garantizando así el suministro óptimo y continuo de agua potable para la Ciudad de Yopal.

6.1. CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 2025.

Índice de Continuidad 2025.

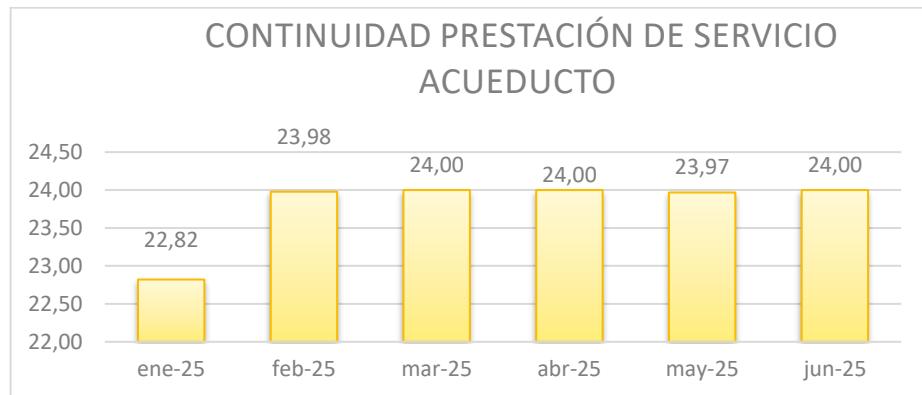

Porcentaje Índice de Continuidad 2025.

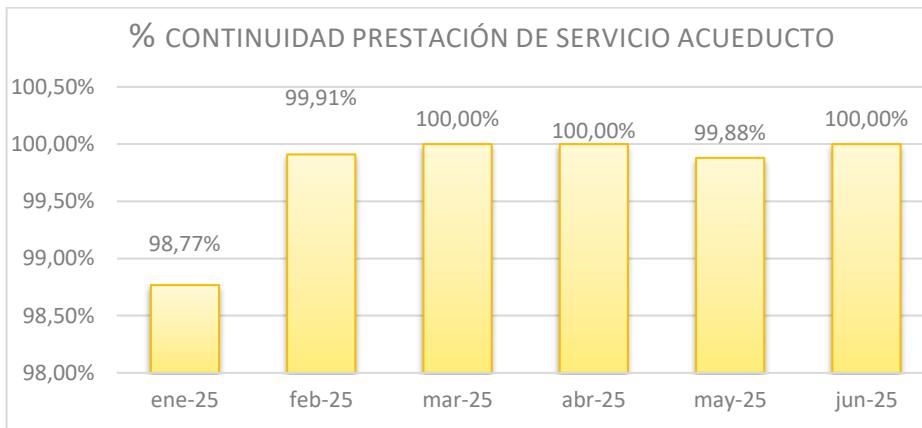

La operación para meses de mayo-junio del sistema de acueducto, donde se cuenta con tres fuentes de abastecimiento, actualmente la principal fuente superficial de

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

abastecimiento es el Río Cravo Sur, y como fuentes secundarias superficial de la Quebrada la Tablona y Fuente Subterránea de los pozos profundos de gran y bajo caudal, se ha logrado garantizar la prestación del servicio de acueducto con **Continuidad**, teniendo un porcentaje promedio del año 2025 de **99.76%**, que equivale a una prestación de **23.79 horas diarias**.

Las suspensiones del servicio de Acueducto que se han presentado son principalmente por reparaciones de fugas en las redes de distribución principal por cortos tiempo para evitar afectar el suministro de los suscriptores.

- **Redes de Distribución**

En el siguiente cuadro se describen longitudes, diámetros de las redes de distribución de acueducto de la ciudad de Yopal.

longitudes, diámetros de las redes de distribución.


RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO YOPAL - 2025 -					
No	DIÁMETRO EN (IN)	MATERIAL	LONGITUD (m)	LONGITUD (Km)	%
1	2"	PVC	22518.95	22.518947	5.04
2	2"	PEAD	1811.44	1.811439	0.41
3	3"	PVC	266092.52	266.092519	59.59
4	3"	PEAD	27855.81	27.855811	6.24
5	4"	PVC	30791.57	30.791573	6.90
6	4"	PEAD	6845.42	6.845421	1.53
7	6"	PVC	44395.37	44.395368	9.94
8	6"	PEAD	4766.67	4.766672	1.07
9	8"	PVC	17262.23	17.262225	3.87
10	8"	PEAD	4327.56	4.327559	0.97
11	10"	PVC	4884.94	4.884937	1.09
12	10"	PEAD	1301.58	1.301583	0.29
13	12"	PVC	12609.65	12.609647	2.82
14	12"	PEAD	1075.22	1.07522	0.24

TOTAL	446538.92	100.00			
RED DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO YOPAL 2024					
No	DIÁMETRO EN (IN)	MATERIAL	LONGITUD (m)	LONGITUD (Km)	%
1	16"	(PVC-HD)	12722.52	12.7225197	44.22
2	18"	(PVC-PEAD)	12691.75	12.6917488	44.12
3	24"	(AC-GRP)	1285.68	1.2856786	4.47
4	36"		2069.00	2.069	7.19
TOTAL			28768.95		100.00

- Presiones de prestación de servicio de acueducto**


Las presiones de servicio en la red de distribución se monitorean a través de 60 manómetros instalados en la red de distribución localizada equidistantemente, dichas presiones se han mantenido constantes y con servicio continuo, teniendo en cuenta que ha entrado en operación la PTAP DEFINITIVA. A continuación, se presenta la gráfica que describe el comportamiento de las presiones promedio de los meses de mayo-junio en los sectores hidráulicos.

Grafica promedio presiones por sector hidráulicos M.C.A. MAYO 2025

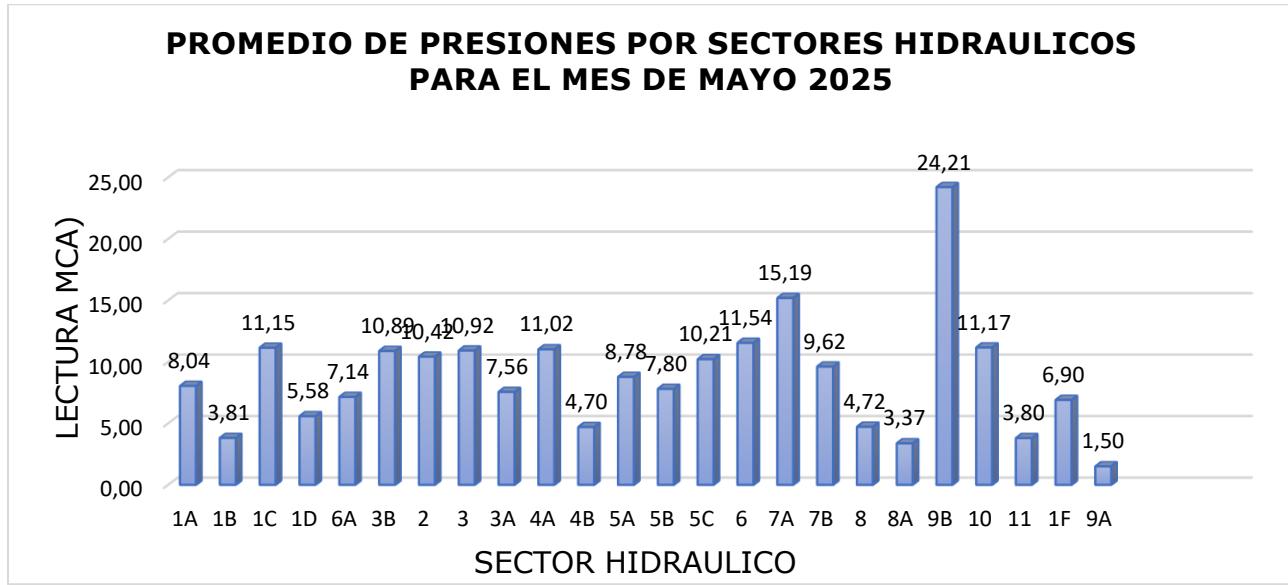

Grafica promedio presiones por sector hidráulicos M.C.A. JUNIO 2025.

PROMEDIO DE PRESIONES POR SECTORES HIDRAULICOS PARA EL MES DE JUNIO 2025

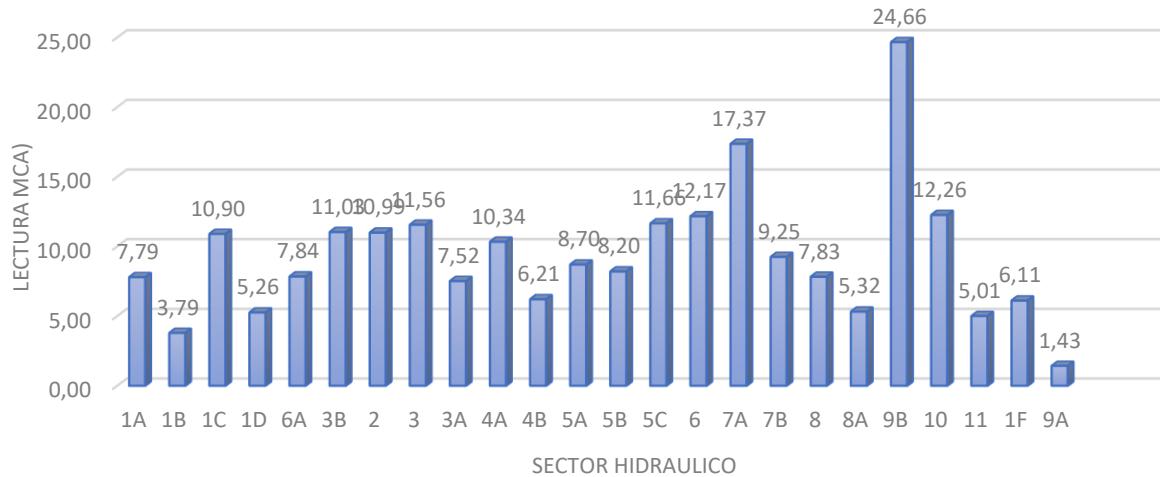

La baja presión en el municipio de Yopal se debe a la falta de la línea de conducción completa ya que el diseño inicial era la línea de conducción de 36" hasta la calle 5, para así poder tener buena presión las 24 horas del día, teniendo


en cuenta que en la mayoría de los sectores se presentan presiones altas en horas de la noche y la madrugada.

Teniendo en cuenta el diseño inicial se realizaron reformulaciones en algunos componentes que fueron desfinanciados, uno de ellos fue la línea de conducción, las razones por las cuales dicho componente no se ejecutó en un 100% fue la de realizar unas obras de estabilización de unos puntos críticos a lo largo del trazado de la línea, afectaciones realizadas por socavación del río Cravo Sur.

Fugas reparadas durante el año 2025

Las fugas en acometidas reportadas en el sistema, se deben por el cumplimiento de la vida útil del material y por la instalación deficiente de las acometidas construidas por usuarios. Por otro lado, las fugas reportadas de red principal son generadas por intervención de terceros en la red, cumplimiento de la vida útil del material y por deficiencia en los procesos de empalme (pegue) de las tuberías.

FUGAS REPARADAS EN 2025

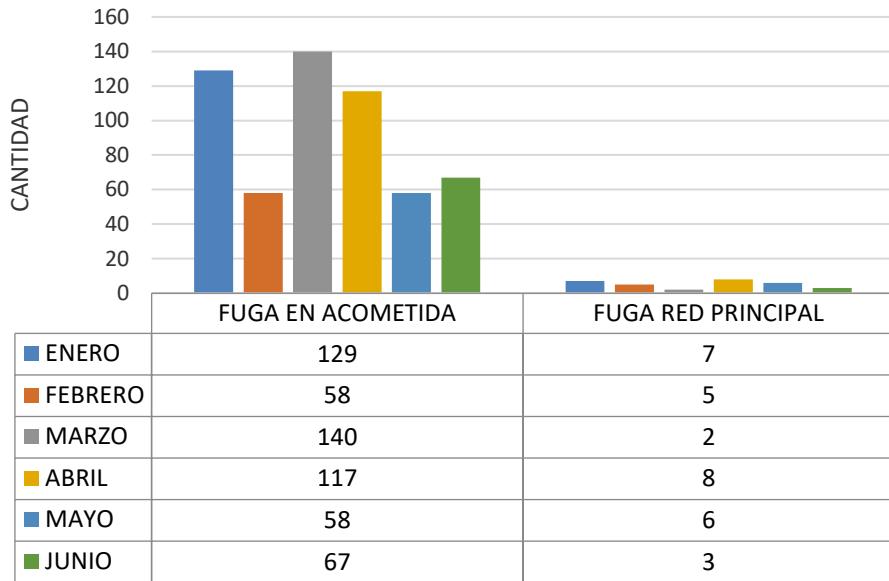

- Gestión de pérdidas de agua, limpieza y mantenimiento de las redes de distribución de acueducto**

Se realizó mantenimiento en las siguientes fechas:

- 9/05/2025 Se realiza reparación de fuga en la carrera 30-N-21-3 en la red principal de 8" la cual se vio afectada por las raíces de un árbol, se procedió a cortar el árbol y realizar la respectiva reparación de la red dejando óptimas condiciones la prestación del servicio



- 15/05/2025 Se realizó búsqueda de la T de 8" con reducción a 6" en la calle 24 con carrera 30 donde se evidencia la obstrucción del flujo por una roca que se encontraba atrapada en la reducción de 6".



- Para el mes de junio se realizó ampliaciones específicas de sectores de baja presión: La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, adelantó los ajustes necesarios en la red con el fin de garantizar la continuidad, cobertura y calidad del agua potable. se realizó la instalación de 300 metros de tubería PVC de 6" en el sector de la calle 24 con vía Matepantano hasta la calle 30, con lo cual se busca permitir otras líneas de abastecimiento a los sectores hidráulicos 8 y 8A, mejorando las presiones hidráulicas de la comuna 7.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

- Se realizó conexión de 120 metros tubería PVC de 3" en la calle 27 entre carrera 33^a y canal El Remanso conectando por la parte alta al Barrio Villa Salomé, con lo cual se busca permitir otras líneas de abastecimiento a los sectores hidráulicos 8 y 8A, mejorando las presiones hidráulicas de la comuna 7.



6.2. CARGUES DE SUI AL MES DE MAYO

Cargue masivo

Discontinuidades mensuales por ruta de lectura

Mayo

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		

CARGUE DE INFORMACION.

[PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO](#)
[PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL](#)
[CREACION CARGUE APERIODICO](#)

Plan de Carga de Información.									Año 2025	Periodo Mensual (M)	Nº Periodo 5	VER	
Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos de envío	Formato no aplica	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación	Completar Actualizar
	2025-06-01	2025-06-28	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	5 M 2025	Pendiente								
	2025-06-01	2025-06-28	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	5 M 2025	Certificado							2025-06-10 09:02:35.0	
≤1>													

Junio

CARGUE DE INFORMACION.

[PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO](#)
[PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL](#)
[CREACION CARGUE APERIODICO](#)

Plan de Carga de Información.									Año 2025	Periodo Mensual (M)	Nº Periodo 6	VER	
Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos de envío	Formato no aplica	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación	Completar Actualizar
	2025-07-01	2025-07-28	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	6 M 2025	Certificado							2025-07-09 07:48:28.0	
	2025-07-01	2025-07-28	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	6 M 2025	Certificado							2025-07-10 10:30:42.0	
≤1>													

Suspensión del servicio de acueducto:

Mayo

CARGUE DE INFORMACION.

[PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO](#)
[PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL](#)
[CREACION CARGUE APERIODICO](#)

Plan de Carga de Información.									Año 2025	Periodo Mensual (M)	Nº Periodo 5	VER	
Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos de envío	Formato no aplica	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación	Completar Actualizar
	2025-06-01	2025-06-16	CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	5 M 2025	Pendiente								
	2025-06-01	2025-06-16	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	5 M 2025	Pendiente								
	2025-06-01	2025-06-16	CARACTERISTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	5 M 2025	Pendiente								
	2025-06-01	2025-06-16	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	5 M 2025	Certificado							2025-06-10 00:10:08.0	
≤1>													

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Junio

El cargue del formulario no se pudo subir debido a que se realiza la búsqueda del cargue en la plataforma SUI la cual no se encuentra reflejada para el mes de junio, como se evidencia en el pantallazo.

CARGUE DE INFORMACION.

[PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO](#)
[PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL](#)
[CREACION CARGUE APERIODICO](#)

Plan de Carga de Información.

Id empresa:2086

Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Periodo	Estado	Datos de envío	Formato no aplica	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación	Completar Actualizar
2025-07-01	2025-07-16	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	6 M 2025	Pendiente	<input type="checkbox"/>								
2025-07-01	2025-07-16	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS - RANGO 3	6 M 2025	Pendiente	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
2025-07-01	2025-07-16	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	6 M 2025	Pendiente	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
2025-01-01	2025-07-19	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	1 A 2025	Pendiente	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						

Fábrica de formularios

- Continuidad en la oferta del servicio de Acueducto:

Mayo

Empresa: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL Formulario: 51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto Fecha Radicacion: 2025-06-10 10:49:36.0 Usuario: EAAYOPAL EAAYOPAL	NIT: (company.nit) No Radicado: 202506102025583299 Servicio: Acueducto No Formulario: 7583299
--	--

DEPTO	MCPD	NUSH	NOMBRE SECTOR	CONSUMIDORES RESIDUARIOS	NO RESIDUARIOS	VALORES	AGUA RECIBIDA
CASANARE	YOPAL	12472	SH1D	2773	244	744	
CASANARE	YOPAL	12473	SH2	1388	162	744	
CASANARE	YOPAL	12482	SH7B	4148	81	744	
CASANARE	YOPAL	18615	TF	169	20	744	
CASANARE	YOPAL	12477	SH5A	1674	228	744	
CASANARE	YOPAL	12480	SH6	1629	16	744	
CASANARE	YOPAL	16465	3A	916	10	744	
CASANARE	YOPAL	18613	11	1085	16	744	
CASANARE	YOPAL	12470	SH1B	3210	840	744	
CASANARE	YOPAL	16463	8A	1794	19	732	
CASANARE	YOPAL	16466	10	4100	21	744	
CASANARE	YOPAL	18616	3B	1904	44	744	
CASANARE	YOPAL	12471	SH1C	1345	40	744	
CASANARE	YOPAL	12475	SH4A	2395	47	732	
CASANARE	YOPAL	12479	SH5C	2172	35	744	
CASANARE	YOPAL	12481	SH7A	1504	43	744	
CASANARE	YOPAL	18614	TE	188	6	744	
CASANARE	YOPAL	18619	9B	1321	23	744	
CASANARE	YOPAL	12469	SH1A	807	557	744	
CASANARE	YOPAL	18618	9A	829	37	744	
CASANARE	YOPAL	12474	SH3	2638	128	744	
CASANARE	YOPAL	12476	SH4B	1741	23	732	
CASANARE	YOPAL	12478	SH5B	1160	102	744	
CASANARE	YOPAL	18617	6A	454	9	744	
CASANARE	YOPAL	12483	SH8	1134	11	732	



INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



Junio

Empresa: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: (company.nit) DE YOPAL Formulario: 50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos Fecha Radicacion: 2025-07-10 10:06:58.0 Usuario: EAAYOPAL_EAAYOPAL	No Radicado: 202507102025636313 Servicio: Acueducto No Formulario: 7636313
--	--

DEPTO	MCPRO	NUSH	NOMBRE_SECTOR_HIDRAULICOS	MEDICION_PRESIONURA	MEDICONTRAPASO	TIPO_PRESION	REGISTRO_RADA
CASANARE	YOPAL	12471	SH1C	2	112	10.9	
CASANARE	YOPAL	12476	SH4B	2	110	6.21	
CASANARE	YOPAL	12482	SH7B	2	112	9.25	
CASANARE	YOPAL	12483	SH8	3	118	7.83	
CASANARE	YOPAL	18614	TE	1	55	6.11	
CASANARE	YOPAL	12473	SH2	3	168	10.99	
CASANARE	YOPAL	12479	SH5C	2	110	11.66	
CASANARE	YOPAL	12481	SH7A	1	55	17.37	
CASANARE	YOPAL	18615	3A	1	55	7.52	
CASANARE	YOPAL	18613	11	2	92	5.01	
CASANARE	YOPAL	12470	SH1B	7	392	3.79	
CASANARE	YOPAL	12469	SH1A	2	112	7.79	
CASANARE	YOPAL	12472	SH1D	7	390	5.26	
CASANARE	YOPAL	12475	SH4A	2	112	10.34	
CASANARE	YOPAL	18618	9A	1	55	1.43	
CASANARE	YOPAL	12474	SH3	2	112	11.56	
CASANARE	YOPAL	12477	SH5A	4	220	8.7	
CASANARE	YOPAL	18617	6A	1	55	7.84	
CASANARE	YOPAL	18619	9B	4	205	24.66	
CASANARE	YOPAL	18613	8A	2	104	5.32	
CASANARE	YOPAL	12478	SH5B	2	110	8.2	
CASANARE	YOPAL	12480	SH8	1	55	12.17	
CASANARE	YOPAL	18616	10	5	159	12.26	
CASANARE	YOPAL	18615	TF	1	55	6.11	
CASANARE	YOPAL	18616	3B	1	55	11.03	

- Medición de presión sectores hidráulicos:

Mayo

Empresa: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: (company.nit) DE YOPAL Formulario: 50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos Fecha Radicacion: 2025-06-10 10:43:35.0 Usuario: EAAYOPAL_EAAYOPAL	No Radicado: 20250610202553305 Servicio: Acueducto No Formulario: 7583305
--	---

DEPTO	MCPRO	NUSH	NOMBRE_SECTOR_HIDRAULICOS	MEDICION_PRESIONURA	MEDICONTRAPASO	TIPO_PRESION	REGISTRO_RADA
CASANARE	YOPAL	12474	SH3	2	122	10.92	
CASANARE	YOPAL	12471	SH1C	2	122	11.15	
CASANARE	YOPAL	12481	SH1A	1	61	15.19	
CASANARE	YOPAL	12482	SH1B	2	122	9.62	
CASANARE	YOPAL	18613	11	2	104	3.8	
CASANARE	YOPAL	12470	SH1B	7	427	3.81	
CASANARE	YOPAL	12476	SH4B	2	122	4.7	
CASANARE	YOPAL	12479	SH5C	2	122	10.21	
CASANARE	YOPAL	18615	3A	1	61	7.56	
CASANARE	YOPAL	18616	3B	1	61	10.89	
CASANARE	YOPAL	18617	6A	1	61	7.14	
CASANARE	YOPAL	12472	SH1D	7	427	5.58	
CASANARE	YOPAL	12473	SH2	3	183	10.42	
CASANARE	YOPAL	12475	SH1A	2	122	11.02	
CASANARE	YOPAL	12478	SH5B	2	122	7.8	
CASANARE	YOPAL	12480	SH6	1	61	11.54	
CASANARE	YOPAL	12469	SH1A	2	122	8.04	
CASANARE	YOPAL	12483	SH8	3	140	4.72	
CASANARE	YOPAL	18615	1F	1	61	6.9	
CASANARE	YOPAL	18619	9B	4	240	24.21	
CASANARE	YOPAL	12477	SH1A	4	244	8.78	
CASANARE	YOPAL	18613	8A	2	120	3.37	
CASANARE	YOPAL	18616	10	5	179	11.17	
CASANARE	YOPAL	18614	TE	1	61	6.9	
CASANARE	YOPAL	18618	9A	1	61	1.5	



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT: 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



Junio

Empresa: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	NIT: (company.nit)
Formulario: 51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	No Radicado: 202507102025536269
Fecha Radicacion: 2025-07-10 10:13:05.0	Servicio: Acueducto
Usuario: EAAAYOPAL_EAAAYOPAL	No Formulario: 7636269

DEPTO	MPIO	NUSH	NOMBRE SECTOR	RESIDENTES	RESIDENTES	NO RESIDENTES	UNIDOS AGUA RECIBIDA
CASANARE	YOPAL	12478	SH5B	1160	102	10	720
CASANARE	YOPAL	18614	1E	188	6	20	720
CASANARE	YOPAL	18616	3B	1904	44	23	720
CASANARE	YOPAL	12481	SH7A	1504	43	20	720
CASANARE	YOPAL	18655	3A	976	10	10	720
CASANARE	YOPAL	12474	SH3	2638	128	20	720
CASANARE	YOPAL	18615	1F	169	20	20	720
CASANARE	YOPAL	12470	SH1B	3210	840	20	720
CASANARE	YOPAL	12483	SH8	1134	11	20	720
CASANARE	YOPAL	12482	SH7B	4148	81	20	720
CASANARE	YOPAL	18613	11	1085	16	16	720
CASANARE	YOPAL	18619	9B	1321	29	29	720
CASANARE	YOPAL	12469	SH1A	807	557	20	720
CASANARE	YOPAL	12472	SH1D	2173	244	20	720
CASANARE	YOPAL	12476	SH4B	1741	23	20	720
CASANARE	YOPAL	12475	SH4A	2395	47	20	720
CASANARE	YOPAL	12477	SH5A	1674	228	20	720
CASANARE	YOPAL	12479	SH5C	2172	35	20	720
CASANARE	YOPAL	12480	SH6	1629	16	20	720
CASANARE	YOPAL	18663	8A	1794	19	20	720
CASANARE	YOPAL	12471	SH1C	1345	40	20	720
CASANARE	YOPAL	12473	SH2	1388	162	20	720
CASANARE	YOPAL	18666	10	4100	21	20	720
CASANARE	YOPAL	18617	5A	454	9	20	720
CASANARE	YOPAL	18618	9A	829	37	20	720

7. ASPECTOS TECNICOS – ALCANTARILLADO

7.1. GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

7.1.1. Programa de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario

La Unidad de Alcantarillado procura ejecutar un programa de frecuencia diaria de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado enfocándose en las zonas o sectores que tienen alcantarillado antiguo y que presentan mayor deterioro y presencia de taponamientos e incrustaciones en época de invierno, los sectores identificados en la zona centro y zonas de influencia de las carreras 19, 23 y 29 y calles 24 y 40. Las actividades que se realizan se mencionan en el siguiente recuadro.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN REDES SANITARIAS DE YOPAL.		
No.	ACTIVIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
1	Mantenimiento correctivo y preventivo de la red de alcantarillado sanitario.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan rutinario de inspección. • Atención que PQRS. • Uso del Equipo de succión – presión según la complejidad del problema.
2	Reposición de tapas de pozos de inspección de alcantarillado sanitario.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de tapas según novedades presentadas mensualmente.
3	Operación de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales.	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión diaria por parte de un funcionario de la unidad de alcantarillado con disponibilidad los fines de semana.
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales.	<ul style="list-style-type: none"> • Periodicidad mensual en coordinación con la unidad electromecánica. Se efectúa limpieza, sustitución de equipos y accesorios de las bombas sumergibles.
5	Mantenimiento Estructuras de la PTAR de Yopal.	<ul style="list-style-type: none"> • Se efectúa el retiro de sobrenadantes y lavados de estructuras de los procesos unitarios de la PTAR de Yopal.
6	Inspección de disponibilidad de servicio de alcantarillado sanitario.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan rutinario en coordinación con la unidad de catastro de la EAAAY según los reportes.
7	Inspecciones de control y cumplimiento a vertimientos a usuarios especiales.	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizan visitas en coordinación con la unidad ambiental, para observar las trampas de grasa y la correcta disposición de los residuos líquidos.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EICA-ESP
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

- **Programa de Mantenimientos correctivos y preventivos Alcantarillado sanitario de Yopal**

Mediante la modalidad de plan rutinario se efectuó mantenimiento preventivo y correctivo (Lavado interno de redes a presión o inserción de sondas mecánicas) de sectores que presentan alta colmatación e incrustaciones que han generado constantes reboses. Cabe resaltar que los Planes Rutinarios de mantenimiento se suelen intensificar en la época de verano, limpiando de impurezas el sistema de alcantarillado en zonas críticas para mitigar la generación de emergencias sanitarias por reboses ocasionados en los meses de invierno, temporada donde las quejas y reclamos de los usuarios incrementan y generalmente son debido a las siguientes causas que a continuación se enumeran en orden porcentual:

a) Rebosos del sistema de alcantarillado pluvial de Yopal: Es la queja más común cuando se presentan fuertes lluvias en Yopal, suceden a causa de que el sistema de alcantarillado pluvial de Yopal requiere de limpieza de sumideros trasversales y de ventana en la mayoría de las vías principales de la ciudad. La comunidad de Yopal suele confundir los dos sistemas de alcantarillado y suele manifestar su queja a la EAAAY pensando que el alcantarillado pluvial de Yopal está a cargo de esta entidad. Hay que aclarar que, para el caso de Yopal, la EAAAY EICE ESP no es responsable del mantenimiento, operación y expansión del alcantarillado pluvial de la ciudad, la entidad competente es la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del municipio de Yopal. En este caso, la EAAAY EICE ESP procede a remitir las quejas de los usuarios a la entidad competente, sin embargo, en las veces en que por conexiones erradas el alcantarillado sanitario es afectado por el alcantarillado pluvial, se procede a intervenir los colectores sanitarios mediante Equipo de succión-presión.

b) Rebosos del sistema de alcantarillado sanitario de Yopal por mala disposición de grasas: Este tipo de reboses son frecuentes en zonas específicas de la ciudad, en especial en las zonas comerciales donde se conglomeran restaurantes convencionales, de frituras y comidas rápidas, que en la mayoría de los casos no cuentan con sistema de tratamiento de grasas o no le hacen el debido mantenimiento periódico a dichas estructuras, algo que por norma deben ejecutar antes de verter sus aguas al alcantarillado sanitario por tratarse de usuarios especiales. En estos casos se procede a hacer limpieza mediante sonda de inserción mecánica cuando el taponamiento es en la acometida del establecimiento o mediante el Equipo de succión-presión cuando el taponamiento es originado en el colector por acumulación de grasas. Cuando el problema es reincidente, hacemos jornadas de inspección sanitaria en coordinación con la secretaría de Salud a los establecimientos comerciales para identificar si cumplen con los requisitos sanitarios, si se encuentran

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

irregularidades la secretaria de Salud Municipal ordena el cierre del establecimiento hasta que se hagan las correcciones del caso.




- c) Rebosos del sistema de alcantarillado sanitario de Yopal por acumulación de sólidos gruesos:** Este tipo de reboses es habitual en las zonas residenciales en especial en conjuntos cerrados, se presenta atascamientos y reboses originados por acumulación de sólidos gruesos como pañitos húmedos, preservativos, retazos de trapos y hebras de cabello. Esta es una mala cultura de la comunidad que en este año 2025 se pretende controlar mediante campañas informativas sobre el buen uso del alcantarillado sanitario y la correcta disposición de los residuos sólidos gruesos, sin embargo, para aquellos usuarios que son recurrentes los taponamientos en las acometidas domiciliarias, tendrán un seguimiento y posiblemente una sanción. La atención de estos reboses se hace mediante sonda de inserción mecánica y con apoyo del Equipo de succión-presión.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Figura: Información Actual de la red de alcantarillado.

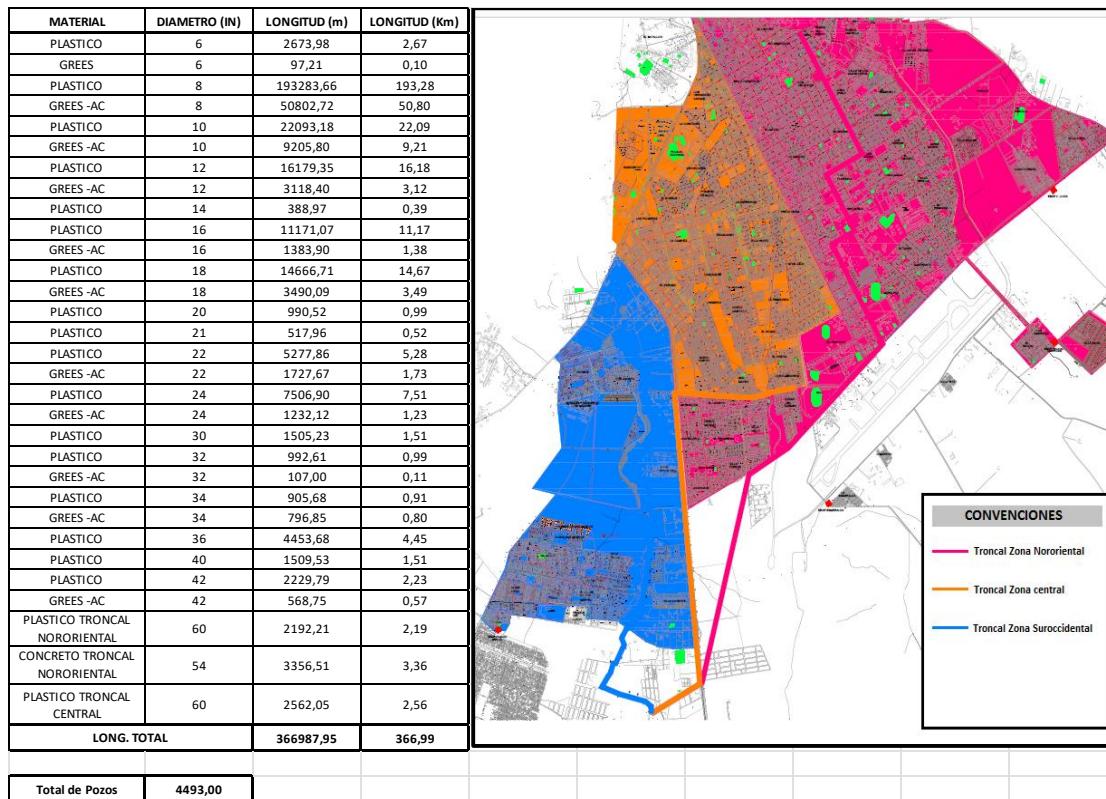

Esta actividad se hace con cuadrilla y/o con el EQUIPO DE SUCCIÓN – PRESIÓN, a continuación, se enuncian las zonas atendidas en el periodo de informe:

INTERVENCIÓN RED DE ALCANTARILLADO MAYO 2025				
ZONA DE ATENCIÓN	FECHA	PROBLEMÁTICA	MÉTODO DE INTERVENCIÓN	LONGITUD DE RED (METROS)
K-2-N-59A-22 MZ-H CS-7	02/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



INTERVENCIÓN RED DE ALCANTARILLADO MAYO 2025

ZONA DE ATENCIÓN	FECHA	PROBLEMÁTICA	MÉTODO DE INTERVENCIÓN	LONGITUD DE RED (METROS)
C-21-N-11-94	05/05/2025	Taponamiento colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	30
K-11 CON 35B	05/05/2025	Taponamiento Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	30
C-21-N-11-94	05/05/2025	Taponamiento Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	40
K-19-N-20-21	05/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	33
C-19-N-20-40	05/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	15
C-33B CON 12A	06/05/2025	Taponamiento Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	50
K-19 ENTRE 21 Y 20	06/05/2025	Taponamiento Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	110
C-14 ENTRE 20 Y 21.	06/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10
C-24-N-9-65	07/05/2025	Taponamiento Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	40
K-29 ENTRE C-16 Y 17	07/05/2025	Taponamiento Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	20



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT: 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



INTERVENCIÓN RED DE ALCANTARILLADO MAYO 2025

ZONA DE ATENCIÓN	FECHA	PROBLEMÁTICA	MÉTODO DE INTERVENCIÓN	LONGITUD DE RED (METROS)
K-15 CON 26A	07/05/2025	Taponamiento Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	30
C-29-N-9-75	08/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10
C-11-N-30-12	12/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	15
C-60-N-1B-56	12/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	15
C-10-N-23-05	13/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	25
C-15-N21-79	14/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	12
K-22-N-6-22	15/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10
C-22-N-51A-22	19/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	15
K-19 ENTRE 21 Y 20	20/05/2025	Taponamiento Colector	Equipo De succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	80
C-42-N-11A-70	20/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	3

INTERVENCIÓN RED DE ALCANTARILLADO MAYO 2025

ZONA DE ATENCIÓN	FECHA	PROBLEMÁTICA	MÉTODO DE INTERVENCIÓN	LONGITUD DE RED (METROS)
C-10 CON T-18	22/05/2025	Taponamiento Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	20
C-11-N-11-08	22/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	12
C-62A-N-7 OESTE-58	22/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10
K-19-N-27-14	23/05/2025	Taponamiento Acometida.	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	30
K-1-N-20-08	26/05/2025	Taponamiento Acometida.	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	8
K-8A ENTRE C-43 Y 44.	27/05/2025	Taponamiento Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	80
K-22-N-34-35	28/05/2025	Taponamiento Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	60
K-22-N-34-35	29/05/2025	Taponamiento Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	80
K-19A-N-20-20	29/05/2025	Taponamiento Acometida.	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	12
K-10 CON 24	30/05/2025	Taponamiento Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	100



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT: 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



INTERVENCIÓN RED DE ALCANTARILLADO MAYO 2025

ZONA DE ATENCIÓN	FECHA	PROBLEMÁTICA	MÉTODO DE INTERVENCIÓN	LONGITUD DE RED (METROS)
TOTAL, INTERVENCIÓN DE RED (METROS)				1015

INTERVENCIÓN RED DE ALCANTARILLADO JUNIO 2025

ZONA DE ATENCIÓN	FECHA	PROBLEMÁTICA	MÉTODO DE INTERVENCIÓN	LONGITUD DE RED (METROS)
K-2C-N-14-35	03/06/2025	Taponamiento de Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	80
K-10 ENTRE C-24 Y 25.	04/06/2025	Taponamiento de Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	60
K-10--N-23-71	04/06/2025	Taponamiento de Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	60
C-42 ENTRE K-6A Y 7A	04/06/2025	Taponamiento de Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	120
C-60-N-3A OESTE-62	05/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	15
K-2-N-59A-22	06/06/2025	Taponamiento de Acometida	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	7
	09/06/2025			40



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



K-6-N-10ESTE-05		Taponamiento de Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	
K-20-N-11-37	09/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10
K-20-N-11-34	09/06/2025	Taponamiento de Acometida	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	10
K-10-N-21-76	11/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10
K-11 CON C-31	12/06/2025	Taponamiento de Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	80
K-16 ENTRE C-30 Y 31.	12/06/2025	Taponamiento de Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	80
K-16 CON C-30	13/06/2025	Taponamiento de Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	20
K-19-N-17-08	13/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	12
C-21-N-16-09	16/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10
C-12-N-20-02	17/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	13
K-12A-N-30A-12	18/06/2025	Taponamiento de Acometida	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	20
K-29-N-20-02	19/06/2025			10

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

		Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	
K-29 ENTRE C-22 Y 23	20/06/2025	Taponamiento de Colector	Equipo De Succión-Presión e Inserción de Rotosonda mecánica	100
C-17-N-10-33	20/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	20
K-9-N-25-42	25/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	10
C-30 ENTRE K-11 Y 12.	27/06/2025	Taponamiento de Colector	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	40
K-10-N-23-44	29/06/2025	Taponamiento de Acometida	Inserción de Rotosonda mecánica e inspección manual.	29
TOTAL, INTERVENCIÓN DE RED (METROS)				856

- Programa de Operación y mantenimiento las cinco (5) Estaciones de Bombeo de Aguas residuales de Yopal.**

Esta labor es de alta importancia ya que se busca mitigar y controlar las emergencias por rebose de aguas residuales en los barrios La esmeralda, Raudal – Américas, Villa Lucia, Ciudad Berlín y villa David. Cabe aclarar que a todas las estaciones de bombeo se les efectúa monitoreo los siete días de la semana como mínimo en los horarios estipulados a continuación:

DÍA DE LA SEMANA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDAD	TOTAL, HORAS
Lunes a viernes Jornada Laboral Diurna	07:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.	Inspección y operación estaciones de bombeo de aguas	8
Lunes a viernes Horas Extras nocturnas	07:00:00 p. m.	09:00:00 p. m.		2

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Sábados, Domingo y festivos Horas Extras diurnas	08:00:00 a. m. 02:00:00 p. m.	10:00:00 a. m. 05:00:00 p. m.	residuales de Villa Lucia, Esmeralda, Raudal-Américas, Ciudad Berlín, Villa David, con motocicleta KIM 59F	6
Sábados, Domingo y festivos Horas Extras nocturnas	07:00:00 p. m.	09:00:00 p. m.		2

DATOS TÉCNICOS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE YOPAL

CANT. DE BOMBAS	NOMBRE ESTACIÓN DE BOMBEO	POTENCIA DE LA BOMBA (HP)	CAUDAL DE BOMBEO (L/s)	DIÁMETRO DE IMPULSIÓN (Pulg)	LONGITUD DE IMPULSIÓN (m)	VOLTIOS	BARRIOS ATENDIDOS
2	EB RAUDAL AMÉRICAS	24	55,2	4	1520	460	Raudal, Las Américas.
2	EB ESMERALDA	20	10,48	4	1020	440	La Esmeralda
2	EB VILLA LUCIA	36	30	6	990	460	Villa Lucia, Llano Vargas, Torres del Sol, Torres de Wirirí.
2	EB CIUDAD BERLÍN	36	50	6	1650	460	Ciudad Berlín, Heliconias.
1	EB VILLA DAVID	36	50	6	2500	460	Villa David

7.2. MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL.

Para los meses de mayo-junio 2025 no se presentaron eventualidades en las diferentes estaciones de bombeo de aguas residuales.

7.3. INSTALACIÓN DE TAPAS DE PI RED DE ALCANTARILLADO.

En el mes de mayo se realizó la reinstalación de 1 tapa de los diferentes pozos de inspección en las siguientes direcciones:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>		
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

En el mes de junio se realizó la instalación de 4 tapas de los diferentes pozos de inspección en las siguientes direcciones:

- K-5 CON C-60.
- K-16 CON C-34.
- C-23^a ENTRE K-7 Y 8.
- K-19 CON C-20.
- K-15 con C-28.



El día 20 de mayo del 2025 realizan reporte de colapso del emisario de 52" y el colector, desde el día 21 al 29 de mayo se realizaron las respectivas acciones para dar solución a la contingencia presentada, se realizó instalación de tubo que se recuperó del emisario final y procedió a reconstruir el pozo de inspección.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<i>INFORMES</i>			 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.</p>
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

8. INFRAESTRUCTURA Y PÉRDIDAS

GENERALIDADES

En procura de alcanzar las metas propuestas para la reducción del Indicador de Agua no Contabilizadas, la unidad de Infraestructura y Pérdidas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal presenta informe bimensual de mayo - junio que describe el balance de suministro y consumo de agua de Yopal durante estos meses.

8.1. DETERMINACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO.

Haciendo uso de la herramienta WB-EasyCalc se determinó el balance hídrico mostrado en las (Tabla 1 y 2). Este balance se realizó para todo el municipio de Yopal, y sobre el volumen de agua entregado y facturado para los meses de marzo y abril de 2025.

Tabla 1. Balance hídrico mayo 2025 - IWA – EAAAY

Volumen de entrada al 1,410,921 m³ Margen de error [+/-] 4.7%	Consumo autorizado 693,402 m³ Margen de error [+/-] 0.0%	Consumo autorizado facturado 692,031 m³	Consumo facturado medido 564,921 m³	Aqua facturada 692,031 m³
			Consumo facturado no medido 127,110 m³	
	Consumo autorizado no facturado 1,371 m³ Margen de error [+/-] 1.1%	Consumo no facturado medido 1,298 m³	Aqua no facturada 718,890 m³ Margen de error [+/-] 9.3%	
Pérdidas de agua 717,519 m³ Margen de error [+/-] 9.3%	Pérdidas aparentes (comerciales) 155,738 m³ Margen de error [+/-] 12.2%	Consumo no autorizado 45,301 m³ Margen de error [+/-] 11.3%	Inexactitud de la micromedición y errores en el manejo de los datos de lectura 110,437 m³ Margen de error [+/-] 15.3%	<input type="checkbox"/>
			Pérdidas reales (físicas) 561,781 m³ Margen de error [+/-] 12.4%	

Fuente: EAAAY

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Tabla 2. Balance hídrico julio 2025 - IWA – EAAAY

Volumen de entrada al 1,380,683 m ³ Margen de error [+/-] 4.8%	Consumo autorizado 639,711 m ³ Margen de error [+/-] 0.0%	Consumo autorizado facturado 638,340 m ³	Consumo facturado medido 507,678 m ³	Agua facturada 638,340 m ³	
			Consumo facturado no medido 130,662 m ³		
		Consumo autorizado no facturado 1,371 m ³ Margen de error [+/-] 1.1%	Consumo no facturado medido 1,298 m ³	Agua no facturada 742,343 m ³ Margen de error [+/-] 9.0%	
			Consumo no facturado no medido 73 m ³ Margen de error [+/-] 20.0%		
	Pérdidas de agua 740,972 m ³ Margen de error [+/-] 9.0%	Pérdidas aparentes (comerciales) 146,089 m ³ Margen de error [+/-] 12.0%	Consumo no autorizado 45,301 m ³ Margen de error [+/-] 19.3%	Inexactitud de la micromedición y errores en el manejo de los datos de lectura 100,788 m ³ Margen de error [+/-] 15.1%	
			Pérdidas reales (físicas) 594,883 m ³ Margen de error [+/-] 11.6%		

Fuente: EAAAY

8.1.1. RESULTADOS

El propósito del cálculo del Balance Hídrico por la metodología IWA es reducir el porcentaje de agua no facturada, y empezar a contabilizar y facturar todo lo que sea autorizado. Es decir, pasar la mayor cantidad de consumo posible de las casillas moradas a las casillas azules y reducir al máximo las pérdidas de agua.

De acuerdo a los resultados obtenidos los **porcentajes de Agua No Contabilizada son los siguientes:**

- Mayo:**

Volumen de entrada: 1.410.921 M3

Agua Facturada: 692.031 M3

Agua no Facturada: 718.890

(Pérdida real: 561.781 M3 - 78.14 %) (Pérdida Aparente: 155.738 M3 - 21.66%)

Porcentaje de pérdida mes de mayo: **50.95%**

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">I N F O R M E S</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

• **Junio:**

Volumen de entrada: 1.380.683 M3

Agua Facturada: 638.340 M3

Agua no Facturada: 742.343

(Pérdida real – 594.883 M3: 80.13 %) (Pérdida Aparente – 146.089 M3: 19.67%)

Porcentaje de pérdida mes de junio: **53.76%**

Para el mes de mayo, el período de suministro correspondió a 31 días. Al validar los datos obtenidos durante este mes, se evidenció un porcentaje de pérdida del 50,95%.

Durante el mes de junio, con un período de 30 días, se presentó un aumento del 3% en las pérdidas respecto a mayo, situación atribuida a una disminución en el volumen facturado. Al comparar el volumen facturado (medido y no medido) de mayo y junio, se observa que en junio se redujo en 53.691 m³.

No obstante, en el análisis previo se identificó que las pérdidas técnicas de junio aumentaron en comparación con mayo. Esta variación está relacionada con el incremento en el promedio de presión, que pasó de 12,5 m.c.a. en mayo a 13,3 m.c.a. en junio, siendo este un factor directamente proporcional al aumento de la pérdida real.

 EAAAY Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

9. LABORATORIO DE AGUAS

9.1. CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: CALIDAD DE AGUA POTABLE.

La EAAAY asegura la calidad del agua potable mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos de muestras tomadas en la red de distribución y en la salida de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAPs). De acuerdo con la Resolución 2115 y el Decreto 1575 de 2007, la EAAAY a través de su laboratorio de aguas toma y analiza muestras de control para garantizar la calidad del agua suministrada por cada uno de los sistemas. Adicionalmente, la Secretaría de Salud del municipio de Yopal toma muestras que son analizadas por el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Casanare y finalmente publicadas en la plataforma SIVICAP del Instituto Nacional de Salud (INS), estas muestras hacen parte del sistema de vigilancia de calidad de agua potable.

9.2. MONITOREOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

Los monitoreos de control son muestreos y análisis realizados por la EAAAY a través de su laboratorio de aguas. Tienen como fin asegurar que la calidad de agua en la red de distribución cumpla con la normativa aplicable.

9.2.1. MAYO 2025

Durante este mes se tomaron y analizaron 96 muestras de agua potable en la red de distribución para realizar los diferentes análisis de control que establece la resolución 2115 de 2007 para el control que se debe tener en cada sistema de tratamiento que suministra agua a la comunidad; el IRCA de control obtenido correspondiente a todos los monitoreos de control en red fue de 0.34% nivel Sin Riesgo.

De las muestras de red analizadas 81 son procedentes de la PTAP definitiva, 9 procedente del Pozo de Gran Producción de Núcleo urbano II (PGP NU) y 6 procedentes del Pozo de Gran Producción de Central de Abastos II (PGP CA).

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>							 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
Fecha de Elaboración 2011-04-07			Fecha Ultima Modificación 2023-12-16			Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

Tabla 1. Estadísticas de monitoreos de control de agua potable en red de distribución EAAAY mayo 2025.

SISTEMA DE TRATAMIENTO	F	Q	B	SUMATORIA	N. MUESTRAS	MUESTRAS NO CONFORMES		% IRCA	NIVEL DE RIESGO
RED DEFINITIVA	81	10	81	11.33	81	0	0	0.14	SIN RIESGO
RED PGP N U II	9	1	9	15.48	9	0	0	1.72	SIN RIESGO
RED PGP CA	6	0	6	5.81	6	0	0	0.97	SIN RIESGO
TOTAL	95	11	95	32.62	95	0	0	0.34	SIN RIESGO

Durante mes se presentó no se presentaron muestras NO conformes. Se evidencia que los IRCA por muestra y los IRCA mensuales estuvieron siempre por debajo de 5%, lo que permite concluir que el agua suministrada no representó riesgo en la salud de los usuarios de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007.

9.2.2. JUNIO 2025

Durante este mes se tomaron y analizaron 96 muestras de agua potable en la red de distribución para realizar los diferentes análisis de control que establece la resolución 2115 de 2007 para el control que se debe tener en cada sistema de tratamiento que suministra agua a la comunidad; el IRCA de control obtenido correspondiente a todos los monitoreos de control en red fue de 0.76% nivel Sin Riesgo.

De las muestras de red analizadas 81 son procedentes de la PTAP definitiva, 9 procedente del Pozo de Gran Producción de Núcleo urbano II (PGP NU) y 6 procedentes del Pozo de Gran Producción de Central de Abastos II (PGP CA).

Tabla 2. Estadísticas de monitoreos de control de agua potable en red de distribución EAAAY junio de 2025.

SISTEMA DE TRATAMIENTO	F	Q	B	SUMATORIA	N. MUESTRAS	MUESTRAS NO CONFORMES		% IRCA	NIVEL DE RIESGO
RED DEFINITIVA	83	3	83	50.32	83	3	0	0.61	SIN RIESGO
RED PGP N U II	3	0	3	5.81	3	0	0	1.94	SIN RIESGO
RED PGP CA	7	0	7	13.55	7	0	0	1.94	SIN RIESGO
PTAP PBP BC	2	0	2	1.94	2	0	0	0.97	SIN RIESGO
PTAP PGP NU II	1	0	1	1.65	1	0	0	1.65	SIN RIESGO
TOTAL	96	3	96	73.27	96	3	0	0.76	SIN RIESGO


 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">I N F O R M E S</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Durante mes se presentaron 3 muestras NO conformes. Dos por valores ligeramente superiores al límite normativo en cloro residual libre y 1 con color superior. Esto fue informado inmediatamente y corregido por la unidad de producción de agua potable. Se evidencia que los IRCA mensuales estuvieron siempre por debajo de 5%, lo que permite concluir que el agua suministrada no representó riesgo en la salud de los usuarios de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007.

9.3. HISTÓRICO IRCA % ANUAL DE CONTROL DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCIÓN.

A continuación, se presentan los IRCAS anuales parciales de control de agua potable en red de distribución. Se espera una reducción de este indicador en lo corrido del año. Sin embargo, se encuentra por debajo del 5%.

Figura 1. IRCA (%) anual de control de agua potable en red de distribución (2019- 2025)

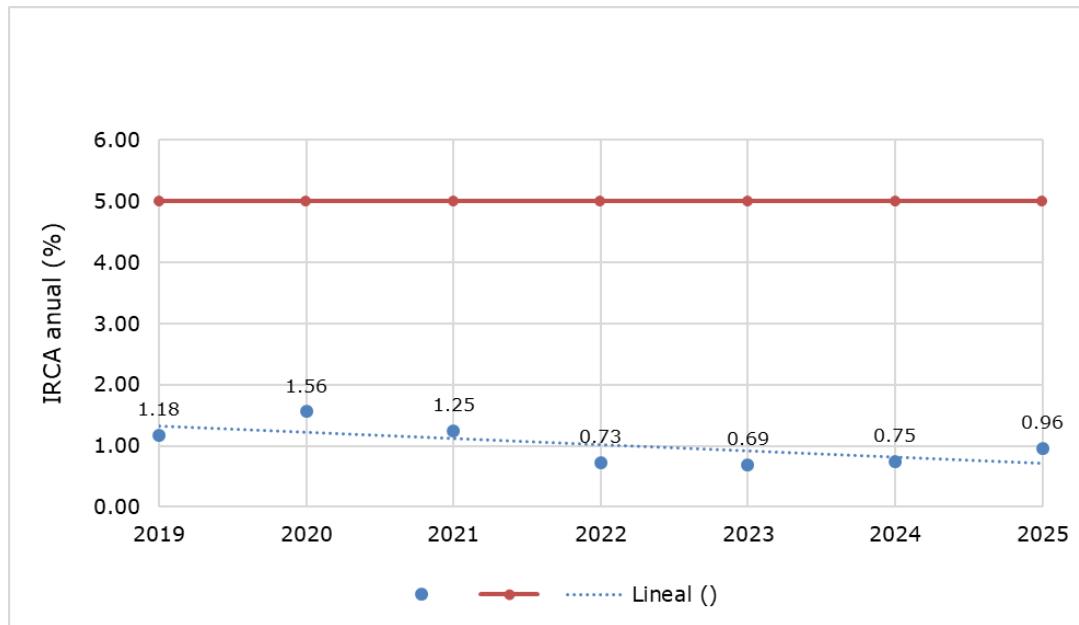

9.4. MONITOREOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE (REPORTES DE SECRETARÍA DE SALUD – SIVICAP)

A continuación, se registran el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA reportado por la secretaría de Salud Municipal – SSM y el obtenido en las contramuestras realizadas por el Laboratorio de Aguas de la EAAAY, reportando el nivel de riesgo obtenido para ambos casos.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

9.4.1. MAYO 2025

Se realizaron 12 muestreos de vigilancia para el cálculo del IRCA, con un valor de 0.16%, nivel SIN RIESGO. En cuanto a los análisis de las contramuestras tomadas por el laboratorio de aguas de la EAAAY arrojaron un IRCA de 0.14%, nivel SIN RIESGO. La diferencia en IRCA de las muestras de secretaría de salud y las del laboratorio de EAAAY radica principalmente en el número de parámetros medidos para cada muestra, siendo el laboratorio de aguas de la EAAAY el laboratorio que más parámetros analiza por muestra.

Tabla 3. Porcentaje IRCA de vigilancia mes de MAYO 2025

PERÍODO	VIGILANCIA 2024		
	# Muestras	IRCA SSM	IRCA EAAAY
ENERO	12	0.16	0.14

Se enfatiza que la programación de estos monitoreos está a cargo de la secretaría de salud municipal, por lo que no es responsabilidad de la EAAAY el poco número de muestras que programa la entidad mencionada.

9.4.2. JUNIO 2025

Se realizaron 12 muestreos de vigilancia para el cálculo del IRCA, con un valor de 0.47%, nivel SIN RIESGO. En cuanto a los análisis de las contramuestras tomadas por el laboratorio de aguas de la EAAAY arrojaron un IRCA de 0.46%, nivel SIN RIESGO. La diferencia en IRCA de las muestras de secretaría de salud y las del laboratorio de EAAAY radica principalmente en el número de parámetros medidos para cada muestra, siendo el laboratorio de aguas de la EAAAY el laboratorio que más parámetros analiza por muestra.

Tabla 4. Porcentaje IRCA de vigilancia mes de JUNIO 2025


PERÍODO	VIGILANCIA 2024		
	# Muestras	IRCA SSM	IRCA EAAAY

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

ENERO	12	0.47	0.46
-------	----	------	------

Se enfatiza que la programación de estos monitoreos está a cargo de la secretaría de salud municipal, por lo que no es responsabilidad de la EAAAY el poco número de muestras que programa la entidad mencionada.

9.4.3. COMPORTAMIENTO MENSUAL IRCA DE VIGILANCIA.

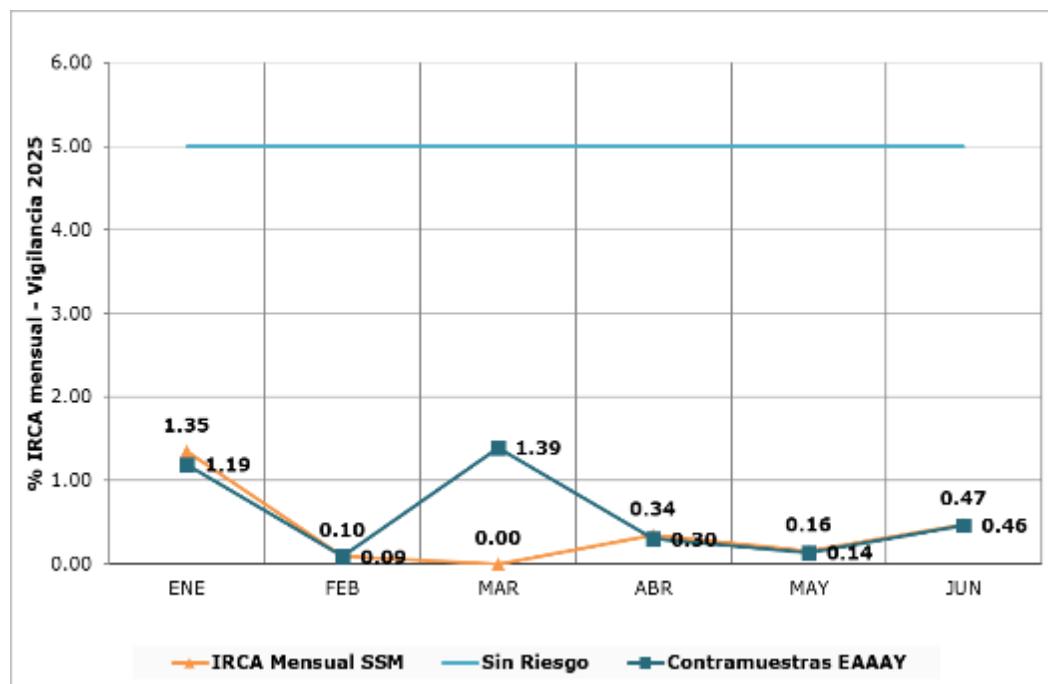

Se encuentra conformidad en el IRCA mensual calculado tanto por secretaría de Salud Municipal como por la EAAAY a través de su laboratorio de aguas. Adicionalmente, comparado con el primer mes del año hay una mejora significativa. Sin dejar de establecer que para todos los meses el IRCA calculado permite concluir que el agua es apta para consumo humano de acuerdo con la normatividad colombiana.

9.4.4. HISTÓRICO IRCA % ANUAL DE VIGILANCIA DE AGUA POTABLE

Finalmente, a modo de comparación. A continuación, se presenta una figura que demuestra cómo ha mejorado la calidad de agua en los últimos años.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1>INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

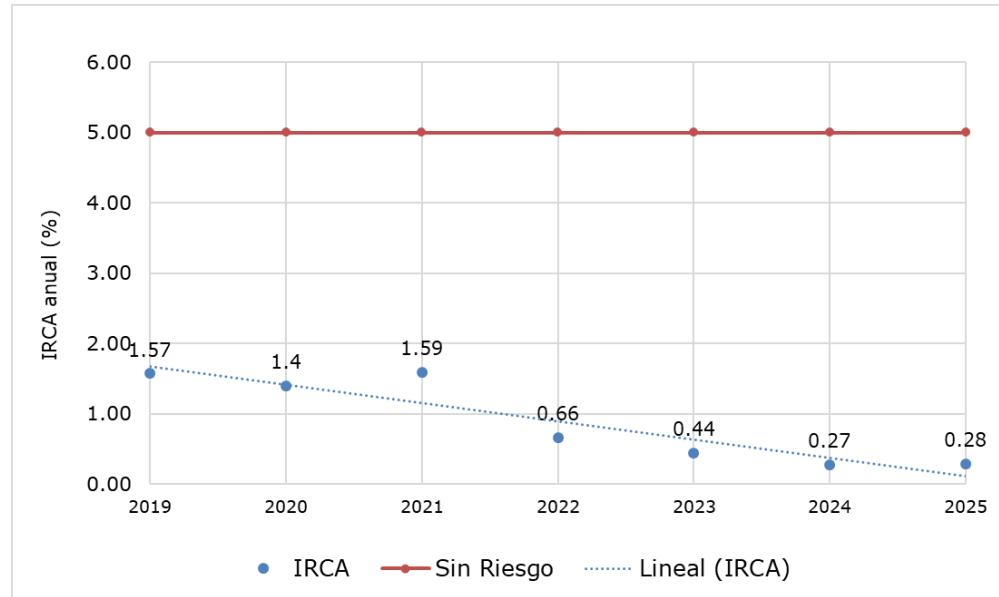


Figura 2. Comportamiento IRCA% de vigilancia anual 2019- 2025

Semejante al comportamiento en los últimos años de los IRCA de control de agua potable en red de distribución, como es natural, el IRCA de vigilancia reportado por Secretaría de Salud Municipal sigue mejorando y tiende a bajar aún más. Esto permite concluir que, de acuerdo con la normativa actual, el agua suministrada por la EAAAY es apta para consumo humano, su nivel de riesgo es **SIN RIESGO**.

9.5. PROGRAMA PICCAP

La empresa se encuentra inscrita, y a la espera del envío de muestras por parte del Instituto Nacional de Salud (INS).

Adicionalmente, varios procesos se encuentran en el Plan Anual de Adquisiciones para el aseguramiento de la validez de resultados del laboratorio de aguas. De acuerdo con la siguiente tabla:

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número meses)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES				 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P</p>
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO		
			Código: 51.29.06.27		
				Versión 07	

73152103;81141504;73152108	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN LÍNEA Y DE LABORATORIO EN UN LABORATORIO DE METROLOGÍA ACREDITADO EN LA ISO/IEC 17025:2017	2	2	2	1
84111603	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA, PARA ACREDITACIÓN DE LABORATORIO EN ISO/IEC 17025:2017	4	4	4	1
12352200;12161500	SUMINISTRO DE MATERIAL CERTIFICADO DE REFERENCIA E INSUMOS PARA LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS IMPLEMENTADOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	2	2	2	1
80101703	REALIZAR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA ACREDITACIÓN INICIAL COMPUESTO POR REVISIÓN DE LA SOLICITUD, EVALUACIÓN DOCUMENTAL (ETAPA 1) Y EN SITIO (ETAPA 2) BAJO ISO/IEC 17025:2017 DEL LABORATORIO DE ENSAYO Y/O CALIBRACIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EMPRESA DE ACEUDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP (IDEAM-ONAC)	7	7	4	1

Para la fecha de elaboración del informe, de acuerdo a oficina de presupuesto, habría 75 millones para calibración, 106 millones para reactivos y 230 millones para análisis externos. **Valores que no permitirían ejecutar** la totalidad de actividades proyectadas para estos contratos. Por tanto, se trabaja en la modificación y optimización de estas actividades para cubrir la mayoría de requerimientos.

Además, se trabaja en la implementación de nuevos métodos. Para lo cual, desde julio del 2024 se contrató a una microbióloga con énfasis en aguas y en sistemas de gestión de calidad de laboratorios. Esto permitió implementar la tecnología de sustrato enzimático multicelda para la determinación de coliformes totales y fecales en agua potable.

9.6. SUI LABORATORIO

La información de calidad de agua del mes de mayo se encuentra en consolidación y en términos para su cargue a la fecha de elaboración del informe. Se elaboraron y actualizaron de estudios de riesgo de calidad de agua para diligenciamiento de formatos con unidad de Riesgos del departamento técnico. En ese trabajo conjunto, se han podido diligenciar los formatos de "Análisis de Riesgo de Calidad de Agua" de los años 2019,

200

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

2020, 2021 y 2022, 2023 y 2024. Se trabaja en el estudio de riesgos de calidad de agua para 2025 que se encuentra en términos, sin embargo, estos formatos no se encuentran activos en la plataforma por lo que se solicitó mediante mesa de ayuda su activación.

Solicitud N°. 610104 BC	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP (2066)
Solicitada por. JOSE RICARDO MARIÑO HERRERA	Medio de Recepción. WEB
Asignada a. SIN CONTACTO	
Estado actual. INGRESADA	Prioridad. Media
Servicio. SIN ASIGNAR	Norma. SIN ASIGNAR
Aplicación. SIN ASIGNAR	Tipo. SIN ASIGNAR
Fecha Ingreso. 26-06-2025	Fecha Cierre. Solicitud abierta

JOSE RICARDO MARIÑO HERRERA pregunta:	INGRESADA 26-06-2025/15:17:48
--	----------------------------------

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito consultar por qué motivo, para la vigencia 2025, no se encuentran habilitados en la plataforma SUI los siguientes formularios para su respectivo cague:

"Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)"

"Análisis de Riesgo de Calidad del Agua"

"Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua"

Agradecemos se pueda aclarar si esta situación obedece a un cambio en los lineamientos establecidos para esta vigencia o si se trata de un error en la habilitación de los formularios. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones establecidas en el marco normativo correspondiente.

Quedamos atentos a su orientación.

16-7-2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP																																																												
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">INICIO SESIÓN</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">AL TÉCNICO RAL</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">AL CARGUE ÓDICO</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">VER LISTA DE INFO.</div>	CARGUE DE INFORMACION. <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> PLAN DE CARGA DE INFORMACIÓN DEL PERÍODO PLAN DE CARGA DE INFORMACIÓN GENERAL CREACIÓN CARGUE APERIODICO </div>																																																												
	Plan de Carga de Información. <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 5px;"> Año 2025 Período Mensual (M) Nº Período 6 VER </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ayuda</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Tipo de Archivo</th> <th>Período</th> <th>Estado</th> <th>Datos de envío</th> <th>Formato no aplica</th> <th>Archivos</th> <th>Anexos</th> <th>Certificar Consolidado</th> <th>PDF</th> <th>Fecha Certificación</th> <th>Completar</th> <th>Actualizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-07-01</td> <td>2025-07-15</td> <td>CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4</td> <td>6 M 2025</td> <td>Certificado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>2025-07-15 14:56:05.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-07-01</td> <td>2025-07-15</td> <td>CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS - RANGO 3</td> <td>6 M 2025</td> <td>Certificado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>2025-07-15 14:40:28.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-07-01</td> <td>2025-07-15</td> <td>CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4</td> <td>6 M 2025</td> <td>Certificado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>2025-07-15 14:45:23.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>		Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Período	Estado	Datos de envío	Formato no aplica	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación	Completar	Actualizar	2025-07-01	2025-07-15	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	6 M 2025	Certificado	<input checked="" type="checkbox"/>	2025-07-15 14:56:05.0			2025-07-01	2025-07-15	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS - RANGO 3	6 M 2025	Certificado	<input checked="" type="checkbox"/>	2025-07-15 14:40:28.0			2025-07-01	2025-07-15	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	6 M 2025	Certificado	<input checked="" type="checkbox"/>	2025-07-15 14:45:23.0																			
Ayuda	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Archivo	Período	Estado	Datos de envío	Formato no aplica	Archivos	Anexos	Certificar Consolidado	PDF	Fecha Certificación	Completar	Actualizar																																															
2025-07-01	2025-07-15	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	6 M 2025	Certificado	<input checked="" type="checkbox"/>	2025-07-15 14:56:05.0																																																							
2025-07-01	2025-07-15	CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS - RANGO 3	6 M 2025	Certificado	<input checked="" type="checkbox"/>	2025-07-15 14:40:28.0																																																							
2025-07-01	2025-07-15	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	6 M 2025	Certificado	<input checked="" type="checkbox"/>	2025-07-15 14:45:23.0																																																							

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

9.7. ACTUALIZACIÓN MAPAS DE RIESGOS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

La elaboración y actualización de los mapas de riesgos de las fuentes está reglamentado conforme lo dispuesto en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 4716 de 2010, los cuales establecen la responsabilidad de la autoridad sanitaria competente en la elaboración, revisión y actualización de dichos mapas de manera anual. Por lo que la responsabilidad de verificar y actualizar estos documentos para el municipio de Yopal es de la Secretaría de Salud del municipio.

No obstante, la EAAAY ha realizado solicitudes para actualizar estos mapas. Lo que ha derivado, para el año 2024, en la actualización de los mapas de riesgos de los pozos Central de Abastos 2, Manga de Coleo y Núcleo Urbano 2. Adicionalmente, mediante la comunicación 810.16.01.15205.24, se solicitó la verificación de los mapas de riesgos de las fuentes de abastecimiento en operación o que sirven de respaldo.

Secretaría de salud envió el anexo técnico con los análisis especializados requeridos, por lo que se avanza en proceso de contratación para ejecutarlos ágilmente.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

10. PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO

La unidad de procesos técnicos y mantenimiento adscrita al departamento técnico de la EAAAY, es la responsable de la operatividad de todos los equipos eléctricos y mecánicos, instrumentación y control en los 37 puntos de operación diferentes de la EAAAY, garantizando la operatividad diaria, se permite presentar informe de las diferentes actividades de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y monitoreo de los diferentes pozos profundos, plantas de tratamiento de agua potable, estaciones de bombeo de agua residual, planta de tratamiento de agua residual, relleno sanitario (macondo y cascajar), sede principal de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Yopal.

Es una unidad trasversal que apoya a todas las unidades de la EAAAY como son las siguientes.

- PTAP – Planta alterna y conciliada, Definitiva, pozos de baja y gran producción de tratamiento de agua potable.
- Acueducto – Bocatoma la tablona.
- Alcantarillado – EBAR y PTAR (Planta de tratamiento de agua residual).
- Catastro - Macro medidores.
- Aseo - Relleno macondo, cascajar, base de operaciones en la PTAR y siniestros ocasionados por carros compactadores en acometidas aéreas.
- Base uno (empresa de acueducto) - apoyo en la operatividad y funcionamiento de los equipos electromecánicos, eléctricos y de calefacción.

A continuación, se relacionan los mantenimientos ejecutados para el mes de mayo – junio 2025.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS POR LA UNIDAD PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO - ENERO Y DICIEMBRE 2025		
ACTIVIDAD EJECUTADA	MAYO	JUNIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	11	11
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO Y MAQUINARIA	5	5
PRUEBA AISLAMIENTO MOTORES	1	1
MONITOREOS POZOS	3	3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RECUPERACIÓN DE ACOMETIDAS	0	1

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS POR LA UNIDAD PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO - ENERO Y DICIEMBRE 2025

ACTIVIDAD EJECUTADA	MAYO	JUNIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS Y ALUMBRADO PERIMETRAL	6	6
MONITOREOS RESIDUAL	6	6
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN, ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MECÁNICO, HIDRÁULICO.	40	40
TOTAL, ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA UNIDAD PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO		145

10.1. TIPO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOS REALIZADOS PLANTA DEFINITIVA.

Evidencia fotográfica.

BOCATOMA PTAP DEFINITIVA			
			<p>Se realiza excavación buscar cajas de alimentación y de paso del actuador de la compuerta de entrada de agua a planta definitiva que fue dañado por retroexcavadora en operación de movimientos de arenas de bocatoma.</p>

LÍNEA 34.5KV PTAP DEFINITIVA



Se Realiza despeje de vegetación qué estaba afectando las líneas de 34.5 kv de la Red de planta definitiva

LÍNEA 34.5KV PTAP DEFINITIVA



Se realiza reparación de línea 34.5kv de la Red de planta definitiva, se entró en arco eléctrico con follaje de árboles aledaños a la red.

BOMBAS DE AGUA CRUDA



Planta definitiva mantenimiento preventivo se ase verificación de funcionamiento de polipasto del área de bombas de aguas crudas estado - operando en orden

SENSORES DE NIVELES DE LODOS - FLOCULADORES



Se realiza mantenimiento preventivo en sensores de lodos y limpieza en gabinetes.

Filtros




Actuador #4 de válvula tipo mariposa del filtro 4 Sur se observa alarmada al momento de realizar apertura se observa obstruida es necesario verificar la válvula.

10.2. MANTENIMIENTOS REALIZADOS PLANTA ALTERNA Y CONCILIADA, POZOS DE BAJA Y GRAN PRODUCCIÓN, EBAR, PTAR, SEDE PRINCIPAL, RELLENO SANITARIO MACONDO Y CASCAJAR

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Evidencia fotográfica.

Acueducto	
	<p>Se realiza mantenimiento correctivo en acometida que fue averiada días anteriores en la carrera 33 con calle 27</p>

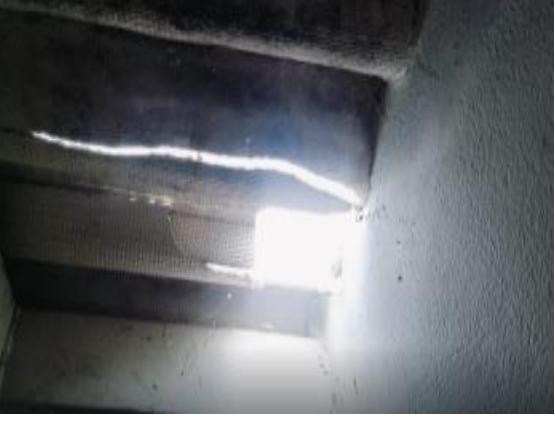POZO NÚCLEO DOS	
	<p>Mantenimiento correctivo de cajilla de muestreo barrio villa flor 3 se soldán bisagras de puerta de cajilla se funde pedestal en concreto y se ancla cajilla al concreto</p>



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT: 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



SUBESTACIÓN 34.5KV PTAR



Remplazo de dps en 34.5kv, debido a que se subió una serpiente al transformador y se produjo arco eléctrico dejándolo fuera de servicios.

PTAR



Se realizar remplazo de dps y seccionadores de trasformador de transformador de 112.5 kva.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

11. UNIDAD DE POTABILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA

La Unidad de Potabilización y Suministro de Agua está a cargo de la operación de los sistemas de tratamiento, el cual comprende de los sistemas de captación (Bocatoma), plantas de tratamiento y pozos profundos; con el fin de garantizar las condiciones de calidad, continuidad y presión en el servicio de acueducto de la ciudad de Yopal.

La Unidad de Potabilización opera y supervisa; dos (2) sistemas de captación superficial denominadas La Tablona y Cravo Sur, tres (3) plantas de tratamiento denominadas Planta Definitiva, Planta Alterna y Planta Conciliada, y doce (12) pozos profundos denominados Núcleo Urbano II, Manga de Coleo, Central de Abastos II, Villa David, Villa María II, Bendición, Raudal Américas, Triada, Materno Infantil, Villa María I, Braulio Centro y Mega colegio.

El suministro de agua potable a la ciudad de Yopal en el mes de mayo y junio del año 2025 fue desde la Planta Tratamiento Definitiva con un caudal promedio de 440.09 l/s y 444.66 l/s; para los sectores hidráulicos 1A - 1B - 1C - 1D - 1E - 1F - 2 - 3 - 3A - 3B - 4A - 4B - 5A - 5B - 5C - 6 - 6A - 7A - 7B - 8 - 8A - 9A - 9B - 11.

Los pozos profundos Braulio Campestre (4 Ips), pozo Núcleo urbano dos (50 Ips), pozos la Bendición (18 Ips) y Central de Abastos (60 Ips); operaron como apoyo a la planta definitiva y garantizar las condiciones de presión en los sectores hidráulicos del municipio de Yopal.

El pozo de Villa María Opero en el mes de mayo con un caudal de 9 Ips, el pozo Villa David operó con un caudal de 11.6 Ips como apoyo a Planta definitiva y mantener las presiones en los sectores hidráulicos 4 A Y AB en promedio 14 horas /día.

11.1. SISTEMAS DE CAPTACIÓN

11.1.1. LA TABLONA

La bocatoma antigua tiene como fuente de captación la quebrada denominada La Tablona. Esta estructura es de captación superficial con rejilla de fondo, comprende de tanques de desarenación como proceso de pre tratamiento, y dos líneas de salida (aducción) de 16" y 18" el cual es dirigida a la Planta Alterna y Planta Conciliada a una distancia de 7 km.


La operación de la Bocatoma La Tablona en el mes de mayo y junio del año 2025 fue de 24 horas diarias con flujo de agua mínima por la línea de conducción de 16"; con el fin de conservar los conductos y estructuras hidráulicas, y realizar las labores de mantenimiento.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

11.1.2. CRAVO SUR

La bocatoma nueva tiene como fuente de captación el Río Cravo Sur. Esta estructura es de captación superficial lateral, comprende de canal de entrada, canal de trampa de sólidos con dos secciones de rejillas de retención de sólidos y un equipo de extracción de arenas (cuchara bivalva), y finalmente línea de aducción de 36", el cual es dirigida a la Planta Definitiva al proceso de desarenación.

La operación en el mes Mayo fue promedio de 24 horas diarias para el suministro de agua potable. Se presentaron emergencias por colmatación en la bocatoma Cravo Sur y el Desarenadores PTAP Definitiva lo cual afecto la operación los días 17, 20, 21 y 22.

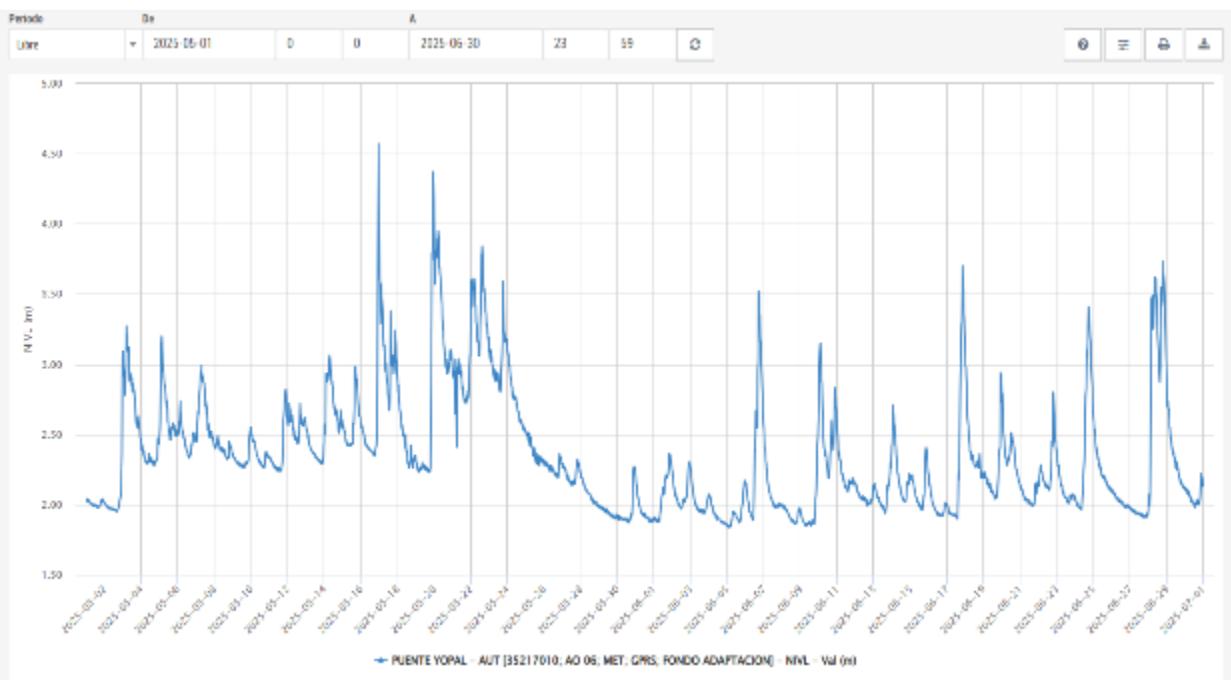

Fuente: IDEAM MAYO de 2025- Puente Cabaña.

Gráfica: IDEAM MAYO- JUNIO//2025

La operación en el mes Junio fue promedio de 24 horas diarias para el suministro de agua potable. Se presentaron emergencias por colmatación en la bocatoma Cravo Sur y el Desarenadores PTAP Definitiva lo cual no afecto la operación, más sin embargo se suscitaron los eventos los días 6, 9 y 17.

Sin embargo, se realizó mantenimiento de la estructura de captación el cual consistió en la extracción de material sedimentado en el canal de entrada y la bocatoma; con el fin de evitar la colmatación/acumulación/sedimentación de material de río. A

210

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

continuación, se presenta las actividades de mantenimientos realizadas en el mes de mayo en la bocatoma con máquina retroexcavadora.

Mantenimientos realizados en el mes de Mayo/2025 con máquina retroexcavadora para la extracción de material en desarenadores



Mantenimientos realizados en el mes de Mayo/2025 con máquina retroexcavadora para la extracción de material en bocatoma



Mantenimientos realizados en el mes de Junio/2025 con máquina retroexcavadora para la extracción de material en desarenadores



Mantenimientos realizados en el mes de Junio/2025 con máquina retroexcavadora para la extracción de material en bocatoma



En la Tabla 1, se presenta las fechas de los mantenimientos realizados con la máquina retroexcavadora en la bocatoma para la extracción de material sedimentado.

Tabla 1. Fecha de los mantenimientos realizados en bocatoma con máquina retroexcavadora en el mes de mayo y junio del año 2025

MAYO	JUNIO
2/05/2025	7/06/2025
5/05/2025	11/06/2025
6/05/2025	12/06/2025
7/05/2025	18/06/2025

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

15/06/2025	19/06/2025
16/06/2025	24/06/2025
19/06/2025	25/06/2025
20/06/2025	26/06/2025
21/06/2025	28/06/2025
22/06/2025	
23/06/2025	
24/06/2025	
26/06/2025	
27/06/2025	
30/06/2025	

En períodos de variabilidad climática, tanto en épocas de altas como de bajas precipitaciones, es fundamental contar con el apoyo de una retroexcavadora, ya que el afluente es altamente susceptible a cambios en su cauce y nivel. Durante niveles elevados del río, se genera una acumulación significativa de sedimentos, lo que hace necesario su retiro para evitar obstrucciones.

11.2. PLANTAS DE TRATAMIENTO

El suministro/abastecimiento de agua potable a la ciudad de Yopal se realiza mediante la operación de la Planta Definitiva, el cual inicio operación el día 26 de marzo/2022. La Planta Alterna y Planta Conciliada son módulos alternos de tratamiento, y hacen parte del Plan de Contingencia en eventos de suspensión y/o de emergencia de la PTAP Definitiva.

11.2.1. PLANTA DEFINITIVA

La Planta Definitiva es una planta de tratamiento convencional con caudal de diseño de 780 l/s el cual comprende de las siguientes estructuras de tratamiento y de operación;

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>I N F O R M E S</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

dos (2) tanques de desarenación, sistema de re bombeo de agua cruda con tres (3) bombas de impulsión (cada una de 100 hp / 75Kw), tres (3) canaletas parshall (proceso de coagulación), cuatro (4) estructuras de floculación, cuatro (4) estructuras de sedimentación, ocho (8) estructuras de filtración, un (1) tanque de retorno, dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable cada uno de 8000 m³, un (1) tanque de servicio de 1000 m³, 56 celdas para el tratamiento de lodo, 56 celdas para el secado de arenas, edificio de cloración, área de bombas de dosificación de químico, edificio administrativo y área de laboratorio.

En el mes de mayo la operación de la PTAP Definitiva fue de promedio 22.4 horas/día, debido a las condiciones de eventos de emergencia por colmatación de arenas en Bocatoma y desarenadores, con un caudal de producción promedio de 440,09 l/s; para el mes de junio fue de promedio 23.2 horas/día con un caudal promedio de operación de 444.66 l/s, suministrado a la población del municipio de Yopal. La operación estuvo a cargo de un operador y un operario auxiliar con turnos rotativos cada 12 horas.


Los insumos químicos usados en el proceso de potabilización fueron Coagulante PAC (Quimifloc 1.325) y Cloro Gaseoso x 900kg.

A continuación, se presenta el consumo de los insumos químicos del mes de enero-junio/2025 coagulante PAC y Cloro gaseoso CL₂.


Tabla 2. Consumo de los insumos químicos del mes de enero - junio del año 2025.

MES		
	COAGULANTE PAC	CLORO GASEOSO CL ₂
	KG	KG
ENERO	7.959,59	2.520
FEBRERO	3.071,19	2.338
MARZO	21.857,72	2.594
ABRIL	39.081,32	2.475
MAYO	43.626,65	2.429
JUNIO	39.696,96	2.433

Gráfica 1. Consumo de los insumos químicos mes de Enero – junio de 2025.

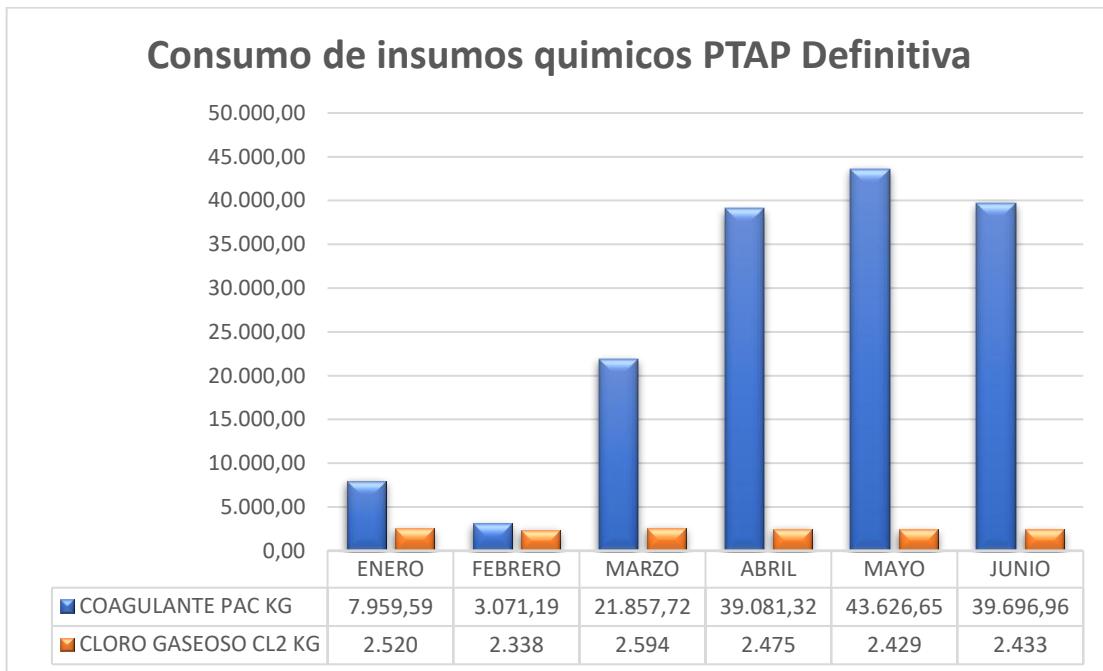


Gráfica 2. Consumo de los insumos químicos diario mes de mayo 2025.

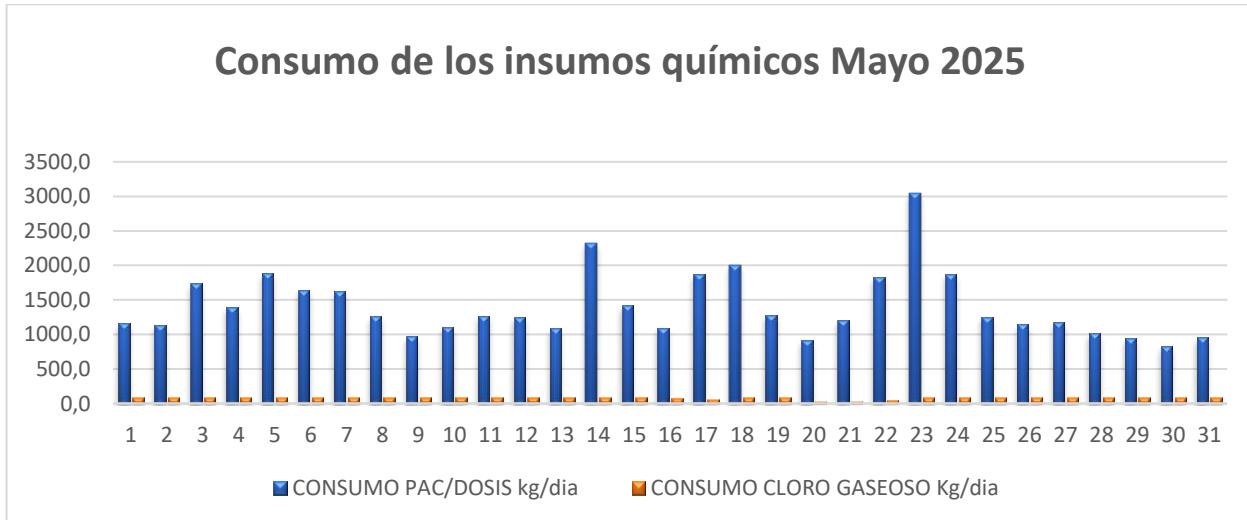

Como se puede observar en la Gráfica 2, en el mes de mayo se presentó mayor consumo de coagulante los días 3, 5, 14, 17, 18, 22, 23, 24. Este incremento se originó debido

a las altas turbiedades presentadas por presencia de lluvias en el sector y pronunciadas durante el día. La ciudad de Yopal y la zona hidrográfica de la cuenca, presenta un régimen de lluvias Unimodal.

Gráfica 3. Consumo de los insumos químicos diario mes de junio 2025.

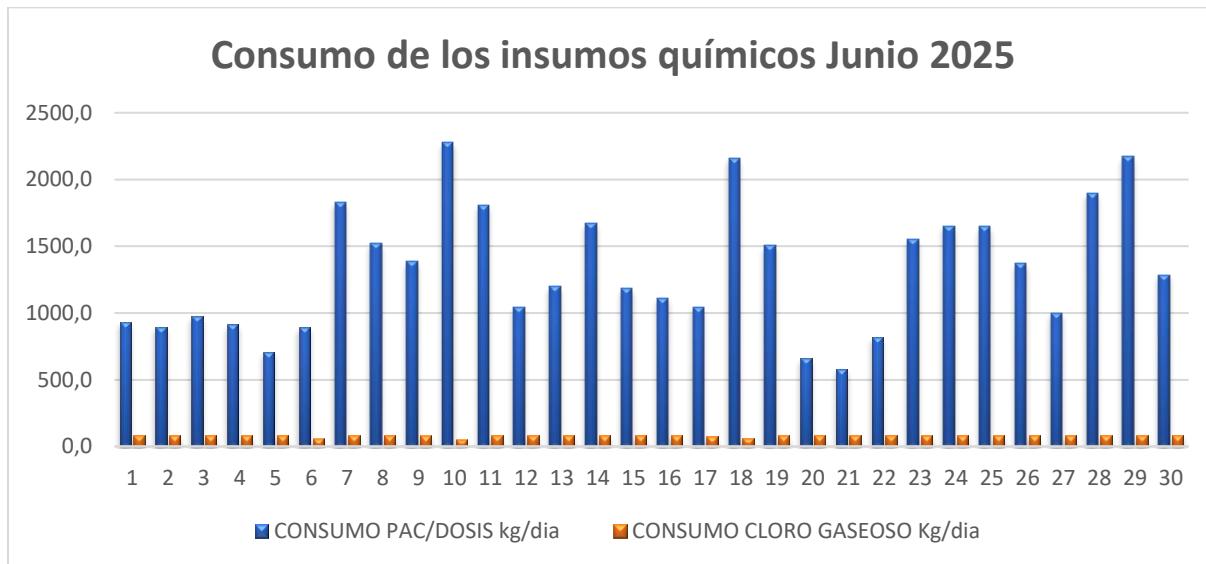

Como se puede observar en la Gráfica 3, en el mes de junio se presentó mayor consumo de coagulante los días 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29. Este incremento se originó debido a las altas turbiedades presentadas por presencia de lluvias en el sector y pronunciadas durante el día. La ciudad de Yopal y la zona hidrográfica de la cuenca, presenta un régimen de lluvias Unimodal.

A continuación, se presentan algunos registros de las altas turbiedades en el mes de mayo del año 2025. El análisis de las muestras de agua cruda fue realizado con dilución al 10%.

Tabla 3. Altas turbiedades en el mes de mayo del 2025.

3 – 5 DE MAYO



14 DE MAYO



17 – 18 DE MAYO



21 - 22 - 23 - 24 DE MAYO



21 DE MAYO 2025 SE REALIZA TEST DE JARRAS PARA DETERMINAR DOSIS DE PAC



PRUEBA DE JARRAS 21/05/2025

TURBIEDAD INICIAL: 6320 NTU	JARRA 1	JARRA 2	JARRA 3	JARRA 4	JARRA 5	JARRA 6
Color: Und-PtCo Ph: 7.50 Mezcla rápida: 2 min Floculación: 27 min Sedimentación: 30 min	Dosificación: 85 mg/L Turbiedad: 43.2 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.19	Dosificación: 87 mg/L Turbiedad: 39 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.19	Dosificación: 90 mg/L Turbiedad: 48.5 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.19	Dosificación: 93 mg/L Turbiedad: 42.9 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.19	Dosificación: 96 mg/L Turbiedad: 46.1 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.19	Dosificación: 99 mg/L Turbiedad: 54.7 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.19

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

A continuación, se presentan algunos registros de las altas turbiedades en el mes de junio del año 2025. El análisis de las muestras de agua cruda fue realizado con dilución al 10%.

17/6/2025			
			
24/6/2025			
			
28/6/2025			
			

24 DE JUNIO 2025 SE REALIZA TEST DE JARRAS PARA DETERMINAR DOSIS DE PAC




PRUEBA DE JARRAS 24/06/2025

TURBIEDAD INICIAL: 2360 NTU	JARRA 1	JARRA 2	JARRA 3	JARRA 4	JARRA 5	JARRA 6
olor: Und-PtCo Ph: 7.60 Mezcla rápida: 2 min Floculación: 27 min Sedimentación: 45 min	Dosificación: 30 mg/L Turbiedad: 3.54 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.33	Dosificación: 32 mg/L Turbiedad: 3.75 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.33	Dosificación: 34 mg/L Turbiedad: 4.15 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.33	Dosificación: 36 mg/L Turbiedad: 4.36 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.33	Dosificación: 38 mg/L Turbiedad: 4.03 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.33	Dosificación: 40 mg/L Turbiedad: 1.65 NTU Color: Und-PtCo Ph: 7.33


En la gráfica, se presenta la variable de operación turbiedad de entrada vs consumo de Coagulante PAC para el mes de Mayo/2025.

Gráfica 4. Turbiedad de entrada vs consumo de coagulante – Mes de Mayo/2025

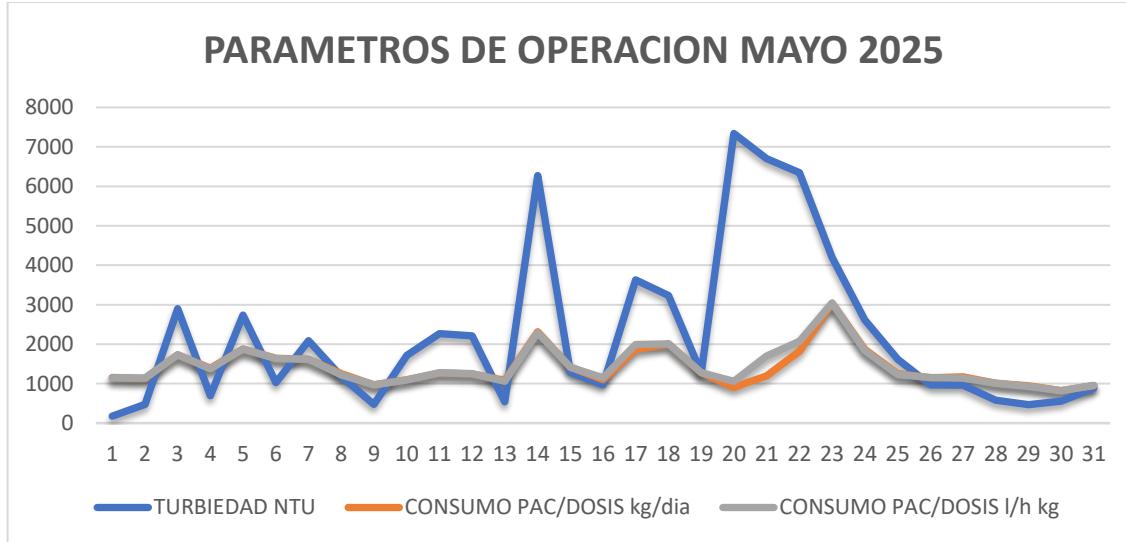

Como se puede observar en la gráfica anterior, los picos de alta turbiedad superiores a 1000 NTU los días 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21 22, 23 y 24 se presentaron turbiedades con promedio máximo de 2900 NTU, 2740 NTU, 2092 NTU, 2270 NTU, 2210 NTU, 6270 NTU, 3630 NTU, 3230 NTU, 7340 NTU, 6700 NTU, 6350 NTU, 4200 NTU, 2620 NTU, respectivamente. En los días de altas precipitación se presentaron cantidades de consumo de coagulante de 1736,6 kg/d, 1881,3 kg/d, 1621,3 kg/d, 1269,7 kg/d, 1247,6 kg/d, 2320,2 kg/d, 1864,5 kg/d, 2005,9 kg/d, 909,2 kg/d, 1197,8 kg/d, 1824,8 kg/d, 3041,5 kg/d y 1868,8 kg/d respectivamente.

Gráfica 5. Turbiedad de entrada vs consumo de coagulante – Mes de Junio/2025

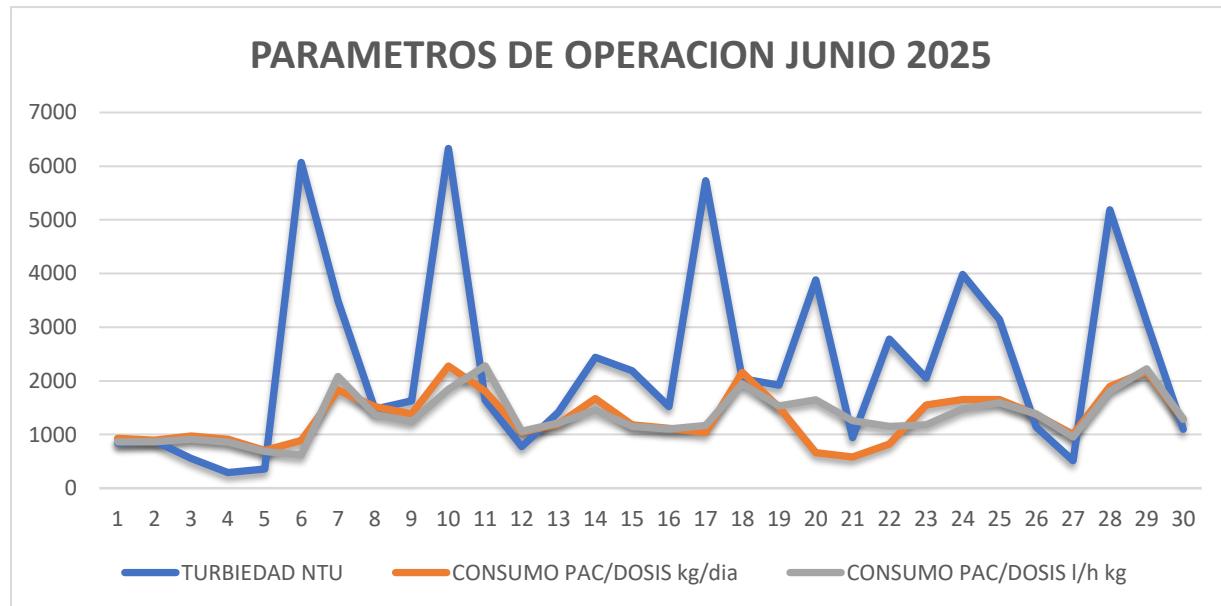

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Como se puede observar en la gráfica anterior, los picos de alta turbiedad superiores a 1000 NTU los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 se presentaron turbiedades con promedio máximo de 6070 NTU, 3490 NTU, 1470 NTU, 1630 NTU, 6330 NTU, 1640 NTU, 1420 NTU, 2441 NTU, 2190 NTU, 1520 NTU, 5730 NTU, 2040 NTU, 1920 NTU, 3880 NTU, 2780 NTU, 2050 NTU, 3980 NTU, 3140 NTU, 5190 NTU Y 3100 NTU respectivamente. En los días de altas precipitación se presentaron cantidades de consumo de coagulante de 889,8 kg/d, 1830,5 kg/d, 1520,0 kg/d, 1384,5 kg/d, 2276,3 kg/d, 1809,6 kg/d, 1200,4 kg/d, 1669,3 kg/d, 1183,7 kg/d, 1114,3 kg/d, 1040,6 kg/d, 2161,1 kg/d, 1508,2 kg/d, 660,3 kg/d, 821,5 kg/d, 1551,7 kg/d, 1653,3 kg/d, 1649,4 kg/d, 1897,8 kg/d y 2173,5 kg/d respectivamente.

El consumo de los insumos químicos depende de la calidad de agua a tratar y las condiciones de operación; caudal de bombeo, tiempo de operación, dosificación.

A continuación, se relaciona el caudal de bombeo, el tiempo de operación y el dial promedio de la dosificación de coagulante por día del mes de mayo/2025.

Tabla 4. Caudal de bombeo, Tiempo de operación, Dosis coagulante – Mayo/2025

DÍA	CAUDAL DE BOMBEO	TIEMPO DE OPERACIÓN	TURBIEDAD	CONSUMO PAC/DOSIS mg/l	HORAS DE OPERACIÓN SIN COAGULANTE PAC	TIEMPO DE SUSPENSIÓN
	I/s	HRS	NTU	KG		HRS
1	481	24	176	1156,9	0	0
2	446	24	479	1134,6	0	0
3	468	24	2900	1736,6	0	0
4	474	24	696	1392,9	0	0
5	454	24	2740	1881,3	0	0
6	475	24	1030	1644,5	0	0
7	454	24	2092	1621,3	0	0
8	498	24	1180	1258,3	0	0
9	477	24	480	968,8	0	0
10	454	24	1720	1098,9	0	0
11	455	24	2270	1269,7	0	0
12	439	24	2210	1247,6	0	0
13	440	24	537	1080,1	0	0
14	496	24	6270	2320,2	0	0
15	450	24	1290	1420,4	0	0
16	471	23	970	1098,1	0	1
17	567	16	3630	1864,5	0	8



DÍA	CAUDAL DE BOMBEO	TIEMPO DE OPERACIÓN		TURBIEDAD	CONSUMO PAC/DOSIS mg/l	HORAS DE OPERACIÓN SIN COAGULANTE PAC	TIEMPO DE SUSPENSIÓN
		I/s	HRS				
18	475		24	3230	2005,9	0	0
19	447		24	1270	1280,1	0	0
20	564		8	7340	909,2	0	16
21	557		9	6700	1197,8	0	15
22	537		14	6350	1824,8	0	10
23	573		24	4200	3041,5	0	0
24	468		24	2620	1868,8	0	0
25	460		24	1620	1251,9	0	0
26	459		24	969	1150,3	0	0
27	475		24	963	1171,9	0	0
28	458		24	583	1013,3	0	0
29	445		24	468	942,5	0	0
30	445		24	560	823,1	0	0
31	437		24	887	950,9	0	0

Tabla 5. Caudal de bombeo, Tiempo de operación, Dosis coagulante – Junio/2025

DÍA	CAUDAL DE BOMBEO	TIEMPO DE OPERACIÓN		TURBIEDAD	CONSUMO PAC/DOSIS mg/l	HORAS DE OPERACIÓN SIN COAGULANTE PAC	TIEMPO DE SUSPENSIÓN
		I/s	HRS				
1	454		24	841	931,8	0	0
2	435		24	883	895,9	0	0
3	437		24	557	974,5	0	0
4	447		24	291	911,5	0	0
5	445		24	359	706,7	0	0
6	470		17	6070	889,8	0	7
7	520		24	3490	1830,5	0	0
8	448		24	1470	1520,0	0	0
9	443		23	1630	1384,5	0	1
10	593		15	6330	2276,3	0	9
11	566		24	1640	1809,6	0	0
12	457		24	774	1042,3	0	0



DÍA	CAUDAL DE BOMBEO	TIEMPO DE OPERACIÓN	TURBIEDAD	CONSUMO PAC/DOSIS mg/l	HORAS DE OPERACIÓN SIN COAGULANTE PAC	TIEMPO DE SUSPENSIÓN
						HRS
I/s	HRS		NTU	KG		
13	454	24	1420	1200,4	0	0
14	441	24	2441	1669,3	0	0
15	444	24	2190	1183,7	0	0
16	442	24	1520	1114,3	0	0
17	430	22	5730	1040,6	0	2
18	582	18	2040	2161,1	0	6
19	454	24	1920	1508,2	0	0
20	492	24	3880	660,3	0	0
21	460	24	940	580,9	0	0
22	442	24	2780	821,5	0	0
23	439	24	2050	1551,7	0	0
24	422	24	3980	1653,3	0	0
25	448	24	3140	1649,4	0	0
26	468	24	1140	1371,7	0	0
27	463	24	512	1001,4	0	0
28	438	24	5190	1897,8	0	0
29	456	24	3100	2173,5	0	0
30	447	24	1100	1284,3	0	0

Tabla 6. Turbiedad del mes de enero a junio del año 2025

DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	12,3	3,5	3	191	176	841
2	9,1	2,5	3	400,8	479	883
3	155,0	2,1	2	278,3	2900	557
4	54,0	1,7	142	86,5	696	291
5	812,0	1,8	57	133	2740	359
6	386,8	2,1	433	105	1030	6070
7	25,9	4,6	32	145	2092	3490



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P.
NIT: 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27


Versión 07




DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
8	124,2	2,1	636	1225	1180	1470
9	918,0	2	36	1473	480	1630
10	9,7	1,9	15	5662	1720	6330
11	9,5	1,9	7	2778	2270	1640
12	6,3	2,1	24	522	2210	774
13	8,8	1,8	323	211	537	1420
14	5,4	1,9	2515	488	6270	2441
15	4,3	44	90	238	1290	2190
16	3,5	26	315	45	970	1520
17	3,1	6,1	315	380	3630	5730
18	2,3	4,8	421	42,7	3230	2040
19	3,8	2,8	323	263,3	1270	1920
20	2,5	2,7	356	941	7340	3880
21	1,9	1,9	379	402	6700	940
22	124,0	1,8	55	730	6350	2780
23	49,6	2,7	30	157	4200	2050
24	13,7	1,9	27	6250	2620	3980
25	35,7	238,2	11	1402	1620	3140
26	14,2	51,2	16	722	969	1140
27	4,5	7,1	89	777	963	512
28	1,7	4,9	24	702	583	5190
29	1,9		12	3400	468	3100
30	1,7		368	1710	560	1100
31	2,3		919		887	

DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PROM	90,6	15,3	257,2	1062,0	2207,4	2313,6
MAX	918,0	238,2	2515,0	6250,0	7340,0	6330,0
MIN	1,7	1,7	1,7	42,7	176,0	291,0


Gráfica 6. Turbiedad de agua cruda enero a junio / 2025

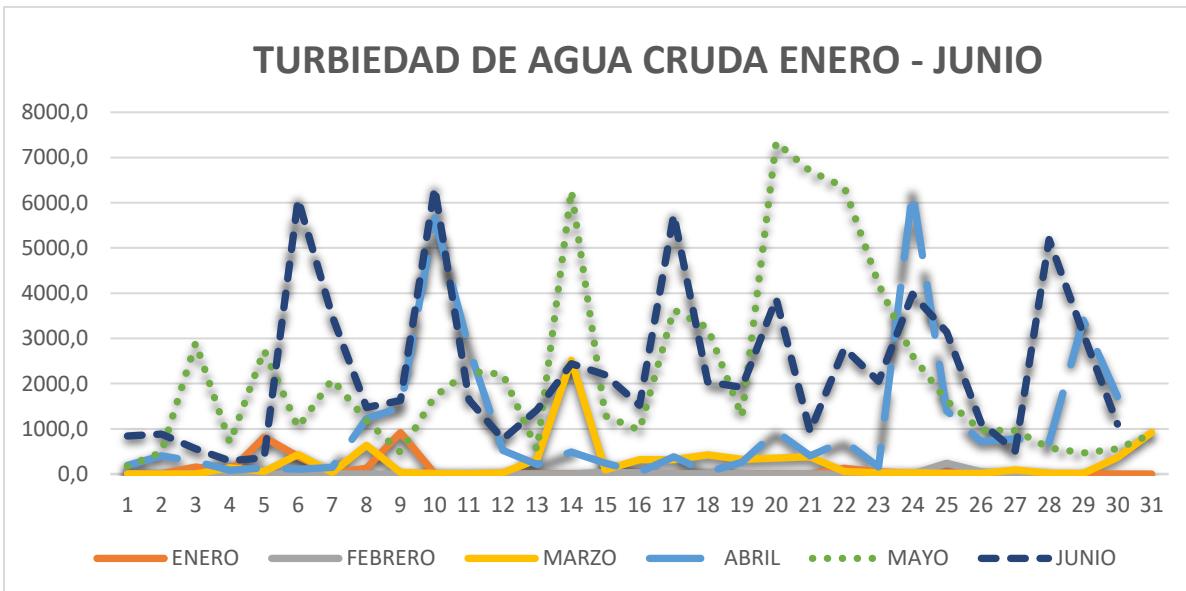

Gráfica 7. Turbiedad de entrada, caudal en canaleta parshall y consumo de coagulante mes de mayo 2025

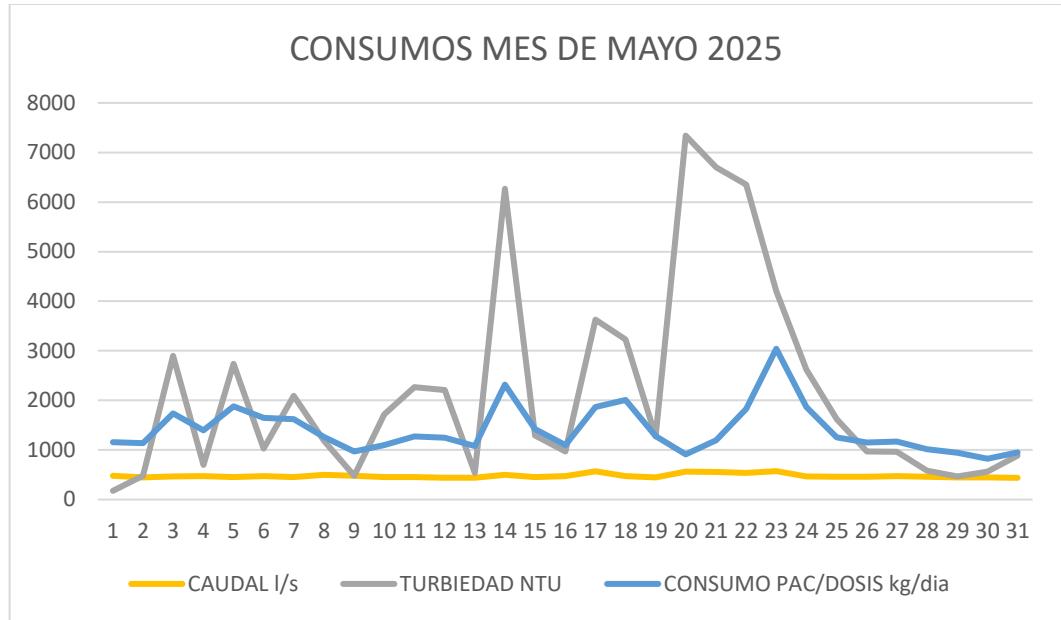

Gráfica 8. Turbiedad de entrada, caudal en canaleta parshall y consumo de coagulante mes de junio 2025

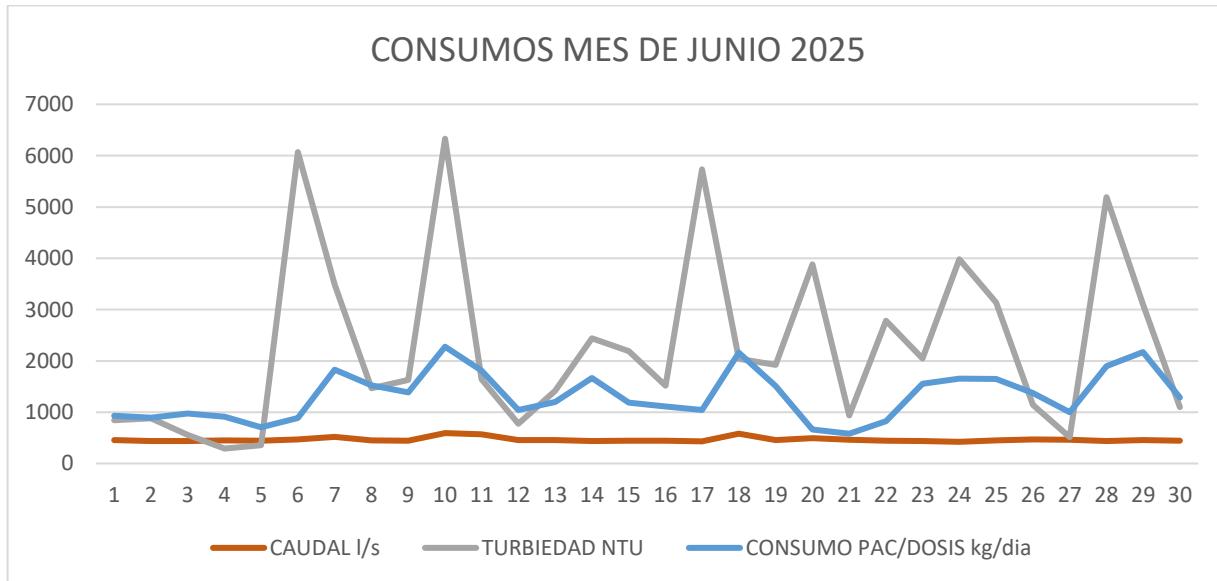


En la Gráfica, se presenta las horas de operación en el mes de Mayo/2025.

Gráfica 9. Horas de operación – Mes de Mayo/2025




HORAS DE OPERACIÓN MES DE MAYO/2025 (hrs)

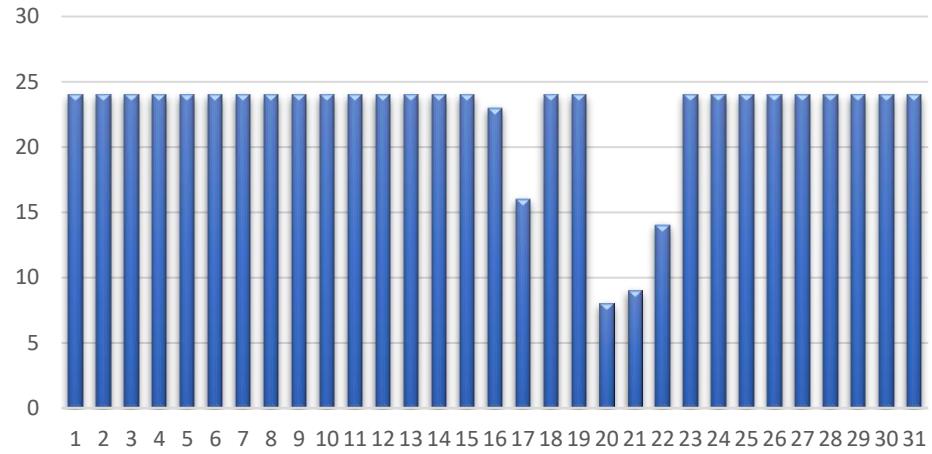

Para el mes de mayo, para los días 17 se suspendió el suministro de agua desde la Planta Definitiva por turbiedades altas con 3630 NTU, el día 20, 21 y 22 se suspende el servicio de agua por turbiedades altas con 7340 NTU, 6700 NTU Y 6350 NTU según corresponda. El suministro de agua a la ciudad de Yopal se vio afectado teniendo en cuenta que se presentó emergencia por colmatación de la Bocatoma y los desarenadores de la PTAP Definitiva.

Gráfica 10. Horas de operación – Mes de Junio/2025

HORAS DE OPERACIÓN MES DE JUNIO/2025

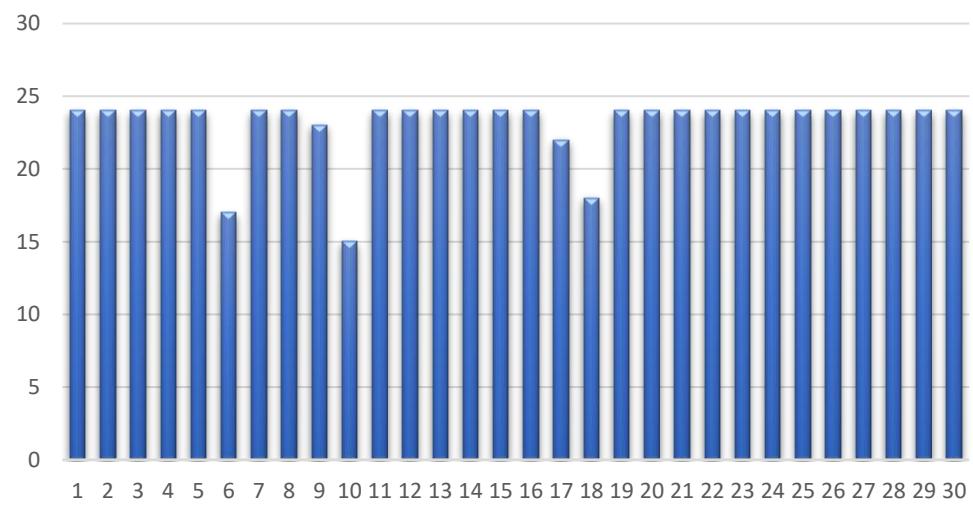

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES						 27 AÑOS
Fecha de Elaboración 2011-04-07			Fecha Ultima Modificación 2023-12-16			Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Para el mes de junio, para los días 6, 9 y 17 se suspendió el suministro de agua desde la Planta Definitiva por turbiedades altas con 6070 NTU, 5330 NTU Y 5640 NTU según corresponda. El suministro de agua a la ciudad de Yopal no se vio afectado.

A continuación, se presenta los parámetros de calidad en el mes de enero a junio del año 2025.

Tabla 7. Parámetros de calidad de agua tratada Planta Definitiva

PARÁMETROS DE CALIDAD	PLANTA DEFINITIVA												VALOR MÁXIMO ACEPTABLE RESOLUCIÓN 2115 DE 2007
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	
	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO	JUNIO	JUNIO	
TURBIEDAD (NTU)	22,66	0,29	6,37	0,35	82,69	0,24	1062	0,40	2207	0,26	2314	0,04	2
pH	7,46	7,29	7,37	7,28	7,42	7,42	7,40	7,32	7,35	7,32	7,46	7,32	6,5 - 9,0
CLORO RESIDUAL LIBRE (mg/L)	-	1,70	-	1,71	-	1,73	-	1,79	-	1,61	-	1,59	0,3 - 2,0

Los parámetros de calidad del agua tratada (salida) de la Planta Definitiva los meses de enero a junio de 2025, cumplen con los valores máximos permisibles de la resolución 2115 de 2007.

En la Tabla, se presentan los parámetros promedio de calidad de agua cruda (entrada) y agua tratada (salida) por día del mes de mayo y junio del año 2025.

Tabla 8. Parámetros de calidad entrada y salida – Mes de mayo/2025

MES	DÍA	ENTRADA			SALIDA		pH	TEMPERATURA °C		
		TURBIEDAD (NTU)	PH	TEMPERATURA °C	CLORO RESIDUAL	TURBIEDAD				
MAYO	1	176,00	7,44	22,16	1,53	0,5	7,25	22,73		
	2	479,00	7,42	22,45	1,61	0,5	7,27	22,69		
	3	2900,00	7,16	23,52	1,56	0,8	7,02	24,65		
	4	696,00	7,44	22,34	1,64	0,2	7,24	22,78		
	5	2740,0	7,22	21,78	1,47	0,4	7,24	22,24		
	6	1030,00	7,21	21,77	1,55	0,3	7,06	21,93		
	7	2092,00	7,39	21,14	1,65	0,3	7,23	21,50		



MES	DÍA	ENTRADA			SALIDA			
		TURBIEDAD (NTU)	PH	TEMPERATURA	CLORO RESIDUAL	TURBIEDAD	pH	TEMPERATURA
		NTU		°C	mg/l	NTU		°C
8	1180,00	7,35		22,28	1,63	0,3	7,18	22,57
9	480,00	7,33		23,09	1,68	0,4	7,21	23,75
10	1720,00	7,35		22,53	1,54	0,0	7,25	23,22
11	2270,00	7,31		21,67	1,58	0,0	7,18	21,85
12	2210,00	7,37		21,29	1,54	0,0	7,22	21,43
13	537,00	7,36		21,63	1,48	0,0	7,24	21,94
14	6270,00	7,39		21,40	1,50	0,1	7,25	21,83
15	1290,00	7,40		21,22	1,63	0,0	7,27	21,53
16	970,00	7,37		22,03	1,59	0,0	7,23	22,23
17	3630,00	7,31		22,00	1,61	0,0	7,18	22,23
18	3230,00	7,30		22,02	1,72	0,0	7,25	22,43
19	1270,00	7,43		21,86	1,60	0,0	7,30	22,29
20	7340,00	7,34		22,12	1,59	0,1	7,22	22,66
21	6700,00	7,38		21,03	1,55	0,4	7,23	21,86
22	6350,00	7,36		21,15	1,62	3,0	7,20	21,73
23	4200,00	7,34		21,72	1,49	0,3	7,17	21,93
24	2620,00	7,31		21,93	1,49	0,0	7,18	21,97
25	1620,00	7,25		21,62	1,72	0,0	7,18	21,59
26	969,00	7,38		21,79	1,76	0,2	7,25	22,14
27	963,00	7,44		21,46	1,66	0,1	7,28	21,81
28	583,00	7,44		21,42	1,65	0,0	7,29	21,62
29	468,00	7,49		21,92	1,70	0,0	7,31	22,21
30	560,00	7,27		21,75	1,79	0,0	7,17	21,95
31	887,00	7,24		21,48	1,74	0,0	7,18	20,89

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4</p>	INFORMES					 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.</p>
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO	
					Código: 51.29.06.27	
					Versión 07	

Tabla 9. Parámetros de calidad entrada y salida – Mes de junio/2025


MES	DÍA	ENTRADA			SALIDA			TEMPERATURA °C
		TURBIEDAD (NTU)	PH	TEMPERATURA °C	CLORO RESIDUAL mg/l	TURBIEDAD NTU	pH	
		NTU						
JUNIO	1	841,00	7,33	21,98	1,66	0,0	7,24	21,83
	2	883,00	7,32	21,00	1,68	0,0	7,20	22,02
	3	557,00	7,45	21,13	1,61	0,0	7,28	21,74
	4	291,00	7,53	21,36	1,68	0,0	7,33	21,67
	5	359,0	7,54	21,57	1,61	0,0	7,35	21,88
	6	6070,00	7,37	21,19	1,40	0,0	7,29	21,45
	7	3490,00	7,28	21,02	1,58	0,0	7,18	21,41
	8	1470,00	7,30	21,79	1,73	0,0	7,21	22,15
	9	1630,00	7,47	21,47	1,74	0,0	7,27	21,69
	10	6330,00	7,55	20,25	1,63	0,0	7,26	20,60
	11	1640,00	7,56	20,83	1,62	0,0	7,26	21,12
	12	774,00	7,52	21,50	1,54	0,0	7,31	21,71
	13	1420,00	7,48	21,85	1,53	0,0	7,33	22,24
	14	2441,00	7,38	22,27	1,54	0,0	7,26	22,67
	15	2190,00	7,31	22,28	1,53	0,0	7,24	22,31
	16	1520,00	7,42	21,61	1,67	0,1	7,25	21,77
	17	5730,00	7,47	21,08	1,60	0,1	7,26	21,45
	18	2040,00	7,59	21,28	1,44	0,1	7,25	22,08
	19	1920,00	7,42	21,56	1,57	0,1	7,22	22,34
	20	3880,00	7,42	21,85	1,50	0,0	7,25	22,42
	21	940,00	7,42	21,81	1,58	0,0	7,26	22,36
	22	2780,00	7,44	21,63	1,52	0,0	7,26	21,81
	23	2050,00	7,39	22,06	1,55	0,0	7,25	22,16

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES							 27 AÑOS E.I.C.E.-E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07			Fecha Ultima Modificación 2023-12-16			Tipo de Documento: FORMATO	
							Código: 51.29.06.27	
							Versión 07	

24	3980,00	7,53	21,41	1,71	0,0	7,28	21,62
25	3140,00	7,60	20,98	1,67	0,2	7,29	21,49
26	1140,00	7,56	21,53	1,65	0,1	7,27	21,73
27	512,00	7,53	21,70	1,60	0,0	7,28	21,88
28	5190,00	7,52	21,60	1,50	0,0	7,25	22,02
29	3100,00	7,57	20,62	1,70	0,1	7,30	21,16
30	1100,00	7,51	21,65	1,48	0,1	7,28	22,06

Se relaciona a continuación horas operación y horas suspensión de la planta definitiva para para el mes de mayo y junio del año 2025.

Gráfica 11. Horas de operación vs horas suspensión–Mayo/2025

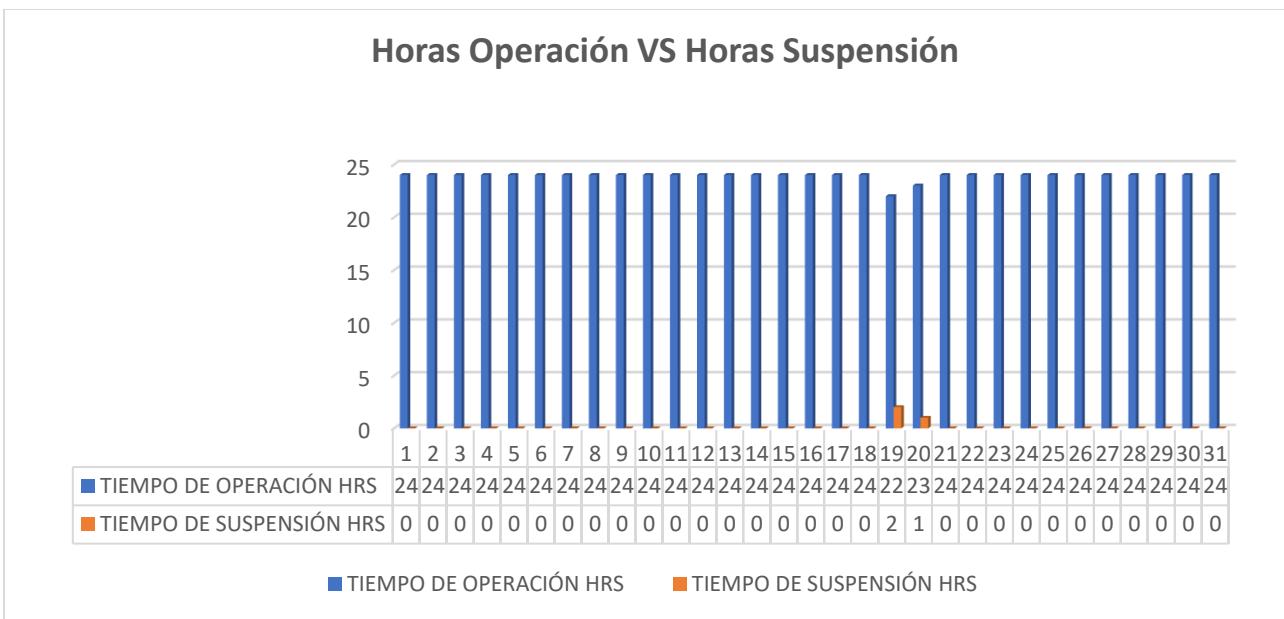

Gráfica 12. Horas de operación vs horas suspensión – Junio/2025



Horas Operación VS Horas Suspensión



A continuación, se relaciona el volumen y caudal promedio suministrado en el mes de enero a junio del año 2025.

Tabla 10. Volumen y caudal suministrado por la Planta Definitiva mes de enero a junio del año 2025.

MES/2025	PLANTAS DE TRATAMIENTO (m ³ /mes)	CAUDAL
ENERO	1.181.558,49	433,21
FEBRERO	1.087.264,80	449,43
MARZO	1.191.001,30	446,48
ABRIL	1.139.715,94	446,44
MAYO	1.131.812,60	440,09
JUNIO	1.113.620,10	444,66

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	


Los mantenimientos generales ejecutados en la PTAP Definitiva comprendieron un conjunto de actividades clave orientadas a preservar la eficiencia operativa del sistema y extender la vida útil de su infraestructura. Dentro de estas labores se destacó la remoción de arenas y sedimentos acumulados en los tanques de desarenación y en los lechos de secado, con el fin de prevenir obstrucciones, mantener la capacidad hidráulica de los procesos y evitar pérdidas de eficiencia en la remoción de sólidos. Igualmente, se realizó el lavado integral de las unidades de tratamiento —incluyendo floculadores, sedimentadores y filtros—, garantizando condiciones sanitarias adecuadas para el proceso de potabilización. De manera complementaria, se efectuaron trabajos de mantenimiento en las zonas verdes perimetrales, lo cual no solo aporta al cuidado del entorno ambiental, sino que también contribuye a la protección física de la infraestructura operativa. Estas intervenciones resultan fundamentales para asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua suministrada a la población.



A continuación, se presenta las principales actividades de mantenimiento realizadas durante el mes de mayo y junio del año 2025.

Tabla 11. Mantenimientos realizados en el mes de mayo/2025.

MANTENIMIENTOS EN PLANTA DEFINITIVA

FECHA	ITEM	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
viernes, 2 de mayo de 2025	despeje y retiro de material de río de bocatoma a planta definitiva con retro excavadora y volqueta	 	

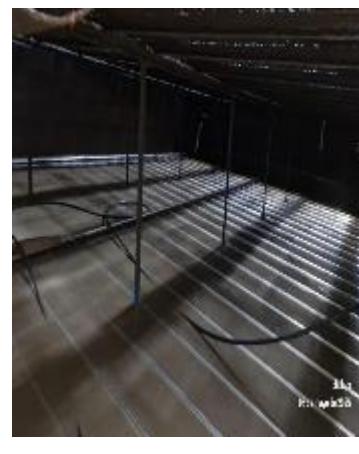lunes, 5 de mayo de 2025	lavado de sedimentador 1 y 2 sur	 
lunes, 5 de mayo de 2025	limpieza de Bocatoma Cravo sur con maquina retro excavadora y volqueta	 
martes, 6 de mayo de 2025	lavado de sedimentador 1 norte	 

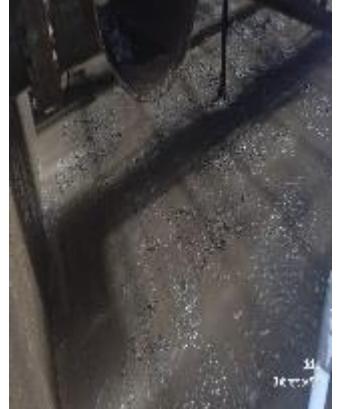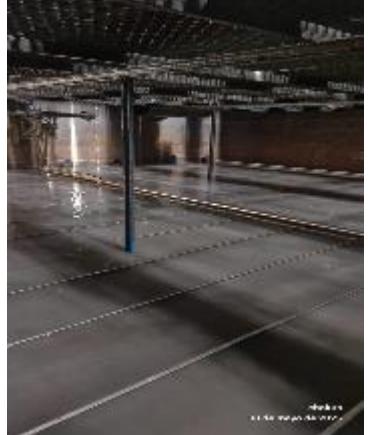martes, 6 de mayo de 2025	limpieza de Bocatoma Cravo sur y despeje de arenas con retro excavadora y volqueta	 
miércoles, 7 de mayo de 2025	limpieza de Bocatoma Cravo sur con maquina retro excavadora y volqueta	 
jueves, 8 de mayo de 2025	lavado de sedimentador 2 norte	 

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>I N F O R M E S</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

viernes, 9 de mayo de 2025	se realizaron actividades en lechos de secado		
jueves, 15 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en desarenadores ptap definitiva		
martes, 13 de mayo de 2025	guadaña zonas verdes		

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<i>INFORMES</i>			 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.</p>
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

<p>martes, 13 de mayo de 2025</p> <p>a adecuación de terreno para siembra de maní forrajero PTAP definitiva (embellecimiento)</p>	 
<p>viernes, 16 de mayo de 2025</p> <p>limpieza manual en lechos de secado</p>	 

viernes, 16 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en desarenadores y bocatoma PTAP definitiva	 
lunes, 19 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en desarenadores PTAP definitiva	
martes, 20 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en bocatoma PTAP definitiva	 


miércoles, 21 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en bocatoma PTAP definitiva	
miércoles, 21 de mayo de 2025	Se realiza actividad de embellecimiento	
jueves, 22 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en bocatoma PTAP definitiva	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>I N F O R M E S</i>		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07

viernes, 23 de mayo de 2025	guadaña de Zonas verdes	
viernes, 23 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en desarenadores y bocatoma PTAP definitiva	 
sábado, 24 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en desarenadores y bocatoma PTAP definitiva	 

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

lunes, 26 de mayo de 2025	lavado de sedimentador 2 sur	
lunes, 26 de mayo de 2025	Se destapa el tubo del canal del vertedero, estaba realizando tapón trozos de palo	 
lunes, 26 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en bocatoma PTAP definitiva	 

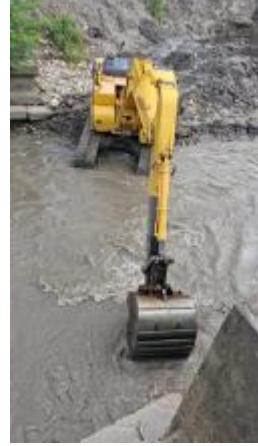martes, 27 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en bocatoma PTAP definitiva		
viernes, 30 de mayo de 2025	trabajo con retro excavadora en desarenadores PTAP definitiva		
viernes, 30 de mayo de 2025	lavado de sedimentador 2 norte		



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



MANTENIMIENTOS EN PLANTA DEFINITIVA JUNIO 2025

FECHA	ITEM	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
jueves, 5 de junio de 2025	lavado de sedimentador 1 sur y 1 norte		
jueves, 5 de junio de 2025	se realizan trabajos de poda en la PTAP DEFINITIVA		
sábado, 7 de junio de 2025	se reaaliza extracción de arenas de los desarenadores		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

lunes, 9 de junio de 2025	lavado sedimentador 2 norte	
miércoles , 11 de junio de 2025	se realiza extracción de arenas y limpieza del Jarillón en bocatoma	 <p style="text-align: right; font-size: small;">chakas 11 de junio de 2025</p>
jueves, 12 de junio de 2025	se realiza extracción de arenas de bocatoma	



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



sábado, 14 de junio de 2025	se realizan trabajos de poda en la PTAP DEFINITIVA	
miércoles , 18 de junio de 2025	se realiza limpieza de arenas en bocatoma y desarenadores de la ptap definitiva	
jueves, 19 de junio de 2025	limpieza con retroexcavador a en bocatoma	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E-ESP
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

jueves, 19 de junio de 2025	lavado de sedimentador 1 y 2 sur		
viernes, 20 de junio de 2025	se realizan trabajos de embellecimiento		
martes, 24 de junio de 2025	se realiza limpieza en la bocatoma		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

miércoles , 25 de junio de 2025	se realiza limpieza en la bocatoma		
jueves, 26 de junio de 2025	se realiza limpieza en la bocatoma		
jueves, 26 de junio de 2025	se realiza lavado de sedimentador 1 norte		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

sábado, 28 de junio de 2025	se realiza limpieza en los desarenadores	
--------------------------------------	--	--

11.3. PLANTA ALTERNA

La planta alterna - módulo 1 cuenta con cuatro (4) hidrociclos de homogenización (sistema de micro floculación), cinco (5) unidades de clarificación (cada una con cono de mezcla, floculador de flujo ascendente y un sedimentador de alta tasa tipo colmena), un (1) tanque de equilibrio y dos (2) trenes de filtración (cada uno con tres unidades que operan con flujo descendente a presión), a la salida de los filtros se cuenta con un macro medidor que registra el volumen de agua tratada. Finalmente, para el almacenamiento de agua el módulo 1 cuenta con cuatro (4) tanques con capacidad de 500 m³ cada uno.

La Planta Alterna fue diseñada para suministrar un caudal mínimo de 150L/s de agua potable. Su operación inició el día 16 de septiembre del año 2017.

Para el mes de Mayo la Planta Alterna apoyo el suministro de agua potable con un caudal de 120 L/s los días 20 a partir de las 6 pm, el día 21 durante las siguientes 24 horas, el día 22 durante las siguientes 24 horas y el día 23 operó 4 otras. Esto obedece a la emergencia presentada en la bocatoma y desarenadores de la PTAP Definitiva por acumulación de arenas.

Para el mes de junio no se operó Planta Alterna.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Tabla 12. Mantenimientos realizados en el mes de mayo/2025

MANTENIMIENTOS EN PLANTA ALTERNA

FECHA	ITEM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
viernes, 23 de mayo de 2025	Se realizó lavado superficial de las 5 colmenas de los sedimentadores de la planta alterna purgas de los mismos y de los clarificadores	 
viernes, 23 de mayo de 2025	Se realizó orden y limpieza en la sala de dosificación de soda y PAC	 

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

<p>viernes, 23 de mayo de 2025</p>	<p>Y se realizó limpieza superficial a dos filtros de la planta conciliada.</p>	
------------------------------------	---	--

11.4. PLANTA CONCILIADA

La Planta Conciliada - módulo 2 cuenta con un proceso convencional de tratamiento, compuesta por unidades de clarificación (proceso de homogenización de insumos mediante un vertedero triangular), coagulación, floculación, sedimentación, filtración (6 unidades) y desinfección. A diferencia del módulo 1, el módulo 2 opera a presión atmosférica y no cuenta con la posibilidad de tratar y enviar agua de entrada directo a filtración cuando los parámetros son bajos. La planta conciliada no cuenta con tanques de almacenamiento propios; sin embargo, se conecta con los tanques de almacenamiento del módulo 1.

El caudal de diseño es de 300 l/s, sin embargo, las dos líneas de conducción de 16" y 18" no permiten el flujo hidráulico total, por lo tanto, el caudal de producción máximo es de 180 l/s. El inicio operación fue el día 28 de agosto del año 2018.

11.5. POZOS PROFUNDOS.

En el mes de mayo se operaron los pozos profundos Núcleo Urbano II (50 lps / 24 horas), Bendición (20 lps / 17 horas), Braulio Campestre (4 lps/ 23 horas), y central de abastos (60 lps 24 horas).

Los pozos profundos, Braulio Campestre, Central de Abastos, Villa María II; operaron como apoyo en el suministro de agua potable con el fin de mantener presiones estables en la ciudad de Yopal.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Los pozos profundos Núcleo Urbano II y Bendición se operaron con el fin de garantizar las condiciones de calidad, continuidad y presión en el sector hidráulico 10 + Ciudadela La Bendición.

El pozo Villa María II operó a partir del día 21 de mayo a las 6 pm con turno de 24 horas/día, y un caudal promedio de 9 l/s con el fin de mantener las presiones en los sectores hidráulicos 4 A Y 4B y finalizó su operación el día 24 de mayo del año 2025 a las 6:00 am.

El pozo Villa David operó a partir del día 21 de mayo a las 6 pm con turno de 24 horas/día, con un caudal promedio de 11.6 l/s con el fin de mantener las presiones en el barrio villa David y finalizó su operación el día 24 de mayo del año 2025 a las 6:00 am.

El pozo profundo Braulio Campestre para el mes de mayo; operó promedio 23,22 horas/día y para el mes de junio 20,8 horas/día con el fin de mantener las condiciones de presión en los sectores hidráulicos 8, 8A y 8B. De igual forma, se mantuvo el servicio de cargue a carrotanques los cuales se encuentran autorizados por la EAAAY, para la distribución de agua potable en las zonas rurales con desabastecimiento y áreas urbanas ilegales.

Para el mes de mayo y junio, el pozo Manga de Coleo continúa apagado por recomendaciones de la Unidad de Mantenimientos y Electromecánica, por tal motivo salió de operación desde el pasado mes de enero de 2025.

A continuación, se relaciona el volumen suministrado por pozos profundos a la red de distribución durante el año 2025.

Tabla 13. Volumen suministrado por los pozos profundos desde en el mes de enero – junio del año 2025.

MES/2025	POZOS PROFUNDOS (m3/mes)
ENERO	292.915,38
FEBRERO	355.357,26
MARZO	306.080,00
ABRIL	273.002,01
MAYO	280.108,90
JUNIO	267.063,26

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

Los insumos químicos de consumo para el proceso de potabilización en los Pozos Profundos son; Cloro Granulado x 45 kg y Cloro Gaseoso x 68kg. El cloro gaseoso x 68 kg es usado en el sistema de cloración para el pozo profundo Núcleo Urbano II; el Cloro Granulado x 45 kg es usado en el sistema de cloración para los pozos profundos, Bendición, Braulio Campestre, Central de Abastos II, Villa David y Villa María.

Tabla 14. Consumo de los insumos químicos del mes de mayo del año 2025.

MES DE MAYO	SISTEMA DE TRATAMIENTO (POZOS PROFUNDOS)						
	MANGA DE COLEO	BRAULIO CAMPESTRE	C. ABASTOS II	VILLA MARIA II	VILLA DAVID	BENDICIÓN	NUCLEO URBANO
CLORO GASEOSO CL2	0	0	0	0	0	0	3
HIPOCLORITO DE CALCIO X 45 KG	0	40	234	0	6	61	0

Tabla 14. Consumo de los insumos químicos del mes de junio del año 2025.

MES DE JUNIO	SISTEMA DE TRATAMIENTO (POZOS PROFUNDOS)						
	MANGA DE COLEO	BRAULIO CAMPESTERE	C. ABASTOS II	VILLA MARIA II	VILLA DAVID	BENDICIÓN	NUCLEO URBANO
CLORO GASEOSO CL2	0	0	0	0	0	0	3
HIPOCLORITO DE CALCIO X 45 KG	0	46	233	0	6	72	0

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">I N F O R M E S</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

11.6. VOLUMEN DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO


A continuación, se presenta el volumen de agua potable suministrado por plantas de tratamiento y pozos profundos.

Tabla 15. *Volumen de agua potable suministrado por los sistemas de potabilización.*

MES/2025	PLANTAS DE TRATAMIENTO (m³/mes)	POZOS PROFUNDOS (m³/mes)	TOTAL / MES
ENERO	1.181.558,49	292.915,38	1.474.473,86
FEBRERO	1.087.264,80	355.357,26	1.442.622,06
MARZO	1.191.001,30	306.080,00	1.497.081,30
ABRIL	1.139.715,94	273.002,01	1.412.717,96
MAYO	1.131.812,60	280.108,90	1.411.921,50
JUNIO	1.113.620,10	267.063,26	1.380.683,36

Gráfica 13. *Volumen de agua potable suministrado por los sistemas de potabilización.*

VOLUMEN SUMINISTRADO POR SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLES MES DE ENERO A JUNIO DE 2025

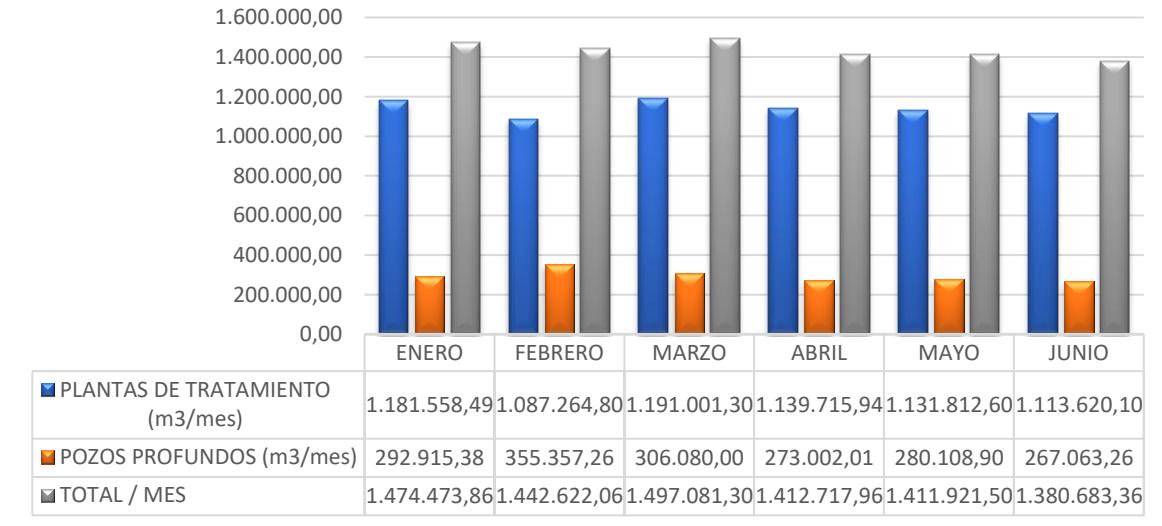

A continuación, se relaciona los sectores hidráulicos de la ciudad de Yopal que son suministrados de acuerdo a los sistemas de tratamiento de agua potable.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO	SECTORES HIDRÁULICOS
PTAP Definitiva	1A - 1B - 1C - 1D - 1E - 1F - 2 - 3 - 3A - 3B - 4A - 4B - 5A - 5B - 5C - 6 - 6A - 8 - 8A - 9A - 9B - 11
Manga de Coleo	5B - 5C
Núcleo Urbano II y Bendición	10
Materno Infantil	6 - 6A
Zaranda	3A
Central de Abastos	7A - 7B

A continuación, actividad de mantenimiento realizadas durante el mes de mayo del año 2025.

MANTENIMIENTOS EN POZOS

FECHA	ITEM	REGISTRO FOTOGRÁFICO					
miércoles, 14 de mayo de 2025	Se reaiza cambio de las unidades de filtracion del pozo Braulio Campestre, se reemplazan con los filtros provenientes del pozo Braulio Centro						

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY <small>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE-ESP</small>
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

11.7. CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA

El agua suministrada de enero a mayo del año 2025, por los sistemas de tratamiento (Planta Definitiva y Pozos Profundos) cumplió con las características físicas, química y microbiológicas de la norma 2115/2007 según reportes de la plataforma SIVICAP (Sistema de Información para Vigilancia de la Calidad del Agua Potable), para lo cual el IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano) obtuvo como resultado SIN RIESGO; es decir, el agua suministrada en los meses de reporte cumplió con las condiciones de calidad apta para consumo humano.

Ilustración 1. IRCA mes de enero a junio / 2025 – Plataforma SIVICAP.



Consolidado IRCA mensual por Persona Prestadora (Decreto 1575/2007)

**844000755-EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP**

Mes	Numero de Muestras de Vigilancia	Irca Consolidado Mensual	Nivel de Riesgo
ENERO	7	1,3476	Sin Riesgo
FEBRERO	19	0,0969	Sin Riesgo
MARZO	19	0	Sin Riesgo
ABRIL	11	0,3409	Sin Riesgo
MAYO	12	0,1592	Sin Riesgo
JUNIO	12	0,4717	Sin Riesgo

Fuente:

<https://sivicap.ins.gov.co/SIVICAP/Account/Login?ReturnUrl=%2FSIVICAP%2F>

Es importante resaltar el cumplimiento de la normatividad de la calidad de agua potable, y el óptimo manejo en la operación y los procesos de potabilización de los sistemas de tratamiento (Planta Definitiva y Pozos Profundos).

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

12. GESTIÓN DE OPERATIVA PTAR – YOPAL

Este documento recoge los principales avances y eventos operativos registrados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Yopal durante los meses de mayo y junio de 2025.

12.1. GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YOPAL

El periodo presento condiciones climáticas marcadas; mientras que en mayo se presentaron altos índices de precipitación con un acumulado de 188 mm en 21 días, junio mostró una disminución gradual de las lluvias, lo que permitió una operación más estable del sistema. Estos factores influyeron directamente en la dinámica hidráulica de la planta y en las estrategias adoptadas para mantener la eficiencia del tratamiento.

Durante el bimestre evaluado, la PTAR recibió y trató el total de las aguas residuales generadas en la zona urbana de Yopal. En mayo se registró un caudal promedio de 325,69 l/s, mientras que en junio fue de 322 l/s. Las lluvias intensas de mayo generaron aumentos súbitos que alcanzaron hasta 800 l/s, lo cual obligó al uso del canal de excesos para evitar sobrecargas en el sistema.

Es importante mencionar que, aunque la cámara de entrada tiene una capacidad hidráulica de hasta 600 l/s, el sistema de tratamiento está dimensionado para operar eficientemente hasta un máximo de 400 l/s. Superar este umbral compromete el desempeño del proceso, generando presión adicional sobre las unidades de tratamiento posteriores.

A continuación, se presentan los avances y dificultades técnicas observadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Yopal:

- **Despeje de zonas verdes:** Teniendo en cuenta las precipitaciones, se generó un crecimiento acelerado de la vegetación en las áreas internas de la planta, dificultando el tránsito operativo y el acceso a algunas estructuras. Para mitigar esta situación, se incrementaron las jornadas de limpieza y mantenimiento, ejecutadas por el personal operativo con apoyo de 2 guadañas y 1 cortaseto. Las labores incluyeron corte de pasto, poda de cercas vivas y recolección de material vegetal, mejorando la visibilidad y seguridad en los desplazamientos internos.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4</p>	<h1 style="text-align: center;">INFORMES</h1>			 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.</p>
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fotografías 1-6: corte y despeje maleza de áreas verdes alrededor del pretratamiento y filtros percoladores.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fotografías 7 - 10: Despeje de maleza sendero perímetro filtros y áreas aledañas a las canaletas Parshal 18" y 36".



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fotografías 11 - 14: Poda de cerca viva con uso del cortasetos



Fotografías 15 y 16: Poda de cerca viva con uso del cortasetos

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fotografías 17 y 18: limpieza diaria maleza filtro percoladores

- **Mejoramiento estructuras en Concreto:** Se realizaron actividades de embellecimiento, rehabilitación superficial y protección estructuras del pretratamiento de sistema.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		



Fotografías 19 y 22: Pintura de estructuras

- **Mantenimiento del grupo electrógeno cuarto de control:** Se ejecutaron varios mantenimientos preventivos y correctivos al grupo electrógeno, además se realizaron adecuaciones al cuarto de Control mediante la instalación de un aire acondicionado con el fin de nivelar la humedad y temperatura de los equipos y sistemas de control mitigando riesgos en fallas térmicas, garantizando así la vida útil del sistema operativo, tal como se detalla a continuación:
 - Se ejecutaron labores preventivas y correctivas que incluyeron el cambio del disyuntor trifásico 3x1 de 30 A en el tablero de alumbrado general. En paralelo, se realizó el mantenimiento de rutina al grupo electrógeno del cuarto de control, y se instaló un sistema de aire acondicionado para reducir la humedad relativa y estabilizar la temperatura de los equipos electrónicos, mejorando así su vida útil. Estas intervenciones permitieron mantener operativa la infraestructura crítica ante eventos de interrupción del suministro eléctrico.
 - Atención a contingencia eléctrica por corto en transformador: Durante junio se identificó una falla en el transformador de 750 KVA, causada por la entrada de una serpiente que generó un corto circuito entre la línea y tierra. El sistema de protección (DPS) respondió adecuadamente, pero el evento provocó la desconexión del servicio. El personal técnico realizó el retiro del DPS dañado, reconexión directa y aislamiento con cinta dieléctrica, restableciendo el suministro mediante la línea de 34.5 KV. Se garantizó la operatividad del sistema de filtros percoladores bajo condiciones de emergencia con el grupo electrógeno.

 INFORMES			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	



Fotografías 23 y 24: Mantenimiento del grupo electrógeno e instalación de Aire Acondicionado.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Fotografías 25-27: Retiro DPS qué presenta falla, se conectan directamente los conductores de la línea, se realiza empalme de la línea y se aísla con suficiente cinta.



Fotografía 28 y 29: Izq. mantenimiento preventivo en cuarto de control de electrobombas sumergibles y Der. tanqueo al generador.

- **Uso de tela oleofílica en pretratamiento durante lluvias:** Como medida operativa durante las lluvias, se instala **tela oleofílica** en la entrada del pretratamiento para **retener grasas, aceites y/o hidrocarburos** que ingresan con el caudal. Esta barrera selectiva permite el paso del agua, evitando que estos compuestos afecten los procesos posteriores. Su uso contribuye a proteger la estabilidad del sistema biológico y su uso es constante durante eventos de precipitación intensa.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fotografías 30 y 31: Actividad de extracción sobrenadantes en desarenadores con apoyo de equipo succión

- **Retiro de residuos sólidos y sobrenadantes en Unitarios del sistema:** Se intensificó la limpieza de los cribados (manual y mecánico), desarenadores cámara de bombeo y bandejas filtros percoladores, implementando turnos diarios y uso del equipo de succión-presión. Estas acciones han contribuido a mejorar la eficiencia hidráulica y reducir riesgos de rebose por acumulación de residuos.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Fotografía 32 y 33: Retiro y limpieza de residuos sólidos en estructuras cribado manual y mecánico.



Fotografía 34 y 35: Izq. Retiro y limpieza de residuos sólidos en estructuras y Der. engrase cadena de la rejilla auto limpiante.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fotografías 36 y 37: Actividad de extracción sobrenadantes en desarenadores con apoyo de equipo succión



Fotografías 38 y 39: Actividad de extracción sobrenadantes en desarenadores con apoyo de equipo succión



Fotografías 40 y 41: Extracción con apoyo de equipo de succión y limpieza tanque de Bombeo



Fotografías 42 y 43: Extracción de sobrenadantes con apoyo de equipo de succión y lavado de bandejas filtro percoladores.

- Instalación de Bomba electro sumergible #3 que se encontraba en proceso de Garantía:** Como se indicó en el periodo anterior, se efectuaron ajustes temporales en la reubicación de las bombas sumergibles para garantizar la continuidad del servicio. En mayo, se recibió nuevamente la electrobomba

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

sumergible No. 3, tras haber sido devuelta por garantía, y fue instalada en la posición No. 4, dejando el sistema de bombeo en óptimo funcionamiento.



Fotografías 44 y 45: Recibo e instalación de bomba electro sumergible.

- Optimización de filtros percoladores y avance del contrato de obra No. 812.14.01.00081.24:** En el marco del contrato de obra No. 812.14.01.00081.24, con fecha de inicio el 18 de diciembre de 2025, se avanza en la rehabilitación y optimización de la PTAR. Este contrato contempla la reconstrucción del filtro percolador No. 4, el mantenimiento de los filtros No. 1, 2 y 3, la recuperación estructural del viaducto en el emisario final de la tubería de 42" (afectado por un incendio ocurrido el 11 de marzo de 2022) y la reposición de tramos de tubería deteriorada en sectores externos a la planta.

Durante el mes de mayo se avanzó significativamente en la ejecución de obras relacionadas con el sistema de alcantarillado, estructuras metálicas de viaductos y rehabilitación del filtro percolador No. 4 de la PTAR de Yopal, de acuerdo con las modificaciones establecidas en el Acta de Modificación de Cantidad de Obra No. 1.

Obras en el Sistema de Alcantarillado y Viaductos: Se realizó el replanteo y localización de 85 metros lineales de tubería, distribuidos en 2 tramos proyectados del emisario final, como parte del proceso de reposición y rehabilitación de redes.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

- En el viaducto No. 2, se ejecutó la aplicación de 45,93 m² de pintura anticorrosiva y esmalte epóxico, como parte del mantenimiento preventivo estructural.
- Se desarrollaron varias actividades nuevas no previstas inicialmente, entre ellas:
 - Excavación mecánica 19,87 m³ para aislamiento y adecuación de estructuras metálicas en los viaductos No. 1, 2 y 3.
 - Desmonte e instalación de estructuras metálicas del viaducto No. 2.
 - Instalación de 12 metros de correa metálica estructural como soporte de tuberías PEAD.
 - Colocación de 32,4 m² de poli sombra negra al 80% para protección de tubería y estructura.
 - Desarme de la estructura metálica del Viaducto No. 2 por deterioro (675,8 kg) y montaje de nueva estructura del mismo peso en acero ASTM A36, como medida correctiva y preventiva ante escorrentías.

Rehabilitación del Filtro Percolador No. 4 – PTAR Yopal

- Se realizó el suministro de 32 metros de tubería de acero inoxidable 304 SCH10 de 6", para el armado del sistema de aspersión.
- Se instalaron 28 bridas (flanche) Slip On de 6" para asegurar la conexión modular del sistema de distribución.
- Se fabricaron e instalaron 188 cartelas triangulares como soportes estructurales para el montaje de las bridas.
- Finalmente, se completó la fabricación e instalación de 164 flautas en tubo redondo de 1 ½" de acero inoxidable 304 SCH10, incluyendo la perforación necesaria sobre la tubería principal de 6".

Durante el **mes de junio** de 2025, se adelantaron actividades constructivas en la PTAR de Yopal y el emisario final, entre ellas:

- Fundida de placas de entepiso, muros y losa del pozo de bombeo No. 2.
- Instalaciones eléctricas y canaletas.
- Replanteo y excavación para elementos hidráulicos y estructurales.
- Avances en adecuaciones del cuarto eléctrico y montaje de equipos.

Porcentaje de avance global acumulado del contrato a 30 de junio es de 90,80%, frente a un 92,20% programado.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

- Limpieza y mantenimiento Flautas en Filtros Percoladores:** Se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo de las flautas que hacen parte cada uno de los tres filtros actualmente en operación con una frecuencia Inter diaria. Esta actividad tiene como objetivo optimizar el desempeño hidráulico de los filtros y mitigar el riesgo de obstrucción, contribuyendo así a la prolongación de su vida útil operativa.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fotografías 46 - 49: limpieza de residuos que obstruyen los orificios de las flautas, garantizando un flujo adecuado del agua



Fotografías 50 y 51: limpieza de residuos que obstruyen los orificios de las flautas, garantizando un flujo adecuado del agua

- **Cámaras lechos de secado:** Se aplicó cal hidratada como agente estabilizante en al menos siete ciclos de secado durante el bimestre. El personal ejecutó el volteo manual del lodo y el retiro posterior para su disposición final en el relleno sanitario.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Asimismo, se realizó mantenimiento al tanque de recolección y al sistema de drenaje para evitar taponamientos.



Fotografías 52-55: deshidratación, volteo y retiro de lodos secos para disposición final



 E.I.C.E - E.S.P. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	



Fotografías 56 y 59: deshidratación, volteo y retiro de lodos secos para disposición final



Fotografía 60 y 61: mantenimiento preventivo del tanque sistema de drenaje cámara lechos de secado.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>I N F O R M E S</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

- **Construcción de canales perimetrales en lechos de secado:** Con el fin de mejorar el proceso de secado de residuos y dar respuesta a observaciones anteriores en visitas realizadas por el juez que lleva el caso de la acción popular relacionada con la PTAR, el personal operativo de la planta realizó por autoconstrucción un canal perimetral en la cubierta de las cámaras de los lechos de secado, así como un canal perimetral en el piso, con el propósito de canalizar el agua lluvia y evitar su ingreso a las cámaras.

Esta intervención permite proteger el material en proceso de secado, evitando su humedecimiento y deterioro, lo que contribuye a optimizar la deshidratación y neutralización de los residuos. La medida mejora la funcionalidad del área, previene afectaciones al proceso y refuerza las acciones correctivas exigidas por el ente judicial.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



Fotografía 62 y 63: Construcción de canales perimetrales en lechos de secado.

12.2. MONITOREOS LABORATORIO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES:

Durante el **mes de mayo** de 2025 se llevaron a cabo tres (3) jornadas de monitoreo que permitieron evaluar parámetros primordiales en el comportamiento del sistema de tratamiento frente a la calidad del agua, a continuación, se hace un breve análisis de cada monitoreo y posteriormente se exponen las gráficas de los resultados de DBO, DQO, Ph, T y OD principalmente:

- **Monitoreo del 09 de mayo 2025:** Durante el primer monitoreo, el sistema mostró un comportamiento parcialmente estable, con pH dentro del rango permitido, buena elevación del oxígeno disuelto en el vertimiento (5,03 mg/l). Sin embargo, la eficiencia en la remoción de carga orgánica fue baja, con una DQO final de 430 mg/l, superando el valor permisible (180 mg/l) y reflejando una eficiencia del 32,81 %. La ausencia de datos de DBO y microbiológicos limita un análisis más completo.
- **Monitoreo del 15 de mayo de 2025:** El segundo monitoreo evidenció mejoras en la operación del sistema. Se registró cumplimiento normativo en los

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<i>I N F O R M E S</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

parámetros clave de DBO (78 mg/l) y DQO (126 mg/l), con eficiencias de 69,65% y 64,61% respectivamente. En cuanto al oxígeno disuelto en el vertimiento (4,29 mg/l) se observa una tendencia positiva en la estabilidad del sistema, lo cual indica avances operativos y una mejor eficiencia en la remoción de carga orgánica respecto al monitoreo anterior.

- **Monitoreo del 23 de mayo de 2025:** En el tercer monitoreo se consolidó una mejora y estabilidad en el comportamiento del sistema respecto al anterior, ya que se logró una reducción significativa en los niveles de DBO (51 mg/l) y DQO (90 mg/l), cumpliendo con la normatividad vigente y mostrando eficiencias superiores al 100%, aunque esto podría estar relacionado posiblemente a una subestimación en la concentración de entrada. La conductividad y los SDT disminuyeron en el proceso, lo que sugiere una mejor clarificación. No obstante, el oxígeno disuelto en el vertimiento (3,75 mg/l) se mantuvo por debajo del valor mínimo exigido, indicando la necesidad de seguir reforzando el proceso de aireación.

Durante el **mes de junio** de 2025 se llevaron a cabo dos jornadas de monitoreo que permitieron evaluar el comportamiento del sistema de tratamiento frente a parámetros clave de calidad del agua. A continuación, se presenta un análisis individual de cada jornada:

- **Monitoreo del 06 de junio de 2025:** El sistema de tratamiento presentó un desempeño favorable. La DBO en el afluente fue de 411.30 mg/l y efluente fue de 87,7 mg/l, logrando una eficiencia de remoción del 78,68%, dentro del límite permitido de 90 mg/l, lo que refleja una operación estable del proceso biológico. Para la DQO, se alcanzó una remoción del 66,39%, pasando de 610 mg/l en el afluente a 205 mg/l en el vertimiento. Aunque este valor aún supera ligeramente el límite normativo (180 mg/l), evidencia una reducción significativa de carga contaminante. El oxígeno disuelto fue de 2,72 mg/l, levemente por debajo del mínimo requerido, indicando oportunidad de mejora en la aireación secundaria. El pH 6.78 mg/l y la temperatura (27 °C) se mantuvieron dentro de los rangos adecuados, demostrando condiciones operativas estables.
- **Monitoreo del 27 de junio de 2025:** El segundo monitoreo del mes de junio evidenció una leve disminución en la remoción de carga orgánica. La DBO en el efluente fue de 88,3 mg/l, valor que se mantiene dentro del límite máximo permitido de 90 mg/l con un desempeño operativo aceptable. Para la DQO, se registró una concentración de 665 mg/l en el afluente y 255 mg/l en el efluente, lo que corresponde a una eficiencia de remoción del 61,65%. Este resultado, si bien no cumple con el valor normativo de 180 mg/l, refleja un esfuerzo del sistema frente a posibles variaciones en la calidad del influente. El oxígeno

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

disuelto fue de 2,92 mg/l, aún por debajo del mínimo requerido, indicando la necesidad de fortalecer el proceso de aireación. El pH se mantuvo en 7,56 y la temperatura en 27,2 °C, confirmando condiciones operativas estables.

2.1 Graficas Resultados Análisis de Laboratorio primordiales

Figura: Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l O₂) mayo y junio 2025

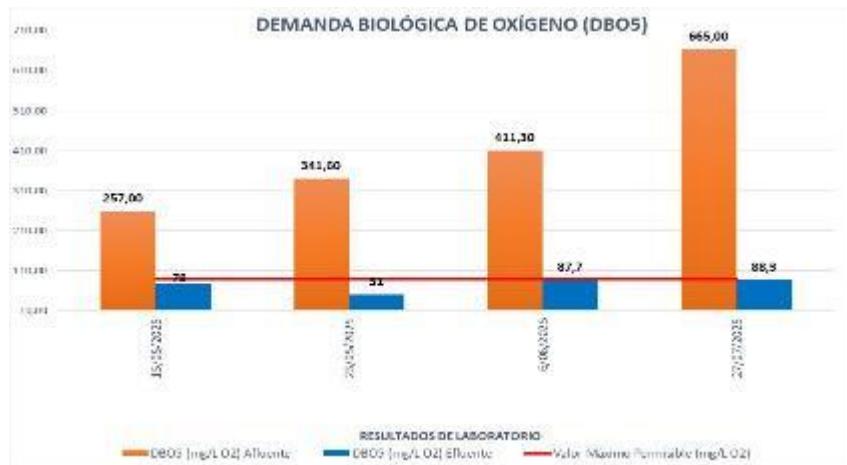


Figura: Demanda Química de Oxígeno (mg/l O₂) mayo - junio 2025

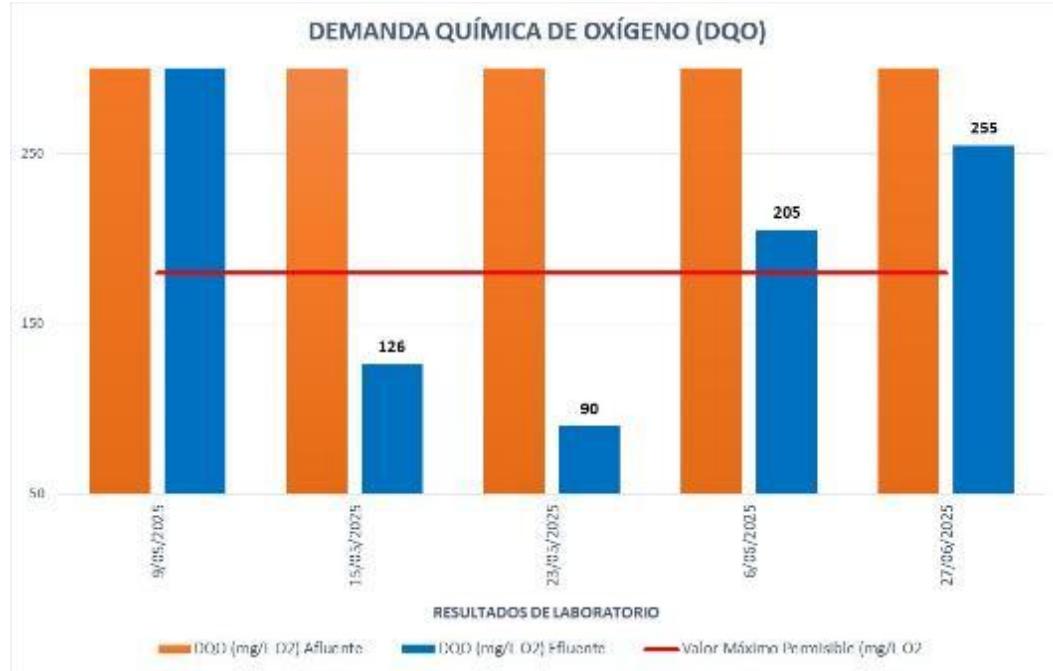


Figura: Demanda Química de Oxígeno (mg/l O₂) mayo - junio 2025

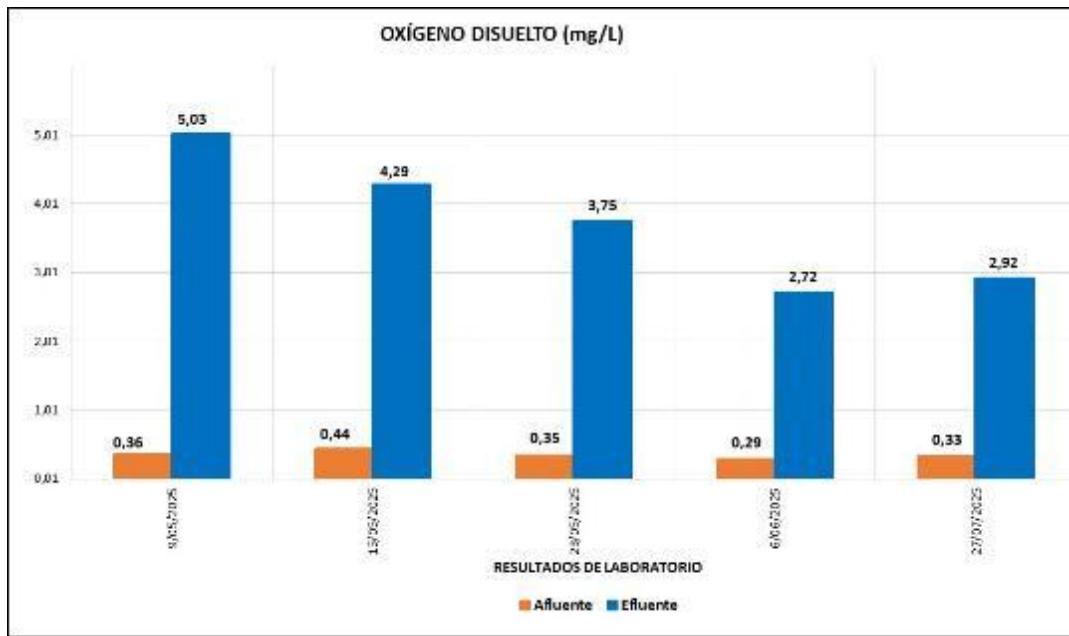


Figura: Potencial de hidrógeno (pH) mayo-junio 2025


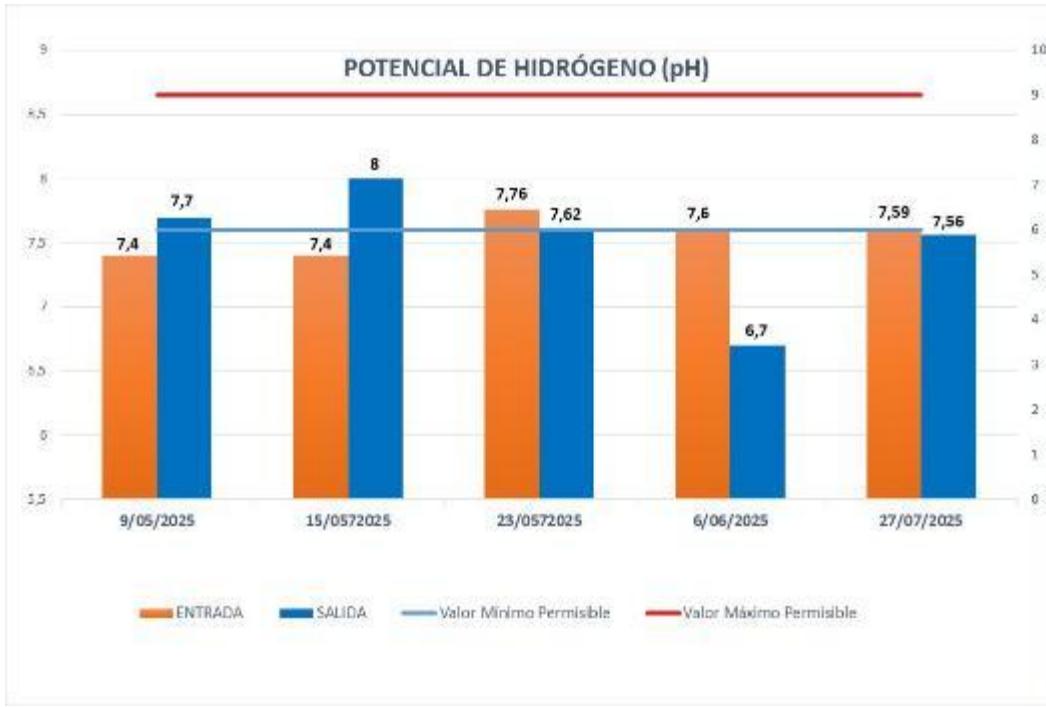


Figura: Temperatura (°C) mayo-junio 2025

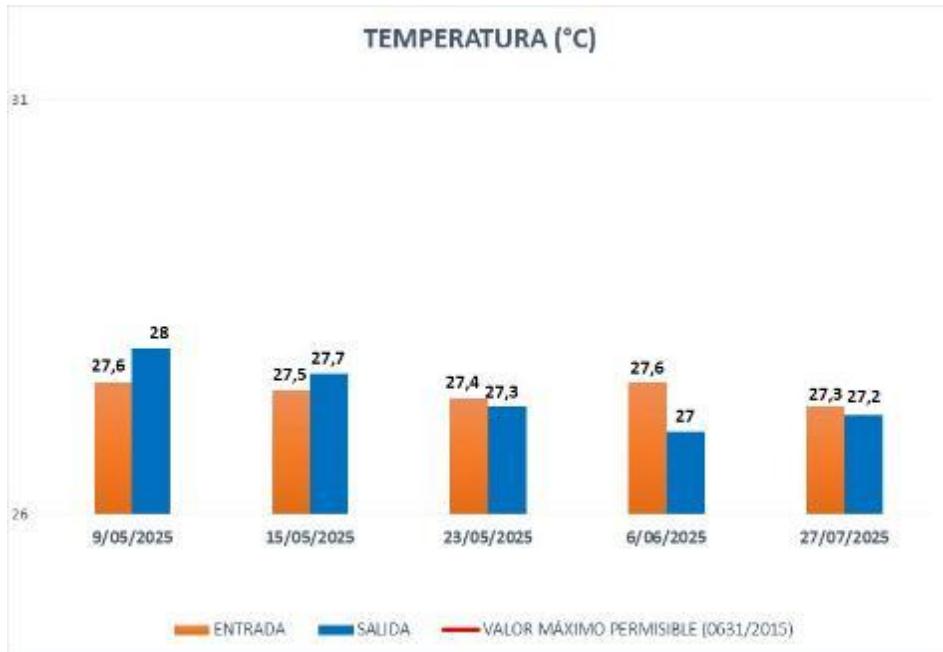

2.2. Análisis de fluctuación de caudales – Mayo y junio de 2025

282

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

CANAleta 24"		CANAleta 18"		CANAleta 36"		CANAleta 24"		CANAleta 18"		CANAleta 36"	
DIA	CAUDAL	DIA	CAUDAL	DIA	CAUDAL	DIA	CAUDAL	DIA	CAUDAL	DIA	CAUDAL
1/05/2025	333,78	1/05/2025	252,94	1/05/2025	0,00	1/06/2025	331,66	1/06/2025	272,76	1/06/2025	389,10
2/05/2025	331,09	2/05/2025	259,25	2/05/2025	0,00	2/06/2025	336,52	2/06/2025	261,29	2/06/2025	690,69
3/05/2025	334,93	3/05/2025	267,65	3/05/2025	638,18	3/06/2025	331,66	3/06/2025	267,60	3/06/2025	0,00
4/05/2025	305,80	4/05/2025	256,62	4/05/2025	242,04	4/06/2025	318,73	4/06/2025	249,03	4/06/2025	0,00
5/05/2025	322,21	5/05/2025	258,15	5/05/2025	343,49	5/06/2025	308,97	5/06/2025	266,50	5/06/2025	0,00
6/05/2025	323,57	6/05/2025	263,96	6/05/2025	0,00	6/06/2025	326,57	6/06/2025	257,59	6/06/2025	0,00
7/05/2025	320,01	7/05/2025	270,06	7/05/2025	818,25	7/06/2025	321,65	7/06/2025	255,08	7/06/2025	0,00
8/05/2025	315,35	8/05/2025	254,06	8/05/2025	0,00	8/06/2025	308,86	8/06/2025	250,23	8/06/2025	0,00
9/05/2025	308,81	9/05/2025	253,91	9/05/2025	64,95	9/06/2025	334,95	9/06/2025	272,67	9/06/2025	379,10
10/05/2025	315,54	10/05/2025	247,90	10/05/2025	0,00	10/06/2025	318,47	10/06/2025	255,14	10/06/2025	63,33
11/05/2025	318,54	11/05/2025	265,21	11/05/2025	0,00	11/06/2025	317,01	11/06/2025	257,55	11/06/2025	0,00
12/05/2025	321,76	12/05/2025	265,37	12/05/2025	0,00	12/06/2025	313,64	12/06/2025	257,73	12/06/2025	0,00
13/05/2025	313,88	13/05/2025	254,12	13/05/2025	0,00	13/06/2025	313,59	13/06/2025	249,07	13/06/2025	0,00
14/05/2025	315,16	14/05/2025	252,74	14/05/2025	7,41	14/06/2025	310,49	14/06/2025	233,39	14/06/2025	0,00
15/05/2025	328,11	15/05/2025	279,37	15/05/2025	174,91	15/06/2025	324,92	15/06/2025	247,79	15/06/2025	0,00
16/05/2025	322,06	16/05/2025	250,61	16/05/2025	0,00	16/06/2025	313,78	16/06/2025	253,98	16/06/2025	0,00
17/05/2025	329,82	17/05/2025	268,93	17/05/2025	275,25	17/06/2025	302,46	17/06/2025	242,97	17/06/2025	0,00
18/05/2025	329,89	18/05/2025	261,52	18/05/2025	0,00	18/06/2025	321,79	18/06/2025	247,82	18/06/2025	21,94
19/05/2025	310,54	19/05/2025	261,45	19/05/2025	48,80	19/06/2025	330,24	19/06/2025	257,62	19/06/2025	113,75
20/05/2025	346,53	20/05/2025	282,03	20/05/2025	673,78	20/06/2025	325,17	20/06/2025	250,26	20/06/2025	0,00
21/05/2025	339,85	21/05/2025	267,59	21/05/2025	0,00	21/06/2025	321,74	21/06/2025	257,55	21/06/2025	70,74
22/05/2025	321,60	22/05/2025	258,85	22/05/2025	70,74	22/06/2025	326,69	22/06/2025	255,09	22/06/2025	85,27
23/05/2025	328,42	23/05/2025	252,74	23/05/2025	364,87	23/06/2025	336,68	23/06/2025	251,42	23/06/2025	0,00
24/05/2025	323,70	24/05/2025	244,20	24/05/2025	0,00	24/06/2025	299,73	24/06/2025	250,28	24/06/2025	250,61
25/05/2025	301,07	25/05/2025	252,84	25/05/2025	51,28	25/06/2025	325,10	25/06/2025	260,21	25/06/2025	0,00
26/05/2025	333,32	26/05/2025	262,54	26/05/2025	0,00	26/06/2025	336,73	26/06/2025	257,75	26/06/2025	7,41
27/05/2025	331,68	27/05/2025	257,59	27/05/2025	0,00	27/06/2025	330,31	27/06/2025	251,76	27/06/2025	0,00
28/05/2025	330,03	28/05/2025	256,34	28/05/2025	0,00	28/06/2025	325,13	28/06/2025	261,29	28/06/2025	280,19
29/05/2025	347,50	29/05/2025	262,70	29/05/2025	0,00	29/06/2025	321,88	29/06/2025	252,70	29/06/2025	0,00
30/05/2025	344,87	30/05/2025	266,47	30/05/2025	192,21	30/06/2025	324,99	30/06/2025	256,34	30/06/2025	0,00
31/05/2025	346,95	31/05/2025	245,41	31/05/2025	0,00	PROMEDIO	322,00	PROMEDIO	255,35	PROMEDIO	78,40
	PROMEDIO	325,69	PROMEDIO	259,78		AFLUENTE		AFLUENTE		AFLUENTE	CAUDAL DE EXCESO
	AFLUENTE		EFLUENTE		CAUDAL DE EXCESO						

➤ **Caudal afluente (Canaleta 24")**

- **Promedio mayo:** 325,69 l/s

- **Promedio junio:** 322,00 l/s

- Se observa una ligera disminución del caudal promedio afluente en junio respecto a mayo (-1,13%), aunque ambos valores se mantienen en rangos similares.

- A lo largo de ambos meses, el afluente muestra una variación diaria estable, sin picos extremos, lo cual indica un ingreso relativamente constante al sistema.

➤ **Caudal efluente (Canaleta 18")**

- **Promedio mayo:** 259,78 l/s

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">I N F O R M E S</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

- **Promedio junio:** 255,35 l/s
- El efluente también muestra una leve disminución en junio (-1,7%). Esto puede estar relacionado con ajustes en la operación del sistema, acumulación temporal o retención hidráulica en procesos intermedios.
- La tendencia en ambos meses es de valores cercanos y estables, reflejando continuidad en la salida del sistema, aunque ligeramente inferior al ingreso.

3. Caudal de exceso (Canaleta 36")

- **Promedio mayo:** 127,94 l/s
- **Promedio junio:** 7,40 l/s
- La diferencia más significativa se presenta en el caudal de exceso, que disminuye drásticamente en junio. Mientras que en mayo se registran varios eventos de bypass o rebose, con picos relevantes (ej. 818,25 l/s el 7/05 y 673,78 l/s el 20/05), en junio la mayoría de los días no se registró caudal por esta canaleta, y los pocos valores registrados fueron bajos (ej. 85,27 l/s el 22/06).

12.3. CONCLUSIONES

- Durante los meses de mayo y junio, la PTAR de Yopal mantuvo su operación continua, enfrentando condiciones climáticas complejas, especialmente en mayo, cuando se registraron picos de caudal superiores a 800 L/s, que superaron la capacidad hidráulica del sistema y ocasionaron reboses. En contraste, en junio se evidenció una reducción significativa del caudal de exceso, lo que sugiere una mejor contención operativa y una posible estabilización de las lluvias.
- Las acciones operativas y de mantenimiento desarrolladas por el personal de la planta contribuyeron a mejorar la eficiencia y estabilidad del sistema. Se destacan el refuerzo en la limpieza de cribas, el mantenimiento del grupo electrógeno, la instalación de la bomba en garantía y la construcción por autogestión de canales perimetrales en los lechos de secado en atención a observaciones del juez de la acción popular, para evitar la entrada de aguas lluvias que afecten el secado de lodos.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>I N F O R M E S</i>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

- En el tratamiento biológico, se fortalecieron las rutinas de mantenimiento en los filtros percoladores, especialmente la limpieza frecuente de flautas y bandejas de los filtros mejorando las condiciones de remoción de carga orgánica.
- Desde el componente de infraestructura, se reportó un avance acumulado del 90,80% del contrato No. 812.14.01.00081.24 al cierre de junio, frente a un 92,20% programado.
- El sistema mostró una tendencia positiva en la remoción de carga orgánica, cumpliendo con el límite normativo de DBO en la mayoría de los monitoreos. Aunque hubo mejoras en DQO, algunos valores aún superaron el límite permitido. El oxígeno disuelto se mantuvo en varios casos por debajo del valor exigido, indicando necesidad de mejorar la aireación. Factores como las lluvias intensas y la colmatación de lagunas pudieron afectar el desempeño. Se hace necesario reforzar la aireación y avanzar en la gestión de lodos para consolidar la eficiencia del tratamiento.

En conjunto, estos avances reflejan una etapa de consolidación técnica y operativa, aunque persisten retos asociados al manejo de lodos, la aireación y la capacidad hidráulica en temporada de lluvias, los cuales deben seguir siendo abordados para asegurar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad del sistema.

 EAAAY Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

13. RIESGOS

Para la realización de las actividades, la Subgerencia de Servicios Públicos cuenta para la gestión de riesgos, contingencias y emergencias con un profesional HILBERT LAVERDE CARDOZO y un 1 Auxiliar – JAIRO ZAMBRANO.

13.1. PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE RIESGOS- PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

Actualmente nos regimos por la siguiente normatividad:

- Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012".
- Ley 1523 de 2012: "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones."
- Decreto 1478 de 2022: "Por medio del cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres".
- Resolución 154 de 2014: "Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los planes de Emergencia y contingencias para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo...".

Teniendo en cuenta el **DECRETO 2157 de 2017, 3.1.1. Componente de preparación para la respuesta a emergencia**, donde es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva, entrenamiento, entre otras necesarios para optimizar la ejecución de la respuesta. La efectividad de la respuesta es proporcional a las medidas de preparación que se implementen:

13.1.1. Componente de ejecución para la respuesta a emergencia.

- **Protocolo y procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia.**

El conocimiento del riesgo de desastres para tomar medidas correctivas y prospectivas de reducción del riesgo y fortalece el proceso de manejo de desastres, esto en el caso de las inspecciones que se realizan a los derechos de vía donde se encuentra las líneas

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

del sistema de acueducto, dándose prioridad a los puntos de la línea para la protección de la infraestructura como son los PASOS ELEVADOS, en especial a lo sucedido en el proceso de socavación lateral desde la bocatoma del río Cravo sur hasta la PTAP DEFINITVA, lo que conllevo a la declaración de la CALAMIDAD PÚBLICA de acuerdo al Decreto 032 de 2024, emitido por la alcaldía Municipal, para abordar este tema y poder minimizar el impacto con las crecientes súbitas o avenidas torrenciales que pueden generarse en época de más lluvia que se puede presentar en este año.

En este componente de ejecución para la respuesta, se proyectaron informes u oficios así:

- Asistencia a mesa técnica para protocolo de respuesta a emergencia por árboles caídos y en riesgo de caída en vías publicas el 13/05/2025.
- Delegación convocatoria II sesión extraordinaria – Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Yopal, cuyo fin era socializar por parte de la alcaldía la situación por salud pública por fiebre amarilla.
- Oficio 843-3.16.01.06785.25 del 6/5/2025 solicitud acompañamiento de la secretaria de salud para manejo Fiebre Amarilla en el relleno sanitario El Cascajá
- Oficio 843-3.16.01.006919.25 del 06/05/2025 La EAAAY EICE ESP mediante comunicaciones 843-3.16.01.00324.25 de radicado 2025-00247 del 10/01/2025, 813-4.16.01.05149.25 de radicado 2025-4268 del 01/04/2025 y comunicación 813-4.16.01.06178.25 radicada el 24/04/2025 y se solicitó visita técnica a CORPORINOQUIA para manejo forestal de individuos arbóreos que por sus características sitúan en alto riesgo los pasos elevados que soportan la tubería de aducción del sistema de acueducto. Sin obtener aun respuesta.

En correspondencia con el Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo, me permito indicar que la EAAAY EICE ESP, iniciará con las labores de tala de árboles por emergencia, priorizando aquellos que generan mayor riesgo por su cercanía al sistema de cables de los pasos elevados, estructuras metálicas y tuberías

Es de destacar que esta actividad de tala no se ha ejecutado, por tanto, los pasos elevados de la red de conducción están en riesgo por caída de árboles sobre su sistema de cables, estructuras metálicas y tubería.

- Oficio 843-3.16.01.006999.25 del 08/05/2025 solicitud a Corporinoquia tala de árbol por emergencia en área urbana, pues la presión ejercida por las raíces rompió la tubería de distribución de 8", provocando el corte en el servicio de

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

acueducto a más de 2000 personas del sector, además las excavaciones desestabilizan el árbol situando en peligro a los trabajadores y transeúntes

- Oficio 843-3.16.01.07525.25 del 19/05/2025, dirigido a FINDETER solicitando *emitir un concepto sobre, si los poliedros construidos por ellos, que sufrieron volcamiento se pueden remover, si se pueden realizar ensayos estructurales a estos elementos y si dentro del proceso constructivo al determinar una alternativa, existe la posibilidad de desmontarlos y volverlos a colocar* de tal manera, que el consultor de la alcaldía cuente con el escenario para proyectar las acciones u obras de protección a diseñar
- Oficio 843-3.16.01.07614.25 del 19/05/2025 se solicitó a alcaldía el mantenimiento de obras de mitigación del riesgo, ejecutadas mediante declaratoria de emergencia del año 2024 para salvaguardar el área de bocatoma y PTAP de la socavación lateral generada por el río Cravo Sur
- Oficio 843-3.16.01.07723.25 del 21/05/2025 se solicitó a alcaldía agilizar la conexión objeto del contrato 1660.2024 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONEXIÓN PROVISIONAL DE LAS LÍNEAS DE ADUCCIÓN PROVENIENTES DE LA QUEBRADA LA TABLONA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEFINITIVA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, pues por motivos de altas turbiedades del agua captada del río Cravo Sur y colmatación de las estructuras de captación y desarenador, la PTAP Definida ha salido de operación en algunas ocasiones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMUNICACIÓN 843-3.16.01.07723.25



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Foto 1,2 y 3 Altas turbiedades y limpieza de estructuras



Foto 4 y 5 Limpieza Bocatoma



Limpieza de redes con camión presión succión

Oficio 843-3.16.01.08196.25 y 843-3.16.01.08197.25 del 29/05/2025 donde se allegó informe No 843-3.16.03.00348.25 a la Alcaldía y Gobernación dando a conocer SITUACIÓN CRÍTICA Y RIESGO ALTO POR AFECTACIÓN DIRECTA POR CRECIENTES SÚBITAS DEL RÍO CRAVO SUR SOBRE PASOS ELEVADOS Y BOCATOMA EN SITUACIÓN DE RIESGO DEL ACUEDUCTO DE YOPAL, en tal oficio se hicieron las siguientes observaciones.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

- El 23 de febrero de 2024 el municipio de Yopal expidió decreto de calamidad pública "por medio del cual se declara situación de calamidad pública con ocasión al riesgo inminente por posible colapso del sistema de tratamiento de agua potable en el Municipio de Yopal." Dentro del plan de acción para afrontar dicha calamidad, la alcaldía suscribió el contrato 1660.2024 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONEXIÓN PROVISIONAL DE LAS LÍNEAS DE ADUCCIÓN PROVENIENTES DE LA QUEBRADA LA TABLONA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEFINITIVA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$2.498.583.380,00) pero estas inversiones serían poco útiles ante el colapso de pasos elevados, pues no sería posible el transporte de agua cruda hacia la PTAP.
- El municipio de Yopal contrató la consultoría 4031.2024 cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN LATERAL DEL RIO CRAVO SUR EN LOS SECTORES QUE GENERAN RIESGO A LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEFINITIVO EN LAS ZONAS DE BOCATOMA, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP DEL MUNICIPIO DE YOPAL. para determinar las obras de protección de la estructura en mención; sin embargo, y ante la ocurrencia de la temporada invernal del año en curso, se deben de tomar medidas de mitigación oportunas que salvaguarden la prestación del servicio de acueducto.
- Es de suma importancia contar con diseños para la construcción de obras de protección para los pasos elevados La Cabaña, Cafarnaúm, y El Grande; en este orden de ideas, la EAAAY EICE ESP desde el año 2024 ha solicitado ayuda para la elaboración de diseños; en tal sentido, se ha complementado los requerimientos realizados por municipio de Yopal y Superintendencia, allegando los soportes técnicos y económicos requeridos por estas entidades mediante comunicaciones 843-3.16.01.05009.25 del 27/03/2025 y 843-3.16.01.06285.25 del 24/04/2025, y se está a la espera de una respuesta positiva para la financiación de consultoría para la elaboración ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS PASOS ELEVADOS QUE SOPORTAN LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE YOPAL EN SITUACIÓN DE RIESGO POR SOCAVACIÓN LATERAL PROGRESIVA DEL RIO CRAVO SUR.
- En vista del inminente colapso de las estructuras mencionadas, la EAAAY EICE ESP a pesar de tener un déficit financiero que produjo la intervención de la empresa y con los escasos dineros que se lograron reunir, se está adelantando un proceso de contratación para adelantar CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR PASO ELEVADO EL VIEJO - BOCATOMA DEFINITIVA (RIO CRAVO SUR) Y LOS PASOS ELEVADOS QUE SOPORTAN LAS REDES DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA REDUNDANTE (QUEBRADA LA TABLONA) DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

DE YOPAL por un valor cercano a los \$ 1.353.448.312; sin embargo, se requieren de mucho más recursos para asegurar en mayor medida la estabilidad de las estructuras en mención.

- Con el ánimo de evitar que la ciudad de Yopal atraviese por afectaciones sanitarias y socioeconómicas adversas, debido a la falta de agua; se hace pertinente él apoyó para la protección de la infraestructura de aducción y conducción del sistema de acueducto, máxime cuando la cuenca del río Cravo Sur está situada en amenaza alta de avenidas torrenciales de acuerdo al POMCA y aunado a ello, el municipio también está en un sector de amenaza sísmica alta de acuerdo al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10
- Los pasos elevados referenciados en el presente informe presentan afectación de taludes que los exponen a riesgo alto, y por ende se prevé el colapso de las estructuras; además, su sistema estructural no es redundante, haciéndolos más susceptibles a una falla, que desencadenaría la suspensión del servicio de acueducto.
- Se recomienda la posibilidad de hacer uso de enrocado como obra de protección; pues, la roca se comporta como una estructura articulada que se adapta a la topografía, al lecho del río, a las fuerzas tangenciales y normales de la corriente del agua; y ha demostrado, dependiendo de su tamaño o sistema de anclaje, ser eficaz como obra de protección sobre el río Cravo Sur.

Oficio 843-3.16.01.08252.25 del 30/05/2025 se da respuesta observación sobre la formación académica adicional en correspondencia con Invitación privada No 820.28.02.00008.25 CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR PASO ELEVADO EL VIEJO - BOCATOMA DEFINITIVA (RÍO CRAVO SUR) Y LOS PASOS ELEVADOS QUE SOPORTAN LAS REDES DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA REDUNDANTE (QUEBRADA LA TABLONA) DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

13.2. MEDIDAS CORRECTIVAS.

De acuerdo al conocimiento del riesgo, al cual están expuestas las estructuras para la prestación de los servicios que brinda la EAAAY EICE ESP, la oficina de riesgos revisó, recolectó y estructuró los soportes para la elaboración del estudio previos, para su posterior contratación

La EAAAY con recursos propios suscribió el contrato 0032 DE 2025 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR PASO ELEVADO EL VIEJO – BOCATOMA DEFINITIVA (RÍO CRAVO SUR) Y LOS PASOS ELEVADOS QUE SOPORTAN LAS REDES DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA REDUNDANTE

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<h1 style="margin: 0;">INFORMES</h1>			 27 AÑOS EAAAY EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

(QUEBRADA LA TABLONA) DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL por un valor de \$ 1.362.622.516 plazo de ejecución de dos mes, siendo su acta de inicio el 20/06/2025, es de destacar que estas obras son solamente paliativas.

13.3. COMPONENTE DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Equipo de respuesta del plan de emergencia y contingencia

Valoración del riesgo.

Equipamiento: La entidad relacionada como responsable de aplicar el PGRDEPP del presente capítulo, debe contar con herramientas, equipos, accesorios, sistema de alerta temprana de sus propios procesos, para garantizar de manera oportuna la primera respuesta, se ha realizado las inspecciones respectivas.

Los botiquines y extintores son indispensable para la atención de emergencias, es así que la oficina de Riesgos, Contingencia y Cambio Climático estructuró el estudio previo 820.03.00.00120.24 del 30 de septiembre de 2024 para la ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, SEÑALIZACIÓN, RECARGAS DE EXTINTORES y EQUIPO DE AUTOCONTENIDO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, se realizó el respectivo trámite ante las oficinas de planeación, jurídica y financiera; sin embargo, no se ha suscrito contrato.

El gerente (e) Juan Bernardo Saldarriaga mediante comunicación interna 822-4.16.03.02612.24 del 10 de octubre de 2024 determinó que la responsabilidad frente al manejo de extintores y botiquines de primeros auxilios son responsabilidad del líder de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin tener en cuenta lo determinado en el decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012". y desconociendo las funciones del cargo líder 1 Riesgos, Contingencias y Cambio Climático.

Análisis del riesgo: consiste en la determinación de consecuencias y probabilidades del riesgo, permitiendo su reconocimiento y comprensión y el detalle de las amenazas, los elementos expuestos y el riesgo.

Se presentaron informes y enviaron oficios a alcaldía y gobernación, donde se analizó el riesgo presente en los pasos elevados que soportan la tubería de aducción del sistema interno de acueducto de la ciudad, se relacionan en el numeral 1.1.1 del presente documento

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 27 AÑOS EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

Emergencias presentadas.

Se apoyaron los siguientes eventos de emergencia:

- **EVENTO** El 08/05/2025 en la Carrera 30 # 21-09 ocurre la ruptura de tubo de 8 pulgadas por el crecimiento de las raíces de un árbol, es necesaria la solicitud de permisos ante CORPORINOQUIA e INDEV para realizar tala de árbol de más de 7 mts de altura.

Se realizó cierre de valvular sectorizando el sector para afectar el mínimo posible de usuarios, se afectaron 7.164 suscriptores durante hora 6. Los costos en que incurrió la empresa fueron de \$2.090.540,00



Fotografías corte de árbol y reparación tubería.

- **EVENTO** El 20/05/2025 en diagonal 47 con 16 se presentó rotura de tubería sanitaria de 52" se tuvo cuidado de no permitir la contaminación del suelo con aguas residuales, lo cual se facilitó gracias que la afectación de la rotura se encuentra en la parte superior del tubo, como estrategia se realizó el reemplazo de la tubería de concreto, por tubería PVC uniéndolas por medio de cajas en concreto.

No hubo población afectada y los costos de la atención aún se están consolidando, pero están cerca de los \$ 50.000.000.



Fotos atención emergencia - reparación tubería.

 INFORMES				
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07		

Es de anotar que durante el mes de mayo y junio la oficina de Riesgos, Contingencias y Cambio Climático ha adelantado la actualización del plan emergencia y contingencia para la continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Monitoreo riesgo. El monitoreo del riesgo para conocer el comportamiento en tiempo de las amenazas y vulnerabilidades; las cuales pueden cambiar la valoración riesgo y realimentar proceso de conocimiento, para ello se hace inspección ocular de los puntos críticos que durante estos dos meses.

Se realizan visitas a los puntos críticos detectado por la oficina de Riesgos y Contingencias, siendo estas visitas el insumo principal para la generación de informes o proyección de oficios.

13.4. OTRAS ACTIVIDADES.

APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO 050 DE 2024

Interventoría 00050.24 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL RELLENO SANITARIO CASCAJAR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE Y DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Apoyo al contrato 0093 DE 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 40, SECTOR NORORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS PINZÓN GARZÓN
Agente Especial - EAAAY EICE ESP

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2023-12-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 07	

NOTAS:

- Los anexos pueden ser descargados de la siguiente carpeta compartida a través de OneDrive:
https://eicesp-my.sharepoint.com/:f/g/personal/asesorplaneacion_eaaay_gov_co/Ek0dNj5CE2BEI-1Md9ldJtob1c1vL82tEHnQkZZfAnRA?e=Jxrmn5
- El documento en editable Word se encuentra dentro de la misma carpeta compartida en el punto anterior.
- El documento en formato PDF se adjunta al correo electrónico donde se hace entrega de la información.

Consolidó: Derly Liesselle Patiño Rincón – Asesora de Planeación.

Elaboró según informes presentados por:

Componente Jurídico:

Héctor Arturo Barrera Castellanos / Asesor Jurídico

Componente Administrativo:

Transito Rodríguez - Tecnóloga de Talento Humano / Andrés Felipe Daza Higuera - Tecnólogo Talento Humano –

Componente Técnico Operativo:

Félix Javier Muruaga Garzón – Director Operativo Acueducto y Alcantarillado
Luz Mireya Patiño Salcedo - Líder Potabilización y Suministro de Agua
Fabian Humberto Fajardo Restrepo – Líder 1 Redes de Acueducto y Alcantarillado
José Ricardo Mariño Herrera – Líder 1 de Laboratorio de Aguas
Hilbert Laverde Cardozo / Líder Riesgo, Contingencias y Cambio Climático
Camilo Castillo Pineda – Líder Infraestructura y Pérdidas
Carlos Castro Sánchez – Líder procesos técnicos y mantenimiento

Fredy Ferley Aldana Arias – Director Operativo Aseo (E)
Luz Mary Hernández Chacón – Líder Operación Aseo / Tania Méndez / Líder 2 Disposición final (E)

Componente Comercial:

Juan Bernardo Saldarriaga Elorza - director Gestión de Usuarios y Comercialización
Julio Orlando Ariza Borja – Líder 1 Gobierno Corporativo Responsabilidad Social

Componente Financiero:

Edgar Rangel Aldana - secretario general
Jorge Alejandro Rodríguez Reina – Contador
Daniel Santiago Poveda Poveda – Líder Presupuesto
José Antonio Rosas – Tesorero